



**Инженерно-промышленная
нефтехимическая компания**



**Научно-техническое
предприятие «Трубопровод»**

РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ СОСУДОВ И АППАРАТОВ

ПАССАТ

Версия 3.9

Руководство пользователя

Москва

2026

Аннотация

Программа «ПАССАТ» предназначена для расчета прочности и устойчивости сосудов, аппаратов и их элементов с целью оценки несущей способности в рабочих условиях, а также в условиях испытаний и монтажа.

Программа состоит из ядра – базового модуля «ПАССАТ», который осуществляет расчет прочности и устойчивости горизонтальных и вертикальных сосудов и аппаратов по отечественным и зарубежным нормативным документам.

Расчет на прочность и устойчивость аппаратов колонного типа с учетом ветровых нагрузок и сейсмических воздействий осуществляется с помощью модуля «ПАССАТ-Колонны».

Расчет аппаратов воздушного охлаждения (АВО), а также кожухотрубчатых теплообменных аппаратов (ТА), включающий в себя расчет трубных решеток, труб, перегородок, кожуха, компенсатора, расширителя, плавающий головки проводится с помощью модуля «ПАССАТ-Теплообменники».

Расчет вертикальных стальных резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов выполняется с помощью модуля «ПАССАТ-Резервуары». Для резервуаров доступно создание моделей каркасных крыш и их экспорт с нагружением и закреплением в программу ANSYS для дальнейших расчетов на прочность и устойчивость..

Расчет на прочность и устойчивость горизонтальных и вертикальных сосудов с учетом нагрузок от сейсмических воздействий доступен с помощью модуля «ПАССАТ-Сеймика».

Программа выполняет автоматическое построение твердотельной модели аппарата с высокой степенью детализации и с возможностью экспорта в файлы форматов ACIS, IGES, Parasolid, STEP.

В документе приводятся сведения о назначении программы, области ее применения, используемых методах расчета, пользовательском интерфейсе, необходимых исходных данных и получаемых результатах расчета, а также по установке и регистрации.

Программа имеет дружественный интерфейс и интуитивно понятную структуру создания и расчета сосудов и аппаратов. От пользователя не требуется знания программирования и детального устройства программы.

Удобный графический интерфейс с трехмерным отображением позволяет легко проверять правильность ввода геометрических характеристик как отдельных элементов, так и всей модели в целом.

Возможны незначительные отличия данного руководства от поставленной программы, так как программа постоянно совершенствуется. Самая новая версия руководства находится в файле в формате PDF, поставляемом в составе дистрибутива программы.

Сокращения

В настоящем документе применены следующие сокращения:

АВО	Аппарат воздушного охлаждения	ПП	Программный продукт
БД	База данных	СК	Система координат
Внутр.	Внутренний	СНП	Спирально-навитая прокладка
ЕСКД	Единая система конструкторской документации	СП	Свод правил
ККСК	Корень квадратный из суммы квадратов	ТА	Теплообменный аппарат
КП	Класс прочности	ЦТ, ц.т.	Центр тяжести
К-т	Коэффициент	AD	Active Directory
КЭ	Конечный элемент, конечно-элементный	ASME	American Society of Mechanical Engineers
МКГСС	Система единиц измерения - метр, килограмм-сила, секунда	DOF	Degree of freedom
МКЭ	Метод конечных элементов	EN	Европейские стандарты
МСК	Мировая система координат	H2S	Сероводород
НД	Нормативный документ	MDMT	Minimum Design Metal Temperature
Опр.	Определяется	MS	Microsoft
ПК	Персональный компьютер	PWHT	Post-welding heat treatment
ПО	Программное обеспечение	RTF	Rich Text Format
РВС	Резервуар вертикальный стальной	S/N	Serial Number
РД	Руководящий документ	UAC	User Account Control
САПР	Система автоматизированного проектирования	USC	United States customary units
СИ	Международная система единиц	WRC	Welding Research Council

Оглавление

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	8
1.1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ	8
1.2. ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ	9
1.3. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ	12
2. РУКОВОДСТВО СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА	13
2.1. ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ И ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ	13
2.1.1. Минимальная конфигурация	13
2.1.2. Рекомендуемая конфигурация	13
2.2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	13
2.3. УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ НА КОМПЬЮТЕР ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	14
2.4. ЗАЩИТА ПРОГРАММЫ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	14
2.4.1. Виды носителей лицензии	14
2.4.2. Передача лицензии пользователю	15
2.4.3. Интернет лицензия	16
2.4.4. Получение пробной лицензии	18
2.4.5. Аппаратные ключи	20
2.4.5.1 Преобразование ключей Sentinel SuperPro в формат Sentinel HL	21
2.4.5.2 Локальные ключи	21
2.4.5.3 Сетевые ключи	22
2.4.5.4 Сетевой ключ Sentinel HL	22
2.4.5.5 Сетевой ключ Guardant	22
2.4.6. Обновление аппаратного ключа (утилита KeySt)	23
2.4.7. Преобразование Sentinel Super Pro в Sentinel HL	25
2.4.8. Преобразование SuperPro в Sentinel HL	26
2.4.9. Обновление ключей Guardant и Sentinel HL	29
2.4.10. Последовательность обновления ключей Guardant и Sentinel HL	32
2.5. УСТАНОВКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ACTIVE DIRECTORY (AD)	34
3. РАБОТА С ПРОГРАММОЙ	36
3.1. ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ЯДРО, ПОСТРОЕНИЕ ТВЕРДОТЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ	36
3.2. ТИПЫ МОДЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ	37
3.2.1. Горизонтальные сосуды и аппараты	37
3.2.2. Вертикальные сосуды и аппараты	38
3.2.3. Аппараты колонного типа	39
3.2.4. Вертикальные резервуары (РВС)	40
3.3. СОЗДАНИЕ, ЧТЕНИЕ И ЗАПИСЬ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ И РЕЗУЛЬТАТОВ	41
3.4. ДИАЛОГОВОЕ ОКНО ПРОГРАММЫ	42
3.5. ОБЩИЕ ДАННЫЕ	43
3.5.1. Ветровые нагрузки	46
3.5.2. Сейсмические и инерционные нагрузки	46

3.5.3. <i>Подземная емкость</i>	46
3.5.4. <i>Отметка (высота) установки</i>	47
3.6. <i>ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ИЗОЛЯЦИИ</i>	47
3.7. <i>ГЛАВНОЕ МЕНЮ ПРОГРАММЫ</i>	48
3.8. <i>ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ “Вид” и “СТАНДАРТНЫЕ ВИДЫ”</i>	53
3.9. <i>ИЕРАРХИЯ МОДЕЛИ</i>	55
3.10. <i>ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ</i>	56
3.11. <i>ПАНЕЛЬ ОФОРМЛЕНИЯ</i>	56
3.12. <i>НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ</i>	58
3.13. <i>СИСТЕМА ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ</i>	61
3.14. <i>НАСТРОЙКА РАЗМЕРНОСТЕЙ</i>	62
3.15. <i>ЗАДАНИЕ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ</i>	63
3.15.1.1 <i>Название элемента</i>	64
3.15.1.2 <i>Нормативный документ</i>	64
3.15.1.3 <i>Расчетная температура</i>	64
3.15.1.4 <i>Расчетное избыточное давление</i>	64
3.15.1.5 <i>Определение расчетных величин</i>	65
3.15.1.6 <i>Выбор материала</i>	65
3.15.1.7 <i>Размеры по НД (нормативному документу)</i>	68
3.15.1.8 <i>Минусовой допуск</i>	68
3.15.1.9 <i>Коэффициент прочности сварного шва</i>	69
3.15.1.10 <i>Изоляция и футеровка</i>	70
3.15.1.11 <i>Малоцикловая прочность</i>	72
3.15.1.12 <i>Дефекты по ГОСТ 34233.11-2017</i>	73
3.15.1.13 <i>Пространство в элементе</i>	73
3.15.1.14 <i>Выбор сечения</i>	74
3.15.2. <i>Цилиндрическая обечайка</i>	75
3.15.3. <i>Конический переход</i>	78
3.15.4. <i>Выпуклые днища</i>	79
3.15.5. <i>Пологое коническое днище</i>	81
3.15.6. <i>Крутое коническое днище</i>	82
3.15.7. <i>Плоское днище</i>	83
3.15.8. <i>Плоское днище с ребрами</i>	86
3.15.9. <i>Плоское днище с центральным отверстием</i>	88
3.15.10. <i>Овальная крышка</i>	89
3.15.11. <i>Сферическое неотбортованное днище</i>	90
3.15.12. <i>Штуцер (врезка)</i>	92
3.15.13. <i>Овальный штуцер (врезка)</i>	99
3.15.14. <i>Отвод</i>	100
3.15.15. <i>Фланцевое соединение</i>	101
3.15.16. <i>Реверсный фланец</i>	108
3.15.17. <i>Отъемные крышки</i>	109
3.15.18. <i>Кольцо жесткости</i>	116
3.15.19. <i>Группа колец жесткости</i>	118
3.15.20. <i>Седловая опора</i>	119

3.15.21. Опорные лапы горизонтального аппарата	124
3.15.22. Опорные лапы вертикального аппарата	125
3.15.23. Опорные стойки	126
3.15.24. Пластинчатые опоры-стойки	127
3.15.25. Опорные стойки на обечайке	128
3.15.26. Кольцевая опора	129
3.15.27. Подъемное ушко	130
3.15.28. Внешнее присоединение, нагруженное силами	132
3.15.29. Цапфа (монтажный штуцер)	133
3.15.30. Дополнительные нагрузки	134
3.15.31. Закрепление аппарата	135
3.15.32. Площадка обслуживания	136
3.15.33. Элементы аппарата колонного типа	138
3.15.34. Опора аппарата колонного типа	140
3.15.35. Теплообменник с неподвижными трубными решетками	147
3.15.35.1 Узел соединения трубной решетки с кожухом	149
3.15.35.2 Параметры трубного пучка	150
3.15.35.3 Работа с конструктором трубного пучка	154
3.15.36. Теплообменник с компенсатором на кожухе	158
3.15.37. Теплообменник с расширителем на кожухе	160
3.15.38. Теплообменник с U-образными трубами	161
3.15.39. Теплообменник с плавающей головкой	161
3.15.40. Аппарат воздушного охлаждения (АВО)	163
3.15.41. Врезка в камеру аппарата воздушного охлаждения (АВО)	166
3.15.42. Рубашка цилиндрическая	166
3.15.43. Рубашка U-образная	168
3.15.44. Рубашка, частично охватывающая сосуд	171
3.15.45. Рубашка со змеевиковыми каналами	173
3.15.46. Рубашка с регистровыми каналами	174
3.15.47. Рубашка с продольными каналами	174
3.15.48. Выпуклая перегородка	176
3.15.49. Виртуальная перегородка	176
3.15.50. Эллипсоидный переход	177
3.15.51. Сильфонный компенсатор	177
3.15.52. Металлоконструкция	178
3.15.53. Резервуар вертикальный для нефти и нефтепродуктов	180
3.15.53.1 Стенка резервуара	181
3.15.53.2 Крыша резервуара	182
3.15.53.3 Конструктор каркасной крыши	185
3.15.53.4 Днище резервуара	188
3.15.53.5 Патрубки резервуара	189
3.15.54. Цилиндрическая обечайка высокого давления	190
3.15.55. Эллиптическое днище высокого давления	191
3.15.56. Плоское днище высокого давления	191
3.15.57. Сферическое днище высокого давления	192

3.15.58. Плоская крышка высокого давления.....	192
3.15.59. Сферическая крышка высокого давления	193
3.15.60. Штуцер высокого давления.....	193
3.15.61. Фланцевое соединение высокого давления	194
3.15.62. Колено высокого давления	195
3.15.63. Смотровое окно на бобышке	196
3.15.64. Смотровое окно на патрубке	197
3.15.65. Фланцевая бобышка	198
3.15.66. Сборка аппарата	199
3.15.67. Связь	200
3.15.68. Пользовательское оборудование	201
3.15.69. Элемент некруглого сечения	203
3.15.70. Узел сопряжения	206
3.16. РЕДАКТИРОВАНИЕ И УДАЛЕНИЕ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ	207
3.16.1. Групповое редактирование данных	209
3.16.2. Задание изоляции списком	209
3.16.1. Задание материалов списком.....	210
3.17. ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ДАННЫХ	211
3.17.1. Экспорт модели резервуара (PBC) в программу Ansys.....	212
3.17.1.1 Нагружение модели по СТО-СА-02-003, ГОСТ 31385-2023	213
3.17.1.2 Нагружение модели по API-650.....	215
3.18. РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ СОСУДОВ И ВЫВОД РЕЗУЛЬТАТОВ.....	216
3.19. СОЗДАНИЕ ОТЧЕТОВ В ФОРМАТЕ RTF	217
3.19.1. Создание шаблона	218
3.19.2. Использование переменных	219
3.19.3. Условные переменные	221
3.19.4. Встраивание изображений аппарата.....	223
3.19.5. Встраивание даты и времени расчета.....	224
4. КОНТРОЛЬНЫЙ ПРИМЕР	225
4.1. ПОДГОТОВКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ	225
4.2. РАСЧЕТ И ВЫВОД РЕЗУЛЬТАТОВ	228
5. ЛИТЕРАТУРА	229

1. Общие сведения

1.1. Назначение программы

Программа ПАССАТ предназначена для расчета статической и малоцикловой прочности и устойчивости сосудов, аппаратов и их элементов с целью оценки несущей способности в рабочих условиях (в том числе работающих в контакте с коррозионно-активными сероводородосодержащими средами), а также в условиях испытаний и монтажа.

Программа написана на базе отечественных и зарубежных нормативных методик [5].

Расчеты производятся поэлементно, и включают в себя:

- цилиндрические обечайки (гладкие и подкрепленные кольцами жесткости);
- конические переходы;
- приварные и отъемные днища и крышки: сферические, эллиптические, тороидальные, конические, плоские (в том числе с ребрами жесткости и центральным отверстием), сферические неотбортованные;
- фланцевые соединения;
- врезки (штуцера) в обечайки и выпуклые днища;
- седловые опоры и цилиндрические обечайки в местах их опирания в случае горизонтальных сосудов и аппаратов;
- цилиндрические обечайки и днища в местах опирания на стойки и лапы в случае вертикальных сосудов и аппаратов;
- цилиндрические обечайки, конические элементы и выпуклые днища в местах крепления несущих ушек, подъёмных цапф, в местах присоединения металлоконструкций;
- отводы;
- выпуклые перегородки;
- эллипсоидные переходы;
- элементы аппаратов колонного типа от ветровых и сейсмических воздействий, в том числе установленных на постаменте;
- опорные обечайки аппаратов колонного типа;
- трубные решетки, кожух, трубы, компенсатор, расширитель, плавающая головка теплообменных аппаратов;
- камеры теплообменников воздушного охлаждения, врезки в камеры;
- элементы сосудов и аппаратов с рубашками (цилиндрической, U-образной, частично охваченные рубашками, со змеевиковыми и регистровыми каналами, с продольными каналами);

- элементы сосудов и аппаратов высокого давления (обечайки, днища, фланцы, крышки, врезки);
- элементы вертикальных резервуаров;
- смотровые окна, бобышки;
- элементы некруглого сечения (прямоугольные, овальные, в том числе с перегородками и ребрами жесткости).

Расчет на прочность и устойчивость горизонтальных и вертикальных сосудов выполняется с учетом нагрузок от сейсмических и ветровых воздействий

Программа рекомендуется для использования при проектировании и проведении поверочных расчетов объектов в нефтеперерабатывающей, нефтехимической, газовой, нефтяной и других отраслях промышленности.

1.2. Выполняемые функции

Базовый модуль «ПАСКАТ»:

- ввод и анализ исходных данных. В случае, если пользователь не ввел всех необходимых для выполнения расчета данных или ввел их некорректно, программа выдает предупреждение до тех пор, пока все данные не будут заданы;
- задание дополнительных ветровых, сейсмических, весовых нагрузок, сосредоточенных сил и моментов;
- определение расчетных толщин (в том числе от наружного давления) и допускаемых значений давления, сил и моментов;
- расчет фланцевых соединений сосудов и аппаратов от давления, внешних сил и моментов, а также температурных напряжений;
- автоматическое определение расчетных величин, таких как вес, расчетные длины, характеристики колец жесткости (как в цилиндрических обечайках, так и в седловых опорах), длины хорд окружностей и др. после задания геометрии элементов и свойств используемых материалов;
- расчет объема продукта, высоты налива, процента заполнения, гидростатического давления в каждом элементе горизонтального и вертикального аппарата;
- расчет объема и массы продукта в каждой изолированной полости аппарата;
- представление структуры модели в виде дерева конструкции;
- объемное графическое отображение геометрии с возможностью редактирования цвета, как отдельных элементов, так и всей модели;
- «каркасное» и «полупрозрачное» изображение, позволяющее увидеть внутренние элементы;
- отображение заполнения модели продуктом;

- включение/выключение изображения изоляции и футеровки;
- оценка материалоемкости аппарата;
- при изменении геометрических параметров или условий нагружения в элементе после предупреждения происходит автоматическое изменение в смежных элементах всей модели;
- автоматическое построение точной твердотельной модели аппарата и экспорт в форматы популярных систем твердотельного моделирования (ACIS, IGES, Parasolid, STEP);
- настройка размерностей;
- выбор используемых материалов из базы данных (по ГОСТ, ASME и т.д.) с возможностью ее пополнения, при этом величины допускаемых напряжений, модулей упругости и т.д. подставляются и изменяются программой при изменении материала, температуры или толщины стенки автоматически;
- задание элементов из базы данных по ГОСТ, ASME, EN и т.д. (обечайки, днища, фланцы, прокладки, шпильки фланцевых соединений, седловые опоры, опорные лапы, цилиндрические и конические опоры, патрубки, сечения ребер, колец жесткости, балочных элементов постамента и т.д.);
- расчет обечайек горизонтальных сосудов и аппаратов с произвольным количеством опор (более 2) и их расположением; построение эпюр перемещений, поперечных усилий, изгибающих моментов, запасов прочности и устойчивости;
- расчет ряда элементов (обечайки, днища, переходы) выполняется по отечественным (ГОСТ, РД) или зарубежным (EN, ASME) нормативам, по выбору пользователя;
- расчет прочности места соединения штуцера с сосудом (аппаратом) от воздействия давления и внешних нагрузок по отечественным (ГОСТ 34233.3-2017) и зарубежным (WRC 537(107)/297) нормативам;
- расчет арматурных и аппаратных фланцевых соединений как по отечественным нормативам (ГОСТ, РД, от давления, внешних сил и моментов, а также температурных напряжений), так и по нормам ASME VIII div.1 (от давления), ASME VIII div.2 (от давления и внешних нагрузок);
- расчет отъемных крышек (с фланцевыми соединениями) как совместный расчет фланца и днища;
- расчет малоцикловой прочности элементов сосуда и аппарата;
- расчет на прочность обечайек и днищ с учетом смещения кромок сварных соединений, угловатости и некруглости обечайек;

- формирование, просмотр и печать полного (с промежуточными результатами вычислений) или краткого отчета по результатам расчета элементов модели;
- вывод информации об элементах, в которых не выполнены условия применения или условия прочности;
- расчет необходимого давления испытаний по элементам;
- расчет весов и положений центров тяжести с учетом заполнения, по элементам и для аппарата в целом, в условиях работы, монтажа и испытаний;
- формирование модели составной установки, включающей два и более сосудов;
- подбор теплоизоляции элементов сосуда с учетом климатических факторов и параметров рабочего процесса;
- экспорт и импорт модели аппарата из файла открытого формата (XML);
- экспорт штуцеров модели в файлы формата Штуцер МКЭ (*.nzl);
- импорт модели аппарата из файла формата MechaniCS XML;

Модуль «ПАСКАТ-Колонны»:

- определение частот и форм колебаний аппаратов колонного типа с произвольным числом элементов, включая постамент;
- расчет усилий для аппаратов колонного типа от ветровых нагрузок (включая резонансное вихревое возбуждение) и сейсмических воздействий;
- расчет на прочность и устойчивость элементов аппаратов колонного типа;
- расчет опоры типа цилиндр + конус с возможностью задания переходной (забойной) обечайки

- автоматическое определение положения и характеристик наиболее опасного поперечного сечения опорной обечайки;

расчет нагрузок на фундамент и постамент (при наличии) от аппарата колонного типа. Модуль «ПАСКАТ-Теплообменники»:

- задание параметров теплообменного элемента в едином многооконном диалоге;
- определение расчетных усилий в трубной решетке, кожухе, трубах;
- расчет трубных решеток, кожуха труб, компенсатора, расширителя, плавающей головки;
- расчет толщин стенок и перегородок камеры аппарата воздушного охлаждения.

Модуль «ПАСКАТ-Резервуары»:

- задание параметров резервуара в едином многооконном диалоге;
- автоматическое определение весовых характеристик;

- расчет на прочность и устойчивость стенки, бескаркасной стационарной крыши и днища резервуара, включая ветровые, снеговые и сейсмические воздействия;
- создание модели каркасной крыши с автоматическим расчетом ее веса;
- экспорт модели с нагрузками и закреплениями в программу ANSYS для дальнейшего расчета прочности и устойчивости.
- расчет анкерного крепления стенки;
- расчет нагрузок на фундамент;
- определение допускаемых нагрузок на патрубки врезок в стенку резервуара;

Модуль «ПАССАТ-Сейсмика»:

- расчет нагрузок от сейсмических воздействий на горизонтальные и вертикальные сосуды и аппараты с категориями сейсмостойкости Is, IIs, IIIs;
- расчет элементов сосудов и аппаратов с учетом нагрузок от сейсмических воздействий;
- учет высоты установки сосуда при расчете нагрузок от сейсмических воздействий.

1.3. Ограничения применения

Применение программы предполагает определенные ограничения по конструкциям элементов сосудов и аппаратов, которые указаны в условиях применения в соответствующих нормативных документах [5].

В случае если не выполняются те или иные условия применения расчетных формул для элемента, программа выдает предупреждение и отказывается от выполнения его расчета. При этом расчет остальных элементов сосуда может быть продолжен.

2. Руководство системного администратора

2.1. Требования к оборудованию и программному обеспечению

2.1.1. Минимальная конфигурация

Процессор не ниже Intel Pentium 4

Оперативная память 1 Гб

Объем свободного пространства на жестком диске 1 Гб

Видеоадаптер с поддержкой OpenGL 2.0, разрешением не менее 1024x768 и глубиной цвета от 16 бит (65535 цветов)

Операционная система Windows 8/ Windows 10/ Windows 11

Internet Explorer версии 5.0 или выше

Драйверы ключа электронной защиты (входят в комплект поставки)

2.1.2. Рекомендуемая конфигурация

Процессор Intel Core i5 с частотой от 2 ГГц

Оперативная память 4 Гб

Видеоадаптер с аппаратной поддержкой OpenGL 2.0, разрешением 1280x1024 и глубиной цвета 24бит

Операционная система Windows 8/ Windows 10/ Windows 11

Internet Explorer 7.0 и выше

MS Word 2003 или более поздний

2.2. Комплект поставки

- 1) USB-флеш-накопитель с дистрибутивом ПО
 - а. **SETUP.EXE** - файл установки программы PASSAT;
 - б. **ACROBAT** - каталог для установки программы Acrobat Reader для просмотра и печати документации;
 - в. **SENTINEL** - каталог для ручной установки драйвера электронного ключа Sentinel Protection Installer 7.6.9.exe;
 - г. **GUARDANT** - каталог для ручной установки драйвера электронного ключа Guardant.
- 2) Лицензионное соглашение.
- 3) Регистрационная карта (при поставке через дилеров).
- 4) Электронные USB ключи SafeNet SuperPro (по количеству поставляемых копий), обеспечивающие защиту программы ПАССАТ от несанкционированного доступа.
- 5) Документация программы на бумажном носителе.

2.3. Установка программы на компьютер пользователя

Для установки программы на компьютере пользователя необходимо:

- 1) Войти в систему с правами администратора.
- 2) Установить носитель с установочными файлами.
- 3) Запустить файл **setup.exe**.
- 4) Следовать всем указаниям программы установки.

В процессе установки необходимо указать путь, по которому будет размещена программа, а также имя папки для меню программы. В комплект поставки входит программа **Acrobat Reader** для чтения документации.

- 5) Если программа поставляется с локальным аппаратным ключом защиты, то установить электронный ключ в USB-порт.

Внимание:

Во время установки программы аппаратный ключ защиты НЕ должен присутствовать в порту во избежание его порчи.

- 6) Проверить правильность системных часов. Неправильно установленное системное время может привести к невозможности работы с USB ключом или облачной лицензией.
- 7) Запуск программы выполняется через ярлык Пассат  или запуском файла **passat.exe**.
- 8) При первом запуске программы указать файл с параметрами лицензии (**license.txt**), выданный поставщиком программы (см. раздел 2.4)

При поставке программы через дилеров [ООО «НТП Трубопровод»](#) для активации ключа необходимо выслать регистрационную карту и, получив строку обновления ключа, воспользоваться программой обновления ключа.

2.4. Защита программы от несанкционированного использования

Программа ПАССАТ защищена от несанкционированного использования. Защита заключается в том, что программа во время работы проверяет наличие доступной и действующей лицензии и, в случае её отсутствия, выводится соответствующее сообщение.

2.4.1. Виды носителей лицензии

Лицензия для программы может поставляться несколькими видами поставщиков:

Поставщик лицензии		Описание
Sentinel HL	Аппаратные ключи	Используется аппаратный usb-ключ. Может быть локальным или сетевым. На сервере сетевого ключа должен быть установлен
Guardant Sign		

		соответствующий менеджер лицензий.
Cloud License	Облачная лицензия	Для передачи данных используется протокол https. Требует подключения к интернету. Для аутентификации используется PASS ID.
Trial License	Пробная лицензия	Временная облачная лицензия. Может быть получена непосредственно из программы. Требует подключения к интернету

Вид и параметры используемого поставщика лицензии хранятся в текстовом файле (**license.txt**). Если у пользователя есть несколько различных лицензий, он может легко переключаться между ними, просто указывая в программе разные файлы лицензии.

2.4.2. Передача лицензии пользователю

При записи лицензии в аппаратный ключ или привязки **PASS ID** к web-лицензии формируется файл с параметрами лицензии (**license.txt**), который передается пользователю.

При первом запуске программы или смене лицензии необходимо указать этот файл. После этого программа сохраняет копию данного файла и в дальнейшем работает с ней. Копия сохраняется по следующему пути:

%APPDATA%\PSRE\LICENSES\license-[FileName].txt

Для того, чтобы увидеть параметры используемой лицензии (номер, тип, поставщик и т.п.), необходимо выполнить команду меню Помощь→О программе (Рис. 2.1).

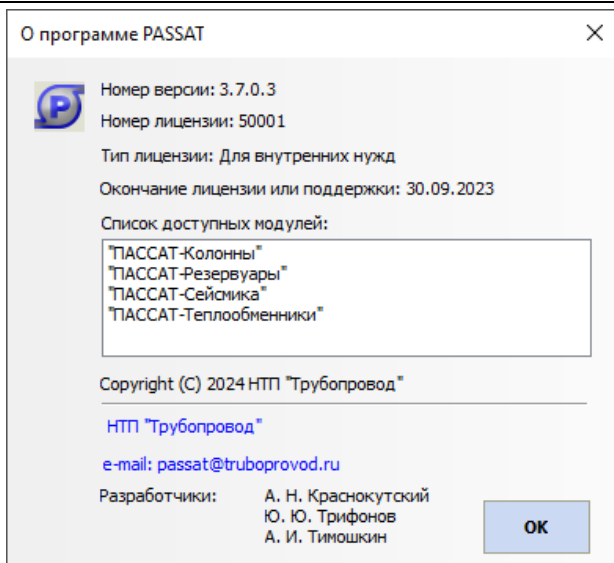


Рис. 2.1 Окно “О программе”

Скриншот данного диалогового окна с параметрами лицензии и номером версии программы необходимо прикладывать при обращениях в техническую поддержку программы.

Для изменения лицензии, необходимо в главном меню выбрать пункт **Параметры → Указать файл лицензии**. После этого необходимо указать путь к новому файлу лицензии.

При первом запуске программы будет автоматически открыто окно с настройкой лицензии. Если у пользователя имеется файл действующей лицензии, то ему необходимо нажать кнопку "Выбрать". Для настройки интернет-лицензии см. п.2.4.3.

2.4.3. Интернет лицензия

Для получения web-лицензии пользователь должен зарегистрировать **PASS ID** по адресу:

<https://lms.truboprovod.ru/passid-personal/signup>

PASS ID - это пара {email, password}, идентификационные данные пользователя, используемые для работы с интернет лицензией. Электронная почта пользователя может быть любым действительным адресом, в том числе корпоративным. Пароль пользователь генерирует самостоятельно. Программа запоминает PASS ID для дальнейших запусков программы.

Регистрация **PASS ID** производится один раз. К одному **PASS ID** может быть привязано множество лицензий. После регистрации пользователь должен прислать

менеджеру по продажам (marketing@truboprovod.ru) свой электронный адрес для привязки к нему лицензии.

Внимание:

Никому не сообщайте свой пароль от PASS ID, даже сотрудникам PASS Team!

Для управления лицензией службам продаж и технической поддержки Ваш пароль не требуется.

Для работы с web-лицензией не требуется аппаратный ключ, но необходимо постоянное интернет-соединение. Для работы с облачной лицензией используется протокол **HTTPS**, поэтому если у пользователя есть доступ в интернет через браузер, то специальных настроек брандмауэра не требуется. Для проверки доступности сервера можно зайти на страницу регистрации **PASS ID**.


Если в системе настроен доступ через прокси-сервер, то его параметры будут применены автоматически.

Если файл лицензии не содержит **PASS ID**, то после его чтения программа выдаст ошибку (Рис. 2.2).



Рис. 2.2 Ошибка авторизации PASS ID

Для ввода действительного **PASS ID** нажмите кнопку "ОК", после чего появится диалоговое окно авторизации **PASS ID**, где необходимо ввести электронный адрес и пароль (Рис. 2.3), которые были использованы при регистрации (см. выше). Если **PASS ID** не был зарегистрирован, то можно перейти на страницу регистрации по кнопке "Получить пробную лицензию" в этом же диалоговом окне или восстановить пароль от **PASS ID**.

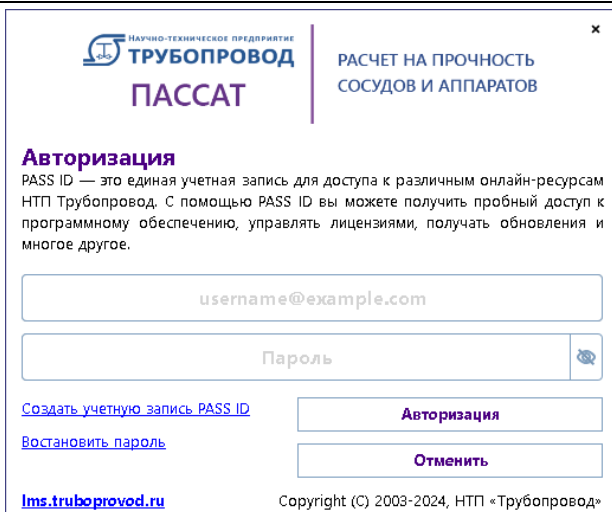

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ТРУБОПРОВОД
ПАССАТ

РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ
СОСУДОВ И АППАРАТОВ

Авторизация
PASS ID — это единая учетная запись для доступа к различным онлайн-ресурсам НТП Трубопровод. С помощью PASS ID вы можете получить пробный доступ к программному обеспечению, управлять лицензиями, получать обновления и многое другое.

username@example.com

Пароль

[Создать учетную запись PASS ID](#) [Авторизация](#)

[Восстановить пароль](#) [Отменить](#)

lms.truboprovod.ru Copyright (C) 2003-2024, НТП «Трубопровод»

Рис. 2.3 Авторизация PASS ID для облачной лицензии

2.4.4. Получение пробной лицензии

Для получения пробной лицензии пользователю необходимо в программе заполнить специальную форму регистрации. После успешной регистрации для пользователя создаётся **PASS ID** и к нему привязывается новая пробная лицензия. Весь процесс происходит автоматически, без участия менеджера. В случае возникновения проблем обратитесь в отдел продаж marketing@truboprovod.ru.

Один и тот же **PASS ID** может быть использован как для получения пробных лицензий других программ, так и для приобретения коммерческой лицензии.

Если пользователь не имеет коммерческой действующей лицензии, он может получить пробную версию непосредственно в программе при первом запуске или при возникновении любой ошибки получения лицензии. Для этого в диалоговом окне (Рис. 2.2) необходимо нажать кнопку “**Получить пробную лицензию**”. После перехода по данной ссылке программа предложит заполнить форму для регистрации **PASS ID** пробной версии (Рис. 2.4).



НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ТРУБОПРОВОД
ПАССАТ

РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ
СОСУДОВ И АППАРАТОВ

Регистрация

PASS ID — это единая учетная запись для доступа к различным онлайн-ресурсам НТП Трубопровод. С помощью PASS ID вы можете получить пробный доступ к программному обеспечению, управлять лицензиями, получать обновления и многое другое.

username@example.com

Пароль

Имя

Имя

Фамилия

Фамилия

Вы

--- Выберите из списка ---

Должность

Должность

Компания

Компания

Страна

--- Выберите из списка ---

Телефон (с кодом страны "+")

+5(555)555-55-55

Отрасль

--- Выберите из списка ---

Как вы узнали о нас?

--- Выберите из списка ---

☒ Я хочу получать новости PASS по электронной почте

☒ Я согласен с обработкой персональных данных для получения местной поддержки или предложений о продаже

[У меня уже есть PASS ID](#)

Регистрация

[Восстановить пароль](#)

Отменить

[truboprovod.ru](#)

Copyright (C) 2003-2024, НТП «Трубопровод»

Рис. 2.4 Регистрационная форма пробной версии

После заполнения формы необходимо нажать на кнопку Регистрация. Если все поля корректно заполнены, то программа входит в режим ожидания завершения регистрации (Рис. 2.5). В противном случае, программа выдаст ошибку с соответствующим описанием (например, данный PASS ID уже был зарегистрирован).

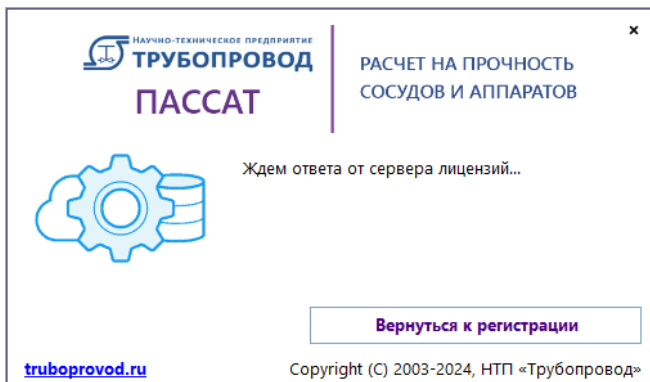


Рис. 2.5 Режим ожидания регистрации PASS ID пробной версии

Как только пользователь подтвердит свой электронный адрес, программа выдаст файл лицензии пробной версии (**Рис. 2.6**), который необходимо сохранить, чтобы программа начала его использовать.

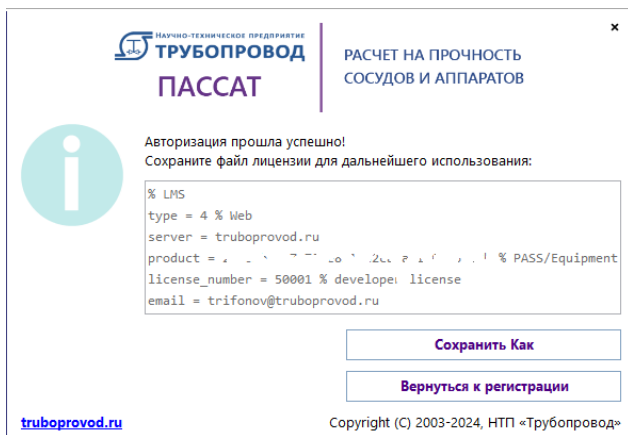


Рис. 2.6 Файл пробной лицензии

Если пользователь уже имеет **PASS ID**, но по каким-то причинам у него отсутствует файл лицензии, то в регистрационной форме (**Рис. 2.4**) можно перейти по ссылке **У меня уже есть PASS ID**. В данном случае, не требуется подтверждение **PASS ID**, программа не входит в режим ожидания, и при успешном ответе от сервера выдаст файл лицензии (**Рис. 2.6**).

2.4.5. Аппаратные ключи

Аппаратные ключи могут быть одного из двух видов: **Sentinel HL** и **Guardant**. Их настройка в целом одинакова, но отличается в некоторых деталях (см. ниже).

Для обоих видов ключей установка драйверов не требуется, ключ сразу готов к работе (это так называемая driver-less конфигурация, ключи работают в USB HID режиме).

Поставляемый файл **license.txt** уже содержит информацию о типе и серийном номере ключа, поэтому в большинстве случаев дополнительная настройка не требуется. Тип (локальный/сетевой) ключа определяется параметром `remote` (со значением `local` или `remote`) в файле **license.txt**.

2.4.5.1 Преобразование ключей Sentinel SuperPro в формат Sentinel HL

Аппаратные ключи Sentinel SuperPro последнего поколения (в корпусах фиолетового и красного цвета) могут быть преобразованы в формат современного ключа Sentinel HL. Пользователи таких ключей должны оставить в порту единственный ключ, требующий преобразования, запустить программу обновления ключа **KeySt** и следовать её указаниям.

Перед преобразованием ключа **KeySt** сформирует строку состояния, которую нужно прислать в отдел продаж (marketing@truboprovod.ru), чтобы гарантировать, что будет преобразован именно тот ключ, который соответствует действующей лицензии пользователя.

После получения строки обновления ключа SuperPro, её нужно ввести в соответствующее поле и нажать кнопку «Преобразовать»

После преобразования ключа **KeySt** сформирует строку состояния уже преобразованного ключа Sentinel HL, которую нужно прислать в отдел продаж (marketing@truboprovod.ru).

При получении строки обновления её нужно применить к этому ключу, после чего ключ будет готов к работе.

2.4.5.2 Локальные ключи

Локальный ключ любого типа сразу готов к работе. Перед запуском программы пользователь должен вставить ключ в USB порт компьютера и убедиться, что лампочка, встроенная в ключ, непрерывно светится. Отсутствие света лампочки или мигающий свет говорят либо о недостаточной мощности данного порта USB (в этом случае ключ необходимо поместить в другой порт), либо о неисправности порта или ключа.

Если автоматическое обновление программы (ссылка на раздел документации, если есть) включено и нормально функционирует, то локальный ключ также при необходимости (при выходе новых версий, продлении технической поддержки) автоматически обновляется, это делает ненужным ручное обновление ключа и пересылку строк состояния и обновления.

2.4.5.3 Сетевые ключи

Сетевой ключ устанавливается на сервере — выбранном пользователем для этой цели компьютере в сети. Для доступа к ключу требуется установить сетевой менеджер лицензий. Для каждого типа ключа он свой (см. ниже).

Для настройки сетевого ключа необходимо отредактировать файл **license.txt**, добавив запись, указывающую расположение сервера ключа в сети. Допустимы следующие параметры (достаточно указать только один):

Параметр	Значение
lm_ip	IP адрес сервера ключа
lm_host	сетевое имя (dns) сервера ключа
lm_id	идентификатор LM сервера (только для ключей Sentinel HL)

Сетевой ключ не обновляется автоматически. Для его обновления следует либо использовать утилиту **KeySt** для получения строки состояния и применения строки обновления, либо использовать как локальный ключ:

- поместить ключ в локальный ПК с установленной программой;
- отредактировать **license.txt**, установив значение параметра `remote=local`;
- запустить программу и выполнить процедуру автоматического обновления (информация в ключе обновится);
- вернуть на место ключ и запись в файле **license.txt**.

2.4.5.4 Сетевой ключ Sentinel HL

Для работы сетевого ключа Sentinel HL нужно на сервере установить сервис менеджера лицензий (ссылка для скачивания в раздел download соответствующего сайта), подходящего к ОС сервера (варианты: Windows 7, Windows 8/10/11+, Linux Ubuntu, Linux RedHat, Linux common).

Для коммуникации с приложением и управления Sentinel LM использует протоколы TCP и UDP, порт 1947. После установки и запуска службы можно осуществлять мониторинг ключей в web браузере по адресу:

<http://<сервер ключа>:1947>

2.4.5.5 Сетевой ключ Guardant

Для работы сетевого ключа Guardant нужно на сервере установить сервис менеджера лицензий, который можно загрузить с сайта производителя:

<https://www.guardant.ru/support/users/server/>

Для коммуникации с приложением Guardant LM использует протоколы TCP и UDP, порт 3187, для управления по http - порт 3185. После установки и запуска службы можно осуществлять мониторинг ключей в web браузере по адресу:

<http://<сервер ключа>:3185>

Для поиска параметров сетевого ключа Guardant используется дополнительный файл настроек **gnclient.ini**. Этот файл создаётся автоматически по параметрам из **license.txt** и размещается в папке:

[%LOCALAPPDATA%\PSRE\<id программы>\.](#)

Формат файла лицензии поддерживает параметр **grdinipath** для указания полного пути к файлу настроек сетевого ключа Guardant, который может быть записан в **license.txt**. Если параметр **grdinipath** установлен, то файл создаётся и ищется не в [%LOCALAPPDATA%\PSRE\<id программы>\gnclient.ini](#), а в пути, указанном в **grdinipath**.

Также поддерживается параметр **program_name**, который можно использовать вместо **guid** программы. Если он установлен, то файл создаётся и ищется по адресу:

[%LOCALAPPDATA%\PSRE\<program_name>\gnclient.ini](#).

ВНИМАНИЕ: **gnclient.ini** создаётся однократно. Если файл уже существует, то его параметры не перезаписываются. Поэтому дальнейшие настройки нужно делать либо непосредственно в **gnclient.ini**, либо вносить изменения в **license.txt**, но для их применения удалить **gnclient.ini**. Также этот файл можно получить со страницы мониторинга LM (Меню “настройки ini-файла клиента”).

2.4.6. Обновление аппаратного ключа (утилиты KeySt)

Для обновления ключей аппаратной защиты используется программа (утилита) **KeySt**. Программа позволяет обновлять информацию о лицензии в ключах **Guardant** и **Sentinel HL**, а также преобразовывать старые ключи **Sentinel SuperPro** в формат **Sentinel HL**.

Внимание:

Перед применением программы необходимо оставить только один ключ в порту. После своего запуска программа анализирует найденный ключ и переходит в режим обновления или преобразования соответствующего ключа.

Для обновления содержимого ключей используются **строки состояния** и **обновления**: пользователь при помощи **KeySt** получает текстовую строку состояния ключа, отправляет её в службу технической поддержки, в ответ получает текстовую строку обновления, которую применяет к ключу в программе **KeySt**.

Каждая строка обновления может быть применена к ключу лишь однократно. После применения строки обновления все предыдущие строки состояния ключа являются недействительными, и для последующего обновления ключа необходимо использовать новую строку состояния.

Для преобразования ключа **Sentinel SuperPro** в формат **Sentinel HL** пользователь получает строку состояния ключа, отправляет её в службу технической поддержки, в ответ получает строку обновления, которую применяет к ключу в программе **KeySt**, после чего производится преобразование ключа в новый формат. После этого для записи в преобразованный ключ лицензии процедура повторяется, но уже со строками состояния и обновления ключа нового формата: пользователь при помощи **KeySt** получает строку состояния ключа, отправляет её в службу технической поддержки, в ответ получает строку обновления, которую применяет к ключу.

Ключи старых моделей (**Рис. 2.7**) не могут быть преобразованы и подлежат замене. Преобразованы могут быть только ключи современных моделей (**Рис. 2.8**).



Рис. 2.7. Старая модель ключа Sentinel SuperPro



Рис. 2.8. Современная модель ключа Sentinel SuperPro/Sentinel HL

Внимание:

Преобразование ключа выполняется однократно. Это необратимая процедура: после преобразования вернуть ключ в формат SuperPro будет невозможно.

2.4.7. Преобразование Sentinel Super Pro в Sentinel HL

Если программа при запуске обнаружила ключ Sentinel Super Pro, то она переходит в режим его преобразования (**Рис. 2.9**).

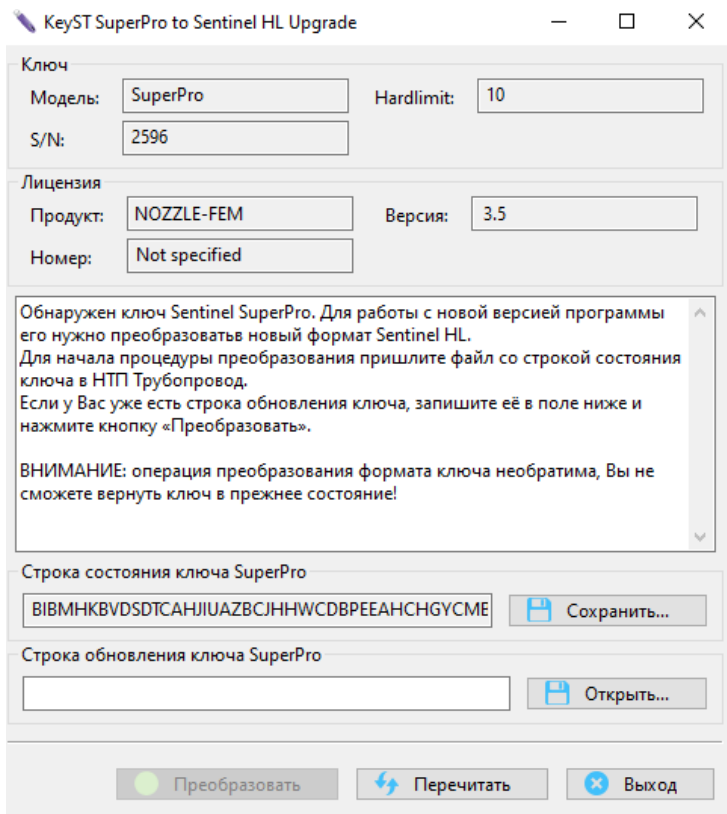


Рис. 2.9. Программа KeySt в режиме преобразования ключа Sentinel SuperPro в новый формат

Выводимая информация:

Поле	Описание
Заголовок	Текущий режим работы KeySt.

Модель	Модель ключа (“SuperPro”).
Hardlimit	Максимальное количество лицензий, которые могут содержаться в ключе.
S/N	Уникальный серийный номер ключа.
Лицензия	Информация о записанной в ключ лицензии – продукт, его версия и т.д.
Строка состояния	Строка состояния ключа, которая может быть сохранена (кнопка «Сохранить») в файле с расширением .idx для передачи в службу технической поддержки.
Строка обновления	Строка обновления ключа, которая может быть прочитана (кнопка «Открыть») из файла с расширением .lrx, полученным от службы технической поддержки.

В данном режиме пользователю доступны следующие действия:

Действие	Описание
Преобразовать	Запускает процесс преобразования SuperPro в Sentinel HL (активна при наличии строки обновления). При попытке преобразовать ключ старого формата (Рис. 2.7) будет выдано сообщение об ошибке.
Перечитать	Повторно опрашивает систему на наличие ключей и переходит в соответствующий режим работы.
Выход	Завершает работу с программой.

2.4.8. Преобразование SuperPro в Sentinel HL

1. Необходимо сохранить строку состояния ключа в файле. Для этого нажмите на кнопку «Сохранить» и введите имя файл .idx, как это показано на **Рис. 2.10**. Это наиболее предпочтительный способ.

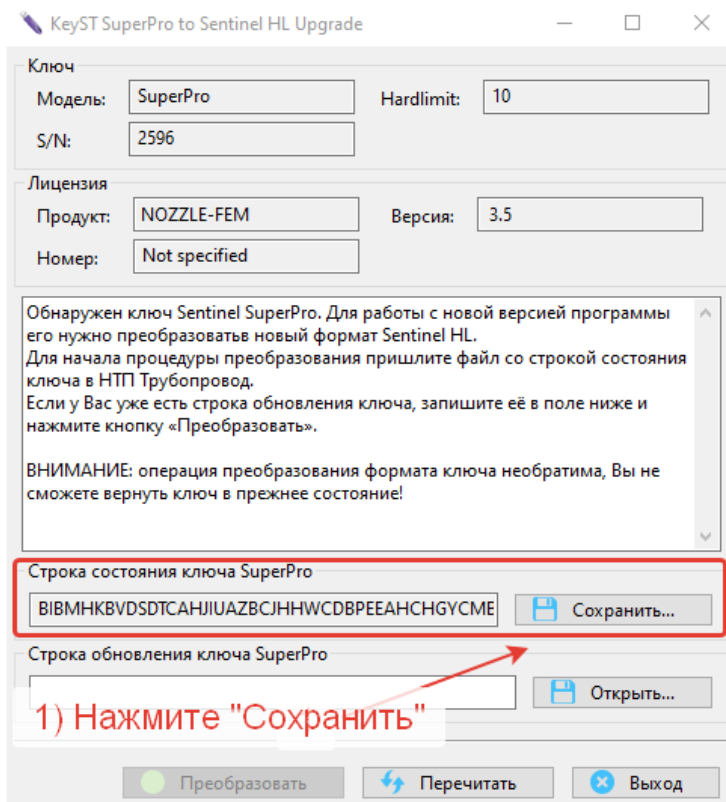


Рис. 2.10. Сохранение строки состояния в файл .idx

Строку состояния можно также скопировать в буфер обмена, и вставить в текстовый редактор или письмо.

2. Файл .idx или текст строки состояния необходимо отправить на почту службы технической поддержки marketing@truboprovod.ru.
3. В ответ будет направлено письмо, в которое будет вложен файл с расширением .idx, содержащий строку обновления.
4. Файл со строкой обновления нужно открыть в программе KeySt. Для этого надо нажать кнопку «Открыть» и выбрать файл (**Рис. 2.11**). Также можно ввести строку обновления в поле вручную или скопировать из буфера обмена.

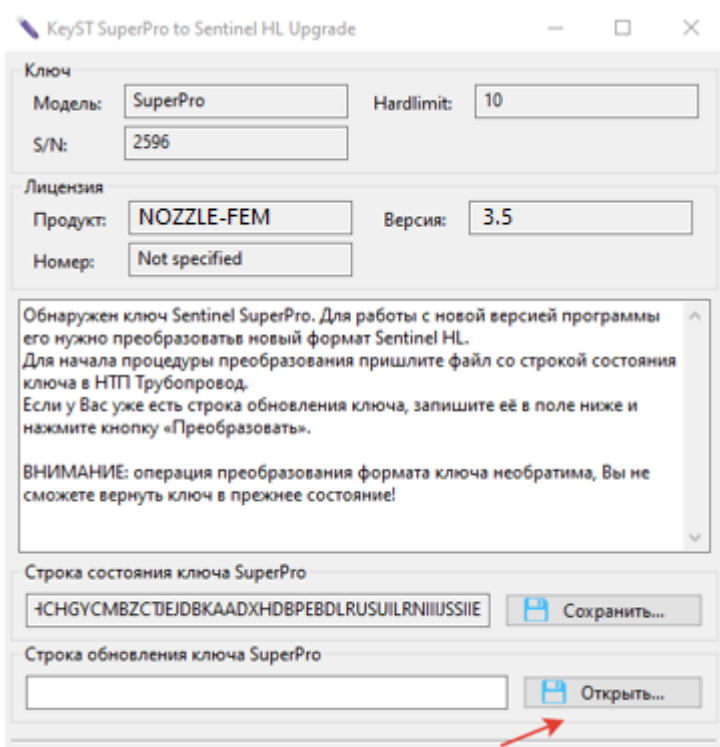


Рис. 2.11. Загрузка строки обновления из файла .lrx

5. После того, как строка обновления ключа будет заполнена, следует нажать на кнопку «Преобразовать» (Рис. 2.12).

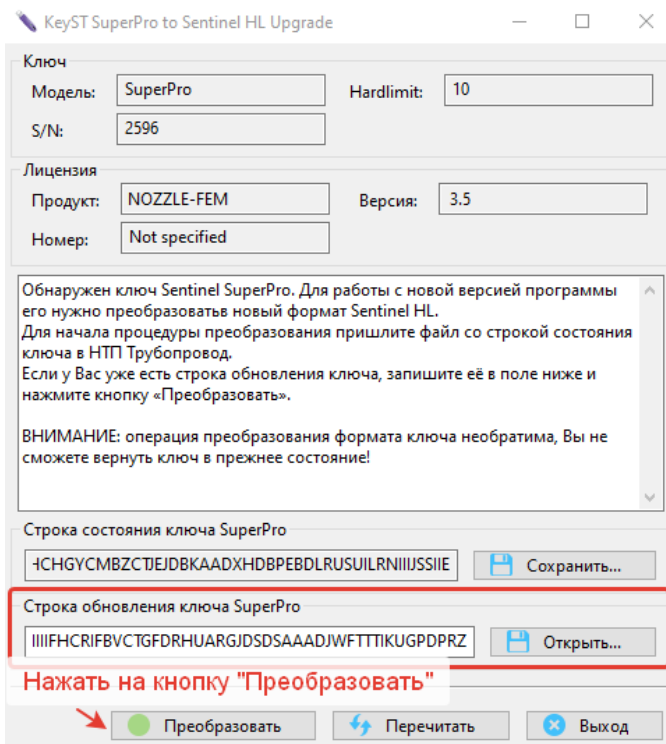
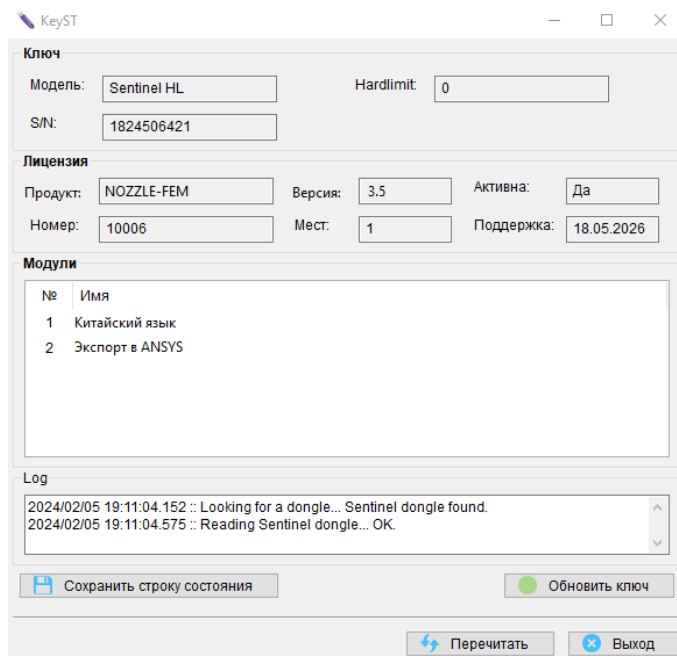


Рис. 2.12. Преобразование ключа

6. По завершению преобразования программа выведет сообщение о результате обновления ключа. В случае возникновения ошибки, следует связаться технической поддержкой и сообщить об ошибке, добавив в письмо скриншот с описанием ошибки.
7. Если преобразование успешно, то теперь аппаратный ключ имеет формат Sentinel HL и требуется провести его обновление (см. раздел ниже) для записи в него лицензии.

2.4.9. Обновление ключей Guardant и Sentinel HL

Если при запуске программа обнаружила ключ **Guardant** или **Sentinel HL**, то она переходит в режим обновления ключа (Рис. 2.13).



**Рис. 2.13. Интерфейс программы в режиме обновления
Sentinel HL
(для Guardant выглядит аналогично)**

Выводимая информация:

Поле	Описание
Модель	Модель ключа ("Sentinel HL" или "Guardant").
Hardlimit	Максимальное количество лицензий, которые могут содержаться в ключе.
S/N	Уникальный серийный номер ключа.
Лицензия	Информация о записанной в ключ лицензии – продукт, его версия и т.д.
Модули	Перечень модулей программы, входящих в лицензию.
Log	Журнал с информацией о работе KeySt.

Строка состояния	Строка состояния ключа, которая может быть сохранена (кнопка «Сохранить») в файле с расширением .idx для передачи в службу технической поддержки.
Строка обновления	Строка обновления ключа, которая может быть прочитана (кнопка «Открыть») из файла с расширением .urx, полученным от службы технической поддержки.

В данном режиме пользователю доступны следующие действия:

Действие	Описание
Сохранить строку состояния	Открывает диалог для ввода имени файла, в который будет сохранена строка состояния.
Обновить ключ	Открывает диалог для выбора файла со строкой обновления и запускает процесс обновления ключа.
Перечитать	Повторно опрашивает систему на наличие ключей и переходит в соответствующий режим работы.
Выход	Завершает работу с программой.

Внимание:

1. Для ключа Guardant генерация строки состояния выполняется один раз. Генерация повторной строки состояния (даже случайное) сделает невозможным применение строки обновления от предыдущей строки состояния (обнулит предыдущую строку). Не генерируйте новых строк состояния в ожидании строки обновления от технической поддержки, иначе полученная строка обновления будет неработоспособна, и процесс обновления придется начать заново.
2. Для ключа Sentinel HL строку обновления можно использовать только один раз. При повторном применении той же строки обновления, либо применении других строк обновления, полученных из исходной строки состояния ранее, произойдет ошибка 40054:

Trying to install a V2C or V2CP file with an update counter that is out of sequence with update counter in the Sentinel protection key. Values of update counter in file are lower than those in Sentinel protection key

Повторное обновление ключа возможно только после генерации новой строки состояния.

2.4.10. Последовательность обновления ключей Guardant и Sentinel HL

1. Необходимо сохранить строку состояния ключа. Для этого следует нажать на кнопку «Сохранить строку состояния» и ввести имя файла (**Рис. 2.14**).

Для строк состояния Sentinel HL используется с расширение .sntlidx, для строк состояния Guardant – расширение .grdidx.

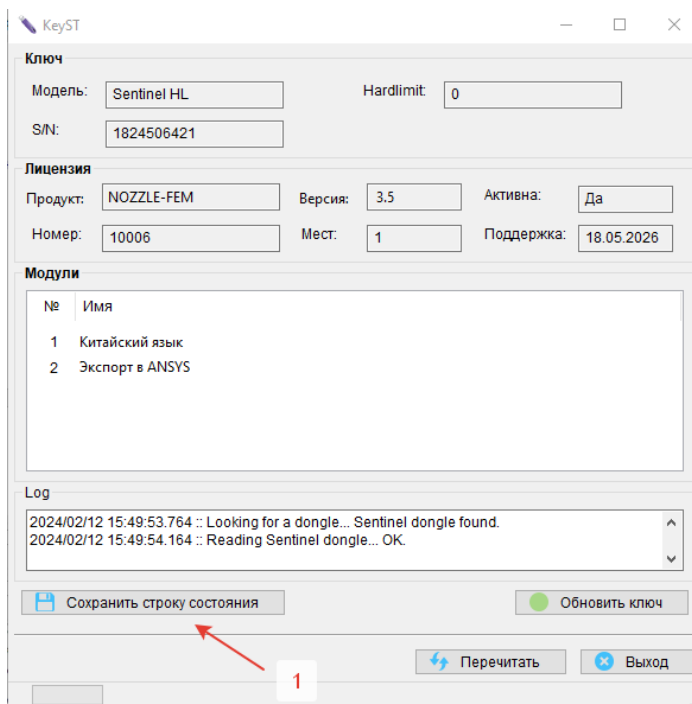


Рис. 2.14. Сохранение строки состояния ключей Guardant и Sentinel HL

2. Файл .idx или текст строки состояния необходимо отправить на почту службы технической поддержки marketing@truboprovod.ru.
3. В ответ будет направлено письмо, в которое будет вложен файл с расширением .sntlupx/.grdupx, содержащий строку обновления.
4. Файл со строкой обновления нужно открыть в программе KeySt. Для этого надо нажать кнопку «Обновить ключ» и выбрать файл (**Рис. 2.15**).

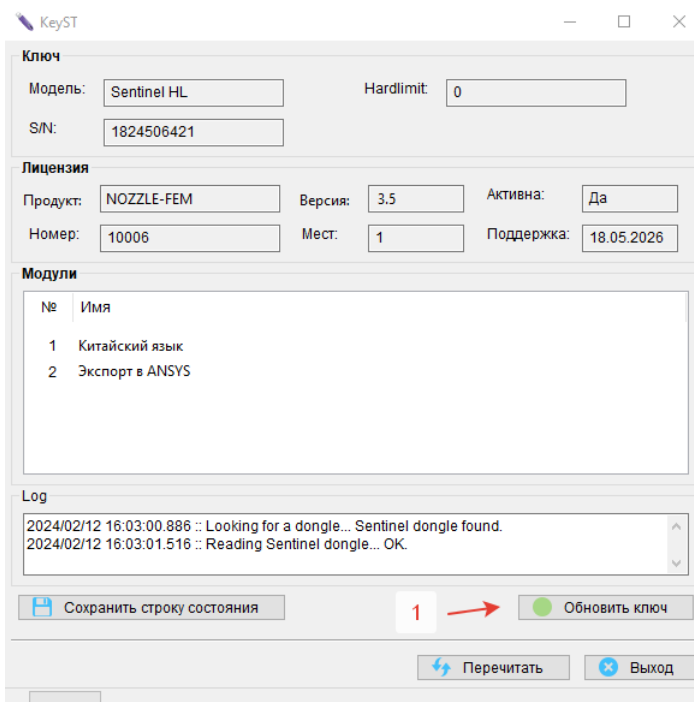


Рис. 2.15. Загрузка файла со строкой обновления ключа

5. Строка обновления будет применена к ключу, и его содержимое обновится.

В случае возникновения проблем, в том числе получения сообщений об ошибках, обратитесь в техническую поддержку (marketing@truboprovod.ru), с указанием номеров ошибки и прикреплением скриншотов программы.

2.5. Установка с использованием технологии Active Directory (AD)

В Microsoft Windows Server 2003 и Microsoft Windows Server 2008 включен интегрированный набор служб каталогов Active Directory, составной частью которого является Group Policy. Оснастка Software Installation, входящая в состав Group Policy, позволяет удаленно устанавливать программное обеспечение одновременно на несколько рабочих станций.

В Active Directory реализованы 3 основных сценария установки:

- Publish to User
- Assign to User
- Assign to Computer.

Внимание:

- Установка программы на рабочую станцию будет завершена только после перезагрузки рабочей станции.
- Установка программы по сценариям Publish to User и Assign to User не поддерживается.

Установка программы на группу компьютеров осуществляется с создания административной установки. Сделать эту установку можно с помощью программы ORCA MSI Editor. Эта программа создает из файла *.msi файл setup.mst, в котором будут храниться все изменения, который внес администратор. Параметры, которые рекомендуется поправить в msi-файле перед созданием mst-файла:

Таблица	Параметр	Описание
Directory	INSTALLDIR	Название папки, куда будет копироваться файлы программы.
Directory	SHELL_OBJECT_FOLDER	Название папки в меню “Пуск”
Property	ProductLanguage	Код языка, на котором будет отображаться интерфейс программы при первом запуске. По умолчанию 1049 (русский)

По умолчанию ставится полная версия программы. Параметры Mode и Server прописывают параметры сетевого ключа в ветку реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\PSRE LTD\PassatXX\Settings.

После установки программы следует установить драйверы ключа, для корректной работы с сетевым ключом на локальных компьютерах.

3. Работа с программой

Диалоговый интерфейс программы соответствует стандартам приложений для Microsoft Windows, и построен на стандартных элементах диалога Microsoft Windows (меню, панелях инструментов, окнах, полях ввода и т.п.), в связи с чем освоение программы для пользователя операционных систем Windows не должно составить затруднений.

3.1. Геометрическое ядро, построение твердотельной модели

Начиная с версии 2.08 программа использует геометрическое ядро C3D разработки компании C3D Labs. Данное ядро позволяет выполнять автоматическое построение твердотельной модели аппарата с высокой степенью детализации (построение укрепляющих накладных колец, скруглений, вырезание отверстий в обечайках и т.д.), и последующий экспорт модели в популярные системы моделирования. Поддерживаются форматы:

- ACIS
- IGES
- Parasolid
- STEP

Однако построение твердотельных моделей также предъявляет дополнительные требования к производительности системы. При недостаточной скорости работы программы можно использовать различные режимы перестроения модели. Сравнение функций режимов приведено в таблице:

Значок	Режим	Описание функций
	Без перестроения	Перестроение модели при изменениях не производится. Этот режим рекомендуется использовать при однотипных операциях редактирования в ряде компонентов.
	Ускоренное построение модели	Твердотельная модель при редактировании строится с некоторыми упрощениями. Некоторые элементы отображаются с помощью OpenGL (болты, трубки теплообменников, тарелки и т.д.) Накладные кольца штуцеров строятся проецированием цилиндра, что при визуализации может давать значительные искажения для тангенциальных штуцеров. Требуется дополнительная память при перестроении модели (500-1000 Мб в зависимости от сложности модели). Этот режим рекомендуется использовать при построении и редактировании моделей средней сложности (50...100 компонентов).
	Точное по-	Твердотельная модель при редактировании строится с

	строение модели	максимальной степенью детализации, перестроение может занимать значительное время. Все элементы строятся как твердотельные, с отверстиями, скруглениями и т.д. Накладные кольца штуцеров строятся смещением образующей по обечайке, что требует дополнительных вычислений. Этот режим может требовать дополнительной памяти (1-2 Гб в зависимости от сложности модели). Рекомендуется включать этот режим для редактирования несложных моделей.
--	-----------------	---

Примечание: при расчете или экспорте модель автоматически перестраивается в точном режиме, если он не был включен ранее.

3.2. Типы моделей программы

3.2.1. Горизонтальные сосуды и аппараты

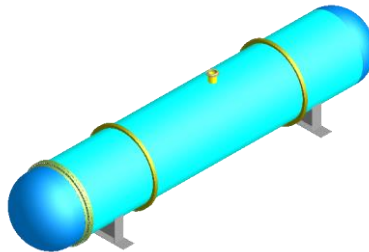


Рис. 3.1 Модель горизонтального сосуда

Аппараты данного типа устанавливаются, как правило, на седловые опоры. Модель горизонтального аппарата формируется из элементов, перечисленных в п. 3.7. Ось z располагается горизонтально вдоль корпуса аппарата.

Методики расчета нагрузок, доступные для горизонтальных аппаратов:

Нагрузка		
сейсмическая	ветровая	снеговая
ГОСТ 34283-2017	ГОСТ 34283-2017	Учитывается удельной нагрузкой на площадки обслуживания (суммарным давлением снега, материалов и иных нагрузок) или распределенной по длине нагрузкой на обечайку
ГОСТ 55722-2013		
СТО-CA-03-003-2009		
AzDTN 2.3-1 (AZE)		
IS 1893 (IND)	IS 875 (IND)	
EN 1998 (EUR)	EN 1991-1-4 (EUR)	
CFE 2015 (MEX)	CFE 2020 (MEX)	

ASCE 7-22 (USA)	ASCE 7-22 (USA)	
BCП 34-01	—	
Инерционные нагрузки		

3.2.2. Вертикальные сосуды и аппараты



Устанавливаются на опоры-лапы или опоры-стойки различных типов. Ось z располагается вертикально вдоль корпуса аппарата. Методики расчета нагрузок, доступные для вертикальных аппаратов, аналогичны разделу 3.2.1.

Рис. 3.2 Модель вертикального сосуда

3.2.3. Аппараты колонного типа

Вертикальные аппараты, которые устанавливаются на опору-юбку. Для расчета модели этого типа требуется лицензия на модуль Пассат-Колонны.

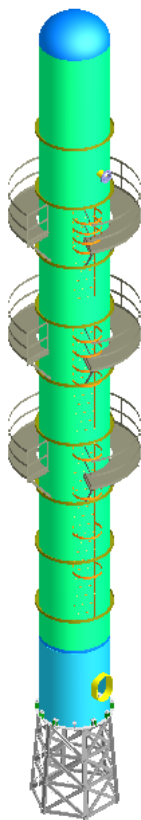


Рис. 3.3

Модель аппарата
колонного типа

Методики расчета нагрузок, доступные для колонных аппаратов:

Нагрузка		
сейсмическая	ветровая	снеговая
ГОСТ 34283-2017	ГОСТ 34283-2017	Учитывается удельной нагрузкой на площадки обслуживания (суммарным давлением снега, материалов и иных нагрузок)
ГОСТ 24756-81	ГОСТ 24756-81	
AzDTN 2.3-1 (AZE)		
IS 1893 (IND)	IS 875 (IND)	

EN 1998 (EUR)	EN 1991-1-4 (EUR)	
CFE 2015 (MEX)	CFE 2020 (MEX)	
ASCE 7-22 (USA)	ASCE 7-22 (USA)	

3.2.4. Вертикальные резервуары (PBC)

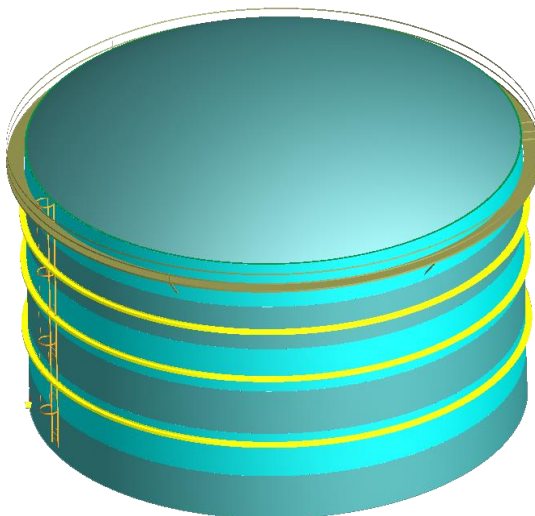


Рис. 3.4 Модель вертикального резервуара (PBC)

Вертикальные наливные резервуары, предназначенные для хранения больших объемов продукта, с плоским дном в основании.

Для вертикальных цилиндрических резервуаров дополнительно указывается ряд параметров, специфичных для расчетного норматива (например, класс ответственности, снеговой район, оборачиваемость хранимого продукта со сроком службы).

Методики расчета нагрузок, реализованные в модуле:

Нагрузка		
сейсмическая	ветровая	снеговая
СП 14.13330.2014	СП 20.13330.2016	СП 20.13330.2016
AzDTN 2.3-1 (AZE)		

ASCE 7 (USA)	ASCE 7-16 (USA)	ASCE 7 (USA)
	API-650 (USA)	
CFE 2015 (MEX)	CFE 2020 (MEX)	
IS 1893 (IND)	IS 875 (IND)	
EN 1998 (EUR)	EN 1991-1-4 (EUR)	EN 1991-1-3 (EUR)

3.3. Создание, чтение и запись исходных данных и результатов

Программа хранит исходные данные в файлах собственного формата, имеющих расширение:



*.pst_horiz – для файлов горизонтальных сосудов и аппаратов;



*.pst_vert – для файлов вертикальных сосудов и аппаратов;



*.pst_col – для файлов аппаратов колонного типа;



*.pst_tank – для файлов вертикальных резервуаров.

Имя текущего файла показывается в заголовке окна программы.

Для создания и открытия нового файла данных необходимо выполнить команду **Создать**  из основного меню или панели инструментов.

Обратите внимание, что команда **Создать** лишь делает текущим новым файл данных. Реальное создание файла произойдет лишь при его сохранении. При этом первый раз после создания нового файла команда **Сохранить**  работает как команда **Сохранить как**.

Для сохранения введенных данных в текущем открытом файле выполните команду **Сохранить** из основного меню или панели инструментов.

Для сохранения данных в файле с другим именем выполните команду **Сохранить как** из основного меню. Соответствующий файл, если требуется, будет создан, открыт и станет текущим файлом данных для программы.

Для открытия и чтения существующего файла данных выполните команду **Открыть**  из основного меню или панели инструментов.

Для корректного отображения рисунков и формул отчета в настройках программы Internet Explorer необходимо активизировать отображение рисунков (Сервис → Свойства обозревателя... → Дополнительно → Мультимедиа → ☒ Отображать рисунки).

3.4. Диалоговое окно программы

После запуска программы на экране появляется диалоговое окно программы:

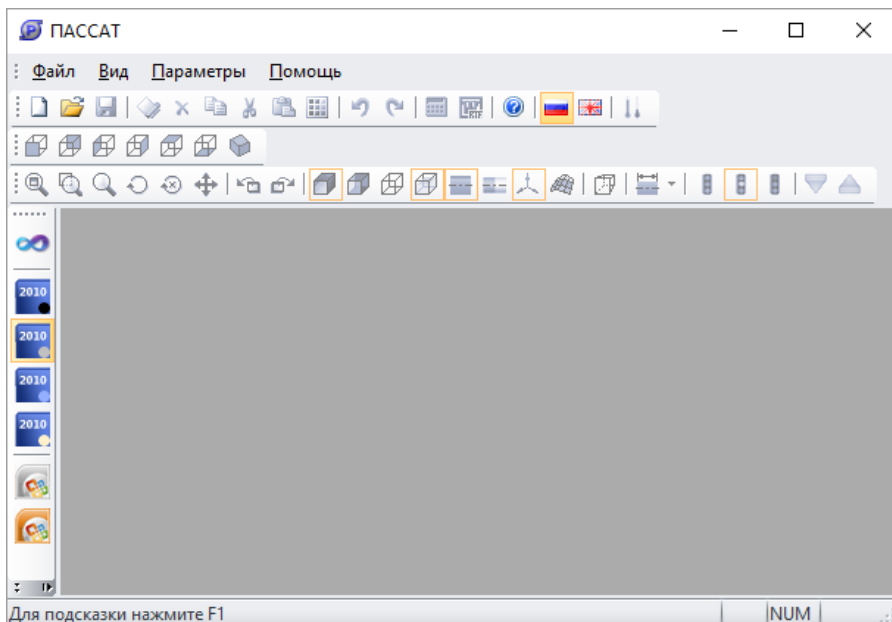


Рис. 3.5 Окно программы

Для работы с входными данными пользователю необходимо войти в пункт меню **Файл**. Для ввода новых данных необходимо выбрать пункт **Создать**, а для начала работы с существующим файлом исходных данных – **Открыть**. или воспользоваться соответствующими пиктограммами  и .

Также из пункта меню **Файл** можно сразу открыть один из файлов исходных данных, которые использовались последними. Количество таких файлов определяется в «**Параметрах документа**» (см.п.3.11).

Перед началом создания нового файла необходимо выбрать вид сосуда или аппарата (Рис. 3.6).

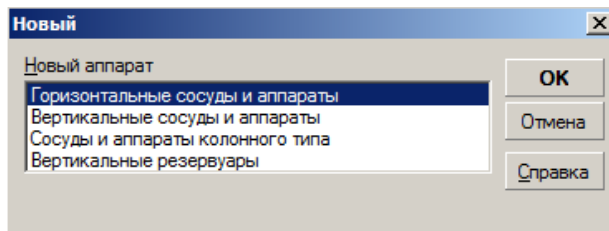


Рис. 3.6 Тип аппарата

После выбора вида сосуда или аппарата, а также при открытии существующего файла, появляется диалог с общими данными о сосуде (Рис. 3.8)

После задания общих данных появляется экран с областью просмотра и панелями инструментов, предназначенными для вызова всех основных команд программы и редактирования графического отображения расчетной модели (Рис. 3.7).

В центре экрана располагается окно для графического отображения модели. Ось Z совпадает с осью симметрии будущей модели.

Пиктограммы в правом столбце экрана используются при создании новых элементов расчетной модели.

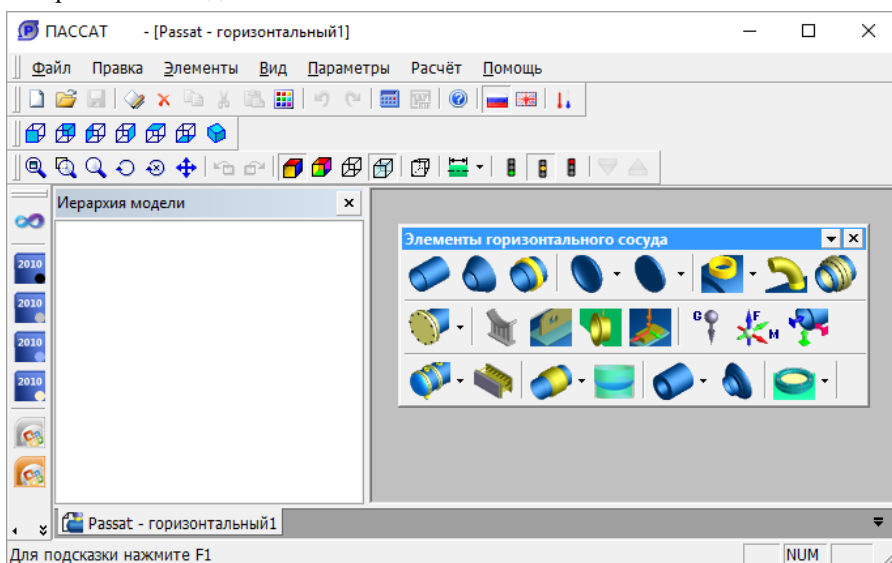


Рис. 3.7 Окно модели

При создании вертикального цилиндрического резервуара автоматически открывается диалог редактирования исходных данных (п. 3.15.53).

3.5. Общие данные

Диалог общих данных содержит основные параметры сосуда и его окружения, информацию о заполняющей его среде, видах расчетов и др. (Рис. 3.8).

Общие данные

Общие

Ветровые нагрузки

Сейсмические и инерционные нагрузки

Подземная емкость

Случаи нагружения

Случай нагружения	Название рабочей среды	Плотность рабочей среды ρ , кг/м ³	Количество циклов нагружения, N
Рабочие условия		1000	0

Добавить

Удалить

Расчет заполнения сосуда в рабочих условиях

☐ Газ
☒ Жидкость
☐ Не учитывать <5%(p)

По коэффициенту заполнения (приблизительно)

Процент заполнения сосуда, ξ : 100 %

Группа рабочей среды по ТР ТС 032/2013: I

Испытания

Расчет давления испытаний: ГОСТ 34347, гидроиспытан

☐ Учет гидростатики при расчете пробного давления
☒ Учет гидростатики при определении расчетного давления

Расчет в условиях испытаний: Гидроиспытания

Пробное давление: 1 МПа

☐ Не учитывать коррозию в расчете испытаний

Изоляция

☐ Данные для расчета изоляции

Сероводородная среда

☒ Наличие сероводородной среды
 Категория аппарата по ГОСТ 34233.10: I

Предельная температура корр. активности среды, tпр: 250 °C

Малоцикловая прочность

☒ Расчет на малоцикловую прочность

Необходимость испытаний на ударную вязкость (MDMT)

☒ Выполнять расчет MDMT

Минимальная температура материала при работе: -48 °C

Для оценки использовать: ☒ P[расч] ☐ MAWP

☐ Нет исключений по UG-20(f)

Отметка до уровня крепления сосуда, Хосн: 0 мм

☐ Строительная конструкция
☐ Учет температурных перемещений ($\alpha \cdot \Delta T$)

OK

Отмена

Рис. 3.8 Общие данные

Параметр «Группа рабочей среды по ТР ТС 032/2013» предназначен для оценки категории аппарата по данному нормативному документу.

Выбор вида расчета испытаний (Гидроиспытания, Пневмоиспытания) означает, что расчет всех элементов будет проводиться как для рабочих условий, так и для условий испытаний с заданным пробным давлением.

Плотность рабочей среды и коэффициент ее заполнения (при использовании «Сосуда, содержащего рабочую жидкость») необходимы для определения весовых характеристик элементов сосуда в рабочих условиях. Заполнение сосуда можно задавать также через объем продукта или высоту налива.

Таблица «Случаи нагружения» позволяет задать несколько рабочих режимов, которые будут моделироваться в рамках одного расчета. Случай нагружения характеризуется наименованием, названием рабочей среды и ее плотностью. Заполнение для всех случаев нагружения считается единообразно (для ускорения вычислительного процесса), но плотность среды назначается индивидуально, что позволяет имитировать различные случаи заполнения (работа в режиме пропарки, с частичным заполнением и т.д.).

Пункт «Не учитывать коррозию в расчете испытаний» позволяет исключить прибавку на коррозию (c_1) при расчете всех компонентов модели в условиях испытаний, если они проводятся для нового аппарата. Параметр «Расчет давления испы-

таний» позволяет указать норматив, по которому будет вычисляться пробное давление.

Пункт «Не учитывать <5%р» позволяет исключить учет гидростатического давления, если его вклад незначителен (например, согласно ГОСТ 34233.1 п.6.3).

Пункт «Учет гидростатики при расчете пробного давления» позволяет управлять вычитанием давления столба жидкости (p_H) при оценке давления гидроиспытаний. Появление этого пункта связано с тем, что в настоящее время нет четкого определения понятия “пробного давления”. В условиях гидроиспытаний разные элементы подвергаются различному давлению (в зависимости от высоты столба воды). Если под пробным давлением считать давление без учета гидростатического («по верхнему манометру»), то, чтобы получить давление в условиях гидроиспытания для элемента сосуда, рассчитанное по ГОСТ, пробное давление должно быть уменьшено на величину гидростатического. В противном случае можно получить чрезмерное давление для нижнего днища.

Пункт «Учет гидростатики при определении расчетного давления» позволяет управлять влиянием давления столба жидкости на расчетное давление (p) при оценке пробного (p_{test}). Появление этого пункта связано с разночтениями в нормативах относительно определения расчетного давления (p).

Опция «Сероводородная среда» необходима для расчетов сосудов и аппаратов, работающих в контакте с коррозионно-активными сероводородосодержащими средами.

Опция «Расчет на малоцикловую прочность» необходима для расчетов элементов сосудов и аппаратов, работающих в условиях циклического нагружения при количестве циклов от 10^3 до 10^6 . Опция «Данные для расчета изоляции» позволяет задать параметры, по которым будет выполняться расчет теплоизоляции для элементов (см. п.3.6).

Опция «MDMT» (Minimum Design Metal Temperature, минимальная расчетная температура металла) позволяет оценить применимость материала и необходимость дополнительных испытаний в соответствии с выбранным нормативом для каждого элемента. При активации этой опции появляется ячейка, в которой пользователь должен ввести минимальное значение температуры, при которой может функционировать аппарат (исходя из технологического процесса или климатических данных). Опция «Учет внутренних температурных нагрузок» позволяет при решении балочной модели учесть нагрузки от температурного удлинения элементов (при жестко защемленной модели или использовании нестандартных креплений).

Опция «[Отметка до уровня крепления сосуда](#)» позволяет учесть наличие какой-либо строительной конструкции под аппаратом.

3.5.1. Ветровые нагрузки

Значение низшего периода колебаний (T) используется при расчете ветровых и сейсмических нагрузок для горизонтальных и вертикальных аппаратов. Он может быть рассчитан автоматически или введен вручную для каждого случая нагружения. Подразумевается период колебаний корпуса аппарата. Второстепенные участки модели (например, элементы обвязки, внутренние устройства) могут иметь более низкий период колебаний, однако эти значения должны быть исключены из анализа.

Выбор пункта “Расчет на ветровой резонанс” позволяет оценить возможность возникновения резонанса и прочность конструкции при его возникновении. Этот пункт рекомендуется применять для высоких гладких отдельно стоящих конструкций наподобие дымовых труб. В иных случаях его включение может приводить к излишне консервативной оценке прочности.

3.5.2. Сейсмические и инерционные нагрузки

Опция «Учет сейсмических нагрузок» необходима для расчета сосудов с учетом нагрузок от сейсмических воздействий. Этот расчет доступен для модулей «ПАССАТ-Сейсмика», «ПАССАТ-Колонны», «ПАССАТ-Резервуары». Необходимо выбрать норматив, по которому будут рассчитываться нагрузки.

3.5.3. Подземная емкость

Вкладка «Подземная емкость» доступна для горизонтальных сосудов, если в одном из случаев нагружения активирована опция «Засыпка». Она позволяет задать параметры грунта в соответствии с выбранным нормативом.

При моделировании засыпки внутреннее давление в емкости не учитывается, поэтому целесообразно делать эту опцию активной в дополнительном случае нагружения – например, при дополнительном расчете на опорожнение.

Если в каком-либо случае нагружения активна опция “Засыпка”, становится доступен расчет емкости на всплытие (Рис. 3.9).

Общие данные

Общие | Ветровые нагрузки | Сейсмические и инерционные нагрузки | Подземная емкость

Случай нагружения (*)Засыпка

Рабочие условия☒

(*) Давление от засыпки учитывается только для случаев нагружения при $p \geq 0$ (сосуд под вакуумом или пустой)

Норматив расчета от засыпки: ВСП 34-01-03 МО РФ

Плотность грунтовой засыпки, $\rho_{\text{гз}}$: 1,8 г/см³

Коэффициент надежности по нагрузке, γ_f : 1,15

Расстояние от верхней точки корпуса до поверхности, H_f : 1000 мм

Угол внутреннего трения грунта, φ_0 : 40 >> °

Норматив расчета на всплытие: СП 22.13330.2016

Уровень грунтовых вод (от уровня планировки), d_w : 0 мм

Уровень заложения подошвы плиты, H_f : 0 мм

Длина плиты, $b(\geq L)$: 0 мм

Ширина плиты, $a(\geq D)$: 0 мм

Толщина плиты, c : 0 мм

Плотность грунтовых вод, ρ_w : 1 г/см³

Плотность бетона плиты, ρ_p : 2,3 г/см³

Сумма нормативных удерживающих вертикальных сил, $\Sigma R_{\text{стб}}$: 0 Н
(трение свай, натяжение анкеров и т.д.)

OK

Отмена

Рис. 3.9 Исходные данные для расчета на всплытие

3.5.4. Отметка (высота) установки

Данная опция позволяет учесть наличие какой-либо строительной конструкции под аппаратом, что приводит к увеличению ветровых и сейсмических нагрузок.

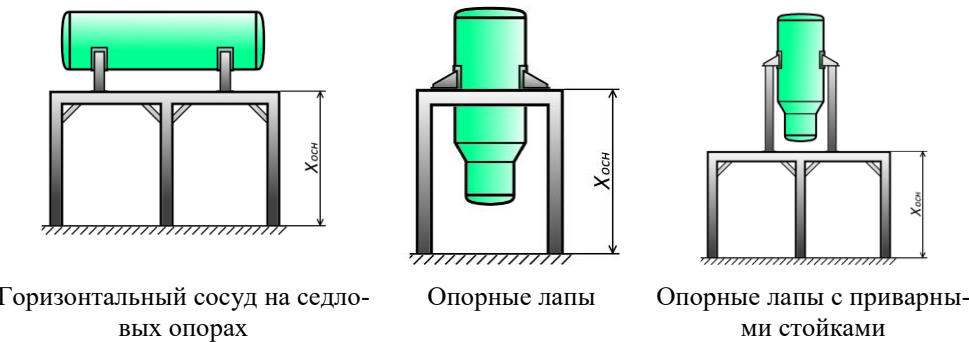


Рис. 3.10 Отметка (высота) установки

3.6. Данные для расчета изоляции

Заданные характеристики используются для расчета параметров теплоизоляции элементов (п. 3.15.1.10)

Для расчета изоляции

Размещение: На улице

Выбор расположения: Из базы данных

Страна: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Область: Амурская область

Город: Архара

Поиск по фрагменту названия: Найти

Средняя температура воздуха

Среднегодовая: -0,2 °C

Средняя максимальная наиболее теплого месяца: 26,3 °C

Средняя наиболее холодной пятидневки: -36 °C

Среднемесячная относительная влажность воздуха самого теплого месяца: 78 %

Проект изоляции: ROCKWOOL. Стальной лист

OK Отмена

Рис. 3.11 Данные для расчета изоляции

Параметр «Проект изоляции» - название комплекса правил, согласно которым подбираются компоненты изоляции.

3.7. Главное меню программы

Таблица 3-1 содержит пункты главного меню с кратким описанием действий, которые они вызывают.

Таблица 3-1

Название пункта меню (пиктограмма)		Назначение (действия программы)
Подменю «Файл»		
	Создать (Ctrl+N)	Создает новый файл исходных данных.
	Открыть (Ctrl+O)	Открывает существующий файл исходных данных (с расширением *.pst).
	Закрыть	Закрывает открытый или созданный файл исходных данных.
	Сохранить (Ctrl+S)	Сохраняет файл исходных данных.
	Сохранить как...	Сохраняет данные в файл исходных данных с другим именем.
	Экспорт в XML	Экспортирует объектную модель аппарата в файл формата XML
	Экспорт в Штуцер	Экспортирует штуцеры, присутствующие в

Название пункта меню (пиктограмма)		Назначение (действия программы)
	МКЭ	модели, в файлы данных программы Штуцер МКЭ
	Экспорт в C3D, IGES, STEP, ACIS, ParaSolid	Сохраняет твердотельную модель аппарата в одном из форматов
	Импорт из XML	Импортирует объектную модель аппарата из файла формата XML.
	Импорт из XML MechaniCS	Импортирует объектную модель аппарата из файла формата XML MechaniCS.
	Выход (Alt+F4)	Выход из программы.
Подменю «Правка»		
	Отменить (Ctrl+U)	Отменяет последнюю введенную команду
	Вернуть (Ctrl+R)	Возвращает последнюю отмененную команду
Подменю «Элементы»		
	Редактировать (F4, двойной щелчок)	Редактирует элементы расчетной модели
	Удалить (F8, Delete)	Удаляет элементы расчетной модели
	Копировать (Ctrl+C)	Копирует подсвеченный элемент во внутренний буфер программы. При этом копируются все данные элемента, но не его название. Дочерние присоединенные элементы не копируются
	Вырезать (Ctrl+X)	Аналогично копированию элемента, но после вставки исходный элемент может быть удален после подтверждения пользователя
	Вставить (Ctrl+V)	Вставляет предварительно скопированный элемент в модель. Если какой-либо элемент подсвечен, новый элемент присоединяется к нему, Если не подсвечен ни один элемент (или подсвеченный элемент имеет несколько вариантов присоединения), программа выводит дополнительный запрос, к чему присоединить новый элемент
	Изменить цвет	Настраивает цвета графического представления элементов расчетной модели

Подменю «Вид»

Панели инструментов		Позволяет управлять отображением панелей инструментов “Вид” (управление видом трёхмерной модели) , “Стандартные виды” (наиболее используемые проекции модели сосуда), “Элементы” (элементы, которые могут быть присоединены к модели), “Панель оформления” (переключение между стилями интерфейса).
Настройка...		Позволяет пользователю настроить вид рабочей области и панелей, а также ввести новые комбинации “горячих клавиш”
Строка статуса		Включает/выключает строку состояния.
Подменю «Параметры»		
Размерности...		Устанавливает размерности, используемые при задании геометрии, условий нагружения и свойств материала.
Общие данные		Выводит для редактирования таблицу с общими данными о расчетной модели
Настроить доступ к ключу		Выводит диалог настройки сетевого или локального электронного ключа
Настройки...		Выводит диалог настройки параметров работы программы
	Язык...	Позволяет переключать язык интерфейса программы и стандартных отчетов между Русским и Английским.
	Групповое редактирование данных...	Позволяет задать некоторые параметры одновременно для нескольких элементов модели
	Изоляция списком	Позволяет задать параметры теплоизоляции одновременно для нескольких элементов модели
Подменю «Расчет»		
	Расчет (F3)	Производит выбранные виды расчетов и формирует файлы результатов
	Отчет в формате RTF (MS Word)	Формирует отчеты в формате RTF
Подменю «Помощь»		
	Вызов справки	Вызывает встроенную справочную систему
	Проверить обновления	Вызывает встроенную систему автоматического обновления программы
О программе		Вызывает окна с информацией о версии и разработчиках программы

Библиотека элементов			
	Цилиндрическая обечайка		Рубашка цилиндрическая
	Конический переход		Рубашка U-образная
	Эллиптическое днище		Рубашка, частично охватывающая сосуд
	Полусферическое днище		Рубашка со змеевиковыми каналами
	Торосферическое днище		Рубашка с регистровыми каналами
	Пологое коническое днище ($\alpha > 70^\circ$)		Рубашка с продольными каналами
	Кругое коническое днище ($\alpha \leq 70^\circ$)		Эллиптическая перегородка
	Неотбортованное сферическое днище		Сферическая перегородка
	Плоское днище (крышка)		Торосферическая перегородка
	Плоское днище с ребрами		Виртуальная перегородка
	Плоское днище с центральным отверстием		Эллипсоидный переход
	Овальная крышка		Сифонный компенсатор
	Штуцер (врезка)		Теплообменник с неподвижными трубными решетками
	Овальный штуцер (врезка)		Теплообменник с U-образными трубами
	Отвод		Теплообменник с плавающей головкой
	Седловая опора^{а)}		Аппарат воздушного охлаждения
	Опоры-лапки^{а)}		Штуцер (врезка) в камеру аппарата воздушного охлаждения (АВО)
	Кольцо жесткости		Цилиндрическая обечайка высокого давления
	Группа колец жесткости		Эллиптическое днище высокого давления

	<u>Фланцевое соединение</u>		<u>Плоское днище высокого давления</u>
	<u>Реверсный фланец</u>		<u>Сферическое днище высокого давления</u>
	<u>Отъемная плоская крышка</u>		<u>Плоская крышка высокого давления</u>
	<u>Отъемная эллиптическая крышка</u>		<u>Сферическая крышка высокого давления</u>
	<u>Отъемная сферическая неотбортованная крышка</u>		<u>Фланцевое соединение высокого давления</u>
	<u>Опорная лапа</u> ^{б)}		<u>Колено высокого давления</u>
	<u>Опорная стойка</u> ^{б)}		<u>Штуцер высокого давления</u>
	<u>Пластиначатые опоры-стойки</u> ^{б)}		<u>Насадка</u> ^{в)}
	<u>Опорные стойки на обечайке</u> ^{б)}		<u>Площадка обслуживания</u>
	<u>Кольцевая опора</u> ^{б) в)}		<u>Группа тарелок</u> ^{в)}
	<u>Несущее ушко</u>		<u>Опорная обечайка</u> ^{в)}
	<u>Внешнее присоединение с нагрузкой</u>		<u>Смотровое окно на бобышке</u>
	<u>Подъемная цапфа</u>		<u>Смотровое окно на патрубке</u>
	<u>Сосредоточенная масса</u>		<u>Фланцевая бобышка</u>
	<u>Внешние нагрузки</u>		<u>Сборка аппарата</u>
	<u>Внешние распределенные нагрузки</u>		<u>Жесткая связь</u>
	<u>Закрепление аппарата</u>		<u>Пользовательское оборудование</u>
	<u>Металлоконструкция</u>		<u>Некруглый элемент</u>
	<u>Узел сопряжения</u>		<u>Плоскоовальный патрубок</u> ^{г)}
^{а)} для горизонтальных аппаратов ^{б)} для вертикальных аппаратов ^{в)} для аппаратов колонного типа ^{г)} для вертикальных резервуаров			

3.8. Панели инструментов “Вид” и “Стандартные виды”

Таблица 3-2 содержит пиктограммы этих панелей и действия, которые они вызывают.

Таблица 3-2

Пиктограмма (название)		Назначение (действие программы)
	Вид спереди	Изображение модели во весь экран в координатах Z-Y (ось X направлена от нас)
	Вид сзади	Изображение модели во весь экран в координатах Z-Y (ось X направлена на нас)
	Вид слева	Изображение модели во весь экран в координатах X-Y (ось Z направлена от нас)
	Вид справа	Изображение модели во весь экран в координатах X-Y (ось Z направлена на нас)
	Вид сверху	Изображение модели во весь экран в координатах Z-X (ось Y направлена на нас)
	Вид снизу	Изображение модели во весь экран в координатах Z-X (ось Y направлена от нас)
	Изометрический вид	Изображение модели во весь экран в изометрии
	Изменить в размер экрана	Изображение модели во весь экран текущего вида
	Увеличить в окне	Увеличение изображения, задаваемое рамкой с помощью левой кнопки мыши
	Изменить в размер элемента	Изображение модели во весь экран подсвеченного элемента
	Увеличить/ уменьшить	Увеличение (уменьшение) изображения путем перемещения курсора левой кнопкой мыши
	Вращать вокруг центра модели	Вращение изображения вокруг центра модели перемещением курсора левой кнопкой мыши
	Вращать вокруг выбранной точки	Вращение изображения вокруг выбранной точки перемещением курсора левой кнопкой мыши
	Перемещать	Перемещение изображения перемещением курсора левой кнопкой мыши
	Отменить вид	Возврат к предыдущему состоянию вида модели (поворот, масштаб, смещение)
	Повторить вид	Повторение отмененного состояния вида модели (поворот, масштаб, смещение)
	Сплошное	Отображение модели в виде сплошного «твердотельного» образа
	Полупрозрачное	Отображение модели в виде полупрозрачного

Пиктограмма (название)		Назначение (действие программы)
		образа
	Каркасное	Отображение модели в виде прозрачного каркаса
	Отображение заполнения	Отображение рассчитанного заполнения в виде полупрозрачного объёма
	Отображение изоляции/футеровки	Отображение построенных объёмов изоляции и/или футеровки
	Отображение площадок обслуживания	Отображение или скрытие площадок, существующих в модели
	Закрашивание по материалам	Подсвечивание элементов цветом в соответствии с выбранным материалом
	Перспективный вид	Отображение модели в перспективном виде
	Размеры	Отображение размеров элементов модели
	Отметки высот	Отображение отметок высот обечаек, штуцеров, площадок, колец жесткости
	Отметки уровня продукта	Отображение отметок уровня продукта по полостям
	Метки	Отображение модели с обозначениями элементов
	Начало координат	Отображает начало координат твердотельной модели (относительно него вычисляются центры тяжести элементов)
	Точное перестроение модели	Твердотельная модель строится детализированно, что может замедлить работу на недостаточно производительном компьютере
	Ускоренное перестроение модели	Некоторые компоненты твердотельной модели строятся упрощенно
	Без перестроения модели	Перестроение модели блокируется
	Перестроить модель	Принудительное перестроение модели с устранением артефактов, оставшихся от предыдущих неполных перестроений
	Перемещение компонента вниз в текущей ветви (Ctrl+↓)	Изменение положения выделенного компонента в иерархии модели относительно элементов того же порядка. Команда доступна только для дочерних элементов (штуцера, кольца и т.д.)
	Перемещение компонента вверх в	

Пиктограмма (название)		Назначение (действие программы)
	текущей ветви (Ctrl+↑)	

Для быстрого перемещения , увеличения (уменьшения)  или вращения  изображения модели можно также воспользоваться левой, средней и правой кнопкой мыши соответственно, одновременно удерживая нажатой клавишу «Ctrl». Для вращения изображения вокруг выбранной точки  можно воспользоваться правой кнопкой мыши, одновременно удерживая нажатыми клавиши «Ctrl» и «Shift».

При вращении модели вокруг выбранной точки  координаты X и Y (в системе координат наблюдателя) задаются позицией курсора мыши, а координата Z («глубина») - текущей глубиной непрозрачного элемента модели под курсором мыши. Если под курсором мыши нет непрозрачных элементов, координата Z устанавливается равной средней глубине модели.

3.9. Иерархия модели

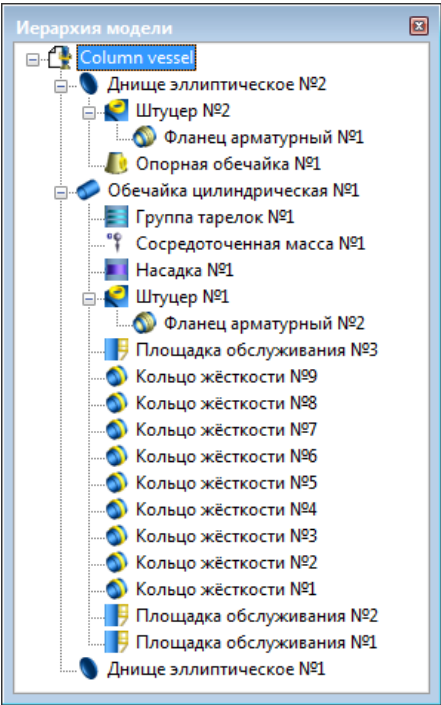


Рис. 3.12. Панель “Иерархия модели”

Данная панель предназначена для наглядного представления структуры модели и быстрой навигации. Элементы модели представлены в нём в виде уменьшенных

пиктограмм с названиями. Пиктограммы интерактивны и снабжены выпадающими меню. Таким образом, из них легко доступны команды редактирования элементов. Самый верхний элемент с названием файла модели отвечает за редактирование общих данных.

3.10. Использование материалов

Использование материалов		
Материал	Цвет	Количество
06ХН28МДТ		37,74 кг
07Х13АГ20 (ЧС-46)		25,71 кг
08Х18Г8Н2Т (КО-3)		722,4 кг
09Г2		87,22 кг
12МХ		1336 кг
12Х18Н10Т		37,28 кг
12Х18Н12Т		19,68 кг
Кирпич		2388 кг
Мин. вата		1,332 кг
Ст3		498,2 кг

Рис. 3.13. Панель “Использование материалов”

Данная панель предназначена для экспресс-оценки материалоёмкости аппарата. В ней отображается список материалов, использованных в конструкции, цвета материалов в режиме «Закрашивание по материалам», и оценка массы каждого материала в соответствии с заданной плотностью. Масса выводится в тех единицах измерения, которые были выбраны в диалоге «Размерности». Если для материала плотность неизвестна или задана нулевой, деталь считается штучным изделием, и в графе «Количество» выводится число деталей (например, прокладок).

3.11. Панель оформления

В программе имеется возможность переключения стиля интерфейса. Для этого нужно выбрать стиль в панели оформления.



Если панель оформления скрыта, её можно включить при помощи команды меню Вид→Панели инструментов→Панель оформления.

Пользователь также может гибко настраивать вид панелей инструментов, добавлять/убирать кнопки, создавать новые панели инструментов с помощью команды **Вид→Настройка**.

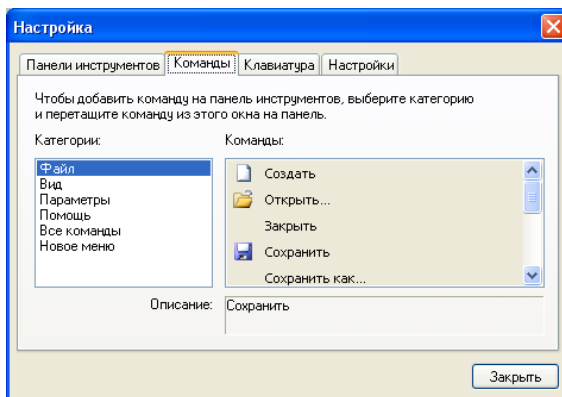


Рис. 3.14. Окно настройки команд и панелей инструментов

Когда отображено окно настройки, можно переносить кнопки на панелях инструментов и команды меню при помощи мыши.

3.12. Настройка параметров работы программы

Вызов диалога настройки параметров выполняется командой “Параметры” подменю “Настройки”. Диалог имеет следующие вкладки и команды:

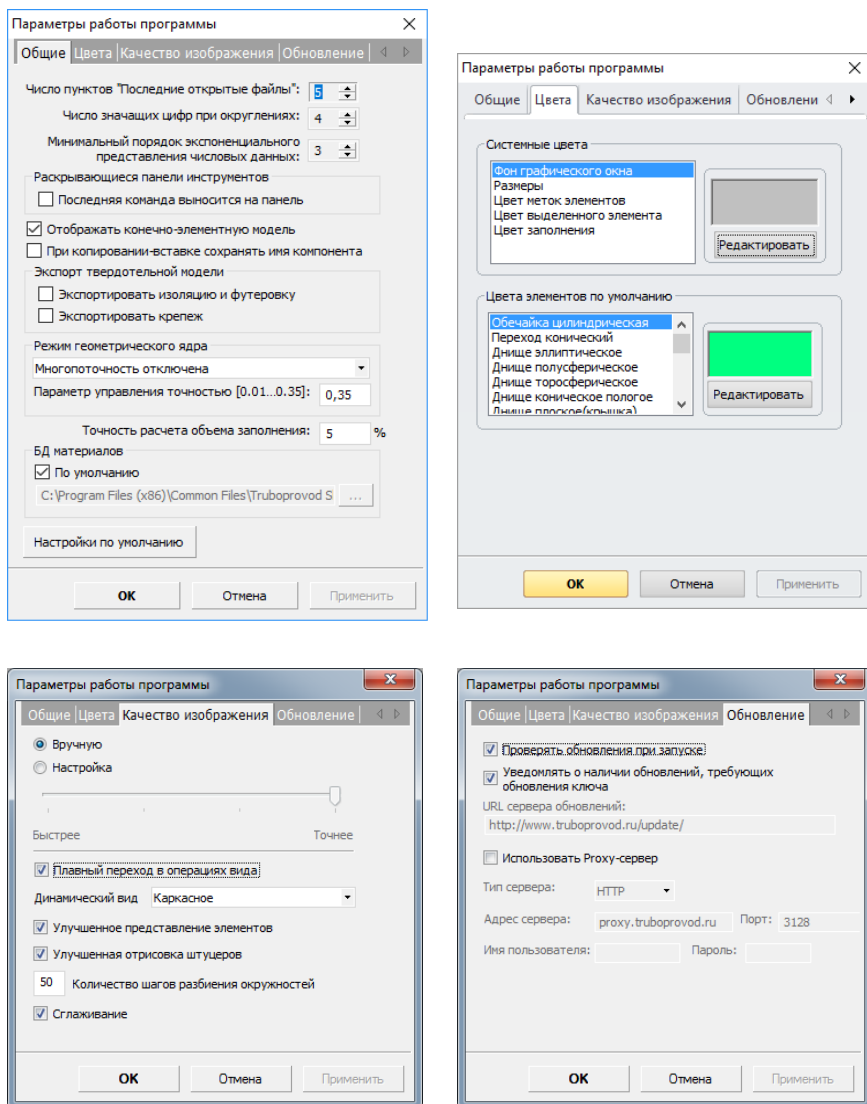


Рис. 3.15 Настройки программы

Таблица 3-3 содержит команды «Вкладок» по настройке программы с кратким описанием действий, которые они вызывают.

Таблица 3-3

Вкладка “Общие”	
Количество пунктов “Последние открытые файлы”	Устанавливает количество последних документов с которыми работает пользователь, сохраняющихся в меню “Файл”.
Количество значащих цифр при округлениях	Задаёт максимальное количество значащих цифр при округлениях в отчете. Пример: число 1032.37 при настройке “3” будет выводиться в отчет как 1030.
Минимальный порядок экспоненциального представления числовых данных	Определяет порядок представления чисел в экспоненциальном виде. Пример: число 10320 при настройке “4” будет выводиться как $1.032 \cdot 10^4$, а число 1270 будет выводиться без изменений (с учетом настройки округления, см. предыдущий пункт). Примечание: для чисел, по модулю меньших 10^3 и больших 10^{-1} , данная настройка не учитывается.
Последняя команда выносится на панель	Устанавливает последнюю использованную команду добавления элемента модели в качестве команды по умолчанию в инструментальной панели.
Отображать конечно-элементную модель	При работе программы аппарат представляется в виде балочной конечно-элементной модели. Отображение этой модели позволяет лучше контролировать работу программы, однако может ее замедлить.
Экспортировать изоляцию и футеровку	Устанавливает, нужно ли при экспорте твердотельной модели включать также изоляцию и футеровку. Если футеровка задана как плакирующий слой (Рис. 3.28), она экспортируется всегда.
Экспортировать крепеж	Устанавливает, нужно ли при экспорте твердотельной модели включать крепежные элементы (болты, гайки, шпильки и т.д.)
Режим геометрического ядра	Включает многопоточный режим работы некоторых функций геометрического ядра. Работа с моделью в многопоточном режиме происходит быстрее, но в некоторых (редких) случаях возможны падения программы
Параметр управления точностью	Числовое значение, управляющее точностью математических функций геометрического ядра при построениях и расчетах массо-габаритных характеристик. Чем больше значение, тем быстрее и с большей погрешностью выполняется расчет.
Точность расчета объема заполнения	Величина относительной погрешности расчета заполнения при выборе опции “Расчет по заданному объему продукта”. Например, при значении 1% и заданном целевом объеме 1000 л расчет будет считаться успешным, если он дает любое значение в диапазоне 990...1010 л. Малая величина погрешности может удлинять расчет при сложной конфигурации полости сосуда (теплообменники и т.д.)

БД материалов	Позволяет настроить путь к базе данных пользовательских материалов, расположенной в централизованном доступе (например, на сетевом диске), или использовать локальную базу данных (по умолчанию)
Вкладка “Цвета”	
Системные цвета Цвета элементов	Настраивает цвета элементов окна просмотра. Настраивает цвета элементов модели по умолчанию. Новые элементы модели будут создаваться с учётом этой настройки. Чтобы применить её к ранее созданным элементам, следует воспользоваться командой “Элементы”→”Изменить цвет”→”Цвета по умолчанию” или пиктограммой 
Вкладка “Качество изображения”	
Вручную Настройка Плавный переход в операциях вида Динамический вид	Устанавливает параметры изображения вручную. Использует предустановленные значения. Если включено, переход к выбранному виду (стандартные виды и команда «показать окно») осуществляется плавно. Выбирает представление вида при динамических операциях: перемещении, масштабировании и вращении: «Обычное»; «Каркасное» - представление модели в виде каркаса. Может значительно ускорить видовые операции на медленных ПК; «Описанный параллелепипед» - представление в виде параллелепипеда, описывающего модель. Используется на медленных ПК.
Сглаживание	Если включено, осуществляется полноэкранное сглаживание изображения, устраняющее ступенчатость линий. Требует наличия высокопроизводительного OpenGL видеоадаптера, иначе может значительно замедлиться вывод изображения.
Вкладка “Обновление”	
Проверять обновления при запуске Уведомлять о наличии обновлений, требующих обновления ключа Использовать Proxu-сервер	Автоматически проверять наличие обновлений программы во время старта приложения Сообщать, что имеются обновления программы, которые могут быть установлены после обновления ключа аппаратной защиты Осуществлять соединение с сервером обновлений через прокси-сервер (требуется, если выход в Интернет по протоколу HTTP осуществляется через прокси-сервер)

3.13. Система обновления программы

Регулярное обновление программы позволяет всегда иметь самую последнюю версию программы, свободную от ошибок предыдущих версий и обладающую максимальным функционалом.

Система обновления позволяет проверять обновления в автоматическом и/или ручном режиме, а так же загружать обновления на ПК и устанавливать их.

Для корректной работы системы обновлений требуется наличие аппаратного ключа защиты. В случае отсутствия ключа проверка и установка обновлений не производится.

Проверка обновлений производится в автоматическом режиме при запуске программы или вручную из меню **Помощь→Проверить обновления**. Отключить автоматическую проверку можно в окне настройки параметров программы, вкладка **«Обновление»**, пункт **«Проверять обновления при запуске»**.

Проверка и установка обновлений проводится с учетом максимального номера версии программы, записанного в ключ аппаратной защиты. Программа может оповещать пользователя о наличии обновлений до более новых версий, чем позволяет ключ аппаратной защиты, если включен пункт **«Уведомлять о наличии обновлений, требующих обновления ключа»** в окне настройки параметров программы, вкладка **«Обновление»**. При появлении такого сообщения нужно обновить ключ до требуемой версии (см. п.2.4.6), после чего обновление программы станет возможным.

Для установки обновлений требуются права администратора системы. Во время установки обновлений производится запуск программы `install.exe`, во время которого может поступить запрос УАС (системы контроля доступа Windows) с вопросом о разрешении запуска программы с повышенными правами. Для корректной работы программы требуется разрешить программе `install.exe` работать с правами администратора.

В некоторых случаях требуется настройка параметров прокси-сервера для соединения с сервером обновления. Они должны быть установлены в те же значения, которые используются для просмотра страниц через веб-браузер. В Internet Explorer посмотреть текущие настройки можно во вкладке **Подключения→Свойства сети** диалога свойств обозревателя. При установке программа предлагает использовать по умолчанию настройки этих параметров, установленные в системе.

3.14. Настройка размерностей

Перед созданием расчетной модели (а так же в любой другой момент) можно настроить размерности геометрических величин и условий нагружения. Система хранит значения параметров элементов во внутренних единицах и автоматически пересчитывает выводимые значения в зависимости от настройки размерностей. В отчете о ходе и результатах расчета выводятся значения в единицах, совместимых с выходными.

Настройка единиц измерения

Выбранные единицы измерения будут использоваться при вводе данных и при выводе результатов расчета. Единицы измерения устанавливаются только для текущего документа

Единицы измерения

Длина	м	Момент	Н·м
Диаметр, толщина	мм	Температура	°C
Площадь	м²	Угол	°
Момент инерции	м⁴	Плотность	кг/м³
Напряжение, давление	МПа	Масса	кг
Сила	Н	Скорость	м/с

Предопределенная система единиц: Произвольные настраиваемые размерности

Ускорение свободного падения, g

☒ Физическое значение
☐ Техническое значение 9,80665 м/с²
☐ Значение пользователя

OK Отмена

Рис. 3.16 Настройка единиц измерения

Размерности не обязательно назначаются согласованно (например, диаметр в мм, а момент в Н·м). Поэтому при просмотре формул в отчёте конечный результат может не совпадать с промежуточными значениями алгебраических вычислений, и это не является ошибкой ($M = 2 [H] * 1000 [мм] = 2 [H·м]$). Если подобный эффект нежелателен, его можно избежать, согласованно назначая размерности (например, все линейные размеры в мм, а момент в Н·мм).

Список с системами единиц предназначен для быстрого назначения всего комплекса размерностей, принятых в соответствующей системе.

Настройка “Ускорение свободного падения” позволяет более гибко настроить расчет весовых, сейсмических и инерционных нагрузок.

3.15. Задание исходных данных

Построение модели может быть начато как с цилиндрической обечайки или конического перехода, так и с любого днища. Первый элемент создается от нулевого положения в сторону оси Z: в случае горизонтального сосуда слева направо, в случае вертикального – снизу вверх. Остальные элементы вставляются или присоединяются к любым другим элементам модели.

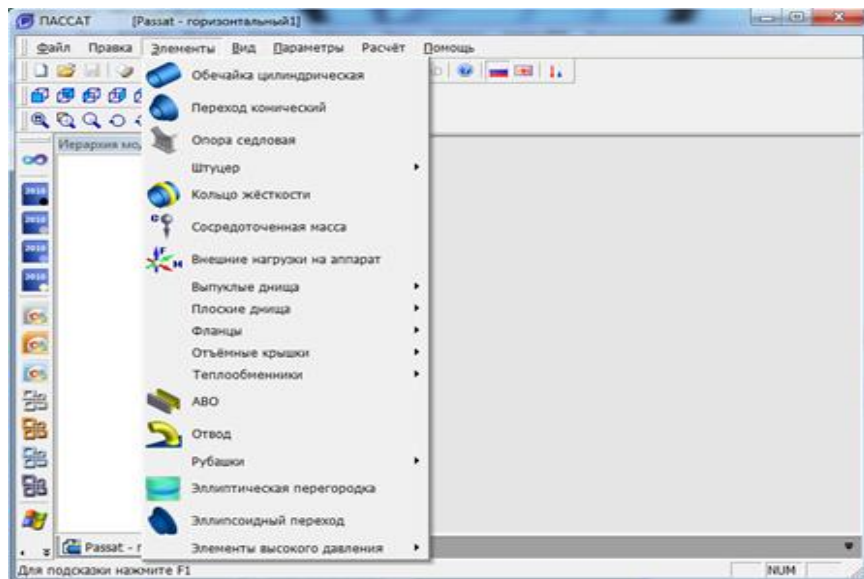


Рис. 3.17 Меню “Элементы”

После выбора пункта меню «Элементы» (или нажатием левой кнопки мыши на соответствующую пиктограмму в правом столбце экрана) оценивается возможность присоединения или вставки элемента в существующую модель и пользователю предлагается выбрать место присоединения/вставки:

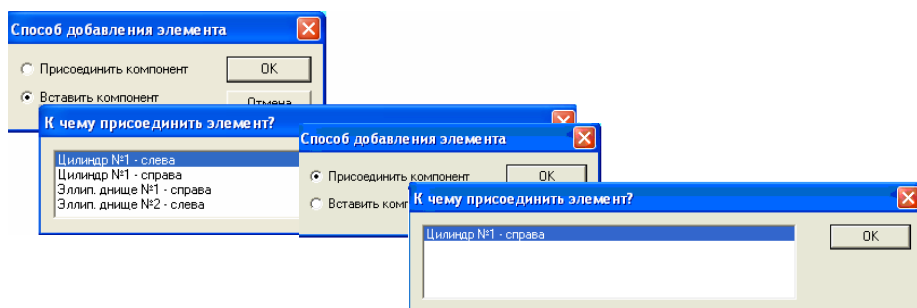


Рис. 3.18 Формирование модели

После определения места нового элемента в расчетной модели в зависимости от его типа в окне программы появляется панель с необходимыми данными по геометрии, материалам и условиям нагружения. Ввод данных об элементе должен завершаться нажатием клавиши “Ввод” на любой ячейке редактирования – это при необходимости вызывает пересчет расчётных параметров элемента.

Некоторые опции диалогов являются общими для различных элементов и работают похожим образом.

3.15.1.1 Название элемента

Задается имя элемента. Это имя используется для навигации при редактировании, удалении, задании сопряженных элементов, а также при выводе результатов расчета. Имя элемента задается по умолчанию в формате “<Тип элемента> №...” например, “Обечайка цилиндрическая №1”, в соответствии с включенным языком интерфейса, но в дальнейшем при переключении языка это название **не переводится**, даже если оставить его стандартным.

3.15.1.2 Нормативный документ

Для ряда элементов возможен выбор документа, согласно которому будет проведен расчет. При изменении выбора нормативного документа обозначения исходных данных меняются, а их величины автоматически пересчитываются, если это необходимо. Нормативный документ можно назначать индивидуально для каждого элемента - например, ГОСТ 34233.2-2017 для обечайки и ASME VIII-1 для штуцера. При этом, если для штуцера в процессе расчета потребуются параметры обечайки, вычисленные по ASME, они будут рассчитаны, несмотря на указанный норматив обечайки.

3.15.1.3 Расчетная температура

Температура, при которой определяются свойства материала при расчете в рабочих условиях. Назначается индивидуально для каждого элемента и для каждого случая нагружения.

3.15.1.4 Расчетное избыточное давление

Случай нагружения	Давление р, МПа	Температура Т, °С
Внутреннее	0,100	200
Наружное	-0,100	100

Задается внутреннее или наружное избыточное расчетное давление для каждого случая нагружения (наружное давление задается со знаком “-”). Это давление не включает в себя гидростатическое давление жидкости при ее наличии. Давление столба жидкости для каждого элемента определяется индивидуально, исходя из расчета заполнения. Расчетное избыточное давление с учетом гидростатики считается по правилу (при наружном давлении р берется со знаком “-”):

$$p' = p + \rho \cdot g \cdot h$$
, если p – внутреннее, или если p – наружное, но $|p| < |p + \rho \cdot g \cdot h|$;

$p' = p$, если p – наружное, и $|p| \geq |p + \rho \cdot g \cdot h|$.

3.15.1.5 Определение расчетных величин

Кнопка предназначена для определения расчетных толщин, допускаемых давлений и других расчетных параметров без выхода из окна редактирования соответствующих элементов. Эти параметры определяются упрощенно и приблизительно, без учета заполнения сосуда, влияния соседних элементов и т.д. Конечный результат расчета может отличаться от этой величины.

3.15.1.6 Выбор материала

Материал элемента или детали задается или из базы данных (ГОСТ 34233.1-2017, ПНАЭ Г-7-002-86, ГОСТ Р 54522-2011, ASME II Part D, EN и др.), или определяется пользователем с заданием требуемых свойств при расчетном диапазоне температур, а также температуре испытаний и монтажа (20°C).

Группа команд “Поиск материала” позволяет организовать в рамках выбранного норматива поиск по заданным фильтрам.

Опция “Рассчитать [σ]” позволяет выполнить оценку характеристик при введенной температуре (по умолчанию она берется из первого случая нагружения, но ее можно поменять и пересчитать характеристики, нажав Enter).

Опция “Отобразить таблицу свойств” делает активной и доступной для копирования таблицу характеристик материала в зависимости от температуры. Данные опции несколько замедляют работу диалога за счет дополнительных обращений к базе данных.

Группа опций “MDMT” позволяет задать дополнительные параметры, необходимые для оценки применимости материала при пониженных температурах, а также необходимость испытаний на ударную вязкость. Необходимо указать для конкретного экземпляра материала температурную кривую и наличие термообработки после изготовления (PWHT – postweld heat treating). (Примечание: в настоящее время доступен расчет MDMT по ASME VIII-1). Для назначения температурной кривой разработан вспомогательный диалог с фильтрами-списками.

Выбор материала

Норматив: ASME II Part D-2017 (Нормы США)

Наименование: SA-240

Type/Grade: 304H

Тип материала: Сплав на основе железа

Класс материала(стали): 18Cr-8Ni

Тип заготовки: Плита

Alloy Designation/UNIS No: S30409

Class/Condition/Temper: -

Поиск материала

По фрагменту названия:

По Type/Grade:

По типу материала: Все

По классу материала (стали): Все

По типу заготовки: Все

Найти

Сброс

MDMT

Кривая: Кривая C

☐ PWNT

Фактическая толщина: 10 мм

Свойства материала при температуре T=20°C

Допускаемые напряжения, [σ]: 110,8 МПа

Предел текучести, Re: 144 МПа

Предел прочности, Rm: 442 МПа

Модуль продольной упругости, E: 183000 МПа

Коэффициент линейного расширения, α: 1,7e-005 1/°C

Предел длительной прочности, Rm10^5: 0 МПа

Предел ползучести, Rp10^5: 0 МПа

☒ Рассчитать [σ] Расчётная температура: 200 °C

Свойства материала при расчетной температуре

Допускаемые напряжения, [σ]: 110,8 МПа

Предел текучести, Re: 144 МПа

Предел прочности, Rm: 442 МПа

Модуль продольной упругости, E: 183000 МПа

Коэффициент линейного расширения, α: 1,7e-005 1/°C

Предел длительной прочности, Rm10^5: 0 МПа

Предел ползучести, Rp10^5: 0 МПа

☒ Отобразить таблицу свойств

Копировать в буфер

OK

Отмена

T, °C	[σ], МПа	Re (Rp1.0, Rp0.2), МПа	Rm, МПа	E, МПа	α, 1/°C	Rm/10^5, МПа	Rp1.0/10^5, МПа
-200				209000			
-125				204000			
-75				201000			
-30		207	517				
20					0,00001530		
25				195000			
40		207	517				
50					0,00001560		
65		184					
75					0,00001590		

Коэффициент A: 60000 МПа

Коэффициент B: 0,4

Коэффициент Ct: 2300

Мин. число циклов: 1000

Плотность: 7750 кг/м³

Коэффициент Пуассона: 0,3

Рис. 3.19. Диалог свойств нормативного материала

База данных материалов состоит из двух частей: группы стандартных материалов и группы материалов пользователя. Первые не предполагают изменения пользователем. Для редактирования вторых предусмотрена команда “Редактировать материалы пользователя”:

Материалы пользователя

Название материала: Ст3 - копия Тип материала: Сталь

Класс материала (стали): Углеродистая

Относительное удлинение при разрыве: Нет данных

Заготовка	Type/Grade	T,...	Re (Rp1.0, Rp0.2), МПа	Rm, МПа	E, МПа	Alpha, 1...	Rm/10 ⁴ 5, МПа
Лист	▼	20	250	460	199000	0,0000116	
Лист	▼	100	230	435	191000	0,0000116	
Лист	▼	150	224	460	186000		
Лист	▼	200	223	505	181000	0,0000126	
Лист	▼	250	197	510	176000		
Лист	▼	300	173	520	171000	0,0000131	
Лист	▼	350	167	480	164000		
Лист	▼	375	164	450			
Лист	▼	400	150	411	155000	0,0000136	
Лист	▼	410	142	392			
Лист	▼	420	122	262			

Удалить выделенные строки

Малоцикловая прочность (*)

Коэффициент A: 60000 МПа

Коэффициент B: 0,4

Коэффициент Ct: 2300

Мин. число циклов: 1000

(*) Если "0", определяются по ГОСТ Р 52857.6

Физические свойства (*)

Плотность: 7850 кг/куб.м

Коэффициент Пуассона: 0,3

(*) Если "0", подставляются значения для стали

Создать Вставить из буфера

Добавить копию Удалить

OK Отмена

Рис. 3.20. Диалог редактирования группы материалов пользователя

В редакторе пользовательских материалов доступны следующие действия:

- Добавление нового “пустого” материала (команда «Создать»);
- Копирование таблицы свойств какого-либо из существующих материалов целиком (команда «Копировать в буфер» в таблице свойств), и последующая вставка в пользовательский материал (команда «Вставить из буфера»);
- Удаление материала, “подсвеченного” в списке (команда “Удалить”);
- Создание нового материала и копирование в него характеристик того материала, который “подсвечен” курсором в списке (команда «Добавить копию»);
- Удаление группы строк с характеристиками материала (команда «Удалить выделенные строки»);
- Переименование материала (название материала редактируется в одноименном поле)
- Задание характеристик материала в зависимости от температуры, толщины, типа заготовки, параметров Type/Grade и Class/Condition/Temper (по аналогии с ASME II Part D).

После нажатия кнопки «ОК» новый материал появится в группе «Материалы пользователя».

Свойства материалов при расчетной температуре определяются линейной интерполяцией. Данные в зависимости от температуры можно задавать в произволь-

ном порядке – программа автоматически отсортирует их в порядке возрастания температуры. Кроме сталей, можно задавать цветные металлы, чугуны и титановые сплавы. Характеристики материала А, В и поправочный коэффициент C_t задаются для сталей, цветных металлов, титановых сплавов в случае расчета малоциклового прочностного. Если какая-либо из этих характеристик задана равной 0, при расчете она определяется автоматически по рекомендациям ГОСТ 34233.6-2017, исходя из типа и класса материала.

При задании материала, определяемого пользователем, его характеристики сохраняются как в базе данных, так и в файле модели. При переносе файла данных на другой компьютер программа прочитает данные материала и внесёт его в базу данных, если он там отсутствует. Если же материал с таким названием уже присутствует в базе, в расчете будут использованы именно его характеристики, но не данные из файла модели.

При одновременном доступе нескольких пользователей к общедоступной базе (например, при ее размещении на сетевом диске), возможность редактирования предоставляется только первому пользователю (для остальных пользователей выводится сообщение о невозможности редактирования в данный момент).

3.15.1.7 Размеры по НД (нормативному документу)

С помощью этой команды можно выбрать компонент из базы данных стандартных изделий с помощью уточняющих фильтров (от более общих параметров к частным). Большинство ячеек с данными заполнятся в этом случае автоматически.

3.15.1.8 Минусовой допуск

С помощью этой команды  можно выбрать величину минусового допуска из базы данных по различным стандартам. Пользователю предлагаются к выбору только те варианты, которые соответствуют назначенной номинальной толщине стенки.

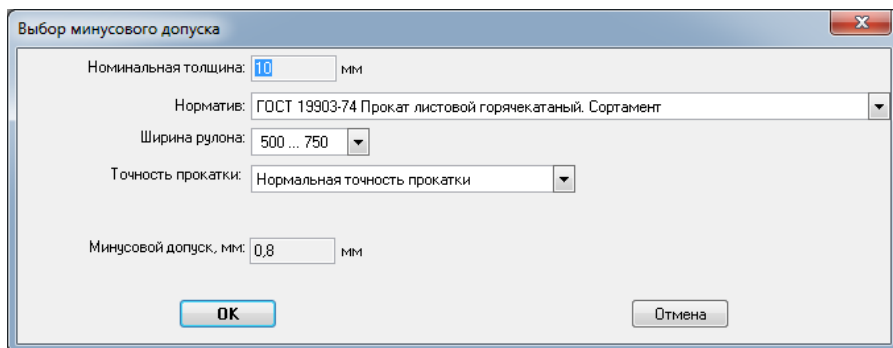


Рис. 3.21 Назначение минусового допуска из базы данных

3.15.1.9 Коэффициент прочности сварного шва

Задается в зависимости используемых материалов и вида шва.

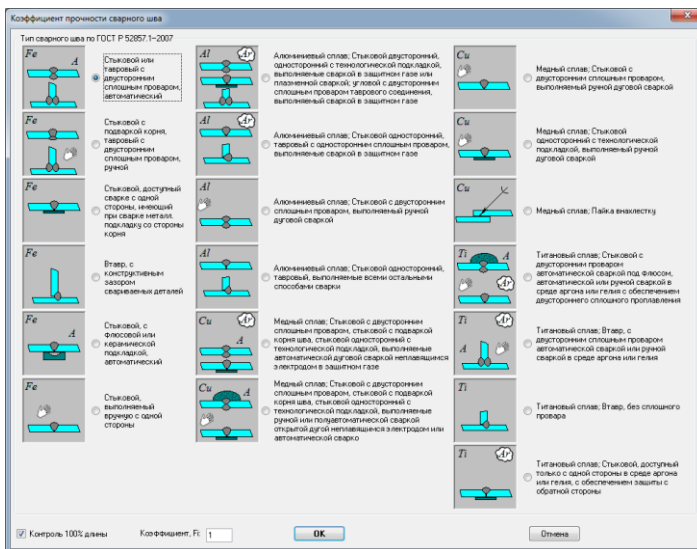


Рис. 3.22 Коэффициент прочности сварного шва по ГОСТ

Выбор данного параметра зависит от принятого расчетного норматива. Например, при выборе расчета по ASME VIII-1 коэффициенты прочности швов назначаются согласованно (Рис. 3.23)

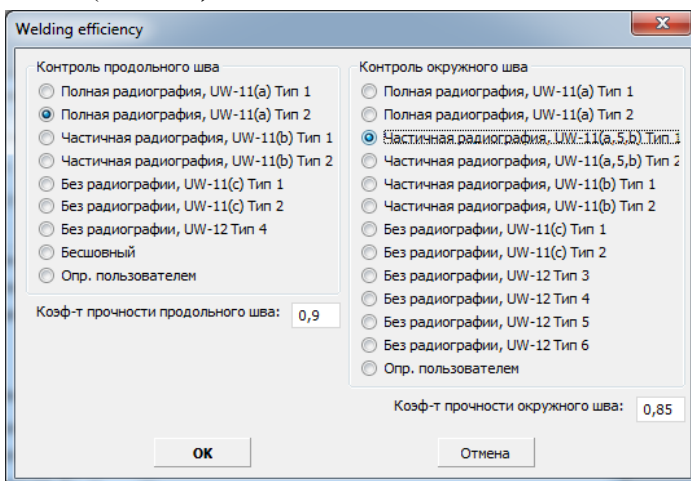


Рис. 3.23 Коэффициент прочности сварного шва по ASME VIII-1

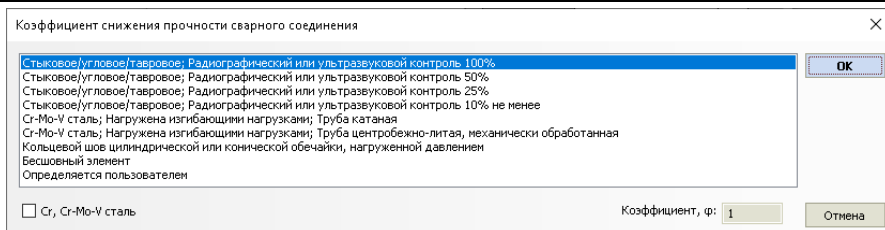


Рис. 3.24 Кoeffициент прочности сварного шва по ПНАЭ Г-7-002-86

3.15.1.10 Изоляция и футеровка

При наличии изоляции для автоматического учета веса необходимо задать ее толщину, а также плотность или массу (для сложной неоднородной изоляции вводится средняя плотность теплоизоляционного пирога). При назначении изоляции программа учитывает изменение наружного размера элемента при расчете ветровых нагрузок.

Толщину и плотность изоляции возможно подобрать из базы данных по действующим нормативам (Рис. 3.25, Рис. 3.26).

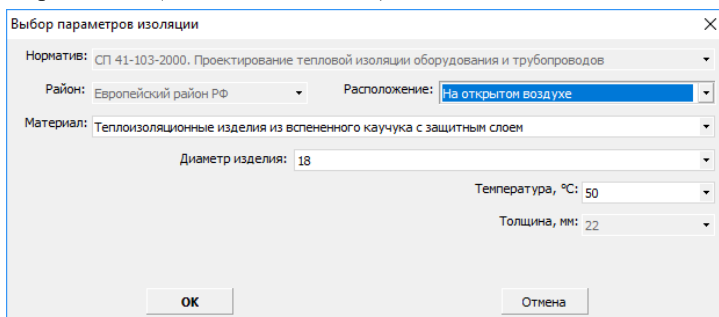


Рис. 3.25 Подбор толщины теплоизоляции

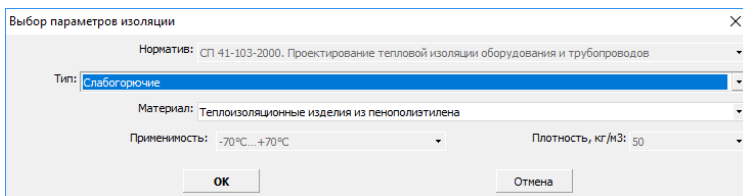


Рис. 3.26 Подбор плотности материала теплоизоляции

С помощью команды “Рассчитать” можно получить массу элементов теплоизоляции с помощью расчетного модуля программы “**Изоляция**”. Исходными данными для расчета являются геометрические размеры элемента модели, его температу-

ра, климатические параметры и данные о проекте, заданные в диалоге “Данные для расчета изоляции” (п. 3.6)

Рис. 3.27 Изоляция и футеровка из неметаллических материалов

Опции «Присутствует в условиях испытаний/монтажа» влияют на вес элемента и на его внешний («ветровой») диаметр в соответствующих условиях.

При наличии футеровки для автоматического учета веса необходимо задать ее толщину и плотность.

Для некоторых элементов (обечайки, днища) возможен учет футеровки как плакирующего слоя (стенка из двухслойной стали, Рис. 3.28). В этом случае при расчете учитывается утолщение стенки и изменение допускаемых напряжений.

Рис. 3.28 Изоляция и футеровка с возможностью назначения плакирующего слоя

Для трубных решёток теплообменников предусмотрена двусторонняя плакировка с перерасчетом допускаемых напряжений несущего слоя (Рис. 3.29).

Рис. 3.29 Двусторонняя плакировка

3.15.1.11 Малоцикловая прочность

При активации расчета малоцикловой прочности в общих данных расчета необходимо задать условия нагружения и тип сварного шва в зависимости от сопряженных узлов или элементов сосудов и аппаратов.

Рис. 3.30 Параметр концентратора напряжений для расчета малоцикловой прочности

3.15.1.12 Дефекты по ГОСТ 34233.11-2017

При наличии дефектов на элементе выполняется дополнительный расчет. С помощью клавиши  можно задать тип дефекта и его характеристики.

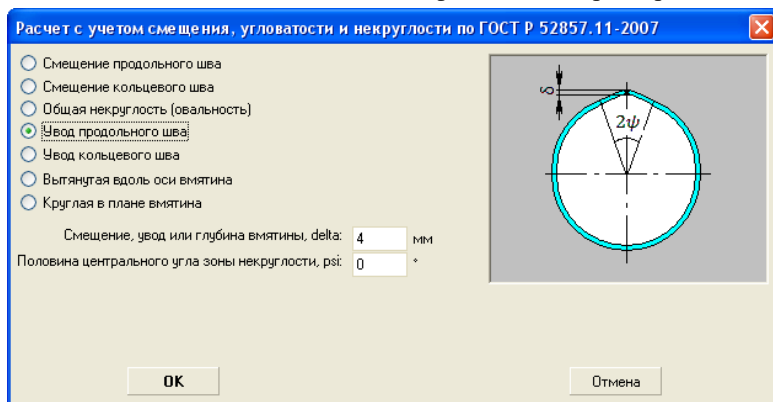


Рис. 3.31 Параметр концентратора напряжений для расчета дефекта

3.15.1.13 Пространство в элементе

В простейшем случае сосуд имеет один внутренний объем, и свойства содержимого задаются в общих данных (Рис. 3.8). Однако в некоторых случаях сосуд имеет два и более изолированных объема (рубашки, теплообменники, сосуды с перегородками). В этом случае необходимо задать параметры заполнения дочернего объема.

Параметры заполнения

Эллиптическая перегородка

Случай нагружения	Название рабочей среды	Плотность рабочей среды ρ , кг/м ³
Рабочие условия	Вода	1000

Расчет заполнения в рабочих условиях

☐ Газ

☒ Жидкость

По коэффициенту заполнения (приближенно)

Процент заполнения полости, ξ : 100 %

Группа рабочей среды по ТР ТС 032/2013: I >>

Расчет в условиях испытаний: Гидроиспытания

Пробное давление: 1,47 МПа

☒ Сероводородная среда

Категория по ГОСТ 34233.10: I >>

Предельная температура корр. активности среды, $t_{пр}$: 250 °C

ОК Отмена

Рис. 3.32 Параметры заполнения дочернего объема

Этот диалог работает аналогично диалогу общих данных (Рис. 3.8), но распространяется только на свойства дочернего объёма.

3.15.1.14 Выбор сечения

Некоторые элементы модели требуют указания поперечного сечения конструктивных элементов (стоек, стержней, связей). В этом случае необходимо задать параметры поперечного сечения (Рис. 3.33).

Характеристики сечения

Вид профиля
☒ Круг
☐ Полоса
☐ Труба
☐ Квадратная труба
☐ Прямоугольная труба
☐ Двутавр
☐ Двутавр с паралл. гранями
☐ Швеллер
☐ Швеллер неравнополочный
☐ Уголок равнополочный
☐ Уголок неравнополочный
☐ Квадрат
☐ Тавр
☐ Канат (трос)

Задание геометрических размеров
☒ По сортаменту ☐ Опр. пользователем
 Семейство: Все
 Норматив: ГОСТ 2590-88. Прокат стальной горячекатаный круглый
 Название профиля: 5

Геометрические размеры
 d 5 мм


Расчетные величины
 Площадь сечения, F: 0.19535 см²
 Момент инерции, Ix: 0.00303 см⁴
 Момент инерции, Iy: 0.00303 см⁴

OK Отмена


Рис. 3.33 Параметры поперечного сечения

Доступны следующие варианты сечений:


Круг (прут)




Прямоугольник
(полоса)




Кольцо (труба)




Квадратная
труба




Прямоуголь-
ная труба




Двутавр




Двутавр с
параллельными
гранями




Швел-
лер




Швеллер неравнополочный




Уголок равнополочный




Уголок неравнополочный




Квадрат



Тавр



Канат (трос)



3.15.2. Цилиндрическая обечайка

Обечайка цилиндрическая

Название элемента:

Нормативный документ:

Материал:

Размеры по НД >>

Внутренний диаметр, D: мм

Наружный диаметр, Do: мм

Толщина стенки обечайки, s: мм

Прибавка на коррозию, c1: мм

Минусовой допуск, c2: мм >>

Прибавка технологическая, c3: мм

Длина, L: мм

К-т прочности продольного шва, фр: >>

К-т прочности кольцевого шва, фт: >>

Случай нагружения	Давление p, МПа	Температура T, °C
Внутреннее	1	200
Наружное	-0,1	100

☐ Дефекты по ГОСТ 34233.11-2017 >>

ОК Отмена

Определение расчётных величин

Изоляция и футеровка >>

Нагрузки

☒ Определять при расчете ☐ Задавать вручную

Расчётное осевое усилие, F:

Расчётная схема для определения $l_{пр}$:

☒ 1 ☐ 5
☐ 2 ☐ 6
☐ 3 ☐ 7
☐ 4

Рис. 3.34 Цилиндрическая обечайка

Нормативный документ – задается нормативный документ, согласно которому будет проведен расчет элемента. При изменении выбора нормативного документа обозначения исходных данных меняются, а их величины автоматически пересчитываются, если это необходимо.

Размеры по НД – с помощью этой команды можно выбрать ряд предпочтительных размеров обечайки (или отказаться от такового), указать предполагаемый вид заготовки (листовой прокат или труба), и указать норматив на заготовку. При этом автоматически задаются диаметр и толщина стенки, а также минусовой допуск.

Рис. 3.35 Выбор стандартной обечайки из базы данных

Нагрузки – при выборе пункта “Задавать вручную” пользователь должен сам указать, какие внешние нагрузки и каким образом действуют на элемент (см. ниже). Заданные нагрузки учитываются только при расчете этого элемента и **не передаются** на опоры, соседние элементы и т.д. При выборе пункта “**Определять при расчете**” максимальные действующие нагрузки определяются автоматически, из условий закрепления и нагружения всех элементов модели, весовых нагрузок от материала и содержимого элементов, и т.д.

Изгибающий момент, перерезывающая сила, осевое усилие, расчетная схема – задаются из предварительного анализа внешних сил и моментов, действующих на обечайку. Расчетные схемы при нагружении обечайки сжимающими силами определяются ГОСТ 34233.2–2017 (ГОСТ 14249–89) и представлены на Рис. 3.36. При этом расчетные длины для наружного давления и осевой силы определяются автоматически исходя из конструкции всей модели в целом.



1



2



3

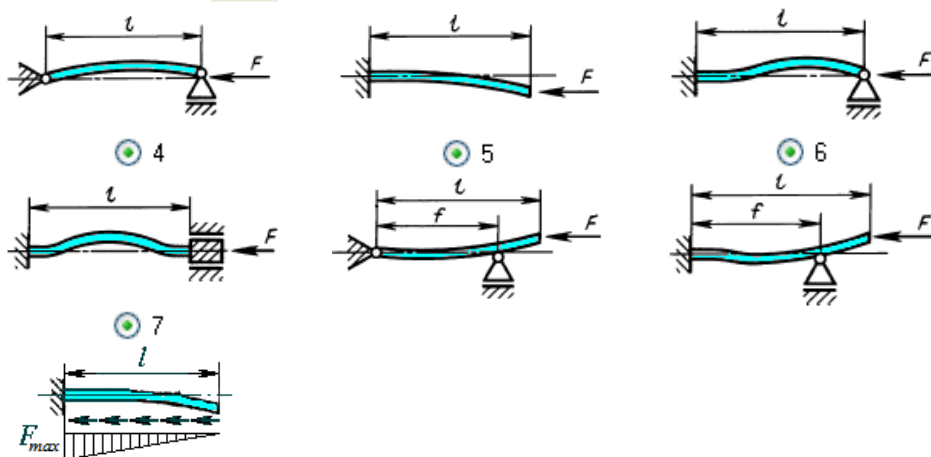


Рис. 3.36 Расчетные схемы для определения общей устойчивости обечайки

При расчете нагрузок методом конечных элементов (МКЭ) цилиндрическая обечайка моделируется цепочкой балочных элементов кольцевого сечения с невесомыми узлами (Рис. 3.37). К каждому элементу цепи прикладывается равномерно распределенная по длине нагрузка.

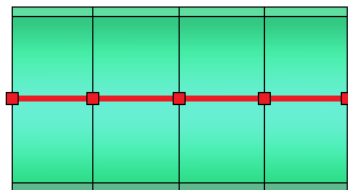


Рис. 3.37 Моделирование цилиндрической обечайки балочными элементами

3.15.3. Конический переход

Конический переход

Название элемента: **Переход конический №1**

Нормативный документ: **ГОСТ Р 52857.2-2007**

Материал обечайки: **Ст3**

Внутр. диаметр в начале элемента, D_n : **1000** мм

Внутр. диаметр в конце элемента, D_k : **2000** мм

Толщина стенки обечайки, s_k : **10** мм

Прибавка на коррозию, c_1 : **2** мм

Минусовой допуск, c_2 : **0.8** мм

Прибавка технологическая, c_3 : **0** мм

Длина обечайки, L : **2** м

Смещение по горизонтали, X_0 : **0** мм

Смещение по вертикали, Y_0 : **0** мм

К-т проч. продольного сварного шва, F_{pr} : **1** >>

К-т проч. кольцевого сварного шва, F_{it} : **1** >>

Расчётная температура, T : **20** °C

☒ Дефекты по ГОСТ Р 52857.11-2007 >>

Далее >> Отмена

Определение расчётных величин

Изоляция и футеровка >> Малоцикловая прочность >>

Нагрузки

☐ Определять при расчете ☒ Задать вручную

Расчётное давление (без гидростатики), p :

☒ Внутреннее ☐ Наружное **0** кгс/кв.см

Расчётное осевое усилие, F :

☒ Растягивающее ☐ Сжимающее **0** кгс

Расчётный изгибающий момент, M : **0** кгс см

Допускаемое давление (с расчётной длиной L): $[p] = 10.9 \text{ кгс/см}^2$
 Расчётная толщина с учётом прибавок (с расчётной длиной L): $s_p + c = 2.8 \text{ мм}$

Рис. 3.38 Конический переход

Имя элемента, нормативный документ, материал, геометрия, коэффициенты прочности сварных швов, изоляция и футеровка, а также условия нагружения конического перехода задаются по аналогии с цилиндрической обечайкой.

Смещение по горизонтали и вертикали – определяется для задания эксцентрического конического перехода. С помощью кнопки **Далее** осуществляется переход к описанию узлов сопряжения со смежными элементами. Конструкции узлов сопряжения определяются по ГОСТ 34233.2-2017 (ГОСТ 14249-89).

При расчете нагрузок по МКЭ конический переход моделируется ступенчатой цепью балочных элементов постоянного кольцевого сечения (Рис. 3.39). К каждому элементу цепи прикладывается равномерно распределенная по длине нагрузка, величина которой зависит от среднего диаметра сечения на данном участке.




Рис. 3.39 Моделирование конического перехода балочными элементами

Элементы укрепления на концах перехода моделируются аналогично цилиндрической обечайке.

3.15.4. Выпуклые днища

Эллиптическое днище

Название элемента:

Нормативный документ:

Материал днища: Размеры по ГОСТ >>

Свойства... Добавить...

Внутренний диаметр днища, D: мм

Толщина стенки днища, s1: мм

Прибавка на коррозию, c1: мм

Минусовой допуск, c2: мм

Прибавка технологическая, c3: мм

Высота днища, H: мм

Длина отбортовки, h1: мм

К-т прочности сварного шва, Fi: >>

Расчётная температура, T: °C

Расчётное давление (без гидростатики), p:

☒ Внутреннее ☐ Наружное кгс/кв.см

Изоляция и футеровка >> Малоцикловая прочность >>

☒ Дефекты по ГОСТ Р 52857.11-2007 >>

OK Отмена **Определение расчётных величин**

Расчётная толщина с учётом прибавок: $s_1 + c = 2.8$ мм
 Допускаемое давление: $[p] = 22.1$ кгс/см²

Рис. 3.40 Эллиптическое днище

Имя элемента, нормативный документ, размеры по ГОСТ, материал, геометрия, коэффициенты прочности сварных швов, изоляция и футеровка, а также условия нагружения выпуклых днищ задаются по аналогии с цилиндрической обечайкой.

Выпуклые днища при расчете нагрузок по МКЭ представляются в виде пары невесомых балочных элементов с узлом в точке, соответствующей центру тяжести днища (Рис. 3.41). Сечение элементов считается постоянным и соответствует сече-

нию в основании днища. Вес днища считается сосредоточенным и прикладывается в центре тяжести (узел желтого цвета).



Рис. 3.41 Моделирование днища балочными элементами

Полусферическое днище

Название элемента: Днище полусферическое N-1
 Нормативный документ: ГОСТ Р 52857.2-2007
 Материал днища:

Ст3 Свойства... Добавить...

Внутренний диаметр днища, D: 1000 мм
 Толщина стенки днища, s1: 10 мм
 Прибавка на коррозию, c1: 2 мм
 Минусовой допуск, c2: 0.8 мм
 Прибавка технологическая, c3: 0 мм
 Длина отбортовки, h1: 0 мм

К-т прочности сварного шва, Fc: 1 >>
 Расчетная температура, T: 20 °C

Расчетное давление (без гидростатика), p:
☒ Внутреннее ☐ Наружное 0 кгс/кв.см

OK Отмена **Определение расчетных величин**

Расчетная толщина с учетом прибавок: $s_1 + c = 2.8$ мм
 Допускаемое давление: $[p] = 44$ кгс/см²

Рис. 3.42 Полусферическое днище

Торосферическое днище

Название элемента: Днище торосферическое N-1
 Нормативный документ: ГОСТ Р 52857.2-2007
 Материал днища:

Ст3 Свойства... Добавить...

Внутренний диаметр днища, D: 1000 мм
 Толщина стенки днища, s1: 10 мм
 Прибавка на коррозию, c1: 2 мм
 Минусовой допуск, c2: 0.8 мм
 Прибавка технологическая, c3: 0 мм
 Длина отбортовки, h1: 0 мм

Радиус при вершине днища, R: 1000 мм
 Радиус скругления, r1: 200 мм
 Расчетная температура, T: 20 °C

Расчетное давление (без гидростатика), p:
☒ Внутреннее ☐ Наружное 0 кгс/кв.см

☒ Дефекты по ГОСТ Р 52857.11-2007 >>

К-т проч. сварного шва в краевой зоне ($> 0.6D$), Fc1: 1 >>
 К-т проч. сварного шва в центральной зоне ($< 0.6D$), Fc2: 1 >>

OK Отмена **Определение расчетных величин**

Расчетная толщина с учетом прибавок: $s_1 + c = 2.8$ мм
 Допускаемое давление: $[p] = 14$ кгс/см²

Тип сварного днища:
☐ Цельноштампованное
☒ Сварное из полос
☐ Сварное из сегментов

Рис. 3.43 Торосферическое днище

Тип торосферического днища определяется ГОСТ 34233.2-2017 (ГОСТ 14249-89) и может быть цельноштампованным, сварным из полос и сварным из сегментов (Рис. 3.44). При этом для днища, сварного из полос и сегментов задаются коэффициенты прочности сварных швов.

- ☒ Цельноштампованное ☒ Сварное из полос ☒ Сварное из сегментов

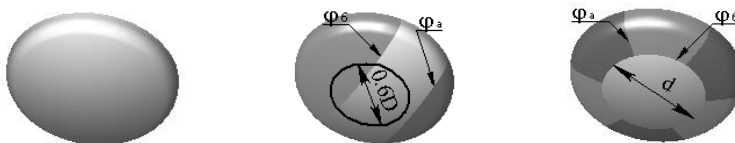


Рис. 3.44 Варианты исполнения днища

3.15.5. Пологое коническое днище

Пологое коническое днище

Название элемента:

Нормативный документ:

Тип днища

☒ С простым укреплением

☐ С торцевым переходом

☐ С укрепляющим кольцом

☐ Без укрепления

☒ С простым укреплением

☒ Штуцер в вершине

Тип соединения

☐ Без укрепления

☒ С простым укреплением

Материал днища: >>

Внутренний диаметр днища, D: мм

Толщина стенки днища, s1: мм

Прибавка на коррозию, c1: мм

Минусовой допуск, c2: мм >>

Прибавка технологическая, c3: мм

Угол наклона стенки днища, α_1 : °

Высота днища, Hd: мм

К-т прочности кольцевого шва, ϕ_t : >>

К-т прочности продольного шва, ϕ_r : >>

Толщина стенки снежного элемента, s: мм

Материал вставки (s2): >>

Толщина стенки вставки, s2: мм

Длина участка вставки, a2: мм

Толщина укрепления, s1: мм

Длина укрепления, a1: мм

Толщина укрепления, s2: мм

Длина укрепления, a2: мм

Материал конического участка (s1): >>

Материал цилиндрического участка (s2): >>

Случай нагружения

Случай нагружения	Давление р, МПа	Температура Т, °С
Рабочие условия	0	20

Изоляция и футеровка >>

OK Отмена Определение расчётных величин

Рис. 3.45 Пологое коническое днище

Имя элемента, нормативный документ, материал, геометрия, коэффициенты прочности сварных швов, изоляция и футеровка, а также условия нагружения конического днища задаются по аналогии с цилиндрической обечайкой. Тип днища определяется ГОСТ 34233.2-2017 (ГОСТ 14249-89).

Опция “Штуцер в вершине днища” используется в случаях, когда моделирование конструкции коническим переходом дает некорректный результат (например, для горизонтальных сосудов на седловых опорах).

3.15.6. Крутое коническое днище

Крутое коническое днище			
Название элемента:		Листе коническое крутое №1	
Нормативный документ:		ГОСТ 34233.2-2017	
Размеры по НД >>			
Тип днища			
☒ Сопряжение с цилиндр. обечайкой ☐ Сопряжение с цил. обечайкой, с торовой вставкой ☐ Сопряжение с цил. обечайкой, с кольцом ☐ Сопряжение с цил. обечайкой, без укрепления			
Материал обечайки:		Ст3 Прокат >>	
Внутренний диаметр днища, D:	1000	мм	
Угол наклона стенки, α1:	60	°	
Толщина стенки обечайки, sk:	10	мм	
Прибавка на коррозию, c1:	2	мм	
Минусовой допуск, c2:	0,8	мм	>>
Прибавка технологическая, c3:	0	мм	
Высота днища, Hd:	0,1501	м	
К-т прочности продольного шва, φр:	1		>>
К-т прочности кольцевого шва, φт:	1		>>

Случай нагружения	Давление р, МПа	Температура Т, °C
Рабочие условия	0	20

☐ Дефекты по ГОСТ 34233.11-2017 >>

Изоляция и футеровка >>

☒ Штуцер в вершине
 Тип соединения
☐ Без укрепления
☒ С простым укреплением

Толщина укрепления, s1:	0	мм
Длина укрепления, а1:	0	мм
Толщина укрепления, s2:	0	мм
Длина укрепления, а2:	0	мм

Материал конического участка (s1): Ст3 Прокат >>
 Материал цилиндрического участка (s2): Ст3 Прокат >>

Определение расчётных величин

Рис. 3.46 Крутое коническое днище

Имя элемента, нормативный документ, материал, геометрия, коэффициенты прочности сварных швов, изоляция и футеровка, а также условия нагружения крутого конического днища задаются по аналогии с коническим переходом.

Опция “Штуцер в вершине днища” используется в случаях, когда моделирование конструкции коническим переходом дает некорректный результат (например, для горизонтальных сосудов на седловых опорах).

3.15.7. Плоское днище

Плоское днище/крышка

Название элемента:

Нормативный документ:

Материал днища:

Внутренний диаметр смежного элемента, D: мм

Толщина стенки смежного элемента, s: мм

Толщина стенки днища, s1: мм

Прибавка на коррозию, c1: мм

Минусовой допуск, c2: мм

Прибавка технологическая, c3: мм

Кэф-т прочности сварного шва, Ff: >>

Расчётная температура, T: °C

Конструкция днищ и крышек

☒ 1 ☐ 8

☐ 2 ☐ 9

☐ 3 ☐ 10

☐ 4 ☐ 11

☐ 5 ☐ 12

☐ 6 ☐ 13

☐ 7 ☐ 14

☐ 15

Изоляция и футеровка >>

Расчётное давление (без гидростатики), p:


☒ Внутреннее ☐ Наружное МПа

Катет сварного шва, a: мм

Допускаемое давление: [p] = 0.0284 МПа

Рис. 3.47 Плоское днище

Имя элемента, нормативный документ, материал, геометрия, коэффициент прочности сварных швов, изоляция и футеровка, а также условия нагружения плоского днища задаются по аналогии с цилиндрической обечайкой. Тип конструкции днища определяется ГОСТ 34233.2-2017 (ГОСТ 14249-89) и приведен на Рис. 3.48.

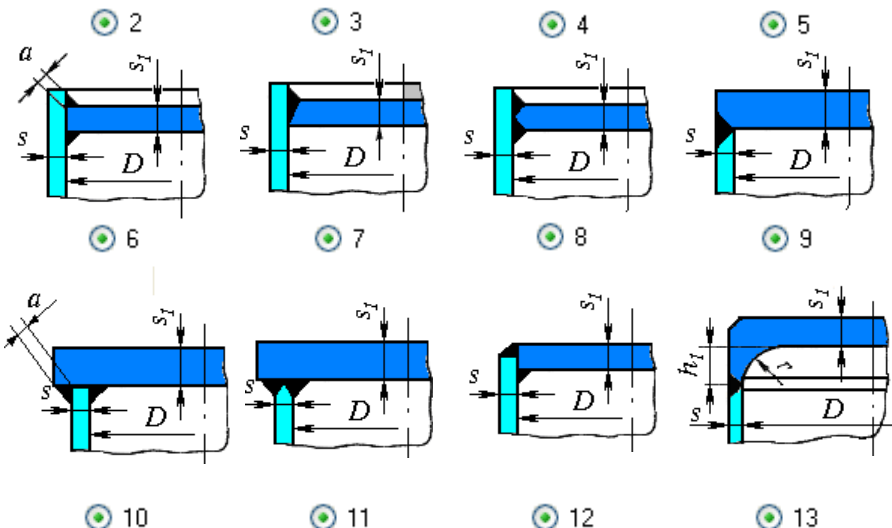

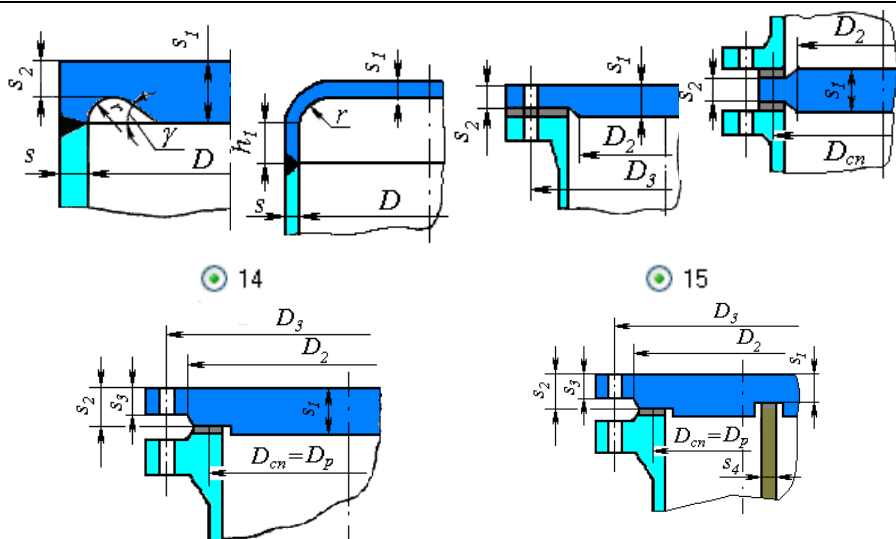
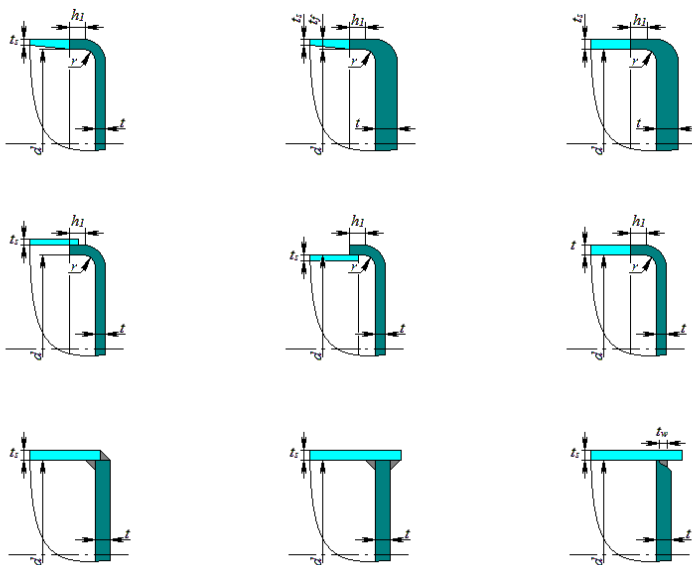


Рис. 3.48 Варианты исполнения дна по ГОСТ 34233.2-2017

Доступен расчет дна по ASME VIII-1 (варианты конструкции приведены на Рис. 3.49).



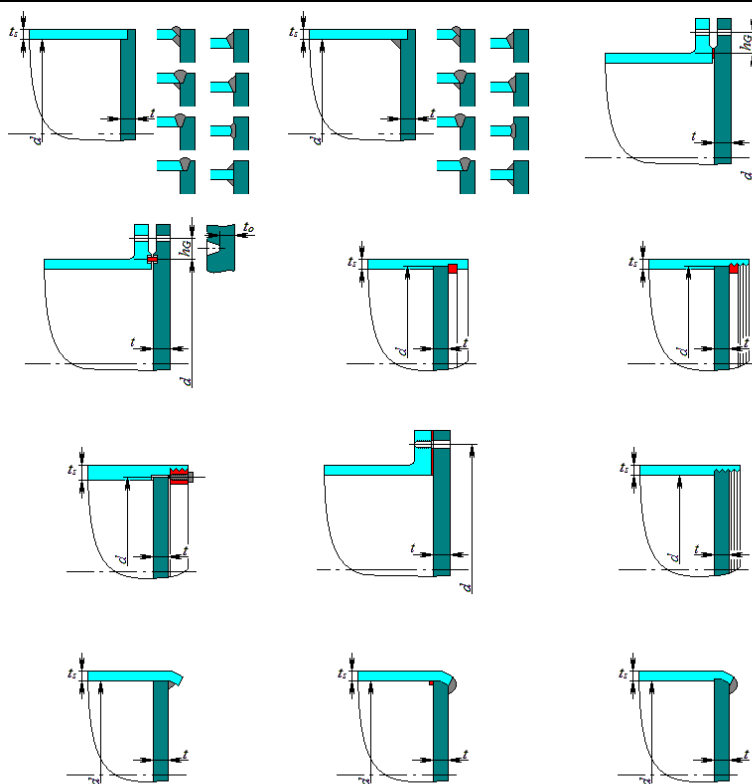


Рис. 3.49 Варианты исполнения днища по ASME VIII-1

Для моделирования резервуара, опирающегося на грунт, доступен расчет по [Ошибка! Источник ссылки не найден.].

Для некоторых конфигураций (PBC, “Без расчета”) доступна опция “Установка на фундамент” – в этом случае автоматически моделируется закрепление модели по днищу.

3.15.8. Плоское днище с ребрами

Плоское днище/крышка с ребрами жёсткости

Название элемента: Днище плоское(крышка) с рёб

Нормативный документ: ГОСТ 34233.2-2017

Материал: Ст3 Труба сварная

Внутр. диаметр снежного элемента, D : 1000 мм

Толщина стенки снежного элемента, s : 10 мм

Толщина стенки днища, s_1 : 10 мм

Прибавка на коррозию, c_1 : 2 мм

Минусовой допуск, c_2 : 0,8 мм

Прибавка технологическая, c_3 : 0 мм

Коэф-т прочности сварного шва, φ : 1

Случай нагружения	Давление p , МПа	Температура T , °C
Внутреннее	1	200
Наружное	-0,100	100

Параметры втулки/бобышки

Материал: Ст3 Труба сварная

Высота, H_0 : 100 мм

Расстояние от поверхн. днища, h_0 : 20 мм

Толщина стенки, s_0 : 10 мм

Диаметр, d_0 : 100 мм

Прибавка к толщине стенки, c_0 : 0 мм

Тип профиля ребра

☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

☐ 5 ☐ 6 ☐ 7

☐ Опр. пользователем

Сортмент >>

Снежный элемент: Обечайка цилиндрическая №1

Конструкция днищ и крышек

☐ Без втулки и бобышки ☒ С втулкой ☐ С бобышкой

☒ Исполнение 1 ☐ Исполнение 2 ☐ Исполнение 3

Дополнительное усилие на центр, Q_0

☒ Определять при расчете ☐ Вручную

Параметры ребра (с учётом коррозии)

Материал: Ст3 Труба сварная

Количество ребер, n : 6

Ширина приваренного участка, t : 20 мм

Высота сечения, h : 50 мм

Расстояние до центра тяжести, e : 28,6 мм

Площадь сечения, A_r : 0,001 м²

Момент инерции сечения, I_r : 2,083e-007 м⁴

Высота ребра, H_r : 50 мм

К-т прочности сварного шва ребер, φ_r : 1

Определение расчётных величин

OK Отмена

Рис. 3.50 Плоское днище с ребрами

Тип профиля ребра и его размеры задаются по аналогии с [кольцом жёсткости](#) цилиндрической обечайки.

К центральной части днища возможно присоединить дочерний элемент (цилиндрическую обечайку), что позволит автоматически определить нагрузку на центр Q . Если данная нагрузка прикладывается вручную, она учитывается в модели и передается на соседние элементы.

К плоской части днища возможно присоединить штуцеры (врезки). Если расчетный норматив предусматривает учет ослабления днища, врезки будут рассматриваться как отверстия.

Доступные варианты исполнения днища приведены на Рис. 3.51.

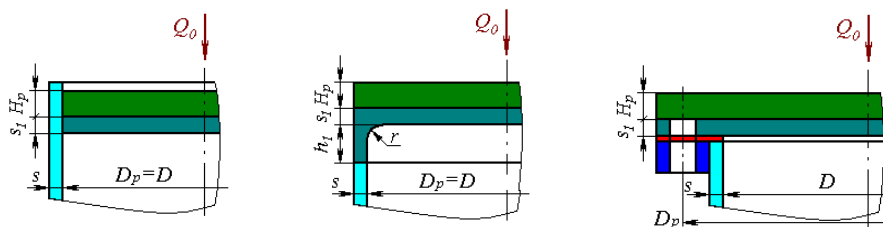


Рис. 3.51 Варианты исполнения дна с ребрами по ГОСТ 34233.2

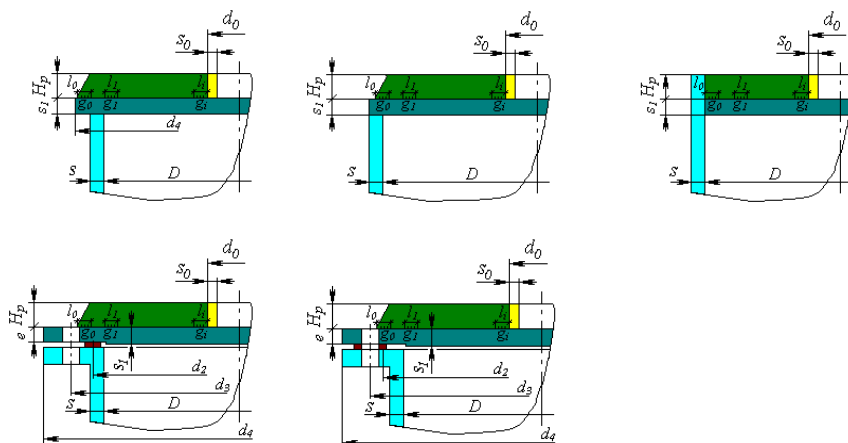


Рис. 3.52 Варианты исполнения дна с ребрами по EN 13445-3

Доступен расчет по [66] дна с оребрением в виде сетки (Рис. 3.53)

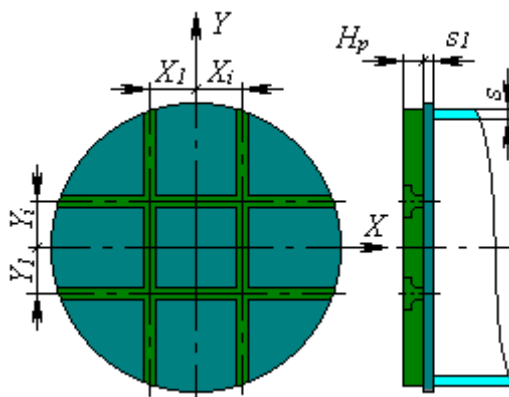


Рис. 3.53 Плоское дно с оребрением в виде сетки

Для моделирования такой конфигурации следует ввести координаты рёбер, разделенные символом “;”, в одной или двух плоскостях.

Для некоторых конфигураций доступна опция “Установка на фундамент” – в этом случае автоматически моделируется закрепление модели по днищу, а также исключается расчет ребер на прочность.

3.15.9. Плоское днище с центральным отверстием

Данный элемент ведет себя в конструкции подобно [коническому переходу](#) (создает перепад диаметров). К меньшему диаметру могут быть присоединены соседние элементы.

Плоское днище с центральным отверстием

Название элемента: Плоская крышка с центральным отверстием

Нормативный документ: ASME VIII div. 1

Материал днища: 09Г2 Лист

Толщина крышки, t : 60 мм

Прибавка на коррозию, $c1$: 2 мм

Минусовой допуск, $c2$: 0,8 мм

Прибавка технологическая, $c3$: 0 мм

Обечайка

Внутренний диаметр обечайки, Bs : 1500 мм

Толщина конической части втулки, $q1s$: 50 мм

Толщина цилиндрической части втулки, $q0s$: 20 мм

Длина цилиндрического участка, $h0s$: 21 мм

Длина конического участка, hs : 51 мм

Штуцер

Внутренний диаметр отверстия, Bn : 200 мм

Толщина конической части втулки, $q1n$: 40 мм

Толщина цилиндрической части втулки, $q0n$: 30 мм

Длина цилиндрического участка, $h0n$: 20 мм

Длина конического участка, hn : 50 мм

Случай нагружения: Давление p , МПа: 1 Температура T , °C: 20

Конструкция днища

☒ Штуцер ☐ Переставить

Изолация и футеровка >>

Дополнительные отверстия

	Радиус, R_s , мм	Угол, θ , °	Диаметр, d_h , мм
1	526	0	100
2	400	90	100


Добавить... Удалить...

OK Отмена

Рис. 3.54 Плоское днище с центральным отверстием

Опция “Штуцер” задает наличие/отсутствие хвостовика на меньшем диаметре (Рис. 3.55.)

Опция “Переставить” задает ориентацию элемента вдоль оси сосуда.

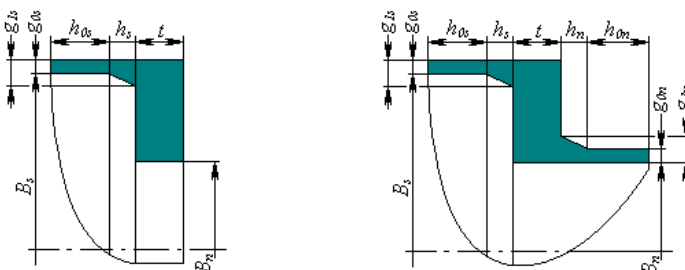

а) без втулки

б) с втулкой

Рис. 3.55 Варианты исполнения днища с отверстием

Опция “Дополнительные отверстия” позволяет учесть ослабление перфорацией (дополнительными мелкими отверстиями, расположенными в краевой зоне днища).

3.15.10. Овальная крышка

Данный элемент может быть присоединен к овальному штуцеру.

Овальная крышка


Название элемента: Овальная крышка №1

Присоединена к: Овальный штуцер №1

Нормативный документ: РД 10-249-98

Материал крышки: Ст3

Тип крышки
Исполнение: ☒ Тип 1 ☐ Тип 2

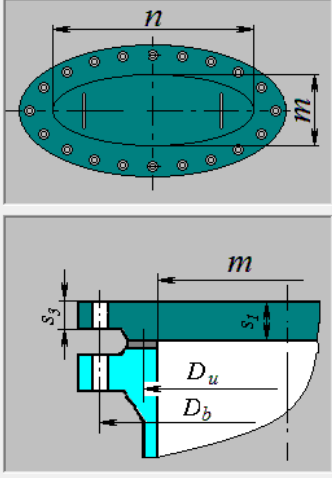

Большой внутренний диаметр штуцера, n: 300 мм

Меньший внутренний диаметр штуцера, m: 200 мм

Меньший диаметр линии расположения болтов, Db: 250 мм

Прибавка на коррозию, c1: 2 мм

Минусовой допуск, c2: 0 мм

Прибавка технологическая, c3: 0 мм

Наружный диаметр болта, d: 10 мм

Количество болтов, n: 12

Толщина стенки, s1: 20 мм

Толщина вне уплотнения, s3: 18 мм

Меньший средний диаметр прокладки, Du: 220 мм


Расчётная температура, T: 20 °C

Расчётное давление (без гидростатики), p:
☒ Внутреннее ☐ Наружное 1 МПа

OK Отмена **Определение расчётных величин**

Рис. 3.56 Овальная крышка

Возможные варианты исполнения крышки по РД 10-249-98 приведены на Рис. 3.57.

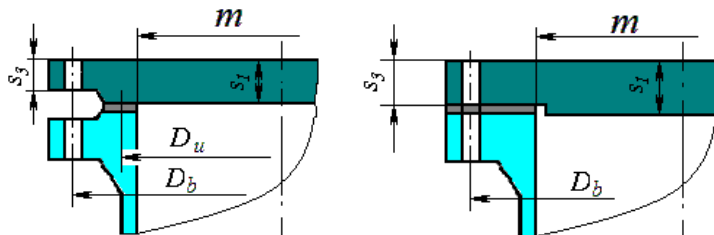

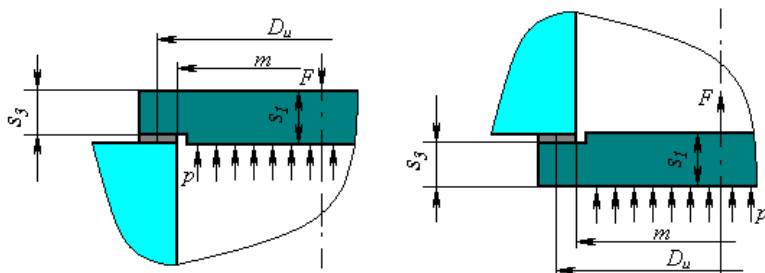


Рис. 3.57 Варианты исполнения крышки

3.15.11. Сферическое неотбортованное днище

Сферическое неотбортованное днище /крышка

Название элемента: Днище сферическое неотборт

Нормативный документ: ГОСТ Р 52857.2-2007

Материал днища: Ст3

Внутренний диаметр смежного элемента, D: 1000 мм

Толщина стенки смежного элемента, s: 10 мм

Радиус днища, R_c: 1000 мм

Толщина стенки днища, s₁: 10 мм

Прибавка на коррозию, c₁: 2 мм

Минусовой допуск, c₂: 0.8 мм

Прибавка технологическая, c₃: 0 мм

Кэф.т прочности сварного шва сферических сегментов, F_i: 1

Кэф.т прочности кольцевого свар. шва по краю днища, F_{ik}: 1

Расчётная температура, T: 20 °C

Расчётное давление (без гидростатики), p:

☒ Внутреннее ☐ Наружное 0 кгс/кв.см

☒ Дефекты по ГОСТ Р 52857.11-2007

ОК Отмена

Определение расчётных величин

Конструкция днищ и крышек

1 2 3 4 5 6

Изолация и футеровка >> Малоцикл. прочность >>

Расчётная толщина с учётом прибавок: s_{1p} + c = 2.8 мм

Допускаемое давление: [p] = 6.67 кгс/см²

Рис. 3.58 Сферическое неотбортованное днище

Имя элемента, нормативный документ, материал, геометрия, коэффициент прочности сварных швов, изоляция и футеровка, а также условия нагружения плоского днища задаются по аналогии с цилиндрической обечайкой. Тип конструкции днища определяется ГОСТ 34233.2-2017 (ГОСТ 25221-82) и приведен на Рис. 3.59.



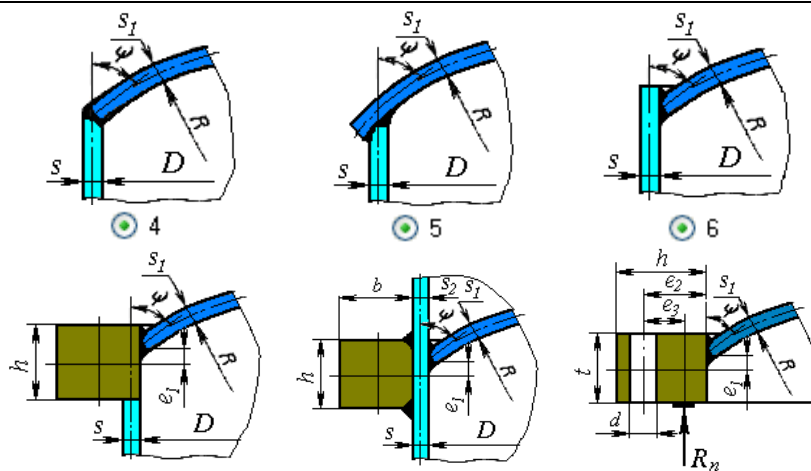


Рис. 3.59 Варианты исполнения днища

3.15.12. Штуцер (врезка)

Штуцер

Название элемента: Штуцер №1 Усл. обозначение: Штуцер №1 Присоединён к: Обечайка цилиндрическая №1

Нормативный документ: ГОСТ Р 52857.3-2007

Материал штуцера: Размеры по ГОСТ >> Свойства... Добавить...

Ст3

Внутренний диаметр штуцера, d : 100 мм
Толщина стенки штуцера, s_1 : 10 мм
Суммарная прибавка к толщ., cs : 2 мм
Длина наружной части штуцера, l_1 : 100 мм
Длина внут. части штуцера, l_3 : 100 мм
Толщина внут. части штуцера, s_3 : 10 мм
Прибавка на коррозию, cs_1 : 0 мм
Расчётная температура, T : 20 °C

Расчётное давление (без гидростатики), p :
☒ Внутреннее ☐ Наружное 0 кгс/кв.см

НАКЛАДНОЕ КОЛЬЦО
Материал кольца: Ст3 Свойства... Добавить...
Ширина кольца, l_2 : 100 мм
Толщина кольца, s_2 : 10 мм


Материал внутренней части: Ст3 Свойства... Добавить...

СВАРНЫЕ ШВЫ:
К-т проч. продольного сварного шва, Fil : 1 >>
К-т проч. сварного шва обечайки в зоне врезки штуцера, Ft : 1 >>
Минимальные размеры швов:
Delta: 10 мм Delta1: 10 мм Delta2: 10 мм

OK Отмена

Расчётные схемы штуцеров


- ☐ 1 - Непроходящий без укрепления
- ☐ 2 - Проходящий без укрепления
- ☐ 3 - Непроходящий с накладным кольцом
- ☐ 4 - Проходящий с накладным кольцом
- ☒ 5 - С накладным кольцом и внут. частью
- ☐ 6 - С отбортовкой
- ☐ 7 - С торовой вставкой
- ☐ 8 - Сварным кольцом



РАСПОЛОЖЕНИЕ:

- ☐ Радиальный
- ☐ В плоскости попер. сечения
- ☐ Смещённый
- ☒ Наклонный

Смещение, L_{sh} : 1 м
Угол смещения оси, θ : 0 °
Угол наклона оси, γ : 0 °
Угол отклонения оси, ω : 0 °




Изоляция и футеровка >> Малоцикловая прочность >>

Определение расчётных величин


Диаметр отверстия, не требующего укрепления: $d0 = 0$ мм
Допускаемое давление: $[p] = 22$ кгс/см²

Рис. 3.60 Штуцер (врезка)


Имя элемента, нормативный документ, материал, коэффициент прочности сварных швов штуцера и накладного кольца (при его наличии), а также условия нагружения задаются по аналогии с цилиндрической обечайкой. Расположение штуцера определяется в зависимости от типа элемента, к которому штуцер присоединяется. Для цилиндрической и конической обечайки, а также конического днища штуцер может быть радиальным (Рис. 3.61,а), располагаться в плоскости поперечного сечения (Рис. 3.61,б), смещённым (Рис. 3.61, в), а также произвольного расположения (наклонный) (Рис. 3.61, г).

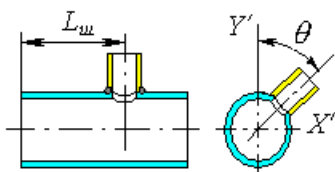


(а) Радиальный

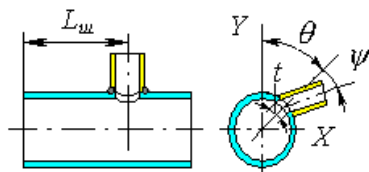

(б) В плоскости поперечного сечения

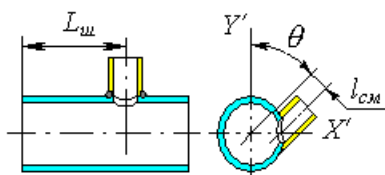


(в) Смещенный

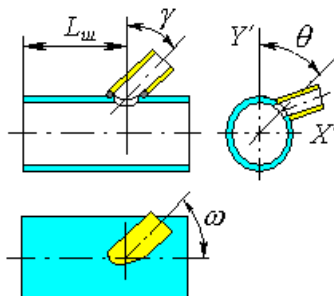

(г) Наклонный

Рис. 3.61 Варианты расположения штуцера на цилиндрической обечайке

Для выпуклых днщ (в том числе для сферических неотбортованных) штуцер может задаваться как в полярной, так и в декартовой системе координат, быть радиальным, располагаться вдоль оси сосуда, а также произвольного расположения (наклонный) (Рис. 3.64). Для плоских днщ предусмотрено расположение штуцеров только перпендикулярно поверхности.

**Рис. 3.62 Штуцер с отбортовкой внутрь**

Для врезного штуцера, выполненного заподлицо с внутренней поверхностью обечайки, следует выбрать конфигурацию “Проходящий” и задать $l_3=0$.

Для штуцера с отбортовкой внутрь (Рис. 3.62) следует задать отрицательное значение выступа “х”.

Штуцер

Название элемента: Штуцер №2 Усл. обозначение: Штуцер №2 Присоединён к: Днище сферическое неотбортованное (к

Нормативный документ: ГОСТ Р 52857.3-2007

Материал штуцера: Размеры по ГОСТ >>

Ст3 Свойства... Добавить...

Внутренний диаметр штуцера, d : 100 мм
 Толщина стенки штуцера, s_1 : 10 мм
 Суммарная прибавка к толщ., cs : 2 мм
 Длина наружной части штуцера, l_1 : 100 мм
 Длина внутр. части штуцера, l_3 : 100 мм
 Толщина внутр. части штуцера, s_3 : 10 мм
 Прибавка на коррозию, cs_1 : 0 мм
 Расчётная температура, T : 20 °C

Расчётное давление (без гидростатики), p :
☒ Внутреннее ☐ Наружное 1 кгс/кв.см

НАКЛАДНОЕ КОЛЬЦО
 Материал кольца: Ст3 Свойства... Добавить...
 Ширина кольца, l_2 : 100 мм
 Толщина кольца, s_2 : 10 мм

Материал внутренней части: Ст3 Свойства... Добавить...

СВАРНЫЕ ШВЫ:
 К-т проч. продольного сварного шва, F_l : 1 >>
 К-т проч. сварного шва обечайки в зоне врезки штуцера, F_i : 1 >>
 Минимальные размеры швов:
 Delta: 10 мм Delta1: 10 мм Delta2: 10 мм

Расчётные схемы штуцеров:
☐ 1 - Непроходящий без укрепления
☐ 2 - Проходящий без укрепления
☐ 3 - Непроходящий с накладным кольцом
☐ 4 - Проходящий с накладным кольцом
☒ 5 - С накладным кольцом и внутр. частью
☐ 6 - С отбортовкой
☐ 7 - С торовой вставкой
☐ 8 - С сварным кольцом

Расположение:
☐ Радиальный
☐ Вдоль оси
☒ Наклонный
 Смещение, R_w : 0 мм
 Угол смещения оси, θ : 0 °
 Угол наклона оси, γ : 0 °

Система координат: ☒ Полярная ☐ Декартова

Изоляция и футеровка >> Малоцикловая прочность >>

ОК Отмена

Определение расчётных величин

Диаметр отверстия, не требующего укрепления: $d_0 = 5130$ мм
 Допускаемое давление: $[p] = 22.1$ кгс/см²

Рис. 3.63 Штуцер (врезка) на сферическом неотбортованном днище



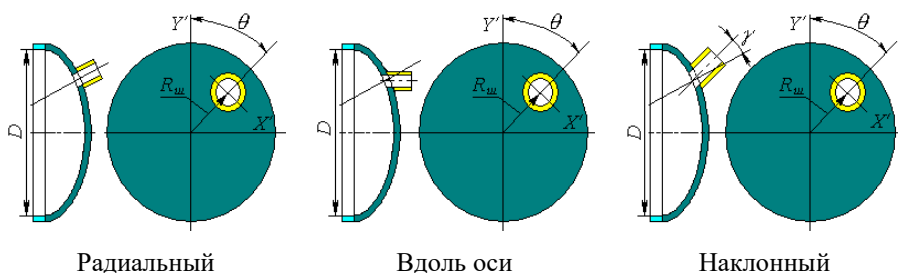


Рис. 3.64 Варианты расположения штуцера на днище


Расчетная схема штуцера определяется применяемым нормативным документом, варианты приведены на Рис. 3.65.




1 – непроходящий без укрепления




2 – проходящий без укрепления




3 – непроходящий без укрепления




4 – проходящий без укрепления




5 – С накладным кольцом и внутренней частью



6 – С отбортовкой



7 – С торовой вставкой



8 – С сварным кольцом

Рис. 3.65 Варианты исполнения врезки

Некоторые нормативные документы (РД 10-249, ПНАЭ Г-7-002-86) предполагают моделирование поля отверстий (для расчета перемычек и общего коэффициента ослабления), а также отверстие в виде ступенчатого сверления. В этом случае становится доступна опция “Ряд отверстий” (Рис. 3.66)

Ряд отверстий

☒ Ряд отверстий

Тип ряда

☒ Поперечный прямой равномерный ряд
 ☐ Поперечный зубчатый равномерный ряд
 ☐ Продольный прямой равномерный ряд
 ☐ Продольный зубчатый равномерный ряд
 ☐ Коридорное равномерное поле
 ☐ Косой равномерный ряд
 ☐ Пилообразное поле

☐ неравномерный
 ☐ неравномерный
 ☐ неравномерный
 ☐ неравномерный
 ☐ неравномерное
 ☐ неравномерный

Число отверстий (рядов), n:

1

Поперечный шаг, t1:

10

мм

☒ Ступенчатое отверстие

Диаметр d1;d2;...dn:

100;110

мм

Высота участка s1;...sn:

5;5


мм

OK


Отмена

Рис. 3.66 Опции “Ряд отверстий” и “Ступенчатое отверстие”


На Рис. 3.67 представлены возможные варианты поля отверстий.




Поперечный прямой равномерный ряд




Поперечный зубчатый равномерный ряд




Поперечный зубчатый неравномерный ряд




Поперечный прямой неравномерный ряд




Продольный прямой равномерный ряд




Пилообразное поле




Продольный зубчатый неравномерный ряд




Продольный прямой неравномерный ряд




Продольный зубчатый равномерный ряд




Коридорное неравномерное поле



Косой равномерный ряд



Коридорное равномерное поле



Косой неравномерный ряд

Рис. 3.67 Доступные варианты поля отверстий

При радиальном расположении штуцера для цилиндрической и конической обечайки, а также выпуклых днищ возможен расчет прочности места врезки от внешних сил и моментов, которые задаются после нажатия кнопки Далее >>.

Нагрузки на штуцер

Норматив: ГОСТ 34233.3-2017 (нагрузки)

Нагрузки для наклонных штуцеров задаются только для передачи на другие элементы аппарата

Нагрузки

☐ Определять при расчете

☒ Прикладывать как внешние

☒ Задавать вручную

☐ С динаковыми во всех режимах

☐ Нагрузки включают составляющую от давления

Место приложения нагрузок

☒ На срезах патрубков

☐ В месте врезки

Система координат нагрузок

☒ Локальная

☐ Глобальная

Учет стесненности от температурных деформаций

☒ Без учета

☐ С учетом

Случай нагружения	Осевая сила (при растяжении "-") F_r , Н	Сдвиговая нагрузка F_c , Н	Сдвиговая нагрузка F_L , Н	Окружной момент M_c , Н·м	Продольный момент M_L , Н·м	Крутящий момент M_t
Рабочие условия	0	0	0	0	0	0
Пропарка	0	0	0	0	0	0
Условия испытаний	0	0	0	0	0	0

OK

Отмена

Рис. 3.68 Нагрузки на штуцер

В этом случае, помимо укрепления отверстий от давления, производится расчет от внешних сил и моментов по выбранному НД: ГОСТ 34233.3-2017, РД 26.260.09-92, WRC 537(107) /297, EN 13445-3.

Нагрузки могут быть определены автоматически при расчете от пристыкованного к штуцеру элемента, или заданы вручную. При активации функции “Прикладывать как внешние” заданные нагрузки от штуцера будут передаваться на элементы всей модели.

Руководство пользователя

97

Опция “Одинаковые во всех режимах” позволяет избежать заполнения таблицы нагрузок индивидуально по каждому режиму, если нагрузки одинаковы или отличаются незначительно.

При помощи функции “Система координат нагрузок” нагрузки могут быть заданы в системе координат штуцера (“Локальная”) или в системе координат модели (“Глобальная”).

При ручном задании нагрузок можно дополнительно указать, в какой точке они приложены (опция “Расположение нагрузок”). При задании нагрузок на срезе патрубка, во время расчета они автоматически пересчитываются с учетом длины l_1 .

В случае плоского днища его работоспособность от действия давления оценивается с учетом наличия отверстий.

При задании сил и моментов особое внимание необходимо обратить на знаки. Положительные значения соответствуют направлениям, обозначенным на схеме. Приведенная на Рис. 3.68 расчетная схема применима только для радиальных штуцеров. Для других вариантов конструкции необходимо контролировать направление нагрузок по отображаемой модели, так как система координат штуцера в общем случае разворачивается сначала на угол θ , затем на ω , и затем на γ или ψ . Например, смещенный штуцер получается из наклонного при $\omega = 90^\circ$.

При расчете нагрузок по МКЭ врезка представляется в виде нескольких балочных элементов (Рис. 3.69):

- элемент, показанный синим, соединяет наружную стенку несущей обечайки в месте врезки с осевой линией обечайки. Этот элемент является жёсткой связью.
- цепочка элементов, показанных красным цветом, моделируется несомыми балочными элементами кольцевого сечения. Весовая нагрузка прикладывается к жёлтому узлу, находящемуся в центре тяжести патрубка

В зависимости от выбранного расположения внешние нагрузки прикладываются к точке 1 или 2.

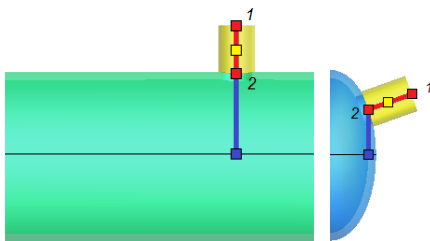


Рис. 3.69 Моделирование штуцера балочными элементами

3.15.13. Овальный штуцер (врезка)

Штуцер

Название элемента: **Овальный штуцер №1** Усл. обозначение: **Овальный** Присоединён к: **Обечайка цилиндрическая №1**

Нормативный документ: **ГОСТ Р 52857.3-2007**

Материал штуцера: **Ст3** **Свойства...** **Добавить...**

Большой внутр. диаметр штуцера, d_1 : **100** мм

Меньший внутр. диаметр штуцера, d_2 : **100** мм

Толщина стенки штуцера, s_1 : **10** мм

Суммарная прибавка к толщ., cs : **2** мм

Длина наружной части штуцера, l_1 : **100** мм

Расчётная температура, T : **20** °C

Расчётное избыточное давление, p :

☒ Внутреннее **1.5** МПа

☐ Наружное

Расчётные схемы штуцеров

- ☒ 1 - Непроходящий без укрепления
- ☐ 2 - Проходящий без укрепления
- ☐ 3 - Непроходящий с накладным кольцом
- ☐ 4 - Проходящий с накладным кольцом
- ☐ 5 - С накладным кольцом и внутр. частью
- ☐ 6 - С отбортовкой
- ☐ 7 - С торовой вставкой
- ☐ 8 - С сварным кольцом

РАСПОЛОЖЕНИЕ:

☒ Радиальный

Смещение, $L_{ш}$: **1000** мм

Угол смещения оси, $Teta$: **0** градус

Угол отклонения оси, $omega$: **0** градус

СВАРНЫЕ ШВЫ:

К-т проч. продольного сварного шва, Fil : **1** >>

К-т проч. сварного шва обечайки в зоне врезки штуцера, Fis : **1** >>

Минимальные размеры швов:

Delta: **10** мм

Малоцикловая прочность>>

Определение расчётных величин

Диаметр отверстия, не требующего укрепления: $d0 = 113.9$ мм

Допускаемое давление: $[p] = 2.202$ МПа

Расчётный диаметр отверстия: $d1 = 104$ мм

Рис. 3.70 Овальный штуцер (врезка)

Имя элемента, материал, геометрия, коэффициент прочности сварных швов штуцера и накладного кольца (при его наличии), условия нагружения а также расположение задаются по аналогии с обычным штуцером.

3.15.14. Отвод

Отвод

Название элемента: Отвод №1

Нормативный документ: ГОСТ 34233.2-2017

Материал: Ст3 Труба сварная

Размеры по НД >>

Внутренний диаметр отвода, d: 100 мм

Толщина стенки, s: 10 мм

Прибавка на коррозию, c1: 2 мм

Минусовой допуск, c2: 0 мм

Прибавки технологические:

c31: 0 мм c32: 0 мм c33: 0 мм

Радиус отвода, R: 200 мм

Овальность, ag: 0 %

Угол, γ : 0 °

Уголгиба: 180 °


К-т прочности продольного шва, φ : 1

Изоляция и футеровка >>


OK

Отмена

Конструкция отвода



Расположение отвода



Случай нагружения	Давление р, МПа	Температура Т, °С
Oper (ext.press)	-0.1	20
steaming	0.1	200

Рис. 3.71 Отвод

Имя элемента, материал, геометрия, коэффициент прочности сварных швов, а также условия нагружения задаются по аналогии с цилиндрической обечайкой. Отвод присоединяется к штуцерам и присоединяемым к ним обечайкам. Расположение отвода определяется углом поворота.

Конструкция отвода определяется выбранным нормативом. Возможные конфигурации отвода показаны на Рис. 3.72.

Уголгиба отвода ограничен 90°. Для моделирования U-образных колен необходимо использовать последовательно два отвода.

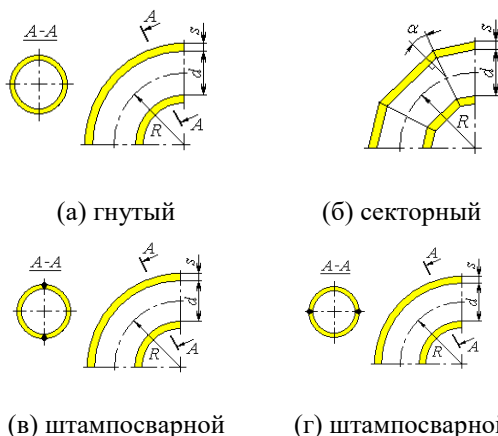


Рис. 3.72 Варианты исполнения отвода

3.15.15. Фланцевое соединение

Фланцевое соединение

Название элемента: Фланцевое соединение №1

Нормативный документ: ГОСТ 34233.4-2017

Тип фланцевого соединения

Фланец №1 (?) Размеры по НД >>

Данные снежного элемента

Снежный элемент: Штуцер №1

Внутренний диаметр, D: 304,74 мм

Толщина стенки, s: 9,53 мм

Материал: SA-516 Gr.70 >>

Фланец №2 (?) Размеры по НД >>

Данные снежного элемента

Снежный элемент:

Внутренний диаметр, D: 314,66 мм

Толщина стенки, s: 4,57 мм

Материал: Ст3 >>

Первый фланец(кольцо)

Материал: Ст3 >>

Внутренний диаметр, D: 314,66 мм

Суммарная прибавка, c: 0 мм

Наружный диаметр, Dн: 485 мм

Длина конической втулки, l: 82,8 мм

Толщина цилиндрич. части втулки, s0: 4,5699 мм

Толщина конич. части втулки, s1: 25,17 мм

Радиус перехода, r: 6,2925 мм

Длина цилиндрич. части втулки, lс: 0 мм

Толщина фланца с выступом(шпоном), h: 32,2 мм

Второй фланец(кольцо)

Материал: Ст3 >>

Внутренний диаметр, D: 314,66 мм

Суммарная прибавка, c: 0 мм

Наружный диаметр, Dн: 485 мм

Длина конической втулки, l: 82,8 мм

Толщина цилиндрич. части втулки, s0: 4,5699 мм

Толщина конич. части втулки, s1: 25,17 мм

Радиус перехода, r: 6,2925 мм

Длина цилиндрич. части втулки, lс: 0 мм

Толщина фланца с впадиной(пазом), h: 32,2 мм

Крепёж

Материал: 35 >>

Наружный диаметр, d: 22,22 мм

Дополнительно >>

Количество, n: 12

Диаметр болтовой окружности, Dб: 431,8 мм

Прокладка

Материал: Свойства... Добавить...

Паронит по ГОСТ 481 при толщине не более 3 мм

Размеры по НД >>

Наружный диаметр, Dн.п: 400 мм

Ширина, bп: 43 мм

Толщина, hп: 2 мм

УСЛОВИЯ НАГРУЖЕНИЯ:

Расчётное давление (без гидростатич.), p:

Плохие

Плохие приварные

Свободные на кольцах

Встык-Плохой

Встык-С кольцом

Плохой-С кольцом

Исполнение фланца

Плохие

Плохие приварные

Свободные на кольцах

Встык-Плохой

Встык-С кольцом

Плохой-С кольцом

Закладная деталь

Исполнение фланца

Плохие

Плохие приварные

Свободные на кольцах

Встык-Плохой

Встык-С кольцом

Плохой-С кольцом

Расчётные температуры: Вручную Автономически

Фланца (кольца), Тф1: 20 Тф2: 20 °C

Крепежа, Тб: 20 °C

Изоляция >>

Учет прибавки при расчете жесткости

Далее >>

Отмена

Рис. 3.73 Фланцевое соединение


Расчет фланцевых соединений возможен по РД 26-15-88, ГОСТ 34233.4-2017, ASME VIII div.1, ASME VIII div.2, EN 13445-3, EN 1591-1, ПНАЭ Г-7-002-86, РД 10-249. Ниже приведено сравнение нормативов по учету нагрузок (Таблица 3-4).

Таблица 3-4


Норматив	Учет давления	Учет внешних нагрузок (F, M)	Учет температурных нагрузок
РД 26-15-88	✓	✓	✓
ГОСТ 34233.4-2017	✓	✓	✓
ASME VIII div.1	✓	—	—
ASME VIII div.2	✓	✓	—
EN 13445-3	✓	✓	—
EN 1591-1	✓	✓	✓
ПНАЭ Г-7-002-86	✓	—	—

РД 10-249	√	—	—
-----------	---	---	---


Имя элемента, нормативный документ, материал, геометрия и условия нагружения фланца задаются по аналогии с цилиндрической обечайкой. Тип фланца определяется ГОСТ 12820(12821,12822)-80 и приведен на Рис. 3.74.



Приварной встык




Плоский приварной




Со свободными кольцами

Рис. 3.74 Типы фланцевых соединений


На Рис. 3.75.-Рис. 3.79 представлены расчетные схемы фланцевых соединений по ГОСТ 34233.4-2017.




(а) исполнение 2-2



(б) исполнение 1-2 (5-6) (9-10)




(в) исполнение 3-4 (7-8) (11-12)



(г)

Рис. 3.75. Фланцы, приварные встык по ГОСТ 28759.3-90(а,б,в) и ГОСТ 28759.4-90(г)

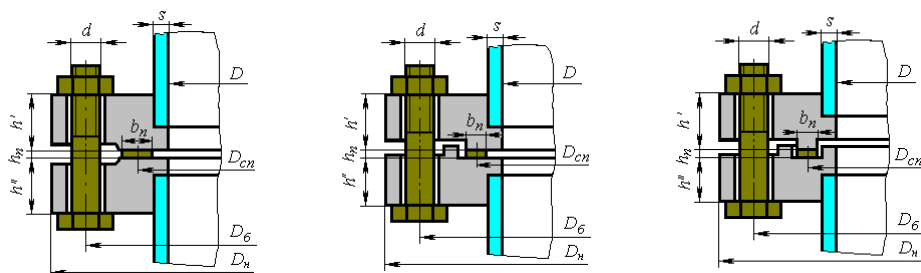

(а) исполнение 1-1 (6-6) (11-11)

(б) исполнение 4-5 (9-10) (14-15)

(в) исполнение 2-3 (7-8) (12-13)

Рис. 3.76. Плоские приварные фланцы по ГОСТ 28759.2-90


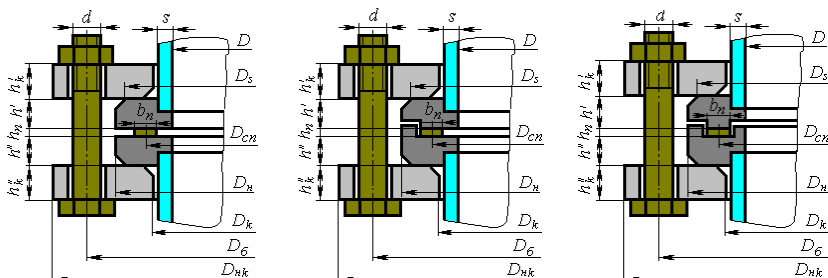


Рис. 3.77. Фланцы со свободными кольцами

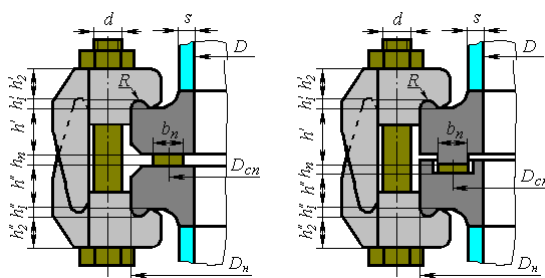

(а) исполнение 1-1

(б) исполнение 2-3

Рис. 3.78. Фланцы под зажимы по ОСТ 26-01-396-78

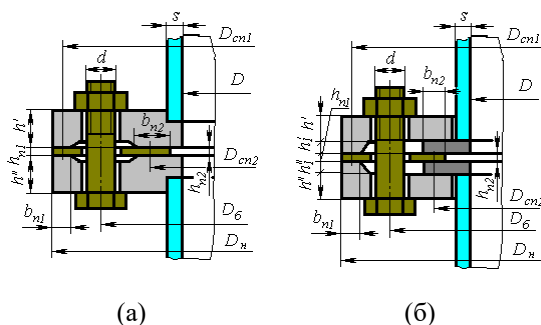


Рис. 3.79. Контактирующие фланцы

Конструктивное исполнение фланцевого соединения при расчете по ASME VIII-1(2) приведено на Рис. 3.80.

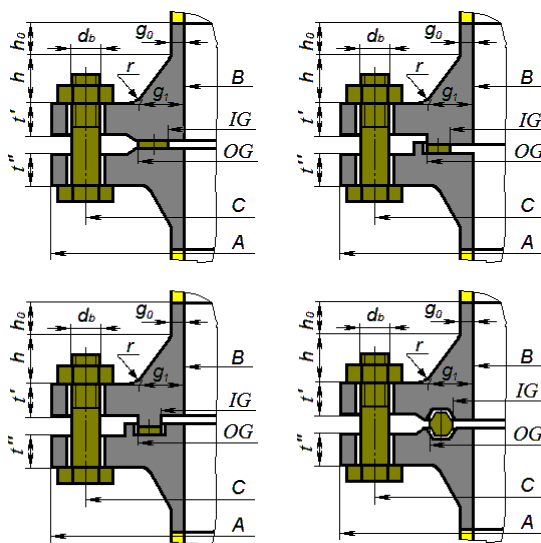


Рис. 3.80 Варианты исполнений фланцевого соединения по ASME

Размеры фланцев, крепежа и прокладки можно выбрать из базы данных стандартных изделий, нажав на кнопку [Размеры по НД >>](#), предварительно выбрав тип фланцевого соединения и его исполнение. При этом параметры устанавливаются для обоих фланцев.

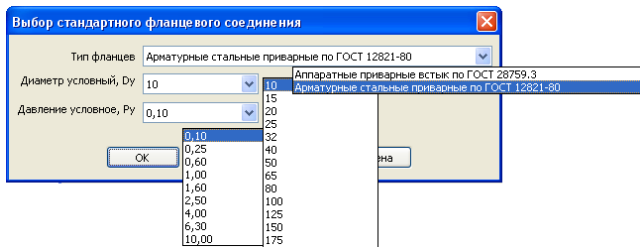


Рис. 3.81 Выбор стандартного фланцевого соединения

Для выбора прокладки из базы данных необходимо указать её материал и типоразмер.

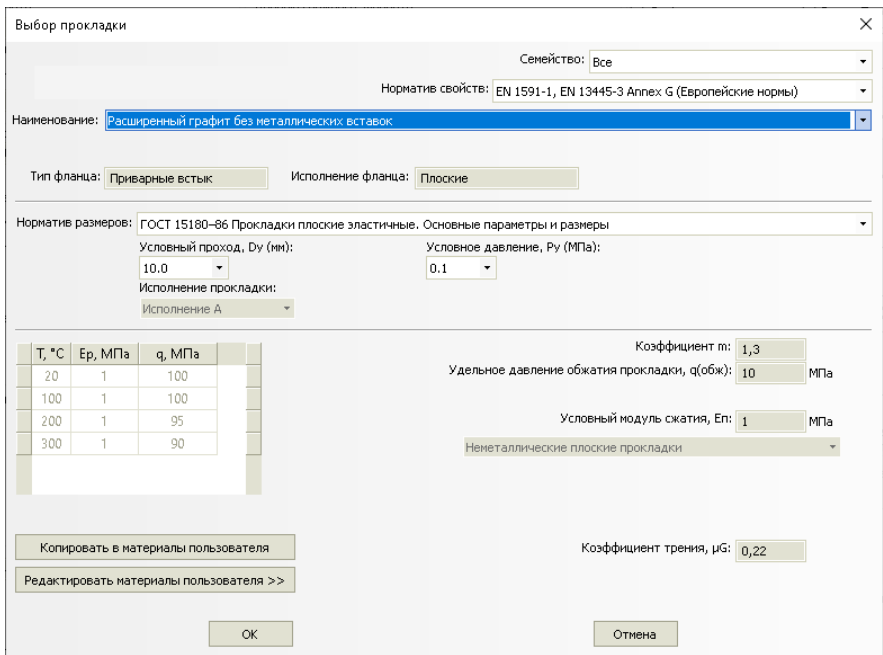


Рис. 3.82 Выбор стандартной прокладки

Вид диалога (Рис. 3.82) может отличаться от приведенного и определяется сочетанием типа фланцевого соединения, его исполнения и выбранного материала прокладки.

Материалы болтов (шпилек) и их свойства задаются из базы данных (ГОСТ 34233.4-2017 и др.) или самостоятельно. База данных по материалам фланцев и болтов чувствительна к выбранному расчетному нормативу. Это связано с тем, что стандарт ASME II Part D содержит большой объем данных по допускаемым напряжениям, применимым **только** в расчетах по ASME VIII-1(2).

Нажав клавишу Дополнительно >>, можно открыть диалог расширенных параметров крепежа и фланца (Рис. 3.83):

Дополнительные параметры крепежа

Тип крепежа

☐ Болты
 ☒ Шпильки

Наружный диаметр, d:

10

>>

Диаметр впадин, df*:

0

мм

(*) Если 0, берется автоматически как для второго шага

☒ С проточкой

Диаметр проточки, df1:

10

>>

Длина проточки, l5**:

0

мм

Материал болта:

35 – Крепеж

>>

Материал гайки:

35 – Крепеж

>>

Расчет затяжки:

ГОСТ 34233.4-2017

Способ контроля:

Гаечный ключ (без контрол

☒ Шайба 1

Материал:

Ст3 – Лист

>>

hsh1:

1

мм

Вторая такая же

☒ Шайба 2

Материал:

Ст3 – Лист

>>

hsh2:

1

мм

Температура сборки, Tas:

20

°C

Внутренний диаметр шайбы, dshb**:

0

мм

Диаметр опорной поверхности, dshp**:

0

мм

Диаметр отверстия под крепеж, dsho**:

0

мм

Высота гайки, eH**:

0

мм

(**) Если 0, принимается по умолчанию

Коэффициент трения в резьбе, μ :

0,14

Коэффициент трения на торце гайки, μ_1 :

0,14

Радиальная коррозия крепежа, cb:

0

мм

Внешняя коррозия фланца 1, cF1:

0

мм

Внешняя коррозия фланца 2, cF2:

0

мм

☐ Одинаковая затяжка во всех рабочих условиях и испытаниях

OK

Отмена

Дополнительные параметры расчета по EN 1591-1

Значение разброса, $\epsilon 1+$:

0,37

$\epsilon 1-$:

0,37

☒ Пластическая деформация прокладки считается значительной

☒ Альтернативная процедура расчета (Приложение Н)

☒ Небольшая нагрузка и большая ширина прокладки

☒ Указанное начальное усилие затяжки болта

Указанное начальное усилие затяжки болта, FBO:

0

Н

☒ Определение DeG_c, I на основе заданного PQR (Приложение F)

Измеренный коэффициент ползучести, PQR:

0

Внешний диаметр прокладки, используемой для испытания, dSeit:

0

мм

Внутренний диаметр прокладки, используемой для испытания, dSint:

0

мм

Жесткость испытательного стенда, используемого для испытания, K:

0

Н/мм

Начальное контактное давление прокладки, Q:

0

МПа

Рис. 3.83 Дополнительные параметры крепежа

Опция ☒ **С проточкой** используется в случае применения шпилек с проточкой до диаметра, меньшего внутреннего диаметра резьбы.

С помощью вспомогательных кнопок >> можно выбрать параметры резьбы из базы данных (по отечественным или зарубежным нормативам).

Выбор опции «**Контроль по моменту**» позволяет использовать вариант «**Расчет болтовой нагрузки без учета минимального начального натяжения болтов ($0.4 \cdot [\sigma] \cdot A_b$)**», что допускается ГОСТ 34233.4-2017 и в ряде случаев помогает избежать чрезмерного упрочнения фланцев.

При выборе пункта «**Одинаковая затяжка в рабочих условиях и испытаниях**» болтовая нагрузка будет приниматься для всех режимов одинаковой (максимальной из всех).

Опция «Расчет затяжки» позволяет выбрать альтернативный норматив для расчета момента на ключе.

Опция «Изоляция» влияет на расчетные температуры элементов фланцевого соединения, вес и материалоемкость.

Пункт «Закладная деталь» используется при наличии детали, зажатой между фланцами (заглушка поворотная или дисковая, кольцевая проставка, Рис. 3.84).

106

Руководство пользователя

Закладная деталь

Материал детали: Ст3 Лист >>

Толщина детали, s_{pr} : 10 мм

☒ Заглушка ☒ Поворотная

☐ Заглушена в рабочих условиях

☐ Заглушена в условиях испытаний

Наружный диаметр, D: 1000 мм

Суммарная прибавка, c: 0 мм

Межосевое расстояние, A: 1300 мм

Диаметр отверстия, d1: 900 мм

Толщина центральной части, s_r : 12 мм

Диаметр центральной части, d2: 950 мм

Расстояние между перемычками, B: 100 мм

Диаметр перемычек, d: 10 мм

OK Отмена




Рис. 3.84 Закладная деталь

Пункт «Точнее» позволяет более детально задать параметры уплотнительных поверхностей фланцев (Рис. 3.85).

Дополнительные параметры уплотнительной поверхности

Наружный диаметр выступа, D2": 258 мм

Высота выступа, delta": 3 мм

Внутренний диаметр шипа, D3: 231 мм

Наружный диаметр выступа (шипа), D4: 251 мм

Высота выступа (шипа), delta1: 4,5 мм

Внутренний диаметр паза, D5: 230 мм

Наружный диаметр впадины (паза), D6: 252 мм

Глубина впадины (паза), delta2: 3,5 мм

☐ Переставить уплотнительные поверхности

☐ Выступ без уклона

OK Отмена

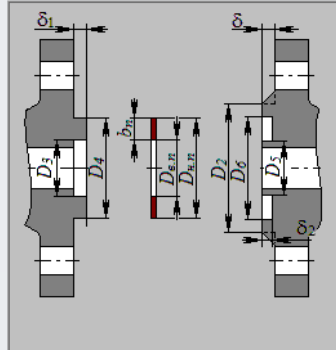


Рис. 3.85 Параметры уплотнительных поверхностей

Опция «Переставить уплотнительные поверхности» позволяет поменять местами выступ и впадину.

Параметр «Толщина фланца» имеет особенность – при несимметричной конфигурации уплотнительной поверхности (шип-паз, выступ-впадина) он может относиться как к фланцу №1, так и к фланцу №2 (в зависимости от состояния опции «Перевернуть поверхности»). Внешние силы и моменты задаются после нажатия кнопки Далее >>

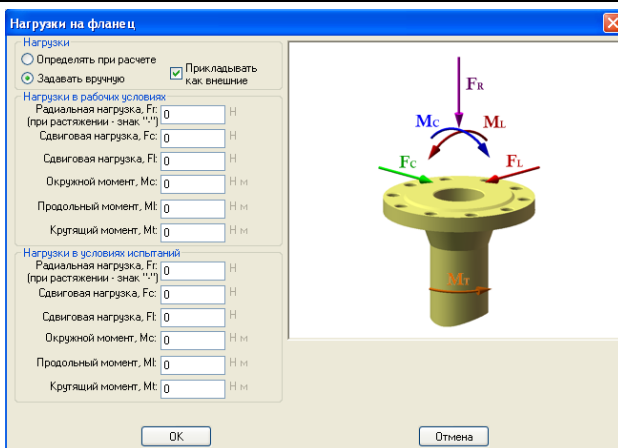


Рис. 3.86 Нагрузки на фланцевое соединение

Нагрузки могут быть определены автоматически или заданы вручную. При активации функции ☒ Прикладывать как внешние заданные нагрузки от фланцевого соединения будут передаваться на элементы всей модели.

3.15.16. Реверсный фланец

Реверсный фланец задается аналогично фланцевому соединению.

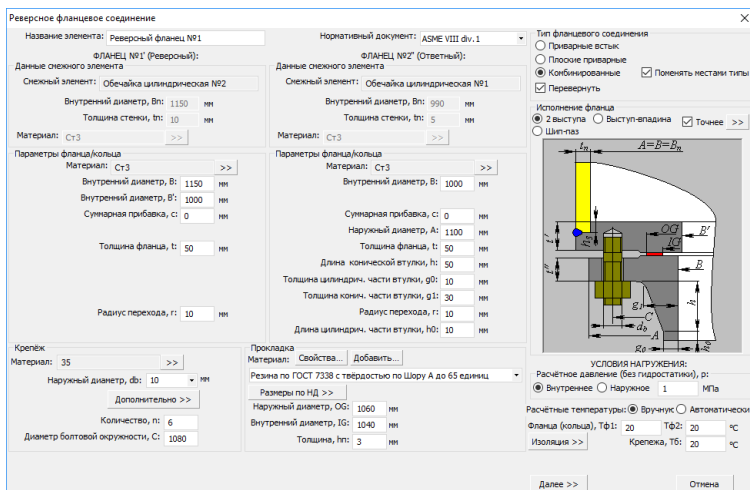


Рис. 3.87 Реверсное фланцевое соединение

Расчет реверсных фланцев возможен по ASME VIII div.1. Доступные расчетные схемы приведены на Рис. 3.88.

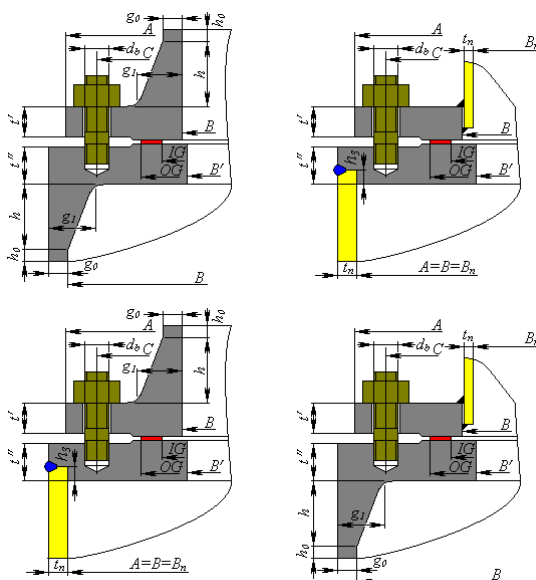


Рис. 3.88 Варианты исполнения реверсного соединения

3.15.17. Отъемные крышки

Отъемные крышки могут быть трёх видов – плоские, эллиптические и сферические неотбортованные, и представляют собой комбинацию фланца и собственно крышки.

Отъемная крышка

Название элемента: Крышка плоская №1

Нормативный документ: ГОСТ Р 52857.4.2-2007

Параметры крышки

Материал днища: Ст3

Толщина стенки, s1: 22 мм

Прибавка на коррозию, c1: 2 мм

Минусовый допуск, c2: 0.8 мм

Прибавка технологическая, c3: 0 мм

Толщина в месте прокладки, s2: 22 мм

Толщина вне уплотнения, s3: 19 мм

Наименьший диаметр наружной утоненной части, D2: 0 мм

Наружный диаметр, Dн: 535 мм

Коэф-т прочности сварного шва, R: 1

☐ Паз для перегородки

Крепёж: ☒ Болты ☐ Шпильки Без контроля затяжки

Материал: 35

Наружный диаметр, d: 20 мм

Количество, n: 20

Диаметр болтовой окружности, Dб: 495 мм

ФЛАНЕЦ: Фланец-крышка по НД >> Фланец по НД >>

Данные смежного элемента

Смежный элемент:

Внутренний диаметр, D: 0 мм

Толщина стенки, s: 0 мм

Материал: Ст3

Параметры фланца

Материал: Ст3

Внутренний диаметр, D: 400 мм

Суммарная прибавка, c: 0 мм

Наружный диаметр, Dн: 535 мм

Высота фланца, h: 35 мм

Длина конической втулки, l: 30 мм

Толщина цилиндрич. части втулки, s0: 6 мм

Толщина конич. части втулки, s1: 16 мм

Радиус перехода, r: 7 мм

Длина цилиндрич. части втулки, lс: 0 мм

Прокладка

Материал: Свойства... Добавить...

Режина по ГОСТ 7338 с твердостью по Шору А до 65 единиц

Размеры по НД >>

Наружный диаметр, Dн.п: 457 мм

Ширина, bп: 12.5 мм

Толщина, hп: 3 мм

Тип фланца

☒ Приварные встык

☐ Плоские приварные

Исполнение фланца

☒ Плоские

☐ Шип-паз

☐ Восьмигранник

УСЛОВИЯ НАГРУЖЕНИЯ:

Расчётное давление (без гидростатик), p:

☒ Внутреннее ☐ Наружное 0 МПа

Расчётные температуры: ☒ Вручную ☐ Автоматически

Крышки, Ткр: 20 °C

Фланца, Тф: 20 °C

Крепежа, Т6: 20 °C

☐ Учет прибавки при расчете жесткости

Рис. 3.89 Плоская отъемная крышка

Отъёмная крышка может быть присоединена к тем же элементам, что и приварная крышка.

Имеется возможность подбора как совместно крышки в сборе с фланцем (компоненты выбираются из базы данных таким образом, чтобы совпадали параметры крепежа), так и фланца в отдельности (в случае применения нестандартных крышек).

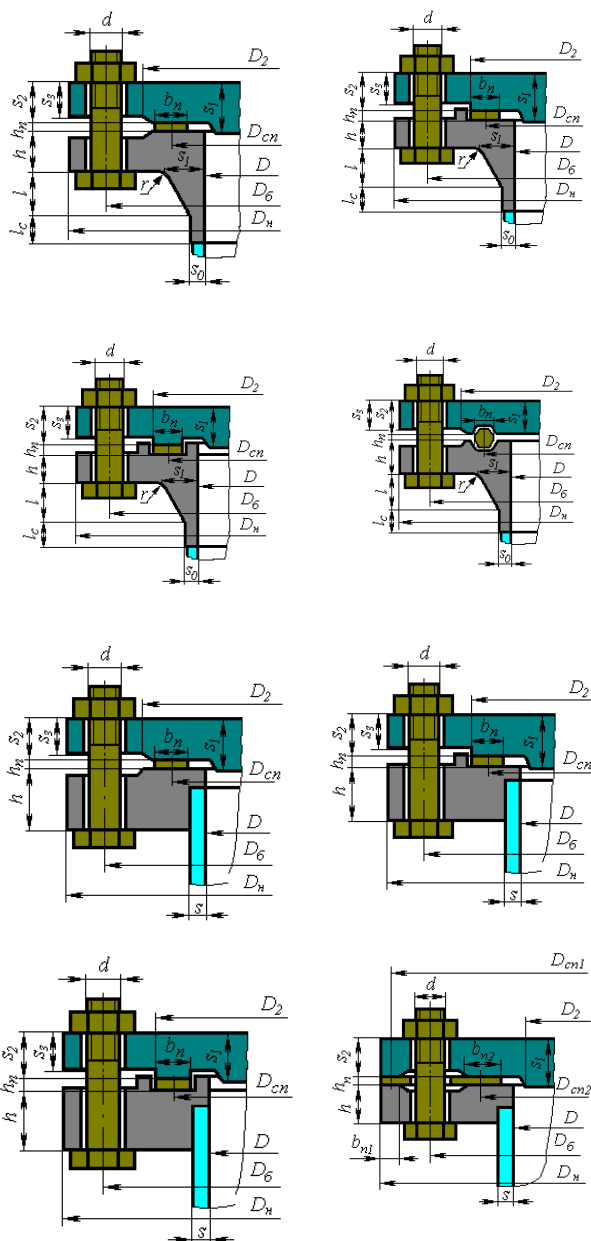


Рис. 3.90. Плоские съёмные крышки по РД 26-15-88, ГОСТ 34233.4-2017

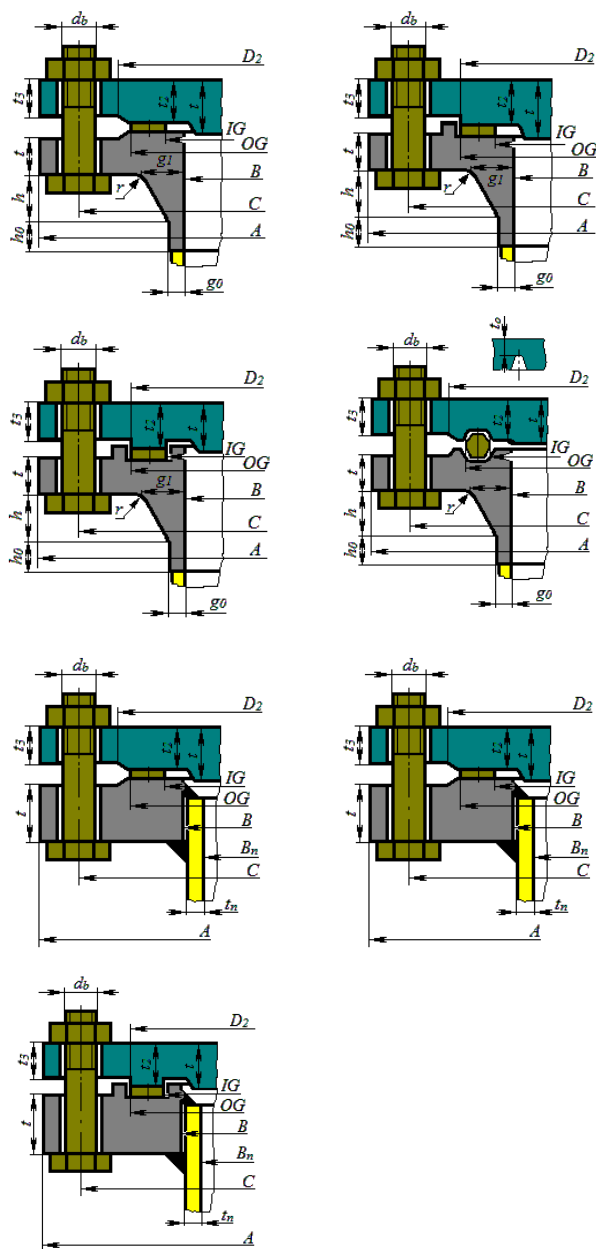


Рис. 3.91. Плоские отъемные крышки по ASME VIII-1


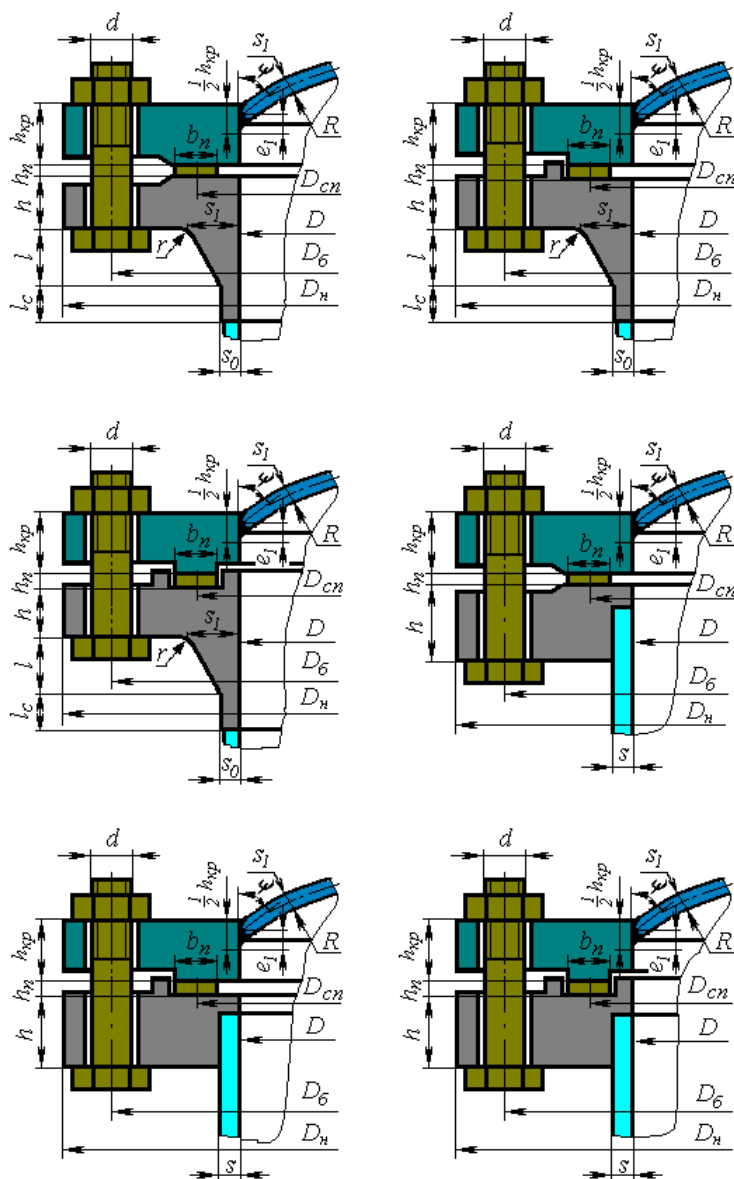



Рис. 3.92. Сферические съёмные крышки по РД 26-15-88, ГОСТ 34233.4-2017



1-6 (b)

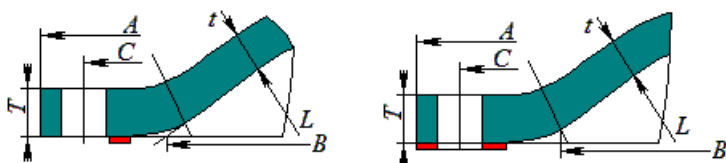

1-6 (c)

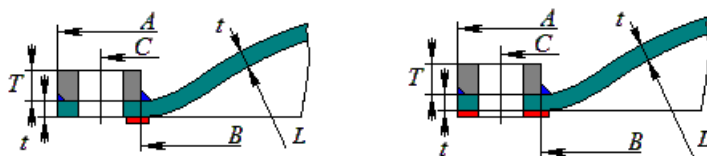

1-6 (d)

Рис. 3.93. Сферические отъёмные крышки по ASME VIII-1



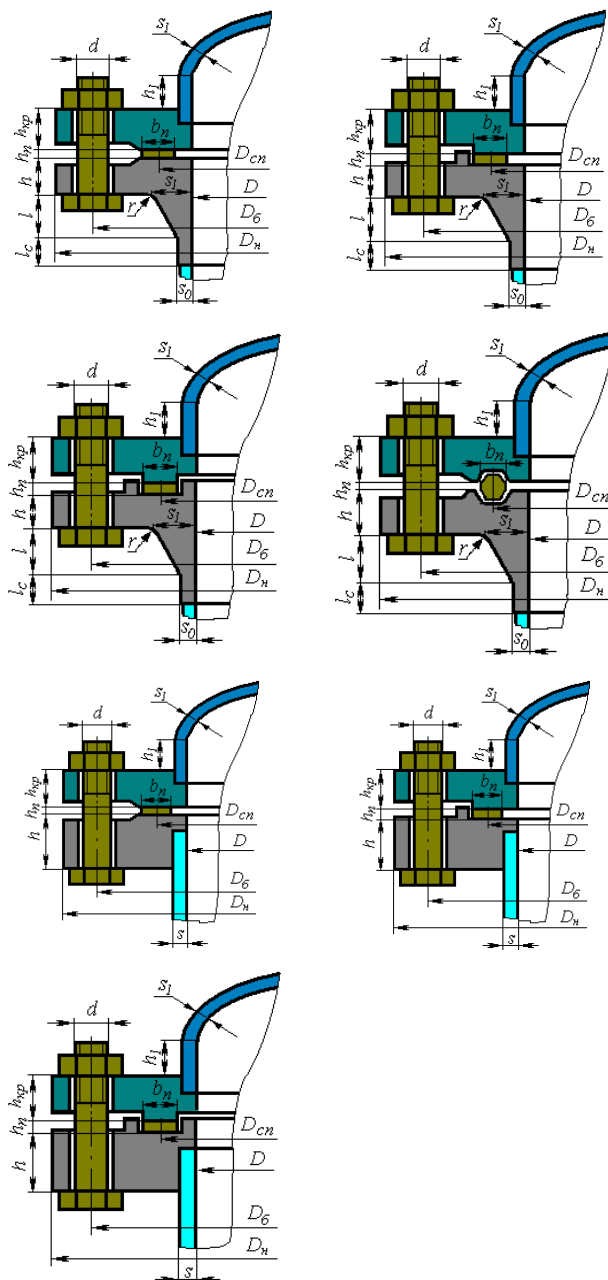


Рис. 3.94. Эллиптические отъёмные крышки по РД 26-15-88, ГОСТ 34233.4-2017

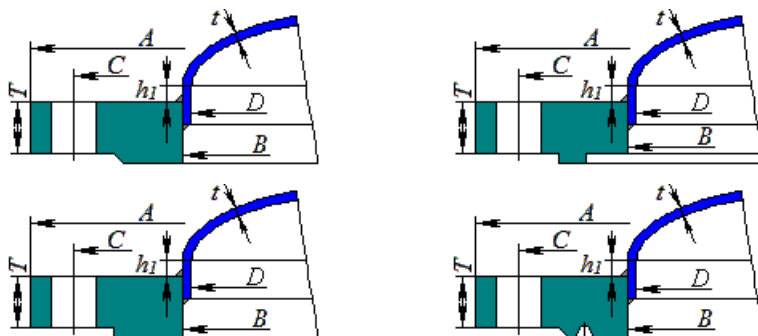

1-6 (а) с частичным проваром

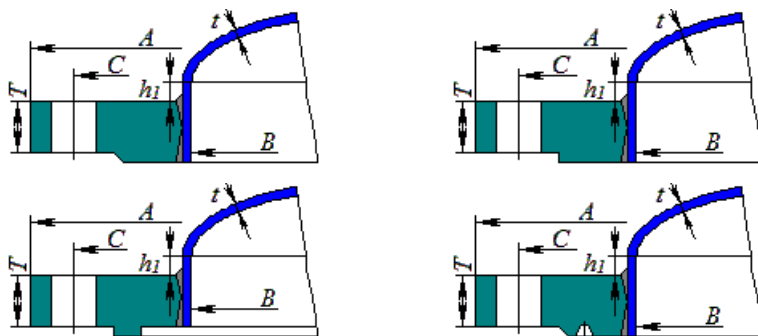

1-6 (а) с полным проваром

Рис. 3.95. Эллиптические отъёмные крышки по ASME VIII-1

3.15.18. Кольцо жесткости

Кольцо жесткости может быть присоединено к любой цилиндрической обечайке существующей модели. Расположение кольца в модели определяется элементом, к которому оно присоединяется и расстоянием от левого (нижнего) края (в сторону оси Z). Кольцо может располагаться как внутри, так и снаружи обечайки.

Кольцо жёсткости

Название элемента: Кольцо жёсткости №4

Кольцо присоединено к: Обечайка цилиндрическая №1

Внутренний диаметр обечайки, D: 1000 мм

Толщина стенки обечайки, s: 10 мм

Расстояние от края элемента, l₀: 111 мм

Расчётная температура, T: 20 °C

Расположение кольца

☐ Внутрь обечайки
 ☒ Снаружи обечайки

Тип кольца

☐ 1
 ☒ 2
 ☐ 3
 ☐ 4
 ☐ 5
 ☐ 6
 ☐ 7

☐ Опр. пользователем

Геометрия кольца (с учётом коррозии)

Материал кольца: Ст3

Ширина приваренного участка, t: 30 мм

Высота кольца, h: 30 мм

Толщина верхней полки кольца, s₅: 10 мм

Ширина кольца, b₄: 100 мм

Расстояние до центра тяжести, e: 29.1 мм

Площадь сечения, Ak: 0.0019 кв. м

Момент инерции кольца, Ik: 2.65e-007 м⁴

К-т прочн. сварного шва кольца, Fik: 1 >>

ОК

Отмена

Определение расчётных величин

Рис. 3.96 Кольцо жесткости

Тип кольца и его размеры определяются стандартными профилями или задаются пользователем. При этом необходимо учесть коррозию материала.

1

2

3

4

5

6

7

Опр. пользователем

Расстояние до центра тяжести, e: 18.6 мм

Площадь сечения, Ak: 0.0009 кв. м

Момент инерции кольца, Ik: 6.75e-008 м⁴

К-т прочн. сварного шва кольца, Fik: 1 >>

Рис. 3.97 Варианты поперечных сечений колец

Руководство пользователя

117

С помощью кнопки **Сортамент >>** можно выбрать из базы данных стандартное сечение заданного типа.

3.15.19. Группа колец жесткости

Данный компонент позволяет задать группу колец жесткости одинакового сечения, расположенных с равным шагом. При расчете каждое из колец группы учитываются индивидуально. Таким образом, группы колец можно сочетать с одиночными кольцами. Данные кольца задаются аналогично элементу [«Кольцо жесткости»](#).

Группа колец жесткости

Название элемента: **Группа колец жесткости №9** Кольцо присоединено к: **Обечайка цилиндрическая №1**

Внутренний диаметр обечайки, D: **1000** мм

Толщина стенки обечайки, s: **10** мм

Расстояние от края элемента, l_0 : **0,1** м



Число колец, n: **2**

Шаг расположения, delta: **0,2** м

Расчётная температура, T: **20** °C

Расположение кольца
☒ Внутри обечайки
☐ Снаружи обечайки

Тип кольца
☐ 1
☒ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5
☐ 6
☐ 7
☐ Опр. пользователем **Сортамент >>**

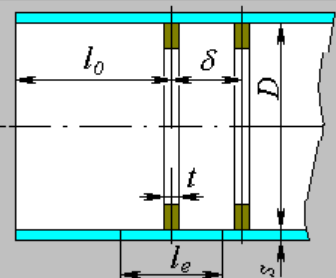Геометрия кольца (с учётом коррозии)

Материал кольца:
Ст3 >>

Ширина приваренного участка, t: **6** мм

Высота кольца, h: **17** мм

Толщина верхней полки кольца, s5: **3** мм

Ширина кольца, b4: **40** мм

Расстояние до центра тяжести, e: **17,51** мм

Площадь сечения, Ak: **222** кв. мм

Момент инерции кольца, Ik: **8060** мм⁴

К-т прочн. сварного шва кольца, Fik: **1** >>

ОК Отмена **Определение расчётных величин**

Рис. 3.98 Группа колец жесткости

3.15.20. Седловая опора

Седловая опора

Название элемента: Опора седловая №1

Опора присоединена к: Обечайка цилиндрическая №1

Нормативный документ: ГОСТ 34233.5-2017

Внутренний диаметр обечайки, D: 1000 мм

Толщина стенки обечайки, s: 10 мм

Укрепление обечайки

☐ Без укрепления
 ☒ Подкладным листом
 ☐ Кольцом жёсткости

Закрепление

☒ Подвижная
 ☐ Неподвижная

Ширина опоры, b: 250 мм

Угол охвата опоры, δ_1 : 120 °

Расстояние от края элемента, l_0 : 187,5 мм

Расчётная температура опоры, T: 20 °C

Высота опоры, H: 500 мм

☐ Подробнее

OK

Размеры по НД >>

Толщина листа, s2: 10 мм

Ширина листа, b2: 375 мм

Угол охвата листа, δ_2 : 140 °

Длина выступающей части листа, f: 90,757 мм

Материал листа:

Ст3 Труба сварная >>

☐ Полный охват
 ☐ Перевернуть по вертикали

Отмена

Определение расчётных величин

Рис. 3.99 Седловая опора

Седловая опора может быть присоединена к любой цилиндрической обечайке или коническому переходу корпуса горизонтального аппарата. Её расположение и геометрия определяют расчет элементов сосуда от воздействия опорных нагрузок. Количество опор должно быть не менее двух.

Рис. 3.100. Седловая опора с подкладным листом

Рис. 3.101. Седловая опора с кольцом укрепления

Название, нормативный документ и геометрия седловой опоры задаются по аналогии с цилиндрической обечайкой.

Руководство пользователя

119

Седловая опора может быть как без укреплений, так и подкрепленная подкладным листом или кольцом жесткости.

В случае укрепления кольцом жесткости его тип, расположение и размеры задаются по аналогии с [кольцом жесткости](#) цилиндрической обечайки. Кольцо учитывается в расчете цилиндрической обечайки от действия давления. Возможно также учесть наличие распорных ребер во внутреннем кольце жесткости (Рис. 3.102). Параметры сечения распорного ребра задаются при нажатии клавиши .

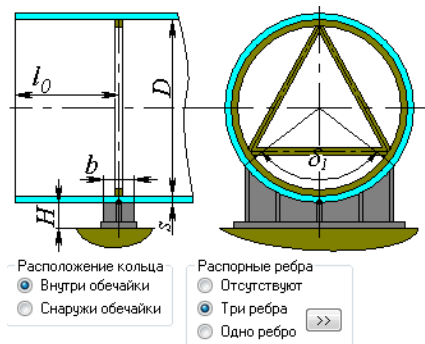


Рис. 3.102 Распорные ребра внутри кольца опоры

Опция “Полный охват” влияет на визуальное отображение опоры и позволяет сформировать опору полного охвата, состоящую в модели из двух элементов (во втором элементе должна быть включена опция “Перевернуть по вертикали”).

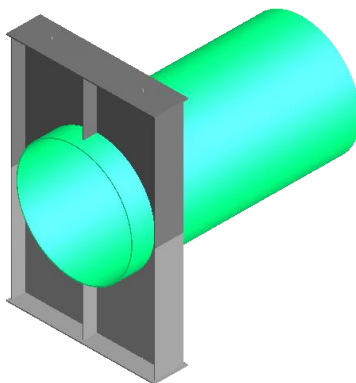


Рис. 3.103 Опора полного охвата, сформированная из двух элементов

Опоры могут быть соединены между собой с помощью элемента [Жесткая связь](#), что позволяет формировать многоуровневые сосуды и различные виды опираний на сосуд.

Одна из опор сосуда должна быть задана как “неподвижная”.

При расчете нагрузок по МКЭ седловая опора представляется в виде двух балочных элементов (Рис. 3.104):

- элемент, показанный красным, соединяет точку закрепления и наружную стенку несущей обечайки. Этот элемент имеет сечение, характерное для исполнения опоры.
- элемент, показанный синим, соединяет наружную стенку несущей обечайки с её осевой линией. Этот элемент является жёсткой связью.

Узел, показанный желтым цветом, закрепляется по 5 степеням свободы для неподвижной опоры (F_x , F_y , F_z , M_y , M_z) или по 4 для подвижной (F_x , F_y , M_y , M_z). В процессе решения закрепление по F_z для подвижной опоры итерационно моделируется силой трения.




Рис. 3.104 Моделирование седловой опоры балочными элементами

При необходимости расчета самой опоры (☒ Требуется расчет опоры) задается одно из стандартных исполнений, материалы и размеры элементов опоры. В списке нормативов предусмотрен вариант “Без расчета” – он позволяет сформировать уточненный вариант опоры без расчета её конструкции (считается только обечайка в месте опирания).

Опция “Перевернуть по горизонтали” визуально переворачивает опору относительно вертикальной плоскости.

Седловая опора

Нормативный документ:

Тип опоры:
☐ Тип 1 ☐ Тип 2 ☒ Тип 3 ☐ Тип 4 ☐ Тип 5 ☐ Тип 6 ☐ Тип 7

Материал опоры:
 Ст3 Труба >> Размеры по НД >>

Бетон основания:
 В10 (M150) >> ☐ Перевернуть по горизонтали

Высота среднего ребра, h_1 : мм
 Высота крайнего ребра, h_2 : мм
 Толщина поперечных ребер, s_p : мм
 Суммарная прибавка к толщине ребра, c : мм
 Расстояние между поперечными ребрами, a_p : мм
 Ширина ребра, b_p : мм

Длина опорной плиты, a_p : мм
 Ширина опорной плиты, b_p : мм
 Толщина опорной плиты, s_p : мм
 Число вертикальных ребер:
 К-т прочности шва, z : >>

Анкерные болты
 Материал: >>
 Диаметр наружный/по впадинам: >> мм
 Коррозия болта (на диаметр), cb : мм
 Расчет затяжки: >>
 Количество, n :
 Расстояние между болтами, a_b : мм
 К-т трения опоры по основанию:


Приварка опорного узла
☒ Сварка по всему контуру
 Катет шва, Δs : мм
 Площадь контура шва, A_s : мм²
 Момент сопротивления контура шва, W_s : см³

Закрепление в продольной плоскости
☐ Шарнирное ☐ Жесткое
☒ Податливость
 K_x, K_y, K_z : мм/Н
 M_x, M_y, M_z : °/Н·м

ОК Отмена

Определение расчётных величин

Рис. 3.105 Параметры конструкции седловой опоры

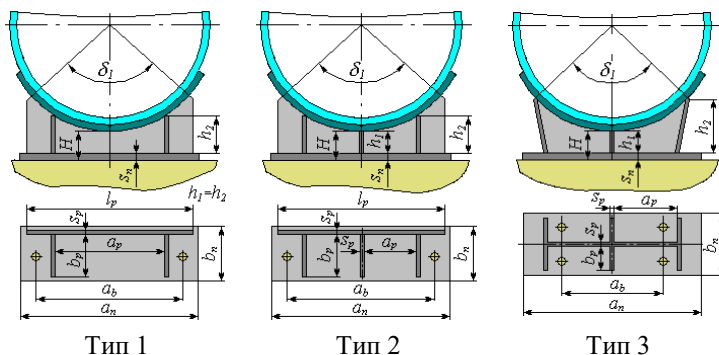

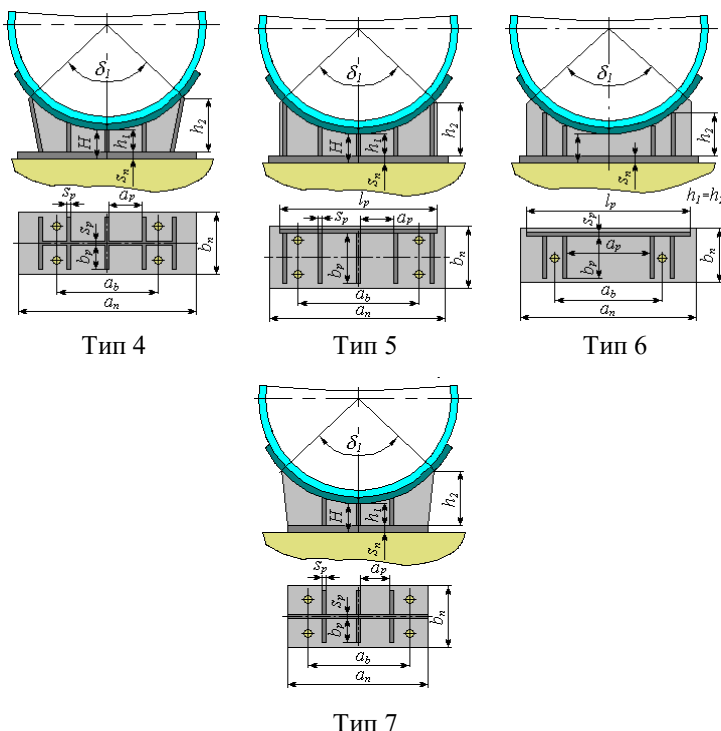


Рис. 3.106 Варианты исполнения седловой опоры

Опция “Анкерные болты” позволяет задать и рассчитать крепление опоры к фундаменту при внешних воздействиях (весовые, сейсмические, ветровые, температурные нагрузки).

Опция “Приварка опорного узла” позволяет задать параметры сварного шва между вертикальными ребрами опоры и опорной плитой.

Опция “Закрепление в продольной плоскости” позволяет управлять закреплением опоры от момента в плоскости YZ:

- Шарнирное – используется для податливых конструкций или подвижных опор, если имеется зазор между опорной плитой и анкерными болтами, или для неподвижных опор, если анкерные болты расположены в один ряд в плоскости XY. Закрепление в плоскости YZ моделируется шарниром, момент в реакциях закрепления не возникает. Такой вариант рекомендован ГОСТ 34233.5 (Рис. 3.107)
- Жесткое – используется для жестких конструкций или неподвижных опор, жестко закрепленных на фундаменте. Закрепление в плоскости YZ моделируется заделкой, корпус обечайки моделируется жестким

элементом. Такой вариант даёт самый консервативный результат, возможно значительное завышение нагрузок.

- Податливость – используется в случаях, когда возможно оценить общую податливость закрепления (податливость стенки обечайки + податливость фундамента). Закрепление по 6 степеням свободы моделируется пружинами с заданной податливостью (нулевая податливость означает абсолютно жесткое закрепление).

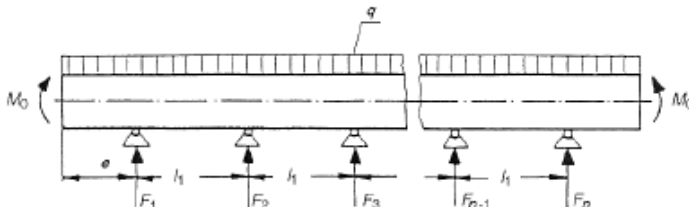


Рис. 3.107 Расчетная схема горизонтального сосуда по ГОСТ 34233.5

3.15.21. Опорные лапы горизонтального аппарата

Данный элемент представляет собой группу из двух симметричных опор-лап. Он может быть присоединен к тем же элементам горизонтального сосуда, что и седловая опора.

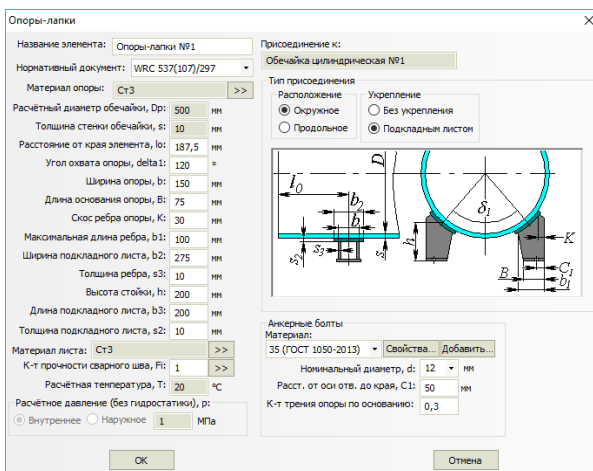


Рис. 3.108 Опорные лапы горизонтального аппарата

При проведении расчета нагрузка на каждую опору определяется индивидуально, после чего несущая обечайка рассчитывается на воздействие локальной нагрузки, приложенной по контуру приварки опоры.

3.15.22. Опорные лапы вертикального аппарата

Опорные лапы

Название элемента: Опорные лапы

Лопы присоединены к: Обечайка цилиндрическая N1

Нормативный документ: ГОСТ Р 52857.5-2007

Расчётный диаметр обечайки, D_p : 700 мм

Толщина стенки обечайки, s : 6 мм

Расстояние от края элемента, l_0 : 216 мм

Угол расположения опор, θ : 0 градус

Расчётная температура, T : 50 °C

К-т прочности сварного шва, K_t : 1

Размеры по ГОСТ >>

Ширина основной плиты, b_4 : 80 мм

Высота опорной лапы, h_1 : 130 мм

Расстояние между средними линиями ребер, d : 61 мм

Толщина стенки лапы, s_1 : 4 мм

Длина опорной лапы, l_1 : 93 мм

Расстояние между точкой приложения реакции F_1 и обечайкой или подкладным листом, e_1 : 46 мм

Ширина подкладного листа, b_2 : 105 мм

Длина подкладного листа, b_3 : 175 мм

Толщина подкладного листа, s_2 : 6 мм

Анкерные болты

Материал: Cr3

Номинальный диаметр, d : 20 мм

Расстояние между осями болта и обечайкой или подкл. листом, e : 50 мм

Расчётное изгибающее давление, p : 0.6 МПа

☒ Внутреннее ☐ Наружное

Тип опоры: ☒ Тип A ☐ Тип B ☐ Тип C ☐ Тип D

Укрепление обечайки: ☒ Без укрепления ☐ Подкладным листом

Число опор: ☐ Две ☒ Три ☐ Четыре

OK Отмена

Рис. 3.109 Опорные лапы

Типы опорных лап определяются ГОСТ 34233.5-2017 (Рис. 3.110).

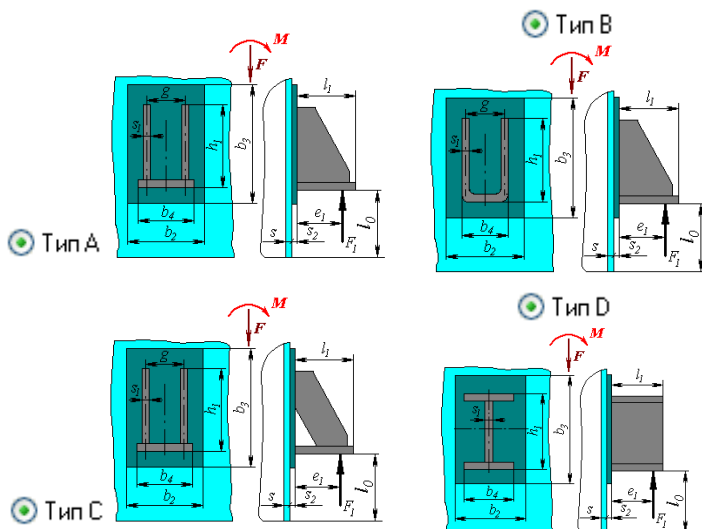


Рис. 3.110 Варианты исполнения опорных лап

Опорные лапы могут быть присоединены к любой цилиндрической, конической обечайке или крутому коническому днищу корпуса аппарата. Их расположение и геометрия определяют расчет элементов сосуда от воздействия опорных нагрузок. Расчет производится при наличии 2, 3 или 4-х опор. При этом при наличии 4-х лап необходимо уточнить качество монтажа ☒ Точный монтаж. Название, нормативный документ и геометрия Опорных лап задаются по аналогии с цилиндрической обечайкой. Опорные лапы могут быть как без укреплений, так и подкреплены подкладными листами.

Клавиша «Размеры по НД» позволяет подобрать типовую опору по условной нагрузке, так как по действующим нормативам рассчитывается не сама опора, а стенка сосуда в месте её присоединения.

3.15.23. Опорные стойки

Опорные стойки

Название элемента: Опорные стойки Стойки присоединены к: Днище эллиптическое NF1

Нормативный документ: ГОСТ Р 52857.5-2007 Тип опор: ☒ Вертикальные ☐ Наклонные

Расчетный диаметр обечайки, Dp: 700 мм
 Толщина стенки днища, s1: 6 мм
 Расчетная температура, T: 50 °C

Укрепление обечайки: ☐ Без укрепления Число опор: ☒ Три ☐ Четыре
☒ Подкладным листом

Размеры по ГОСТ >>

Диаметр опорной окружности, d4: 490 мм
 Наружный диаметр стойки, d2: 70 мм
 Высота стойки, h: 700 мм
 Диаметр подкл. листа, d3: 105 мм
 Толщина подкладного листа, s2: 6 мм
 Угол наклона касательной, Alpha2: 26.11 градуса

Угол расположения опор, Theta: 0 градуса
 Ширина опорного листа, a: 0 мм
 Длина опорного листа, b: 0 мм

Анкерные болты
 Материал: Ст3 Свойства... Добавить...
 Номинальный диаметр, d: 10 мм
 Диаметр болт. окружности, Dб: 539 мм

Расчетное избыточное давление, p:
☒ Внутреннее ☐ Наружное 0.6 МПа

OK Отмена

Рис. 3.111 Опорные стойки

Опорные стойки могут быть присоединены к нижнему днищу корпуса аппарата. Их расположение и геометрия определяют расчет элементов сосуда от воздействия опорных нагрузок. Расчет производится при наличии 3 или 4-х стоек. При этом при наличии 4-х стоек необходимо уточнить качество монтажа ☒ Точный монтаж.

Название и геометрия Опорных стоек задаются по аналогии с цилиндрической обечайкой. Опорные стойки могут быть как без укреплений, так и подкреплены подкладными листами (Рис. 3.112).

Типы опорных стоек определяются ГОСТ 34233.5-2017 (Рис. 3.112).

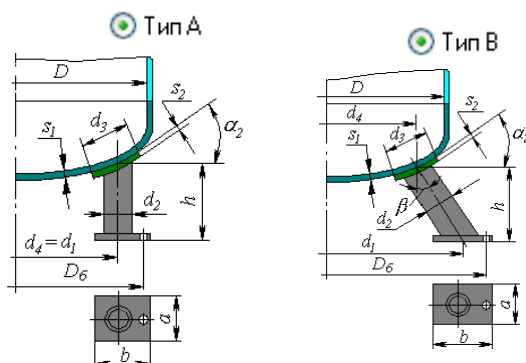


Рис. 3.112 Варианты исполнения опорных стоек

3.15.24. Пластиначатые опоры-стойки

Опоры-стойки

Название элемента: Опорные стойки-лапы Стойки присоединены к: Днище эллиптическое NE1

Нормативный документ: ГОСТ Р 52857.5-2007

Расчетный диаметр обечайки, D_r : 700 мм

Толщина стенки днища, s_1 : 6 мм

Расчетная температура, T : 50 °C

Укрепление обечайки: ☒ Без укрепления ☐ Подкладными листом

Число опор: ☒ Три ☐ Четыре

Размеры по ГОСТ >>

Диаметр опорной окружности, d_4 : 490 мм

Длина линии контакта, l : 0 мм

Высота стойки, h : 700 мм

Угол наклона касательной, α_2 : 26.11 градус

Максимальная длина ребра, b_1 : 0 мм

Скос ребра опоры, K : 0 мм

Расстояние от d_1 до края, C_1 : 0 мм

Длина основания опоры, B : 0 мм

Толщина ребра, a_3 : 0 мм

Расстояние между ребрами, a : 0 мм

Угол расположения опор, θ : 0 градус

Анкерные болты

Материал: Ст3 Свойства... Добавить...

Номинальный диаметр, d : 10

Диаметр болт. окружности, d_1 : 490 мм

Расчетное избыточное давление, p : ☒ Внутреннее ☐ Наружное 0.6 МПа

OK Отмена

Рис. 3.113 Пластиначатые опоры-стойки

Опоры-стойки могут быть присоединены к нижнему днищу, конической обечайке или крутому коническому днищу корпуса аппарата. Их расположение и геометрия определяют расчет элементов сосуда от воздействия опорных нагрузок. Расчет производится при наличии 3 или 4-х опор. При этом при наличии 4-х опор необходимо уточнить качество монтажа ☒ Точный монтаж.

3.15.25. Опорные стойки на обечайке

Опорные стойки на обечайке

Название элемента: **Опорные стойки на обечайке** Опоры присоединены к: **Обечайка цилиндрическая №1**

Нормативный документ: **WRC 537(107)/297**

Расчётный диаметр обечайки, D_p : **1000** мм
Толщина стенки обечайки, s : **10** мм
Расстояние от края элемента, l_0 : **500** мм
Угол расположения опор, θ : **0** °
Расчётная температура, T : **20** °C
К-т прочности сварного шва, F_i : **1** >>

Размеры по НД >>

Высота стойки, h : **1000** мм
Высота приваренной части, h_1 : **150** мм
Ширина приваренной части, g : **100** мм
Диаметр окружности стоек, d_1 : **1180** мм
Ширина опорного листа, a : **150** мм
Длина опорного листа, b : **200** мм
Ширина подкладного листа, b_2 : **200** мм
Длина подкладного листа, b_3 : **300** мм
Толщина подкладного листа, s_2 : **10** мм

Сечение стойки:
Двутавр 10 Сортамент >>

Повернуть на угол, ω : **0** °

Анкерные болты
Материал:
Ст3 (МДС 31-4.2000) Свойства... Добавить...

Номинальный диаметр, d : **12** мм
Диаметр болт. окружности, D_6 : **1300** мм

Расчётное давление (без гидростатики), p :
☒ Внутреннее ☐ Наружное **0** МПа

Тип опоры
☐ Укрепление обечайки
☐ Без укрепления
☒ Подкладным листом

Материал листа:
Ст3 >>
Число опор: **6**

Рис. 3.114 Опорные стойки на обечайке

Опоры-стойки могут быть присоединены к нижнему днщу, или к цилиндрической обечайке корпуса аппарата. Количество стоек может быть произвольным (не менее 2-х). Нагрузки в месте приварки каждой стойки определяются автоматически из анализа статически неопределимой балочной системы, и являются индивидуальными для каждой стойки. Расчет несущей обечайки в местах приварки стоек выполняется также индивидуально для каждой стойки по [Ошибка! Источник ссылки не найден.].

Прочность и устойчивость самих стоек ввиду отсутствия нормативной базы проверяется упрощенно, как стержня, нагруженного осевым усилием.

3.15.26. Кольцевая опора

Кольцевая опора

Название элемента: Кольцевая опора

Нормативный документ: Henry H.Bednar, "Pressa"

Расчётный диаметр обечайки, Dp: 1000 мм

Толщина стенки обечайки, s: 10 мм

Расстояние от края элемента, lo: 100 мм

Число секций, n: 6

Угол поворота опоры, θ : 0 °

Материал опоры: Ст3 Труба сварная

Расчётная температура, T: 20 °C

К-т прочности сварного шва, ϕ : 1

Ширина нижнего кольца, b: 200 мм

Толщина нижнего кольца, tb: 10 мм

Ширина верхнего кольца, c: 2 мм

Толщина верхнего кольца, ta: 10 мм

Высота косынки, h: 0 мм


Толщина косынки, tg: 10 мм

Расстояние между косынками, a: 200 мм

Ширина опирания лапы, wb: 0 мм

Площадь опирания лапы, Ab: 0 м²

Опора присоединена к: Обечайка цилиндрическая №1



☒ Анкерные болты

Анкерные болты

Материал: Ст3 Крепёж

Диаметр наружный /по впадинам: 10 0

Расстояние между осью болта и обечайкой, d: 100 мм

OK

Отмена

Рис. 3.115 Кольцевая опора по Henry H.Bednar

Кольцевая опора может быть присоединена к цилиндрической обечайке корпуса аппарата.

Расчет опоры проводится по Henry H.Bednar, "Pressure Vessel Design Handbook" [Ошибка! Источник ссылки не найден.].

Также доступен расчет по EN 13445-3 [Ошибка! Источник ссылки не найден.], в этом случае конфигурация опоры соответствует Рис. 3.116

Кольцевая опора

Название элемента: Кольцевая опора

Нормативный документ: EN 13445-3

Расчётный диаметр обечайки, Dp: 1000 мм

Толщина стенки обечайки, s: 10 мм

Расстояние от края элемента, lo: 100 мм

Число секций, n: 6

Угол поворота опоры, θ : 0 °

Материал опоры: Ст3 Труба сварная

Расчётная температура, T: 20 °C

К-т прочности сварного шва, ϕ : 1

Опираение: Равномерное

☐ R-I

☐ B-I

☒ U-I

☐ L-I

☐ B-II

☐ U-II

☐ R-III

☐ B-III

☐ U-III

☐ L-III

Катет шва, Δ : 10 мм

Расстояние между точкой приложения реакции F1 и обечайкой, e1: 0 мм

Ширина приварки, ti: 60 мм

Высота кольца, h: 40 мм


Толщина верхней полки, s5: 10 мм

Толщина верхн. полки, s4: 10 мм

Толщина нижней полки, s6: 10 мм

Толщина верхн. ребра, s7: 10 мм

Опора присоединена к: Обечайка цилиндрическая №1

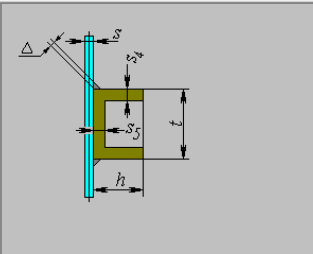

☒ Анкерные болты

Анкерные болты

Материал: Ст3 Крепёж

Диаметр наружный /по впадинам: 10 0

Расстояние между осью болта и обечайкой, d: 100 мм

OK

Отмена

Рис. 3.116 Кольцевая опора по EN

При моделировании кольцевой опоры в составе колонного аппарата, доступна опция “Наличие постамента”. Она позволяет задать во всплывающем окне данные для расчета податливости опорной конструкции, аналогично юбочной опоре (см.п. 3.15.34)

3.15.27. Подъемное ушко

Несущее ушко

Название элемента: Несущее ушко №7

Ушко присоединено к: Обечайка цилиндрическая №2

Нормативный документ: ГОСТ Р 52857.2-2007

Расчётный диаметр обечайки, D_p : 1000 мм

Толщина стенки обечайки, s : 10 мм

Расстояние от края элемента, l_0 : 1820 мм

Угол расположения, θ : 45 °

К-т прочности сварного шва, F_t : 1 >>

Угол между направлением усилия и вертикалью, α_1 : 20 °

☒ Раб. условия ☒ Монтаж ☐ Испытания

Расчетное осевое усилие, F_1 : 1000 Н 2000 Н

Длина ушка, b_1 : 300 мм

Толщина ушка, s_1 : 20 мм

Расстояние между точкой приложения усилия и стенкой, e_1 : 80 мм

Расстояние между осью отверстия и средней линией, e_2 : 30 мм


Расчётное давление (без гидростатики), p :
☐ Наружное ☒ 2 МПа

OK Отмена

Тип несущего ушка
 Расположение
☐ Окружное
☒ Меридиональное
 Укрепление обечайки
☒ Без укрепления
☐ Подкладным листом
☐ Кольцом жёсткости

Рис. 3.117 Подъемное ушко

Ушко может быть присоединено к любой цилиндрической или конической обечайке корпуса аппарата, или к эллиптическому (полусферическому) днищу. Нагрузка и направление её действия должны назначаться пользователем исходя из условий применения ушек. На обечайке ушки могут располагаться в продольном и поперечном направлении.

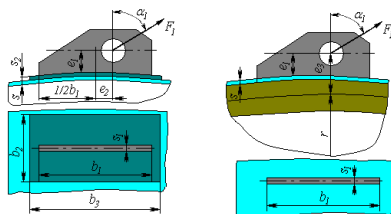

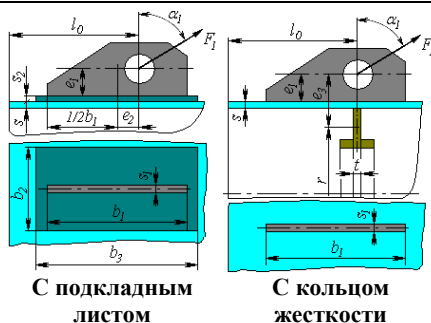


Рис. 3.118 Варианты исполнения опорного ушка

Ушко может быть как без укреплений, так и подкрепленное подкладным листом или кольцом жесткости.

В случае укрепления кольцом жесткости его тип, расположение и размеры задаются по аналогии с [кольцом жесткости](#) цилиндрической обечайки. Кольцо учитывается в расчете цилиндрической обечайки от действия давления.

3.15.28. Внешнее присоединение, нагруженное силами

Площадка присоединения

Название элемента:

Нормативный документ:

Расчётный диаметр обечайки, D_p : мм

Толщина стенки обечайки, s : мм

Расстояние от края элемента, l_0 : мм

Угол расположения, θ : °

Высота приваренной части, h_1 : мм

Ширина приваренной части, g : мм

Укрепление обечайки

☐ Без укрепления ☒ Подкладным листом

Ширина подкладного листа, b_2 : мм

Длина подкладного листа, b_3 : мм

Толщина подкладного листа, s_2 : мм

Материал листа: >>

К-т прочности сварного шва, F_i : >>


Расчётная температура, T : °C

Расчётное давление (без гидростатики), p :

☒ Внутреннее ☐ Наружное МПа

Присоединение к:

Тип присоединения

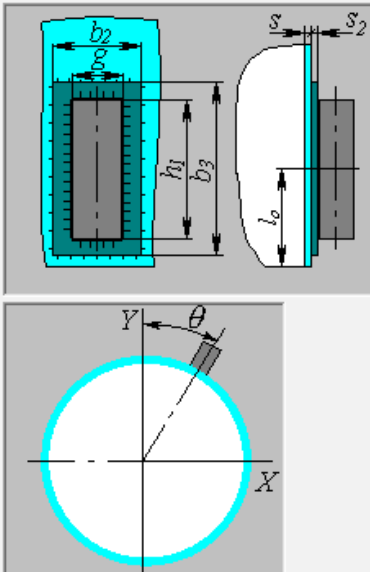

Далее >> Отмена

Рис. 3.119 Площадка присоединения

Данный элемент предназначен для моделирования различных присоединений внешних металлоконструкций, консолей, нестандартных опор горизонтальных сосудов и т.д., с последующим расчетом несущей способности стенки корпуса по методике WRC 537(107). Элемент может быть присоединен к цилиндрической обечайке или сферическому днищу. Нагрузки на присоединение задаются аналогично элементу «Штуцер (врезка)», и могут быть переданы на соседние элементы аппарата и на его опоры.

3.15.29. Цапфа (монтажный штучер)

Цапфа (монтажный штучер)

Название элемента: Цапфа (монтажный штучер) №1
 Присоединена к: Обечайка цилиндрическая №1
 Нормативный документ: РД 26-02-76-88

Размеры по НД >>


Диаметр бобышки, d_1 : 325 мм
 Толщина стенки цапфы, s_1 ("0", если сплошная цапфа): 10 мм
 Расстояние до фланца, L_1 : 483 мм
 Расстояние до линии приложения силы, l : 438 мм
 Расстояние между фланцами, e ("0", если один фланец): 90 мм
 Коэффициент прочности шва, F_1 : 1 >>

Укрепление обечайки
☐ Без укрепления ☒ Подкладным листом


Диаметр накладки, D_0 : 525 мм
 Толщина накладки, sn : 10 мм

Нормативные нагрузки на строповое устройство

>> P1н: 12000 Н P2н: 12000 Н
☒ Еще P1н: 10000 Н P2н: 14000 Н
☒ Еще P1н: 8000 Н P2н: 15000 Н



Расположение:
 Снесение, $L_{ш}$: 500 мм
 Teta: 0 °



OK Отмена


Рис. 3.120 Цапфа (монтажный штучер)

Данный компонент может быть присоединен к цилиндрической обечайке. Существуют различные варианты исполнения данной конструкции. Если используется сплошная бобышка, необходимо задавать $s_1 = 0$. Также существуют варианты исполнения с одним и двумя ограничительными фланцами. Если присутствует один фланец, необходимо задавать $e = 0$.

Существует возможность задавать до 3-х случаев нагружения цапфы, для учета изменения нагрузок при подъеме. С помощью кнопки >> можно автоматически задать нагрузки на цапфу, зная вес аппарата, положение центра тяжести и схему строповки:

Схема строповки по РД 20-02-76-88

Вес аппарата при подъеме, G : 13000 Н
 Расстояние до ш.т. при подъеме, IT : 5000 мм
 Расстояние до монтажных штучеров, IC : 7000 мм



OK Отмена

Рис. 3.121 Схема строповки

Для данного компонента предусмотрен экспорт в программу Штучер МКЭ.

3.15.30. Дополнительные нагрузки

Помимо нагрузок от веса обечаек, днищ, патрубков и т.п. в программе предусмотрена возможность задания дополнительных весовых (например, от обслуживающих площадок) и силовых (например, от присоединенных труб) нагрузок. На Рис. 3.123 показан пример задания дополнительных весовых и внешних нагрузок для горизонтальных сосудов

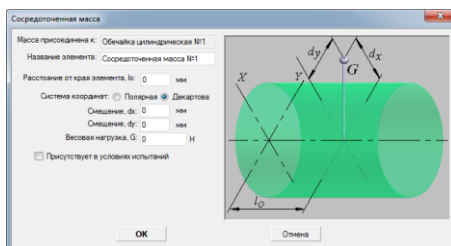


Рис. 3.122. Весовые нагрузки на горизонтальный аппарат

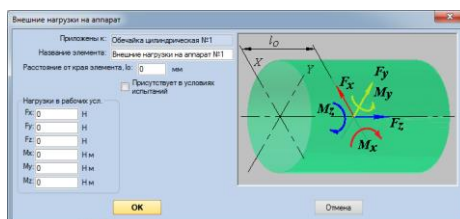


Рис. 3.123. Внешние нагрузки на горизонтальный аппарат

Для сосредоточенных масс предусмотрена возможность задания смещения, при этом момент от смещения будет учтен автоматически.

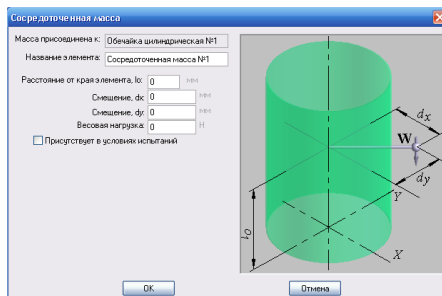


Рис. 3.124. Весовые нагрузки на вертикальный аппарат

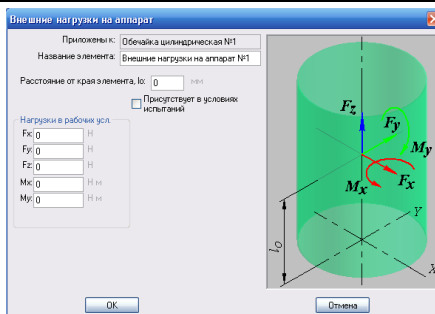


Рис. 3.125. Внешние нагрузки на вертикальный аппарат

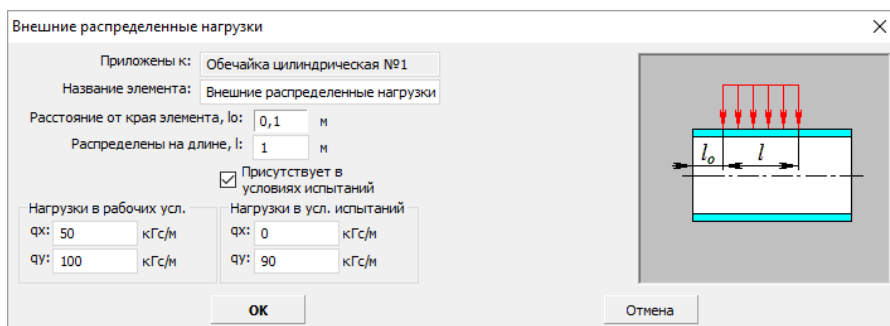


Рис. 3.126 Внешние нагрузки, распределенные по длине элемента

3.15.31. Закрепление аппарата

Данный элемент предназначен для учета нестандартного закрепления аппарата (такого, которое не может быть смоделировано с помощью опор). Это могут быть нестандартные опоры горизонтальных аппаратов (стойки или столбики), жесткие металлоконструкции, обрамляющие аппарат (этажерки, проёмы), а также многоярусные аппараты (роль опор выполняют закреплённые нижние штуцера).

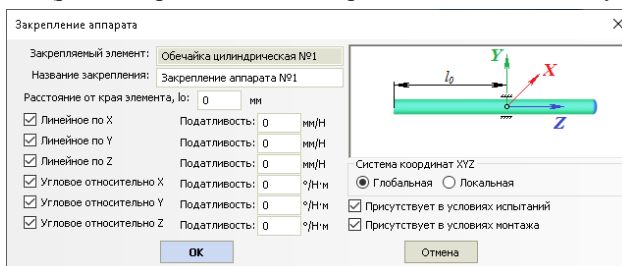


Рис. 3.127 Закрепление аппарата

Необходимо указать зафиксированные степени свободы в глобальной или локальной системе координат (локальная система соответствует системе координат

родительского элемента). Результатом расчета будут соответствующие реакции опор.

Для моделирования жесткого закрепления по соответствующей степени свободы необходимо задавать податливость, равную 0.

3.15.32. Площадка обслуживания

Площадка может быть установлена на цилиндрические участки корпуса аппаратов, а также на опору-юбку аппарата колонного типа.

Удельная нагрузка G_a включает в себя собственный вес металла площадки (G_s) плюс все возможные нагрузки (снег, оборудование, материалы, людей и т.д.). Эта величина используется для определения нагрузок на колонну в работе и в испытаниях (для этих условий наихудшим случаем является максимальная нагрузка). Вес металла G_s используется для формирования таблицы материалов и для определения нагрузок на колонну в условиях монтажа.

Площадка обслуживания

Название элемента: Площадка обслуживания №1 Присоединена к: Обечайка цилиндрическая №1

Расстояние от края элемента, l_0 : 4000 мм

Нач. угол площадки, θ_0 : 0 °

Угол сектора площадки, θ_1 : 180 °

Ширина площадки, l_1 : 800 мм

Высота площадки, h_1 : 1000 мм

Длина кронштейна (площадки), l_2 : 800 мм

Высота кронштейна, h_2 : 1000 мм

Зазор между площ. и обечайкой, δ : 50 мм

Удельная нагрузка от площадки, G_a : 0,002 МПа

Материал конструкций: Ст3 >>

Нагрузка от металла площадки

☒ Приведенная ☐ Абсолютная

Удельная нагрузка от металла, G_s : 0,002 МПа

☒ Наличие лестницы

Лестница

Угол расположения, θ : -90 °

Спуск, l : 3000 мм

Погонный вес: 0,3 Н/мм

Ширина: 600 мм

☐ Присутствует при монтаже

Аэродинамика площадок (по ГОСТ 34283-2017)

☒ Приблизленно ☐ Точно

Аэродинамический коэффициент, K : 0,85

Площадь по контуру, A : 4640000 кв. мм

OK Отмена **Определение расчётных величин**

Рис. 3.128. Площадка обслуживания вертикального аппарата

Вариант площадки для горизонтального аппарата представляет собой прямоугольный настил, опционально огражденный перилами. Вес площадки и ее ветровая нагрузка приложены к горизонтальной обечайке в заданном числе точек (параметр “Число рядов опорных стоек”).

Площадка обслуживания

Название элемента: Присоединена к:

Расстояние от края элемента, l0: мм

Ширина площадки, l1: мм

Высота площадки, h1: мм

Длина кронштейна (площадки), l2: мм

Высота кронштейна, h2: мм

Зазор между площ. и обечайкой, delta: мм

Удельная нагрузка от площадки, Ga: МПа

Материал конструкции: >>

Нагрузка от металла площадки

☒ Приведенная ☐ Абсолютная

Удельная нагрузка от металла, Gs: МПа

☒ Наличие лестницы

Перила: ☒ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☒ 4

Лестница

Угол расположения, Theta: °

Спуск, l: мм

Погонный вес: Н/мм

Ширина: мм

Число рядов опорных стоек:

☐ Присутствует при монтаже

Аэродинамика площадок (по ГОСТ 34283-2017)

☒ Приблизленно ☐ Точно

Аэродинамический коэффициент, K:

Площадь по контуру, A: кв. мм

ОК Отмена **Определение расчётных величин**

Рис. 3.129. Площадка обслуживания горизонтального аппарата

Комбинация перил с четырех сторон может быть произвольной, что позволяет сформировать из нескольких площадок настил сложной формы.

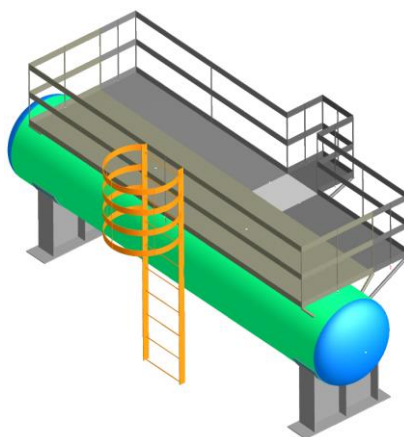


Рис. 3.130. Группа площадок

Удельная нагрузка от площадки G_a назначается по СП 20.13330 [Ошибка! Источник ссылки не найден.] и включает в себя нагрузку от материала площадки, снега, оборудования, людей и т.д. Эта нагрузка считается равномерно распределенной по сектору площадки и используется в расчетах (при определении периода колебаний, нагрузки на несущую обечайку и т.д.).

Параметр «Масса конструкций площадки» не используется в прочностных расчетах и требуется только для расчета материалоемкости.

3.15.33. Элементы аппарата колонного типа

Насадки, площадки обслуживания, тарелки, сосредоточенные массы и внешние нагрузки могут быть присоединены к цилиндрической обечайке корпуса аппарата колонного типа. Их расположение, геометрия и масса (усилия) дополняют нагрузки и учитываются в расчете аппарата на прочность и устойчивость от ветровых и сейсмических воздействий.

Насадка

Название элемента: Насадка №1

Расстояние от края элемента, l_0 : 0 мм

Диаметр, D_1 : 0 мм

Высота, h_1 : 0 мм

Вес решетки в сборе, G_r : 0 Н

Наименование содержимого: <Введите название>

Плотность насадки (условная), ρ : 0 кг/м³

Материал съемной части: Ст3 Прокат >>

Материал приварной части: Ст3 Прокат >>

Вес приварных деталей решетки, G_w : 0 Н

☒ Жидкость в насадке

Заполнение жидкостью, ξ : 100 %

Плотность жидкости, ρ_1 : 0 кг/м³

☒ Присутствует в условиях монтажа

☒ Присутствует в условиях испытаний

Присоединена к: Обечайка цилиндрическая №1

OK Отмена

Рис. 3.131. Насадка

При расчете весовой нагрузки насадка рассматривается как составной элемент, содержащий в себе:

- приварную часть весом G_w (учитывается в любом расчетном режиме);
- съемную часть весом $G_r - G_w$ (учитывается в расчетном режиме согласно опциям «Присутствует в условиях монтажа/испытаний»);
- жидкость (если есть) в виде условного цилиндра весом $\rho_1 \cdot \pi \cdot D_1^2 / 4 \cdot h_1 \cdot \xi_1$ (учитывается в рабочих условиях);
- наполнитель (катализатор) в виде условного цилиндра весом $\rho \cdot \pi \cdot D_1^2 / 4 \cdot h_1$ (в рабочих условиях учитывается всегда, в условиях монтажа/испытаний согласно включенным галочкам).

Таблица использованных материалов формируется с учетом материалов, назначенных приварной и съемной части.

Группа тарелок

Название элемента: Группа тарелок №1

Расстояние от края элемента, l_0 : 0 мм

Диаметр, D_1 : 0 мм

Высота тарелки, h : 0 мм

Число тарелок, n : 2

Расстояние между тарелками, δ : 200 мм

Вес каждой тарелки в сборе, G_t : 0 Н

Материал съемной части тарелки: Ст3 Прокат >>

Материал приварной части тарелки: Ст3 Прокат >>

Вес приварных деталей тарелки, G_w : 0 Н

☒ Жидкость в тарелке

Заполнение жидкостью, ξ : 100 %

Плотность жидкости, ρ_1 : 0 кг/м³

☒ Присутствует в условиях монтажа

☒ Присутствует в условиях испытаний

Тарелки присоединены к: Обечайка цилиндрическая №1

Отмена

OK

Рис. 3.132. Группа тарелок

При расчете группа тарелок рассматривается как несколько сосредоточенных масс, присоединенных к родительскому элементу с равным шагом. Весовая нагрузка каждой тарелки учитывается аналогично элементу “Насадка”.

При визуализации модели тарелки отображаются условно. В случае необходимости можно сочетать их с элементом “[Пользовательское оборудование](#)”, подготовив тарелку необходимого исполнения в любой САПР.

Сосредоточенная масса

Масса присоединена к: Обечайка цилиндрическая №1

Название элемента: Сосредоточенная масса №1

Расстояние от края элемента, l_0 : 0 мм

Система координат: ☐ Полярная ☒ Декартова

Смещение, dx : 0 мм

Смещение, dy : 0 мм

Весовая нагрузка, G : 0 Н

Материал: Ст3 Прокат >>

☒ Присутствует в условиях испытаний

☒ Присутствует в условиях монтажа

Отмена

OK

Рис. 3.133. Сосредоточенная масса

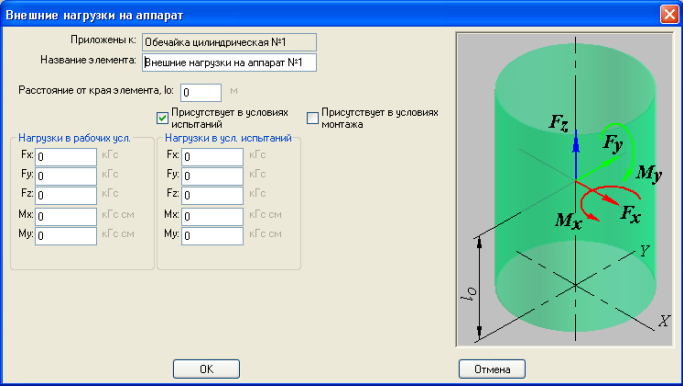


Рис. 3.134. Внешние нагрузки

3.15.34. Опора аппарата колонного типа

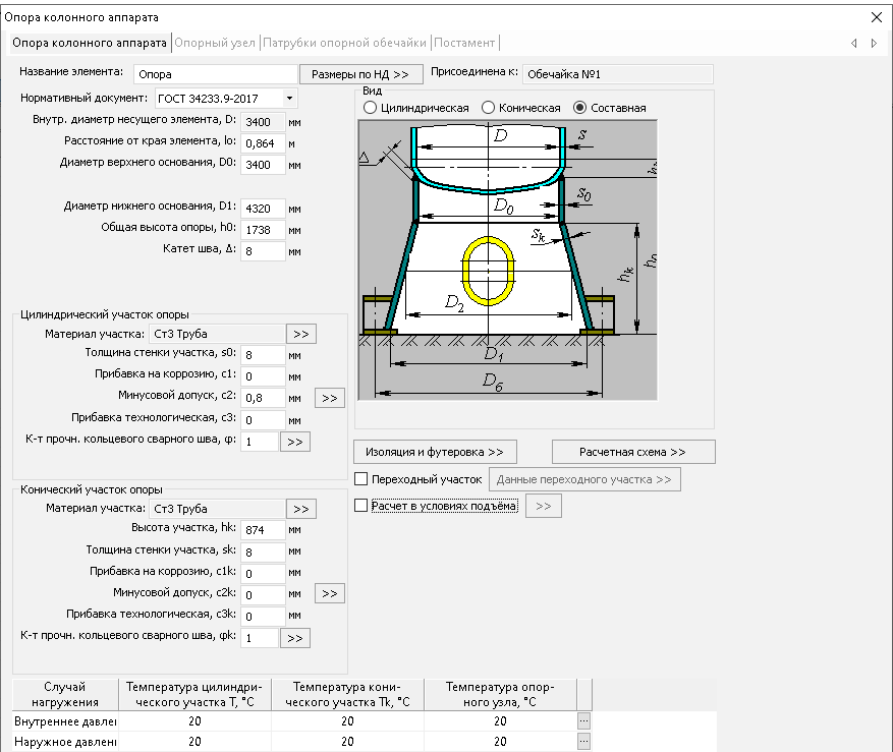


Рис. 3.135 Опорная юбка

Опора аппарата колонного типа может быть присоединена к нижнему днщу существующей модели, а также к цилиндрической или конической обечайке корпуса. Типы опорных обечайек определяются выбранным нормативом и приведены на Рис. 3.136.

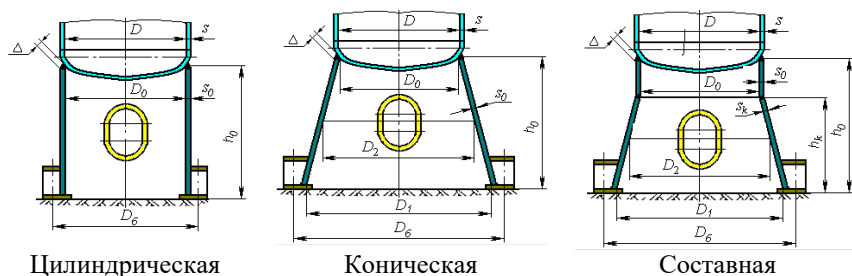


Рис. 3.136 Типы опорных юбок

В программе имеется возможность задания переходного участка (забойная обечайка) с материалом, отличным от материала опоры.

Имеется возможность экспресс-оценки температур элементов опоры. Для этого необходимо нажать кнопку [...] в таблице случаев нагружения. В появившемся диалоге можно выбрать способ оценки теплового состояния опоры (Рис. 3.137).

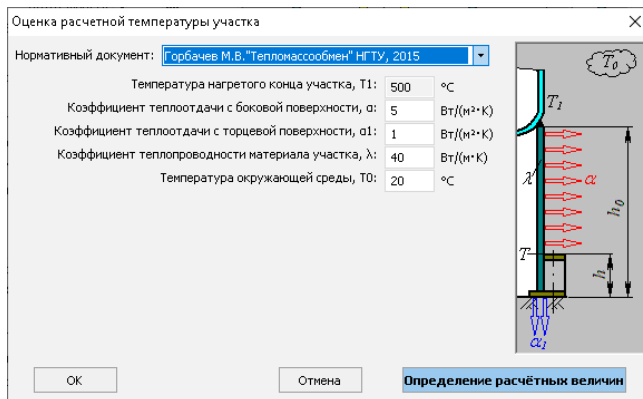


Рис. 3.137 Оценка температур элементов опоры

После активизации переходного участка ☒ Переходный участок и нажатия кнопки задаются его размеры и материал.

Переходный элемент опоры

Материал переходного участка опоры:

09Г2С

Расчётная температура, T_p : 200 °C

Высота участка, h_p : 200 мм

Толщина стенки участка, s_p : 10 мм

Прибавка на коррозию, c_1 : 2 мм

Минусовой допуск, c_2 : 0.8 мм

Прибавка технологическая, c_3 : 0 мм

К-т прочн. кольцевого сварного шва, F_t : 1 >>

Рис. 3.138 Переходный участок

Опция ☒ **Расчет в условиях подъема** позволяет выполнить расчет опорной обечайки на прочность и устойчивость от нагрузок, возникающих в процессе монтажа колонны, и подобрать дополнительную оснастку. Для этого необходимо задать дополнительные данные (Рис. 3.139)

Схема расчета по ГОСТ 36-116-85

Вес колонны при подъеме, G : 900000 Н

Расстояние до ц.т. при подъеме, l_T : 10000 мм

Расстояние до монтажных штуцеров, l_C : 16000 мм

Угол приложения усилия в начале подъема, β : 40 °

Высота установки оттяжки, H_0 : 16000 мм

Расстояние до якоря оттяжки, l_0 : 40000 мм

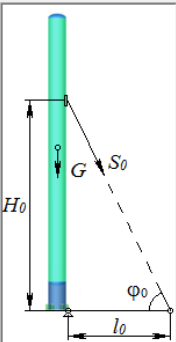
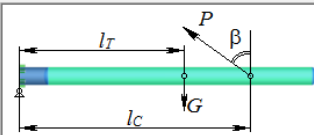



Рис. 3.139 Расчетная схема подъема колонны

После нажатия кнопки задается тип и геометрия опорного узла.

Опора колонного аппарата

Опорный узел | Патрубки опорной обечайки | Постамент

Нормативный документ: ГОСТ 34233.9-2017

☐ Тип 1
 ☐ Тип 1а
 ☐ Тип 2
 ☐ Тип 3
 ☒ Тип 4

Материал элементов узла: Ст3 Труба

Исполнительная толщина нижнего опорного кольца, s_1 : 8 мм

Прибавка на коррозию, c_1 : 2 мм

Минусовой допуск, c_2 : 0,8 мм

Прибавка технологическая, c_3 : 0 мм

Ширина нижнего опорного кольца, b_1 : 90 мм

Выступающая ширина нижнего опорного кольца, b_2 : 82 мм

☐ Усиливающая пластина

Ширина верхнего опорного кольца, b_4 : 0 мм

Минимальное расстояние между двумя смежными ребрами, b_5 : 0 мм

Исполнительная толщина верхнего опорного кольца, s_2 : 0 мм

Исполнительная толщина ребра, s_4 : 0 мм

Высота опорного узла, h : 0 мм

Фундамент

Бетон: В30 (М400) Свойства... Добавить...

☒ Учитывать податливость фундамента

Минимальный момент инерции плоскости фундамента, J : 17372368000 мм⁴

Площадь бетонного фундамента, A_F : 46240000 мм²

Коэффициент неравномерности сжатия грунта, C_F : 6000000 кг/см²·м

Анкерные болты

Материал: Ст3

Диаметр наружный/по впадинке: 36 0 мм


Количество, n : 16

Диаметр болтовой окружности, D_6 : 4400 мм

Коррозия болта (на диаметр), cb : 0 мм

Рис. 3.140. Опорный узел

Типы опорных узлов определяются выбранным нормативом и приведены на Рис. 3.141.

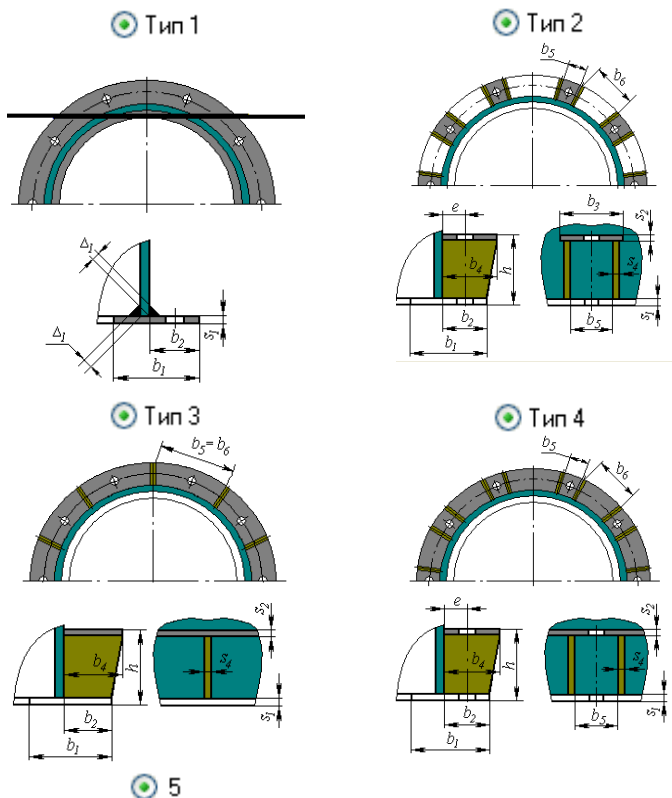

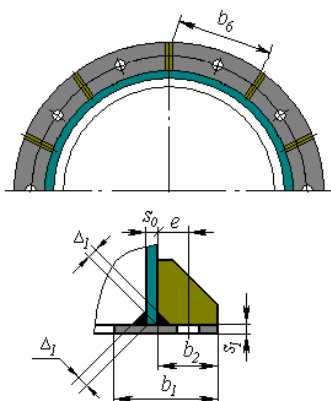


Рис. 3.141 Варианты исполнения опорного узла

Опция ☒ **Учитывать податливость фундамента** позволяет учесть влияние податливости грунта на период собственных колебаний колонны. При активной галочке необходимо задать площадь и момент инерции подошвы фундамента, а также коэффициент неравномерности сжатия грунта. Для задания геометрических характеристик есть кнопка-помощник, которая позволяет автоматически вычислить параметры типовых фундаментов (Рис. 3.142)

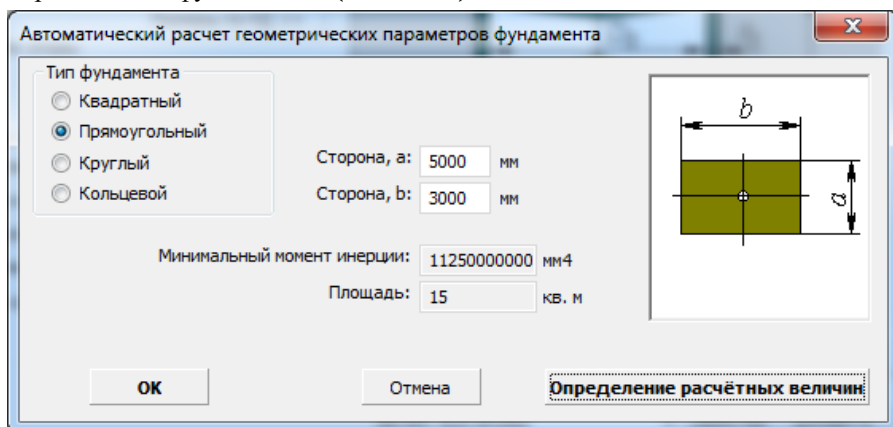


Рис. 3.142 Определение геометрических параметров фундамента

При снятой галочке фундамент моделируется как жесткая заделка.

После нажатия кнопки задаются смотровые окна и патрубки опорной обечайки.

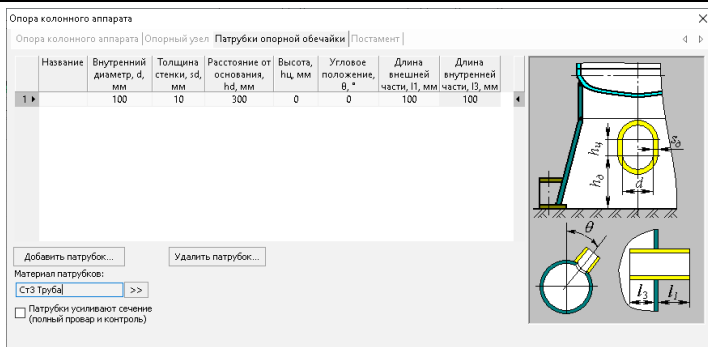


Рис. 3.143. Патрубки опорной обечайки

С помощью команд **Добавить...** **Скопировать...** возможно задание любого количества патрубков (в том числе вытянутых) с описанием их размеров и расположения. При расчете опорной обечайки программа проверит все сечения и определит сечение с максимальным ослаблением.

Опция “Патрубки усиливают сечение” управляет способом определения характеристик сечения опоры (при включенной опции сечение формируется с учетом стенок патрубков).

После нажатия кнопки **Далее >>** задается постамент при его наличии (☒ **Наличие постамента**).


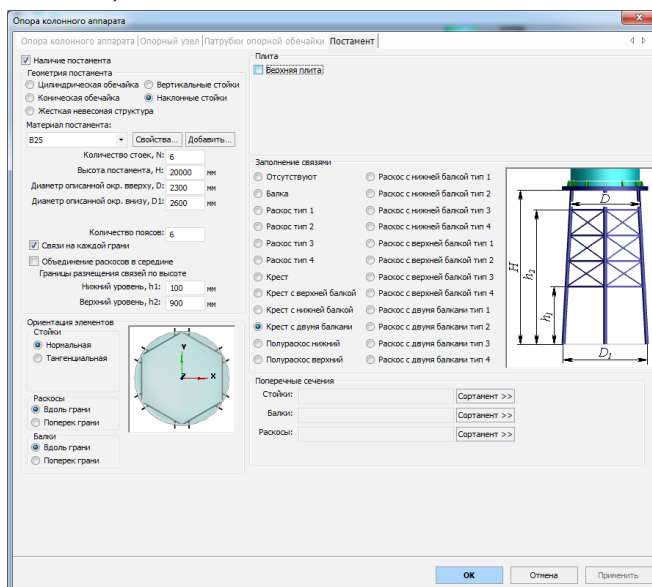


Рис. 3.144. Постамент колонного аппарата


Постамент может быть выполнен как в виде цилиндрической или конической обечайки, так и в виде металлоконструкции, основу которой составляют вертикальные или наклонные стойки заданного [сечения](#).

Вариант «Жесткая невесомая структура» предназначен для случаев, когда параметры постамета заранее не известны, но задана его высота. В этом случае постамент моделируется жесткой связью, и не оказывает влияния на период колебаний. Ветровые нагрузки вычисляются с учетом высоты постамета.


● Цилиндрическая обечайка

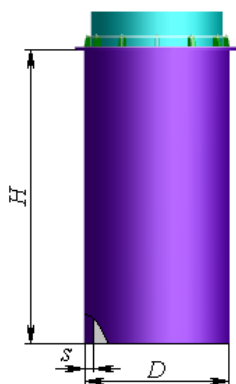

● Коническая обечайка

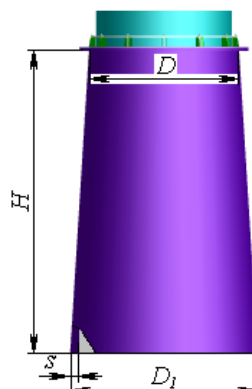

● Вертикальные стойки

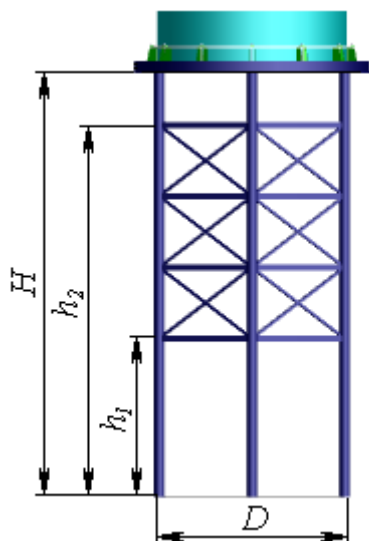

● Наклонные стойки

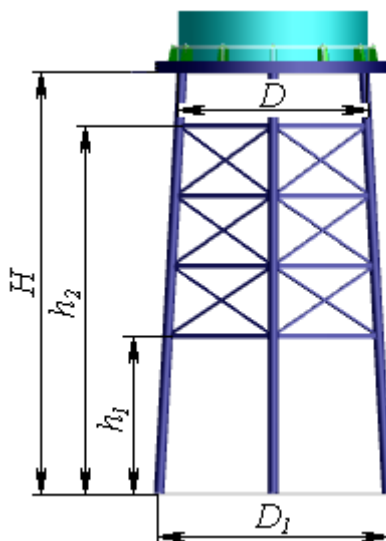


Рис. 3.145 Типы постамета

3.15.35. Теплообменник с неподвижными трубными решетками

Теплоизоляция

Общие данные | Узел соединения первой решетки | Узел соединения второй решетки | Трубный пучок с решетками | Расширитель N°1 | Расширитель N°2 | Компрессор |

Название элемента: Теплопроводящий аппарат N°1

Нормативный документ: ГОСТ 34233.7-2-2017

Коухх:

Материал: СтЗ Труба

Внутренний диаметр, Di: 210 мм

Наружный диаметр, Do: 216 мм

Толщина стенки, s: 3 мм

Приблизка на коррозию, c: 1 мм

Минусовой допуск, c: 0,8 мм

Приблизка технологическая, c: 0 мм

Длина, L: 775 мм

К-т прочн. продольного сварного шва, φr: 1

К-т прочн. кольцевого сварного шва, φt: 1

Температура сборки, t0: 40 °C

Изоляция и футеровка >>

Условия эксплуатации:

	Межтрубное, коухх:			Трубиное, трубу		
	Давление рН, МПа	Температура Тз, °С	Средняя, t	Давление рТ, МПа	Температура Тт, °С	Средняя, tT
Рабочие условия	0,6	45		31,2	20	

Заполнение нектрубиного пространства >> Заполнение трубного пространства >>

Рис. 3.146. Кожух теплообменника

Расчетная температура стенки кожуха используется для определения допускаемых напряжений кожуха. Средняя температура стенки используется для определения коэффициента линейного расширения и модуля упругости. Также как и для цилиндрической обечайки предусмотрено задание изоляции и футеровки.

Параметры рабочей среды в трубном пространстве определяются родительским элементом теплообменника, или (при отсутствии родительского элемента) настройкой “Общие данные”. В свою очередь, параметры рабочей среды в межтрубном пространстве учитываются при расчете весов дочерних элементов кожуха.

Конструкции креплений кожуха с трубными решетками по ГОСТ 34233.7-2017 (РД 26-14-88) приведены на Рис. 3.147.

Возможен расчет теплообменника по ASME VIII-1(2). В этом случае варианты исполнения конструкции приведены на Рис. 3.148. Для теплообменника по ASME доступна опция “Kettle Shell Exchanger”, в этом случае параметры котла задаются на вкладке “Расширитель 1”.

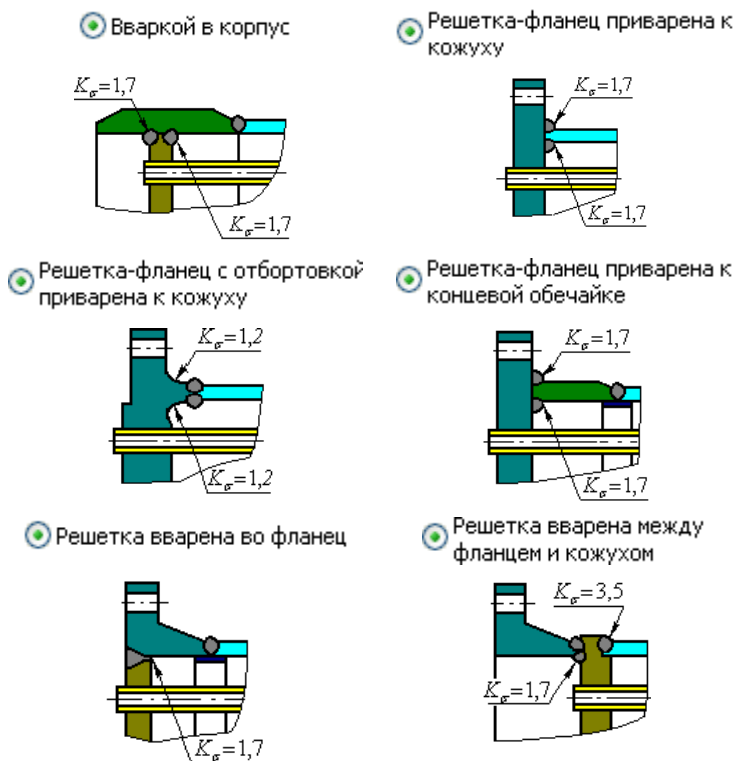


Рис. 3.147. Крепление трубной решетки по ГОСТ 34233.7-2017

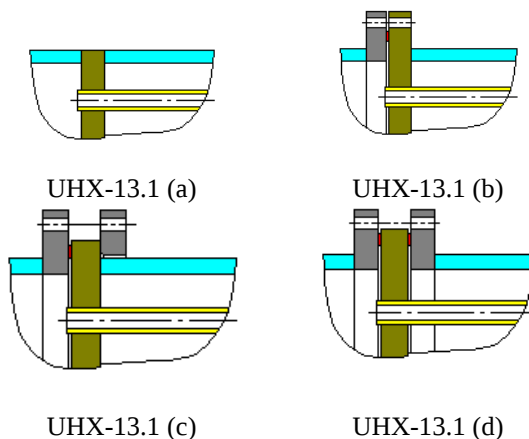


Рис. 3.148. Крепление трубной решетки по ASME VIII-1

После нажатия кнопки **Далее >>** задаются параметры узла соединения первой трубной решетчатой.

3.15.35.1 Узел соединения трубной решетки с кожухом

Теплообменник

Общие данные

Узел соединения первой решетки

Узел соединения второй решетки

Трубный пучок с решетками

Расширитель №1

Расширитель №2

Сифонный компенсатор

Фланец камеры

Материал:

Внутренний диаметр, D: 1000 мм

Суммарная прибавка, c1: 0 мм

Наружный диаметр, Dн: 1145 мм

Толщина фланца, h1: 50 мм

Длина конической части, h1: 35 мм

Толщина цилиндрич. части, s1: 10 мм

Толщина конич. части, s1: 22 мм

Радиус перехода, r1: 7 мм

Длина цилиндрич. части, h1: 0 мм

Сменный элемент камеры

Днище эллиптическое №2

Внутренний диаметр, D: 1000 мм

Толщина стенки, s1: 10 мм

Материал:

Крепек

Материал: 35

Наружный диаметр, d1: 20 мм

Дополнительно >>

Количество, n1: 44

Диаметр болтовой окружности, Dб1: 1105 мм

Прокладка

Материал:

Добавить...

Режис по ГОСТ 7338 с твердостью по Шару А до 65 единиц

Размеры по НД >>

Наружный диаметр, Dн1: 1060 мм

Шарина, b1: 10 мм

Толщина, h1: 10 мм

Фланец кожуха

Материал:

Наружный диаметр, Dн: 1145 мм

Толщина фланца, h1: 50 мм

Сменный элемент кожуха

Кожух теплообменника

Внутренний диаметр, D: 1000 мм

Толщина стенки, s1: 10 мм

Материал:

Решетка

Толщина решетки, d1: 10 мм

Толщина в зоне прокладки, b1: 0 мм

Суммарная прибавка, c1: 2 мм

Диаметр утолщенной части, Dб1: 0 мм

Расчётная температура, Tr1: 20 °C

Переходная обечайка

☐ Есть

Тип фланца

☐ Приварной

☐ Плавный приварной

Исполнение фланца


☒ Плавное

☐ Выступ-впадина

☐ Шпиг-паз

☐ Восмизгранник

☐ Тоннее



Расчётные температуры

☒ Вручную

☐ Автоматически

Фланца 1, Tф1: 20 °C

Фланца 2, Tф2: 20 °C

Крепежа, Tк: 20 °C

☐ Учет прибавки при расчете жесткости

Число сборок-разборок, Nc: 1

Размеры фланца по ГОСТ >>

Принять фланец кожуха как фланец камеры

OK

Отмена

Применить

Рис. 3.149. Узел соединения первой решетки

В случае крепления трубной решетки через фланцевое соединение исходные данные задаются по аналогии с фланцевым соединением по ГОСТ 34233.4-2017 (РД26-15-88) Имеется возможность выбрать стандартные фланцы.

Опция «Переходная обечайка» доступна для всех вариантов исполнения трубной решетки. При активации данной опции появляется дополнительное окно с параметрами переходной обечайки (втулки), Рис. 3.150.

Дополнительные параметры переходной обечайки (втулки)

Материал:

Внутренний диаметр, D: 1000 мм

Толщина стенки, s1: 20 мм


Прибавка на коррозию, c1: 2 мм

Минусовой допуск, c2: 0 мм

Прибавка технологическая, c3: 0 мм

Длина, l1: 200 мм

Расчётная температура, T1: 20 °C



Изоляция и футеровка >>

OK

Отмена

Рис. 3.150. Параметры переходной обечайки

После нажатия кнопки **Далее >>** задаются параметры узла соединения второй трубной решетки. Данные второй решетки задаются по аналогии с первой. Возможно быстро скопировать данные из первой решетки при помощи кнопки «Принять второе соединение как первое».

После нажатия кнопки **Далее >>** задаются параметры **трубного пучка**, условия крепления труб в решетках, а также перегородки в решетках (при их наличии).

3.15.35.2 Параметры трубного пучка

Рис. 3.151. Трубный пучок с решетками

Расположение отверстий под трубы в трубной решетке можно задавать в автоматическом режиме и вручную. При автоматическом задании необходимо выбрать угол расположения осей отверстий, задать шаг их расположения, диаметр отверстий, радиус трубной зоны а также высоты верхнего и нижнего сегментов. Программа автоматически определит такие расчетные параметры, как число отверстий, расстояние до оси самой удаленной трубы, а также максимальный диаметр, вписанный в беструбную площадь.

С помощью команды ☒ **Смещение** можно изменить расположение осей симметрии трубных пучков (Рис. 3.152)


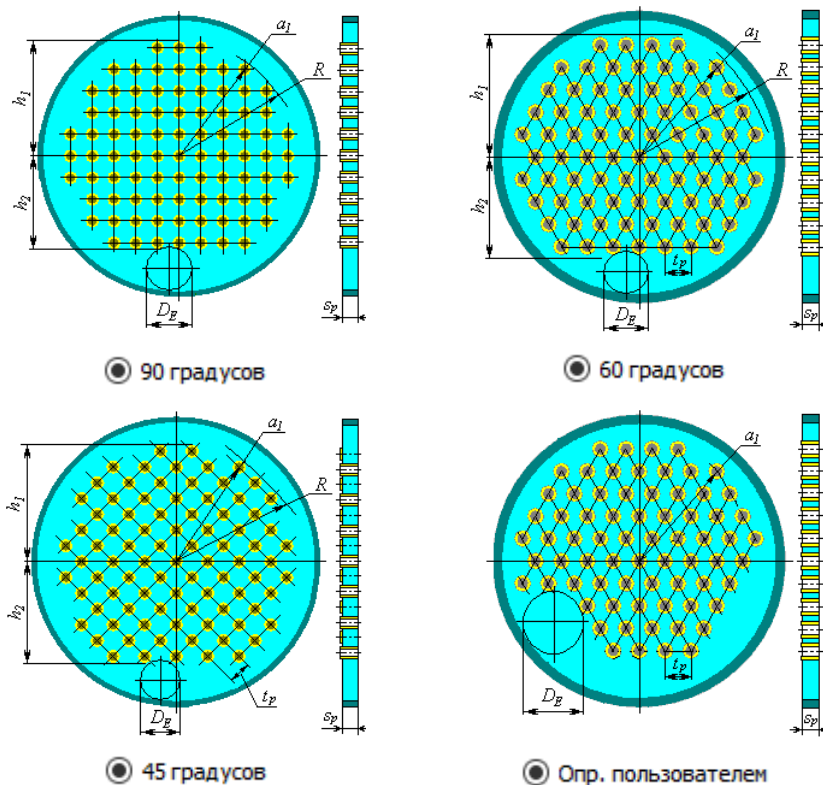



Рис. 3.152. Расположение отверстий

При нестандартных параметрах трубного пучка возможно его формирование в режиме интерактивного [конструктора](#).


Конструкции креплений труб в решетке по ГОСТ 34233.7-2017 (РД 26-14-88) приведены на Рис. 3.147.




Гладкозавальцованные




Гладкозавальцованные, с обваркой




Завальцованные в один паз




Завальцованные в один паз, с обваркой



Завальцованные в два и более паза





Завальцованные в два и более паза, с обваркой











Приварные без завальцовки

Рис. 3.153. Крепление труб в решетке по ГОСТ 34233.7-2017

При расчете теплообменника по ASME VIII-1 возможные типы креплений приведены на Рис. 3.154.

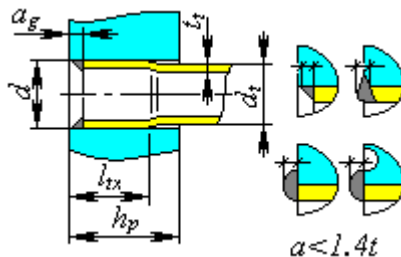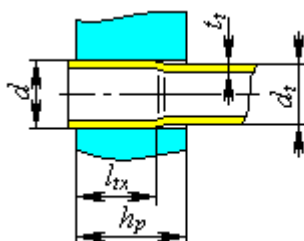

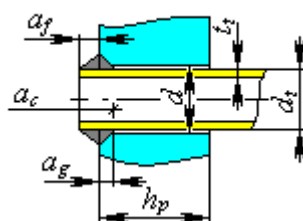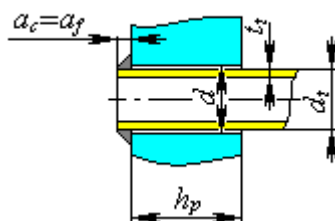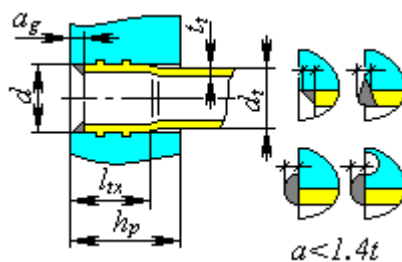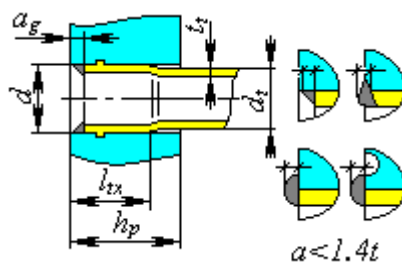

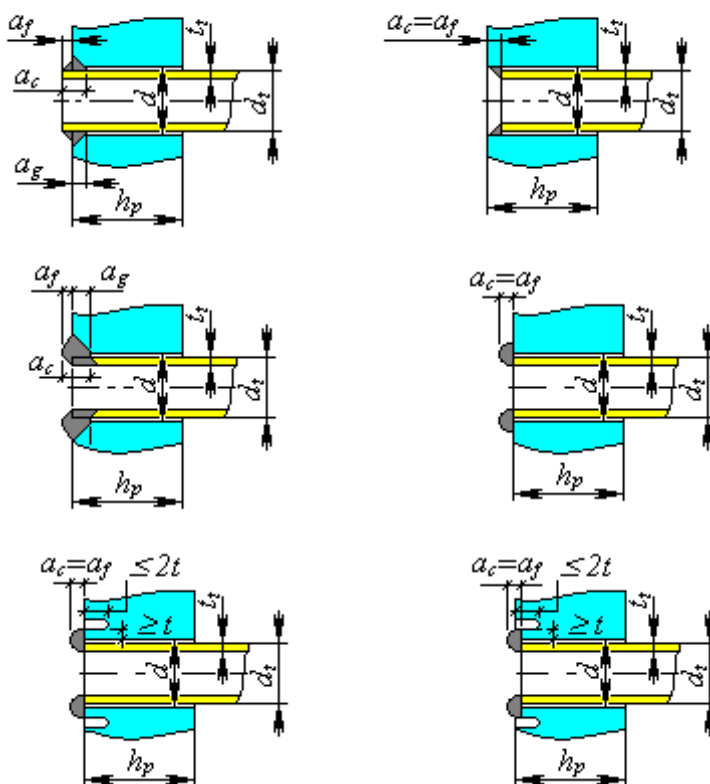


Рис. 3.154. Крепление труб в решетке по ASME VIII-1

Опционально возможно размещение на кожухе сильфонного [компенсатора](#) и/или [расширителей](#).

После задания всех необходимых данных и нажатия кнопки программа отобразит полученный теплообменник. Редактирование теплообменника производится через диалоговое окно с вкладками.

3.15.35.3 Работа с конструктором трубного пучка

Конструктор позволяет сформировать трубный пучок и вычислить его характеристики при размещении труб, не описанном в п. 3.15.35.2. Для его активации необходимо выбрать опцию «Конструктор» в панели «Расположение отверстий». Открывается окно, показанное на Рис. 3.155.

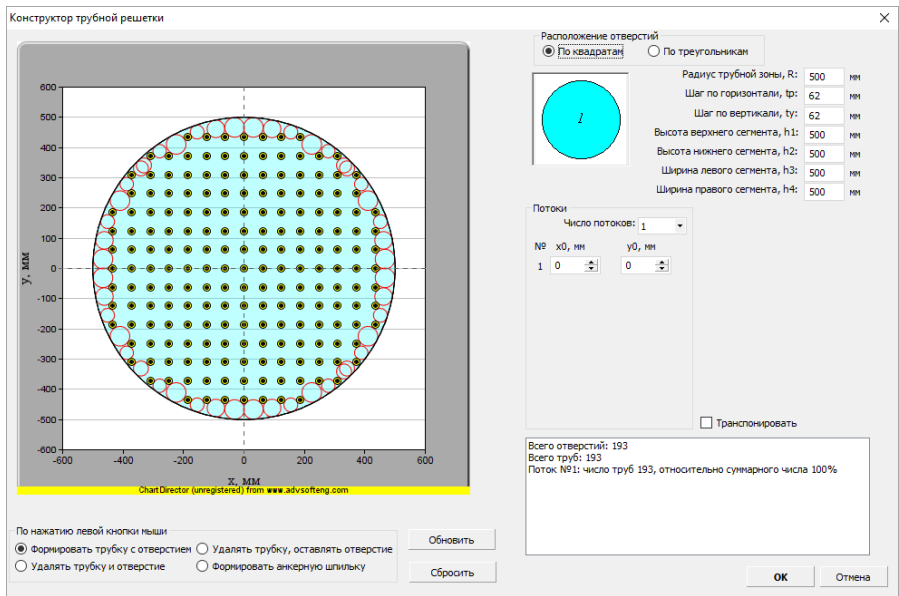


Рис. 3.155. Конструктор трубного пучка

Для окна с эскизом трубного пучка доступны действия:

- масштабирование – при помощи колеса мыши
- перемещение эскиза – движением мыши с нажатой левой кнопкой

Команды и параметры:


Название

Описание

Эскиз


По квадратам

Ряды отверстий не смещены




По треугольникам

Каждый ряд отверстий смещен относительно предыдущего на половину горизонтального шага




По окружностям

Отверстия располагаются по концентрическим окружностям, отверстия на одной окружности располагаются с равным шагом, с округлением до целого числа отверстий




t_p, t_y

Горизонтальный и вертикальный шаг расположения рядов




R, h_1, h_2, h_3, h_4

Позволяют сформировать зону, за пределами которой размещение труб исключено




Число потоков, конфигурация



Позволяют сформировать беструбные зоны под перегородки для типовых конфигураций многопоточных теплообменников

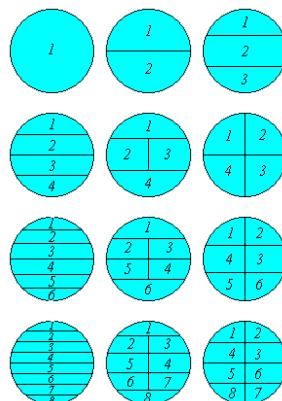

x_0, y_0

Позволяют более точно позиционировать трубы пучка, относящиеся к i -му потоку, если автоматическое размещение не приводит к желаемому результату



U_L	Межосевое расстояние для труб в зоне i-й перегородки	
D_L	Расстояние от оси трубной решетки до осевой линии i-й перегородки	
Транспонировать	Переворачивает всю построенную трубную решетку на 90°	
Формировать трубку с отверстием	Если в точке с выбранными координатами уже есть трубка, то ничего не происходит, в противном случае точке присваивается признак «трубка»	
Удалять трубку, оставлять отверстие	Отверстие будет участвовать в расчете периферийной зоны решетки, но трубка будет исключена из расчета осевого усилия на кожух	
Удалять трубку и отверстие	В данной точке нет отверстия, она не влияет на расчет периферийной зоны (используется для формирования беструбных зон)	
Формировать анкерную шпильку	В данной точке есть глухое отверстие под анкерную шпильку, которое не влияет на расчет периферийной зоны	
Обновить	Выполняется перестроение трубного пучка (намечаются координаты точек, в которых будут размещаться отверстия)	
Сброс	Очищаются все дополнительные признаки точек	

3.15.36. Теплообменник с компенсатором на кожухе

Для включения компенсатора в модель теплообменника необходимо поставить соответствующую галочку на вкладке «Компенсатор» (Рис. 3.156).

Сифонный компенсатор

Материал компенсатора:

Тип соединения с кожухом по ГОСТ 30780-2002: ☒ Тип а ☐ Тип б ☐ Тип в

Наибольший внутр. диаметр, D_k : мм

Наименьший внутр. диаметр, d_k : мм

Толщина стенки, s_k : мм

Прибавка на коррозию, c_1 : мм

Минусовой допуск, c_2 : мм

Прибавка технологическая, c_3 : мм

Длина одной секции, q_k : мм

Число секций, n :

Расстояние от начала кожуха, L_k : мм

Радиус кривизны, r_k : мм

K-т прочности кольцевого сварного шва, Fit: >>

Расчётная температура стенки, T : °C

Обработка шва

☒ Шлифованная поверхность сварного шва

☐ Необработанная поверхность сварного шва


Расположение шва

☒ По наружному диаметру

☐ По внутреннему диаметру

Рис. 3.156. Линзовый компенсатор

При расчете теплообменника по ГОСТ 34233.7-2017 тип соединения с кожухом определяется по ГОСТ 30780-2002 (Рис. 3.157)

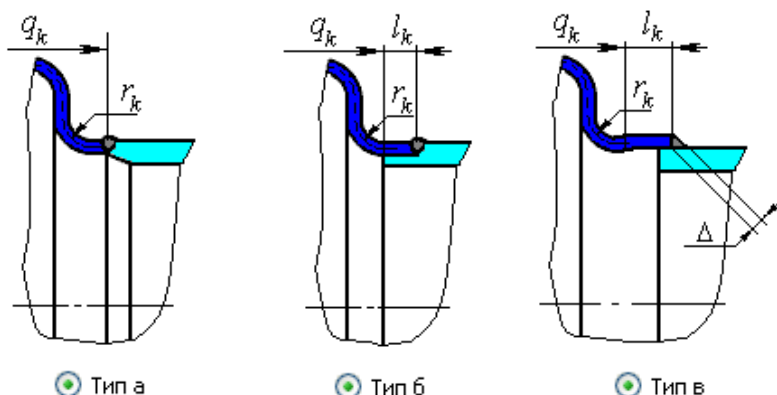

3.15.37. Теплообменник с расширителем на кожухе

Для включения компенсатора в модель теплообменника необходимо поставить соответствующую галочку на вкладке «Расширитель» (Рис. 3.159). При наличии компенсатора на расширителе его параметры задаются аналогично п. 3.15.36.

Расширитель

Материал расширителя: Ст3

Наибольший внутр. диаметр, D_p : 1100 мм

Толщина стенки, $s_{рас}$: 10 мм

Прибавка на коррозию, c_1 : 2 мм

Минусовой допуск, c_2 : 0,8 мм

Прибавка технологическая, c_3 : 0 мм

Длина переходной части, l_p : 50 мм

Длина цилиндрической части, L_p : 200 мм

Угол наклона стенки, β_{01} : 60 °

Длина до начала кожуха, L_{p0} : 400 мм

Расчётная температура стенки, T : 20 °C

К-т прочности кольцевого сварного шва, Fit : 1

☒ Наличие компенсатора

Параметры компенсатора

Материал компенсатора: Ст3

Наибольший внутр. диаметр, D_k : 1300 мм

Наименьший внутр. диаметр, d_k : 1100 мм

Толщина стенки, s_k : 3 мм

Прибавка на коррозию, c_1 : 0,8 мм

Минусовой допуск, c_2 : 0 мм

Прибавка технологическая, c_3 : 0 мм

Длина цилиндрического участка, l_k : 20 мм

Длина одной секции, q_k : 60 мм

Число секций, n : 1

Расстояние от начала кожуха, L_k : 40 мм

Радиус кривизны, r_k : 15 мм

Обработка шва

☒ Шлифованная поверхность сварного шва

☐ Необработанная поверхность сварного шва

Тип соединения с кожухом по ГОСТ 30780-2002

☐ Тип а

☒ Тип б

☐ Тип в

Расположение шва

☒ По наружному диаметру

☐ По внутреннему диаметру

Определение расчётных величин

< Назад Готово Отмена Справка

Рис. 3.159. Расширитель

При расчете теплообменника учитывается податливость расширителя. Если расширитель выполнен с полу-линзовыми концевыми участками, следует использовать опцию “Расширитель-компенсатор” (Рис. 3.160).

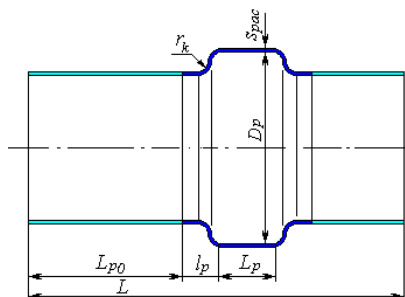


Рис. 3.160. Расширитель с полу-линзовыми концевыми участками

Не следует использовать опцию «Расширитель» для задания распределительно-го коллектора (без выреза участка кожуха под ним) – для этого следует использовать элемент [«Цилиндрическая рубашка»](#).

3.15.38. Теплообменник с U-образными трубами

Задание исходных данных для теплообменника с U-образными трубами проводится аналогично теплообменнику с неподвижными решетками. При этом трубная решетка всегда имеет перегородку и симметричное расположение труб.

Трубная решётка для данного теплообменника может быть выполнена аналогично п. 3.15.35.

Кроме того, дополнительно доступны варианты исполнения трубной решетки, показанные на Рис. 3.161.

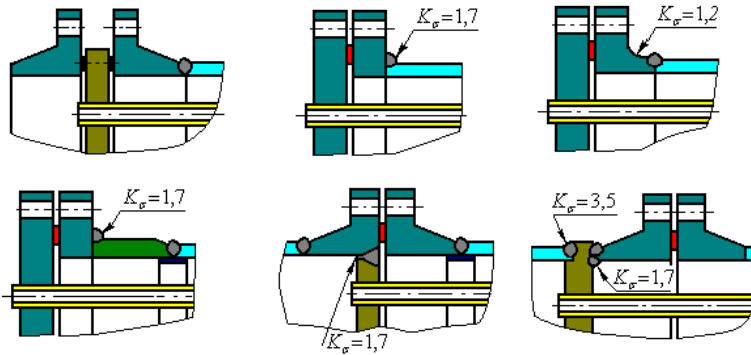


Рис. 3.161 Трубная решетка теплообменника с U-образными трубами

По ASME VIII-1 возможны конфигурации, показанные на Рис. 3.162.

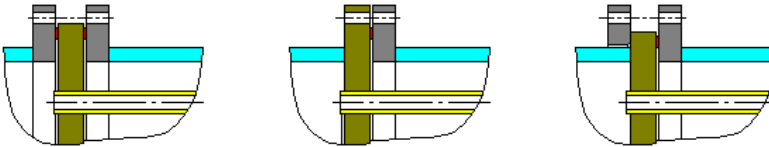


Рис. 3.162 Конфигурации трубных решеток по ASME VIII-1

Опция “Электрический подогреватель” позволяет выполнить расчет несущей пластины подогревателя как перфорированной плоской крышки.

3.15.39. Теплообменник с плавающей головкой

Задание исходных данных для теплообменника с плавающей головкой проводится аналогично теплообменнику с неподвижными решетками. Вместо второй трубной решетки задаются параметры плавающей головки (Рис. 3.163).

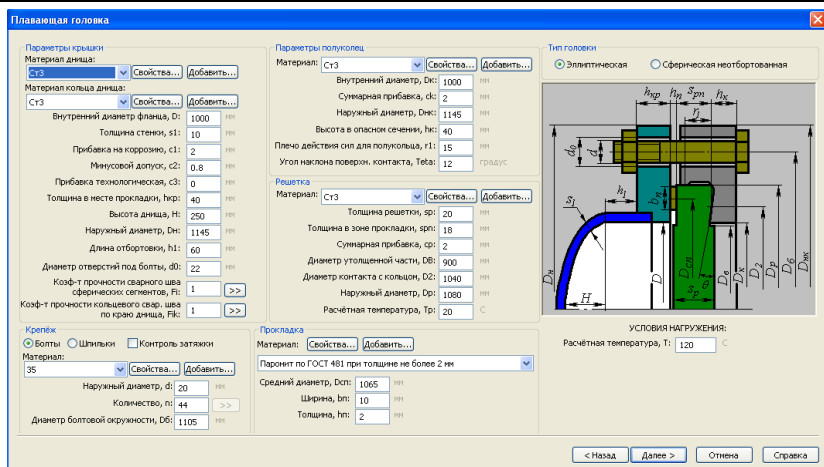


Рис. 3.163. Плавающая головка

Возможные варианты исполнения плавающей головки приведены на Рис. 3.164.

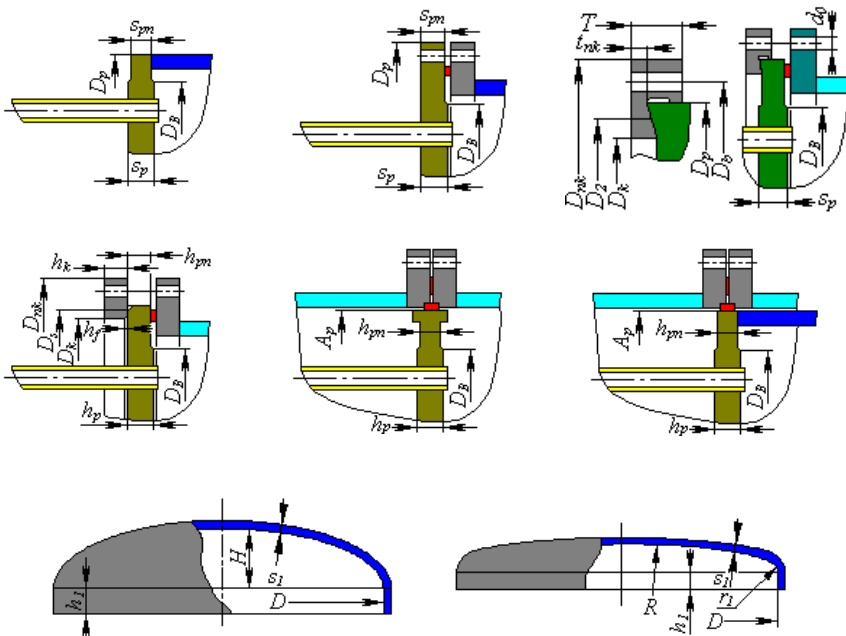


Рис. 3.164. Типы плавающих головок

Исполнение крышки соответствует разделу «[Отъемные крышки](#)».

3.15.40. Аппарат воздушного охлаждения (АВО)



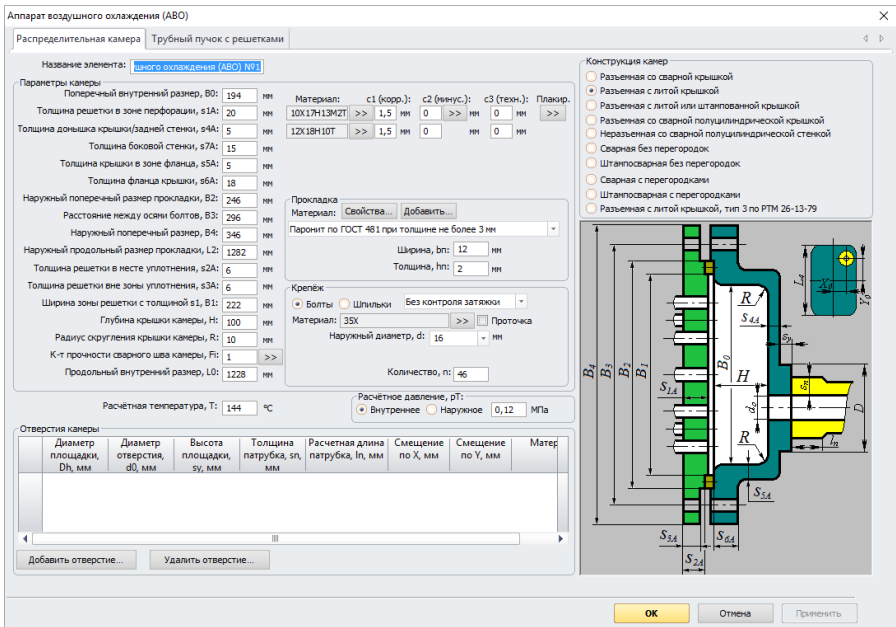


Рис. 3.165. Распределительная камера


Теплообменник воздушного охлаждения создаётся как элемент модели. Этот компонент нельзя присоединить к чему-либо. Аппарат воздушного охлаждения состоит из двух распределительных камер (Рис. 3.165) и трубного пучка (Рис. 3.168). Две камеры теплообменника могут быть заданы независимо и иметь разный тип. К камере может быть присоединены [штуцеры специального типа](#)

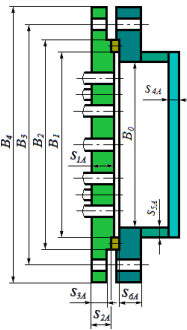

Разъёмная со сварной крышкой

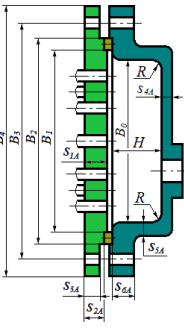

Разъёмная с литой крышкой

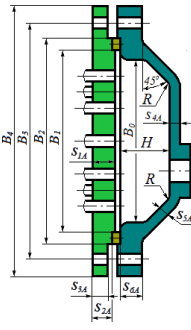

Разъёмная с литой или штампованной крышкой

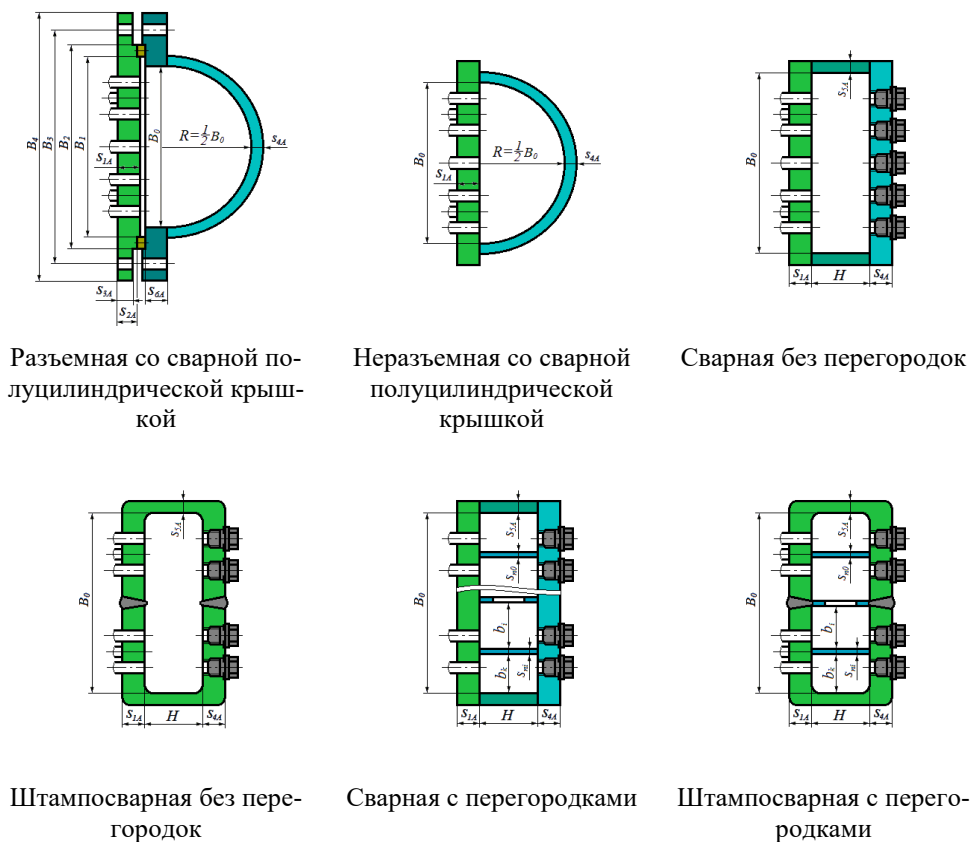


Рис. 3.166. Типы распределительных камер

Для сварных элементов теплообменника можно задать [минусовой допуск](#), [плакировку](#).

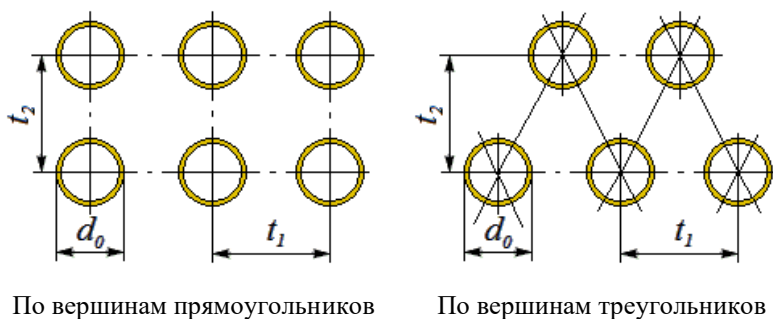



Рис. 3.167. Типы трубных пучков

После нажатия кнопки **Далее >>** задаются параметры трубного пучка аналогично п. 3.15.35.

Трубный пучок с решетками

Расположение отверстий

☒ По вершинам прямоугольников
☐ По вершинам треугольников



Параметры расположения

Расстояние между решетками, L: 8000 мм
 Продольный шаг расположения отверстий, t1: 59 мм
 Поперечный шаг расположения отверстий, t2: 51 мм
 Число отверстий, n: 84
 Число труб, l: 74
 Диаметр отверстий, d0: 25,4 мм

Определение расчётных величин


Трубы

Материал: Ст3 >>
 Расчётная температура, T: 144 °C
 Наружный диаметр, dT: 25 мм
 Толщина стенки, sT: 2 мм
 Суммарная прибавка, cT: 0 мм

Крепление труб в решетке

☒ Гладкозавальцованные трубы
☐ Завальцованные в один паз
☐ Завальцованные в два и более паза
☐ Методом приварки


Удельн. допуск. нагрузка, [q]: 14,5 МПа
 Глубина развальцовки, lB: 19 мм
☐ С обваркой



< Назад Готово Отмена Справка

Рис. 3.168. Трубный пучок

При наличии в камерах резьбовых пробок (Рис. 3.171) они могут быть рассчитаны по [Ошибка! Источник ссылки не найден.].



☒ Наличие пробок

Пробки

Материал: 35 Крепеж >>
 Наружный диаметр, dпр: 10 мм
 Диаметр проточки, d1: 9 мм
 Глубина канавки под прокладку, сr: 0 мм
 Рабочая длина резьбы, hпр: 9 мм

Прокладка

Материал: Резина по ГОСТ 7338 с твёрдостью по Шору А до 60 >>
 Наружный рабочий диаметр, Dпр: 10 мм
 Внутренний рабочий диаметр, Dпр: 9 мм
 Толщина, hп: 1 мм

Рис. 3.169. Резьбовые пробки в распределительной камере

Внешний каркас может быть задан в соответствии с Рис. 3.170 (участвует только в визуализации модели и расчете таблицы металлоемкости).

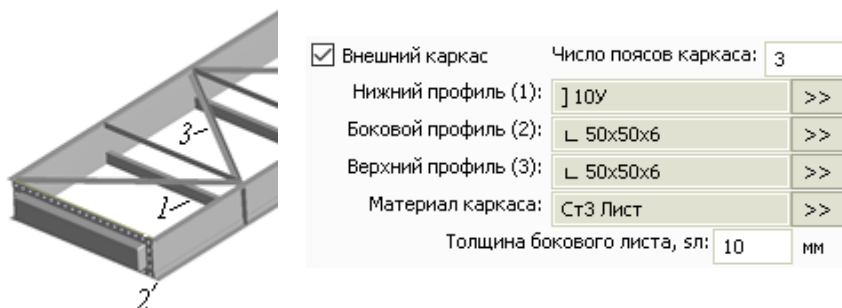


Рис. 3.170. Внешний каркас АВО

3.15.41. Врезка в камеру аппарата воздушного охлаждения (АВО)

Данный элемент может быть присоединен к задней стенке литой/штампованной камеры АВО, к задней поверхности цилиндрической камеры, к задней или боковой поверхности коробчатой камеры. Исходные данные врезки в цилиндрическую камеру задаются аналогично элементу [“Штуцер”](#). Для врезки в плоскую стенку диалог имеет вид, показанный на Рис. 3.171

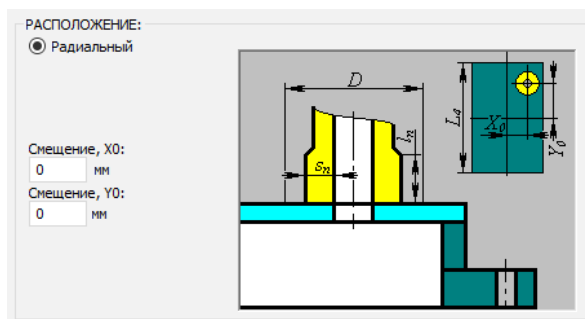


Рис. 3.171 Врезка в камеру АВО

3.15.42. Рубашка цилиндрическая

Рубашка цилиндрическая может быть присоединена к любой цилиндрической обечайке существующей модели (Рис. 3.172). Имя элемента, нормативный документ, материал, геометрия, коэффициент прочности сварных швов и условия нагружения рубашки задаются по аналогии с цилиндрической обечайкой. Расположение рубашки в модели определяется элементом, к которому она присоединяется и расстоянием от левого (нижнего) края (в сторону оси Z). К рубашке могут быть присоединены опоры, штуцера, кольца жесткости и другие элементы. Давление p_2 ,

заданное в рубашке, распространяется на присоединенные к ней элементы, и наоборот. Рубашка не может выходить за пределы обечайки, на которой она размещается.

Цилиндрическая рубашка

Название элемента: Рубашка цилиндрическая №1

Несущий элемент: Обечайка цилиндрическая №1

Нормативный документ: ГОСТ Р 52857.8-2007

Материал рубашки: Ст3

Расстояние от края элемента, l_0 : 0 м

Внутренний диаметр рубашки, D_2 : 1100 мм

Толщина стенки, s_2 : 10 мм

Прибавка на коррозию, c_1 : 2 мм

Минусовой допуск, c_2 : 0.8 мм

Прибавка технологическая, c_3 : 0 мм

Длина рубашки, l : 1 м

К-т проч. продольного сварного шва, F_p : 1

К-т проч. кольцевого сварного шва, F_t : 1

Расчётная температура, T : 20 °C

Средняя т-ра стенки сосуда, T_{sr} : 20 °C

Средняя т-ра стенки рубашки, T_{sr2} : 20 °C

Расчётное давление в рубашке (без гидростатики), p_2 :

Внутреннее Наружное 0 тс/кв.м

Конструкция рубашки

☒ а - сопряжение конусом ☐ Наличие компенсатора

☐ б - сопряжение кольцом

Исполнение сопряжения

☒ Тип а ☐ Тип в

☐ Тип б ☐ Тип г

Изоляция и футеровка >>

Пространство в рубашке

☒ Рабочая жидкость в рубашке

Процент заполнения компонента (в рабочих условиях): 50 %

Название рабочей среды: Бензин, газ, вода

Плотность рабочей среды: 0.623 т/куб.м

Вид испытаний: Гидроиспытания

Пробное давление: 0 тс/кв.м

☐ Сероводородная среда

Группа аппарата: I

OK

Отмена


Определение расчётных величин

Расстояние от середины стенки рубашки до наружной стороны сосуда: $e_0 = 45$ мм

Рис. 3.172. Рубашка цилиндрическая

В программу заложена возможность задания параметров среды, заполняющей рубашку, и параметров испытаний отдельно от несущей обечайки. Расчет объема и веса содержимого рубашек возможен только через процент заполнения.

Конструкции соединения рубашки с корпусом определяется ГОСТ 34233.8-2017 (ГОСТ 25867-83) и приведены на Рис. 3.173.

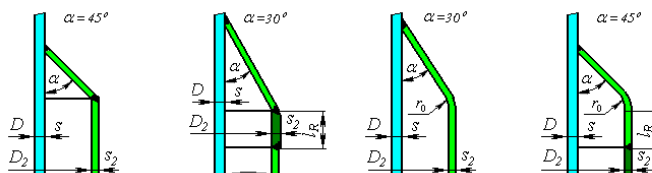

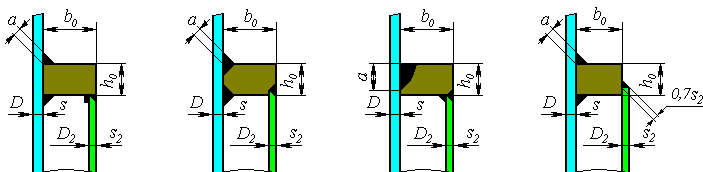


Рис. 3.173. Типы рубашек по ГОСТ 34233.8-2017

Цилиндрическая рубашка может иметь сифонный компенсатор (☒ Наличие компенсатора) с целью снижения нагрузок от температурных деформаций.

Возможен расчет рубашки по ASME VIII-1. В этом случае используются варианты соединения с корпусом, приведенные на Рис. 3.174.

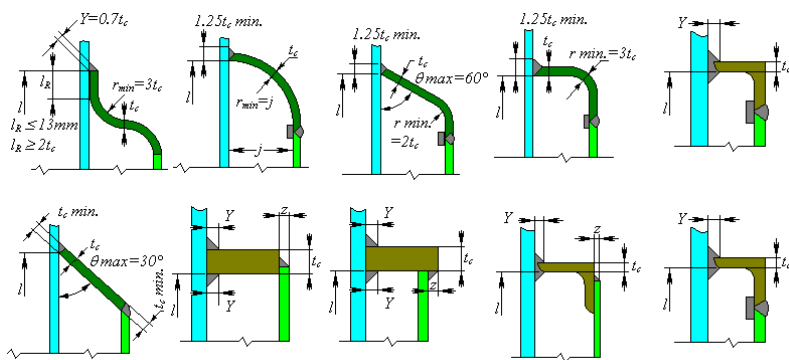


Рис. 3.174. Типы рубашек по ASME VIII-1

3.15.43. Рубашка U-образная

Рубашка U-образная создается при помощи многостраничного диалога и включает в себя следующие элементы:

- Обечайка сосуда;
- Обечайка рубашки;
- Днище сосуда;
- Днище рубашки;
- Сопряжение с днищем.

Сопряжение обечайки рубашки и сосуда задается аналогично цилиндрической рубашке. Параметры днищ сосуда и рубашки задаются аналогично выпуклым днищам.

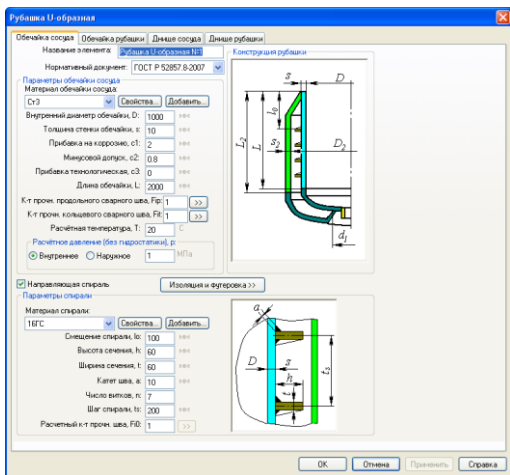


Рис. 3.175. Рубашка U-образная: обечайка сосуда

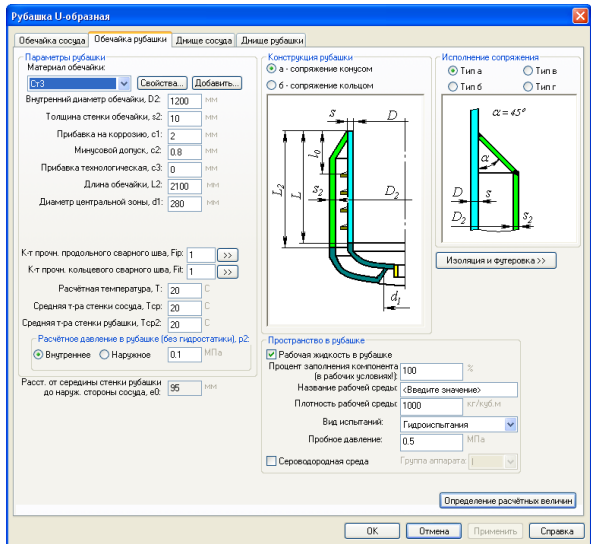


Рис. 3.176. Рубашка U-образная: обечайка рубашки

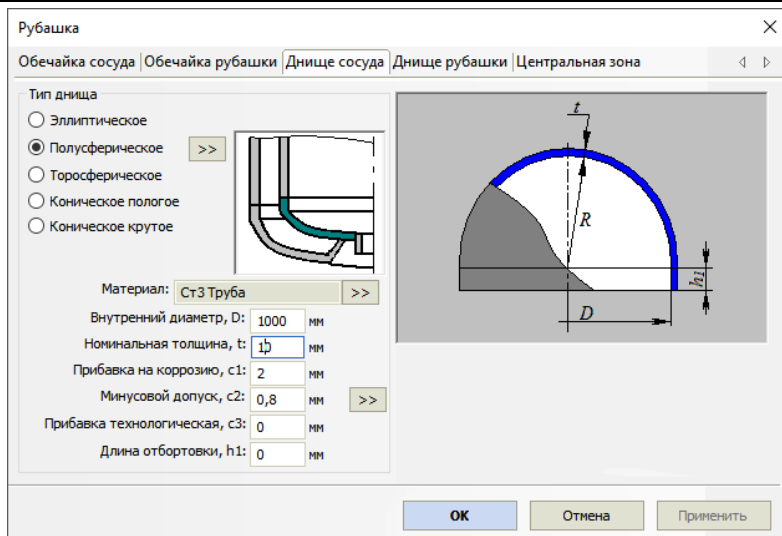


Рис. 3.177. Рубашка U-образная: днище сосуда

Параметры днища задаются при помощи кнопки **>>** во всплывающем диалоговом окне.

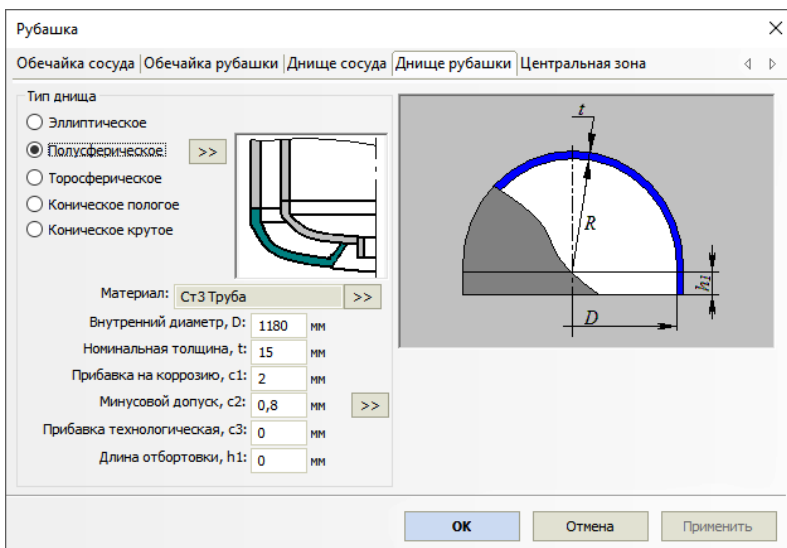


Рис. 3.178. Рубашка U-образная: днище рубашки

Рубашка

Обечайка сосуда | Обечайка рубашки | Днище сосуда | Днище рубашки | **Центральная зона**

☒ **Сопряжение**

Материал сопряжения: Ст3 Труба бесшовная >>

Диаметр центральной зоны, d_1 : 0 мм

Толщина элемента, t_c : 5 мм

Толщина элемента, t_{c1} : 5 мм

Радиус сопряжения, r : 50 мм

Размер шва, a : 2 мм

Глубина проплавления, b : 2 мм

Размер шва, c : 2 мм


Размер шва, d : 2 мм

Размер шва, e : 2 мм

Исполнение сопряжения

☐ 1 ☐ 3 ☒ 5(a) ☐ 6

☐ 2 ☐ 4 ☐ 5(b)



OK Отмена Применить

Рис. 3.179. Рубашка U-образная: центральное сопряжение

Доступные варианты центрального сопряжения приведены на Рис. 3.180.

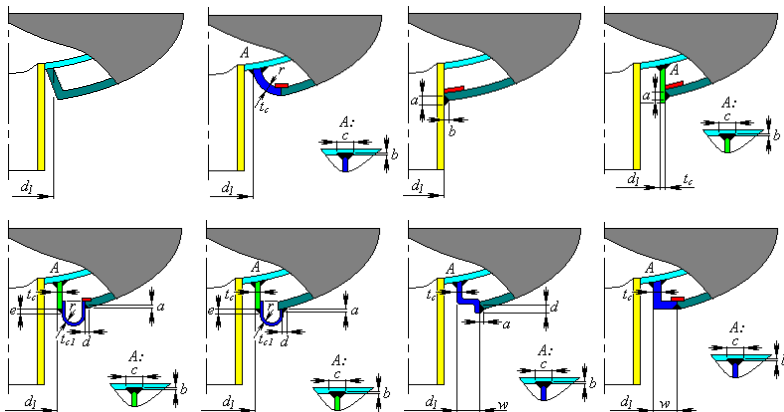


Рис. 3.180. Типы центрального сопряжения по ASME VIII-1

3.15.44. Рубашка, частично охватывающая сосуд

Рубашка, частично охватывающая сосуд, создается аналогично цилиндрической рубашке.

Рубашка, частично охватывающая сосуд

Название элемента: Рубашка, частично охватывающая

Нормативный документ: ГОСТ Р 52857.8-2007

Материал рубашки: Ст3 Свойства... Добавить...

Материал анкерных труб: Ст3 Свойства... Добавить...

Расстояние от края элемента, l_0 : 1820 мм

Внутренний диаметр рубашки, D_2 : 1200 мм

Толщина стенки, s_2 : 10 мм

Прибавка на коррозию, s_1 : 2 мм

Минусовой допуск, s_2 : 0,8 мм

Прибавка технологическая, s_3 : 0 мм

Расстояние вдоль оси до первого ряда соединений, l_1 : 120 мм

Продольный шаг соединений, l_P : 191,012 мм

Число соединений вдоль оси, n_L : 5

Число соединений по окр., n_C : 5

Угловой шаг соединений, $\delta_{\Delta T}$: 20 °

Угол от края до первого ряда соединений, $\delta_{\Delta K}$: 10 °

Наружный диаметр соединения, d_0 : 100 мм

Катет шва, a : 10 мм

Толщина стенки трубы, s_0 : 10 мм

К-т проч. продольного сварного шва, F_P : 1 >>

К-т проч. кольцевого сварного шва, F_K : 1 >>

К-т проч. сварного шва соединения, F_1 : 1 >>

Расчетная температура, T : 20 °C

Средняя т-ра стенки сосуда, $T_{ср}$: 20 °C

Средняя т-ра стенки рубашки, $T_{ср2}$: 20 °C

Расчетное давление в рубашке (без гидростатик), p_2 :

☒ Внутреннее ☐ Наружное 0,1 МПа

Изоляция и футеровка >>

Несущий элемент: Обечайка цилиндрическая №1

Конструкция рубашки:

☐ а - сопряжение отбортовкой ☒ б - сопряжение анкерными трубами

Исполнение сопряжения

Пространство в рубашке:

☒ Рабочая жидкость в рубашке

Процент заполнения компонента (в рабочих условиях): 100 %

Название рабочей среды: <Введите значение>

Плотность рабочей среды: 1000 кг/куб.м

Вид испытаний: Гидроиспытания

Пробное давление: 0,5 МПа

☐ Сероводородная среда

Группа аппарата: <Введите значение>

ОК Отмена **Определение расчетных величин**

Длина рубашки: $L = 1000$ мм
 Расстояние по окружности до первого ряда соединений: $l_K = 95,9$ мм
 Шаг соединений по окружности: $l_T = 191$ мм
 Половина угла охвата рубашки: $\varphi_{0.5} = 50^\circ$

Рис. 3.181. Рубашка, частично охватывающая сосуд

Типы соединений рубашки с корпусом определяются ГОСТ 34233.8-2017 (ГОСТ 25867-83) и приведены на Рис. 3.182

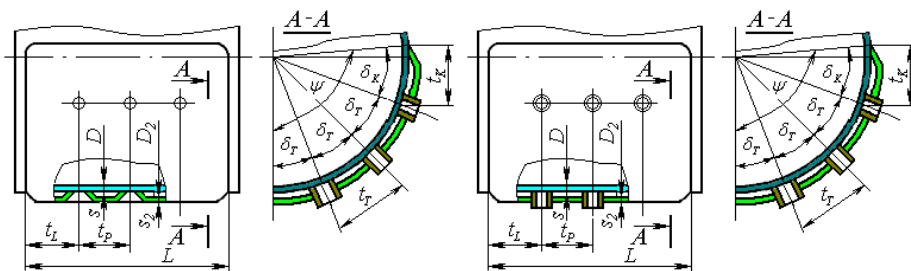


Рис. 3.182. Типы соединений рубашки с корпусом

3.15.45. Рубашка со змеевиковыми каналами

Рубашка со змеевиковыми каналами

Змеевиковый канал | Первый штуцер змеевикового канала | Второй штуцер змеевикового канала

Назначение элемента: **Обечайка цилиндрическая N1**

Нормативный документ: **ГОСТ Р 52857-8-2007**

Материал канала: **Ст3**

Внутренний диаметр обечайки, D: 1000 мм

Снижение спиралью, λ : 500 мм

Шаг спирали, t_s : 300 мм

Наружный радиус канала, r_2 : 60 мм

Толщина стенки канала, s_2 : 10 мм

Прибавка на коррозию, c_1 : 2 мм

Минусовый допуск, c_2 : 0.8 мм

Прибавка технологическая, c_3 : 0 мм

Число витков канала, n_2 : 3

Число завитков канала, n_3 : 1

Расчетный кт прочн. шва, F_2 : 1

Расчетная температура, T: 20 °C

Средняя темп. стенки сосуда, T_{ср}: 20 °C

Средняя темп. стенки рубашки, T_{р2}: 20 °C

Расчетное давление в канале (без гидростатич.), p_2 : 0.1 МПа

☒ Внутреннее ☐ Наружное

Пространство в канале:

☒ Рабочая жидкость в канале

Процент заполнения концентрично (в рабочих условиях): 100 %

Название рабочей среды: (Введите название)

Плотность рабочей среды: 1000 кг/м³

Вид испытаний: гидростатич.

Пробное давление: 0.2 МПа

☐ Сероводородная среда

Группа аппарата: IV

Неосущ. элемент: Обечайка цилиндрическая N1

Конструкция канала:

☒ а - полуэллипс сечение с V-образным швом

☐ б - полуэллипс сечение с угловым швом

☐ в - сегментное сечение

Расположение канала:

OK Отмена Применить Справка

Рис. 3.183. Рубашка со змеевиковыми каналами

Рубашка со змеевиковыми каналами создается аналогично цилиндрической рубашке. При расчете змеевиковый канал может рассматриваться как усиление несущей обечайки системой колец жесткости. Типы каналов определяются ГОСТ 34233.8-2017 (ГОСТ 25867-83) и приведены на Рис. 3.184. На концах канала автоматически создаются штуцеры.

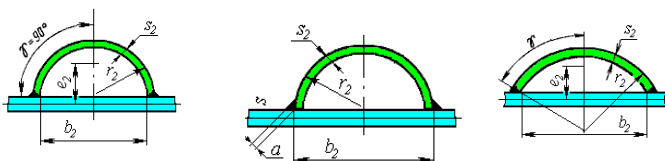


Рис. 3.184. Типы каналов

Змеевиковый канал | Первый штуцер змеевикового канала | Второй штуцер змеевикового канала

Материал штуцера: **Ст3**

Внутренний диаметр штуцера, d: 50 мм

Толщина стенки штуцера, s_1 : 10 мм

Суммарная прибавка к толщ., c_s : 2 мм

Длина наружной части штуцера, L: 100 мм

Минимальный размер сварного шва, Delta: 10 мм

К-т прочн. продольного сварного шва, F1: 1

К-т прочн. сварного шва обечайки в зоне врезки штуцера, F1s: 1

OK Отмена Применить Справка

Рис. 3.185. Штуцер змеевикового канала

3.15.46. Рубашка с регистровыми каналами

Рубашка с регистровыми каналами создается аналогично рубашке со змеевиковыми каналами. В соответствии с ГОСТ 34233.8-2017 (ГОСТ 25867-83) эта рубашка не рассматривается как система колец жесткости.

Рубашка с регистровыми каналами

Регистровый канал: Первый штуцер регистрового канала Второй штуцер регистрового канала

Параметры канала
 Название элемента: Рубашка с регистровыми каналами
 Нормативный документ: ГОСТ Р 52857.8-2007
 Материал канала: Ст3
 Свойства... Добавить...


Внутренний диаметр обечайки, D: 1000 мм
 Смещение канала, l_0 : 0.2 м
 Шаг канала, t_s : 300 мм
 Наружный радиус канала, r_2 : 60 мм
 Толщина стенки канала, s_2 : 10 мм
 Прибавка на коррозию, c_1 : 2 мм
 Минусовой допуск, c_2 : 0.8 мм
 Прибавка технологическая, c_3 : 0 мм

Число витков канала, n_2 : 5
 Расчетный к-т проч. шва, Φ_2 : 1
 Расчетная температура, T: 20 °C
 Средняя т-ра стенки сосуда, $T_{ср}$: 20 °C
 Средняя т-ра стенки рубашки, $T_{ср2}$: 20 °C


Расчётное давление в канале (без гидростатики), p_2 :
☒ Внутреннее ☐ Наружное 0.3 МПа

Пространство в канале
☒ Рабочая жидкость в канале
 Процент заполнения компонента (в рабочих условиях!): 100 %
 Название рабочей среды: <Введите название>
 Плотность рабочей среды: 1000 кг/куб.м
 Вид испытаний: Гидроиспытания
 Пробное давление: 1 МПа
☐ Сероводородная среда Группа аппарата: 1

Несущий элемент: Обечайка цилиндрическая №1
 Конструкция канала
☒ а - полукруглое сечение с V-образным швом
☐ б - полукруглое сечение с угловым швом
☐ в - сегментное сечение



Расположение канала

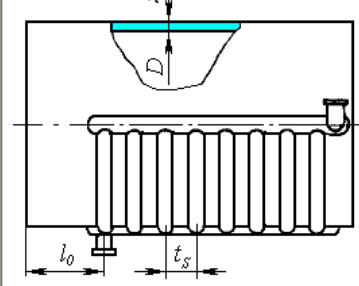

OK Отмена Применить Справка

Рис. 3.186. Рубашка с регистровыми каналами

3.15.47. Рубашка с продольными каналами

Рубашка с продольными каналами может быть присоединена к цилиндрической обечайке или коническому переходу.

Рубашка с продольными каналами

Название элемента: **продольными каналами №1**

Несущий элемент: Обечайка цилиндрическая №9

Нормативный документ: РД 26-01-149-84

Материал продольных труб: Ст3

Материал кольцевого коллектора: Ст3

Расстояние от края элемента, l_0 : 0,1 м

Длина рубашки, L : 1,8 м

Наружный радиус трубы, R_n : 50 мм

Толщина стенки трубы, s_n : 5 мм

Прибавка на коррозию, s_{1n} : 2 мм

Минусовой допуск, s_{2n} : 0,8 мм

Прибавка технологическая, s_{3n} : 0 мм

Число труб, n : 8

Наружный радиус коллектора, R_k : 60 мм

Толщина стенки коллектора, s_k : 5 мм

Прибавка на коррозию, s_{1k} : 2 мм

Минусовой допуск, s_{2k} : 0,8 мм


Прибавка технологическая, s_{3k} : 0 мм

К-т прочности сварных швов, F_t : 1

Пространство в канале >>

ОК

Конструкция рубашки

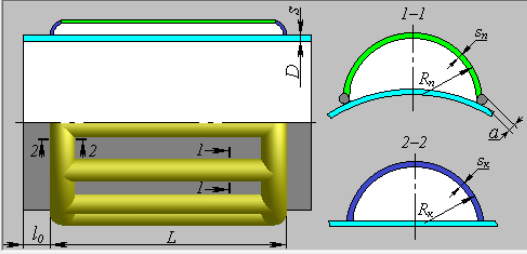

Толщина сварного шва коллектора, a_k : 10 мм

Толщина сварного шва трубы, a_n : 10 мм

Расчётная температура стенки рубашки, t_p : 20 °C

Температура аппарата в начале разогрева, t_1 : 20 °C

Температура теплоносителя в рубашке, t_2 : 20 °C

Расчётное давление в рубашке (без гидростатич.), p_2 : 0 кгс/кв.см

☒ Внутреннее ☐ Наружное

* Если неизвестно, задать 0, и указать t_1 , t_2

☒ Недопустимы пластические деформации

Отмена

Определение расчётных величин

Сопряжение

☒ Тип а ☐ Тип б




Рис. 3.187. Рубашка с продольными каналами

Параметры полости канала задаются при помощи кнопки «Пространство в канале» аналогично п.3.15.1.13.

Типы сопряжений задаются по [Ошибка! Источник ссылки не найден.] и приведены на Рис. 3.188.

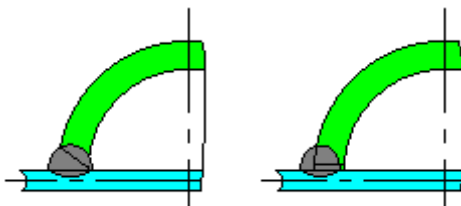


Рис. 3.188. Типы сопряжений

Параметры труб для коллектора и каналов (радиус, толщина, минусовой допуск) могут быть выбраны из сортамента при помощи кнопки >>.

Если неизвестна расчетная температура стенки t_p , необходимо указать вместо неё “0”, и задать температуры t_1 , t_2 .

Опция «Недопустимы пластические деформации» используется при наличии хрупких покрытий, возможности коррозионного растрескивания и т.д.

3.15.48. Выпуклая перегородка

Данный компонент может использоваться в горизонтальных, вертикальных сосудах и аппаратах колонного типа для разделения объемов с разными давлениями и заполнениями. В процессе построения модели он может присоединяться к другим элементам и вставляться между ними подобно цилиндрической обечайке, но при расчете всегда должен находиться между другими элементами. Перегородка порождает новый объём, расчет заполнения которого выполняется отдельно. Параметры заполнения и характеристики среды, находящейся в этом объеме, задаются также в диалоге перегородки. К перегородке могут присоединяться дочерние элементы, давление в которых передаётся в зависимости от ориентации перегородки.

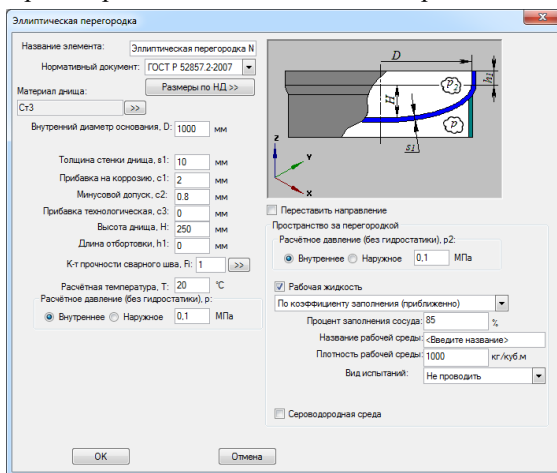


Рис. 3.189. Эллиптическая перегородка

Днище перегородки может быть эллиптическим, сферическим или торовым.

3.15.49. Виртуальная перегородка

Данный компонент может использоваться аналогично [выпуклой перегородке](#), но без расчета самой перегородки на прочность и устойчивость (например, для моделирования аппаратов с послойным заполнением гетерогенной средой, насадками-коксосборниками и т.д.).

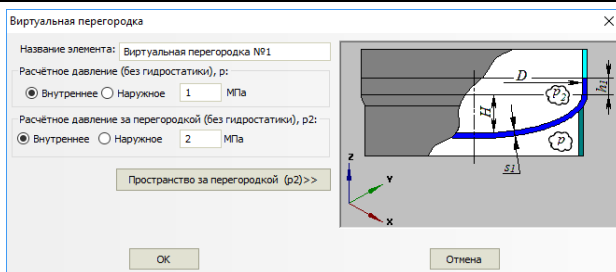


Рис. 3.190. Виртуальная перегородка

3.15.50. Эллипсоидный переход

Данный компонент может применяться в местах перепада диаметров.

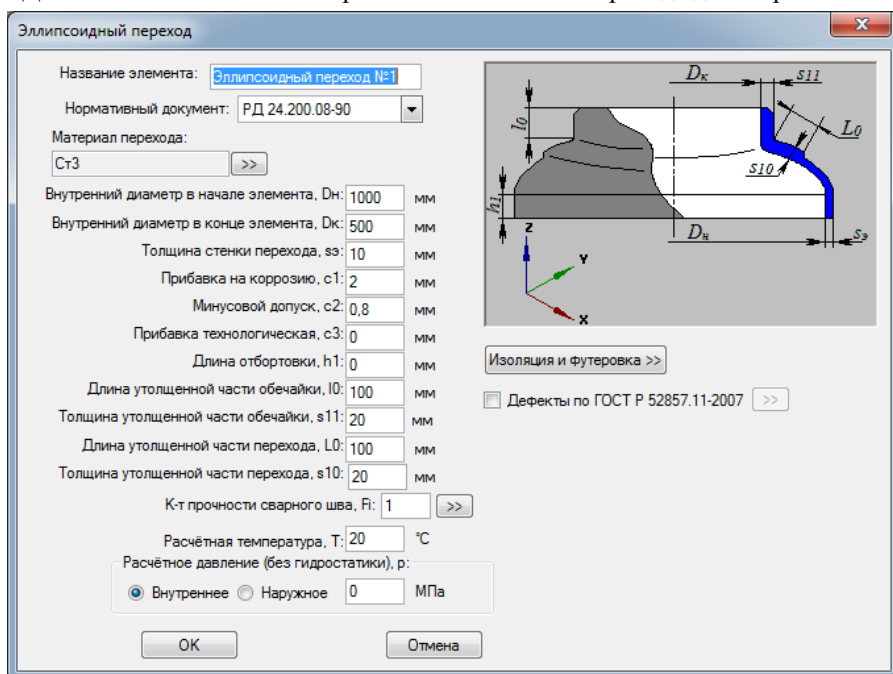


Рис. 3.191. Эллипсоидный переход

3.15.51. Сильфонный компенсатор

Данный компонент ведет себя в модели аналогично [отводу](#). Его расчет включает в себя оценку прочности и устойчивости от давления и перемещений, в том числе с расчетом на малоцикловую прочность.

Компенсатор

Название элемента: Expansion bellows No.1
Норматив: EN 14917-2009

Материал: SA-240 -321 (PTB-4) Лист >>

Высота волны, w: 2 in
Наименьший внутр. диаметр, Db: 48 in
Толщина стенки, tb: 0,048 in
Прибавка на коррозию, c1: 0 in
Минусовой допуск, c2: 0 in

Шаг волн, q: 1 in
Число секций, N: 12

Число слоев, n: 1
Длина участка, me: 0,1 in
Длина участка, mf: 0,1 in
Радиус, rfr: 0,25 in
Радиус, rfs: 0,25 in

Длина, ΔL: 0 in
Коэффициент форковки, p: 0 >>

Изготовление
☒ Оправка или вальцы ☒ Из цилиндра De=Db
☐ Давлением из трубы ☐ Из цилиндра De=Dm

Отжиг
☒ Нет
☐ Есть

Хонут
☒ Есть Материал: Ст3 Труба сварная >>
Толщина хонута, tc: 0 in
Длина хонута, Lc: 0 in
К-т прочности продольного шва, Cwc: 1 >>
Площадь сечения, Atc: 0 in²


☒ Начальные перемещения
x0: 0 in y0: 0 in θ0: 0 рад

Перемещения
☐ Определять при расчете
☒ Задавать вручную

Осевая жесткость, Kb: 0 lbf/in
Материал усиления кольца: Ст3 Труба сварная >>
Материал зажима: Ст3 Труба сварная >>

К-т прочности продольного шва усиления, Cwgr: 1 >>
Расстояние до середины первой волны, Ld: 0 in
Эффективная длина зажима, Lf: 0 in

Тип компенсатора
☐ Без усиления ☒ С усилением ☐ Торoidalный

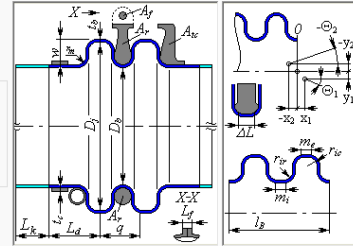

Случай нагружения	Давление, psi	Температура, °F	x, in	y, in	θ, рад	Mt, lbf-in
Operating condition	50	650	-4,5	0	0	0

Площадь сечения зажима, Af: 0 in²
Площадь сечения усиления, Ar: 0 in²

OK Отмена **Определение расчетных величин**

Рис. 3.192. Сильфонный компенсатор

Деформации компенсатора могут быть вычислены автоматически, из условий закрепления и нагружения модели. Для этого необходимо использовать опцию “Перемещения” – “Определять при расчете”.

Опция “Начальные перемещения” позволяет задать предварительно напряженный компенсатор.

Для компенсаторов, работающих в составе кожуха ([кожухотрубчатый теплообменник](#)) доступна опция “Без расчета” – она позволяет задать нестандартный компенсатор с известной жесткостью и учесть её в расчете кожуха.

3.15.52. Металлоконструкция

Данный компонент может быть присоединен как дочерний к элементу корпуса, его исходные данные задаются аналогично [постаменту колонного аппарата](#). Его расчет включает в себя оценку жесткости и включение металлоконструкции в балочную модель как суперэлемента. Прочность деталей металлоконструкции в настоящее время не оценивается.

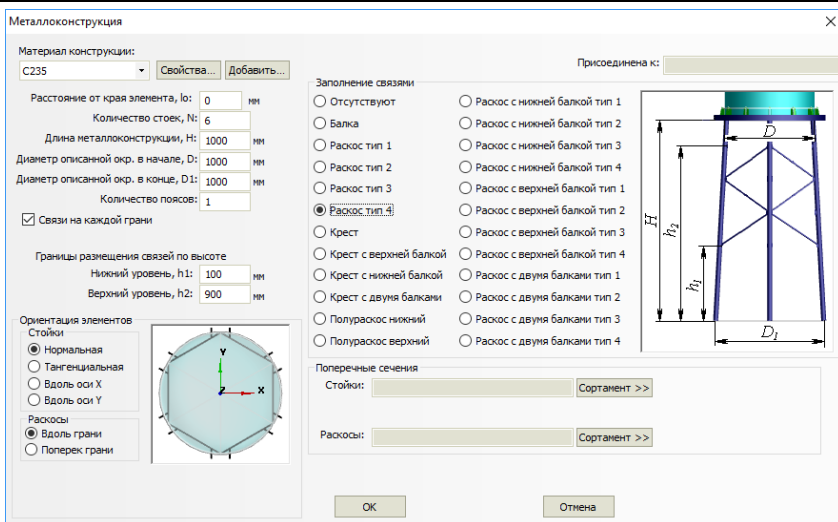


Рис. 3.193. Металлоконструкция

Металлоконструкция должна размещаться целиком в границах родительской обечайки. Также она может быть размещена в составе [сборки](#). Сборка может содержать последовательность металлоконструкций, в этом случае их балочные модели связываются автоматически. Концевые точки металлоконструкций могут иметь [связи](#) и [закрепления](#).

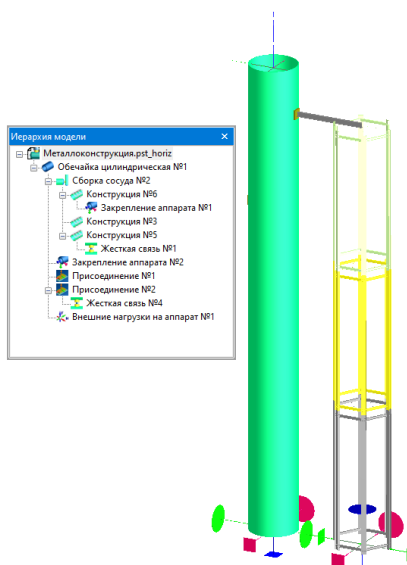


Рис. 3.194. Моделирование этажерки металлоконструкцией

3.15.53. Резервуар вертикальный для нефти и нефтепродуктов

При выборе пункта “Вертикальные резервуары” (Рис. 3.6) в модели автоматически создаётся элемент “Резервуар” и открывается диалоговое окно с его данными.

Резервуар

Общие данные | Стенка | Крыша | Днище | Патрубки

Тип резервуара

☒ Со стационарной крышей ☐ Наличие понтона

☐ С плавающей крышей

☐ Без крыши

Внутренний диаметр, D: 10000 мм

Условия эксплуатации

Расчетный уровень налива, H: 5 мм

Расчетное внутреннее давление, p: 0 МПа

Расчетное наружное давление, p_v: 0 МПа

Макс. температура хранения продукта: 20 °C

Рабочее внутреннее давление, Poperi: 0 МПа

Рабочее наружное давление, Popero: 0 МПа

Условия гидро-пневмоиспытаний

☒ Учёт гидро-пневмоиспытаний

Пробное избыточное давление, p: 0 МПа

Уровень налива, Hg: 2000 мм

OK Отмена Применить

Рис. 3.195. Общие данные резервуара

В настоящее время реализован расчет резервуаров со стационарной и плавающей крышей. Доступен расчет резервуаров по следующим нормативам:

- СТО-СА-03-002-2009 [Ошибка! Источник ссылки не найден.]
- ГОСТ 31385-2023 [Ошибка! Источник ссылки не найден.]
- API 650-2020 [Ошибка! Источник ссылки не найден.]

Нормативное внутреннее давление и внутренний вакуум задаются над поверхностью продукта (без учета гидростатического давления). При установке галочки “Наличие понтона” в расчете учитывается вес понтона, находящегося на высоте налива (расчет самого понтона в настоящее время не предусмотрен).

Элемент “Резервуар” нельзя удалить из модели, но можно редактировать и присоединять к нему дочерние элементы. В качестве дочерних элементов могут выступать:

- [кольца жесткости](#) (присоединяются к стенке);
- [патрубки](#) (присоединяются к стенке и стационарной крыше);
- [площадки обслуживания](#) (присоединяются к стенке);

- **сосредоточенные массы** (присоединяются к стенке и стационарной крыше, делятся на металлоконструкции и оборудование, по-разному учитываются при расчёте).

После нажатия кнопки Далее >> задаются параметры стенки резервуара.

3.15.53.1 Стенка резервуара

Резервуар

Общие данные | Стенка | Крыша | Днище | Патрубки

	Высота пояса, h, мм	Номинальная толщина, t, мм	Минусовой допуск, Δtm, мм	Прибавка на коррозию, Δtc, мм	Материал	Цвет
1	2438,28	10,033	0	0	ASTM-A537M/A – Ли	
2	2438,28	8,33122	0	0	ASTM-A537M/A – Ли	
3	2438,28	7,93752	0	0	ASTM-A537M/A – Ли	
4	2438,28	7,93752	0	0	ASTM-A537M/A – Ли	
5	2438,28	7,93752	0	0	ASTM-A537M/A – Ли	
6	2438,28	7,93752	0	0	ASTM-A537M/A – Ли	

Добавить пояс... Удалить пояс...

☒ Анкерное крепление стенки

Анкерные болты

Материал: SA-193 Gr.B8MA Крепеж >>>

Диаметр наружный/по впадинам: 50,8 47,744< >>> мм

Количество, па: 44

Диаметр болтовой окружности, Dб: 23000 мм

Коррозия болта (на диаметр), cb: 1 мм

Материал креплений: SA-192 K01201 Бесшовна >>>

Расчетный метод: Переменная расчетная точка

Температура монтажа, Та: 20 °C

Теплоизоляция стенки >>>Данные ветрового кольца >>>

OK

Отмена

Применить

Рис. 3.196. Стенка резервуара

Для каждого пояса задаются высота, толщина, минусовой допуск, прибавка на коррозию и материал. Минусовой допуск и материал можно выбрать нажатием кнопок ... в соответствии с [Ошибка! Источник ссылки не найден.].

При необходимости дополнительного крепления стенки к фундаменту можно задать анкерные болты.

Параметры теплоизоляции задаются согласно п. 3.15.1.10.

Руководство пользователя

181

При моделировании резервуара с плавающей крышей необходимо задать данные верхнего ветрового кольца (дополнительно к нему можно задать произвольное количество промежуточных колец согласно п. 3.15.18).

При расчете по API-650 можно выбрать метод расчета согласно нормативу (“Метод расчета на высоте 1 фут” – упрощенный, “Переменная расчетная точка” – более точный).

После нажатия кнопки Далее >> задаются параметры крыши резервуара.

3.15.53.2 Крыша резервуара

Резервуар
✕

Общие данные
Стенка
Крыша
Днище
Патрубки


Стационарная крыша

☒ Каркасная коническая
 ☒ Тип a
 ☐ Тип e
 ☐ Тип i
☐ Самонесущая коническая
 ☐ Тип b
 ☐ Тип f
 ☐ Тип j
☐ Самонесущая сферическая
 ☐ Тип c
 ☐ Тип g
 ☐ Тип k
☐ Самонесущая зонтичная
 ☐ Тип d
 ☐ Тип h

Материал крыши: A5TM A283M Gr.C Лист >>
 Материал кольца: SA-516 Gr.70 Пластина >>
 Толщина оболочки, t_h : 12,700 мм
 Припуск на коррозию, Δt_c : 0 мм
 Угол наклона образующей, θ : 8 °

Ширина полки кольца, l_1 : 300 мм
 Толщина полки, t_a : 12 мм
 Ширина полки кольца, l_2 : 300 мм

Вес каркасной крыши (металл): 71,2 кН
 Макс. длина дуги между стропилами, b : 2990 мм
 К-т прочности шва сопряжения, E : 1 >>



Теплоизоляция >>
☒ Световой люк >>

☐ Взрывозащищенная крыша
 Вес каркасной крыши (металл)
☐ Вручную
☐ По присоединенному каркасу
☒ По конструктору >>


OK
Отмена
Применить

Рис. 3.197. Крыша резервуара


Задаются форма, материал и тип соединения со стенкой.

Доступные варианты сопряжения со стенкой выбираются согласно нормативу.

При расчете по ГОСТ 31385, СТО-СА-03-002 доступные варианты сопряжения крыши со стенкой приведены на Рис. 3.198.

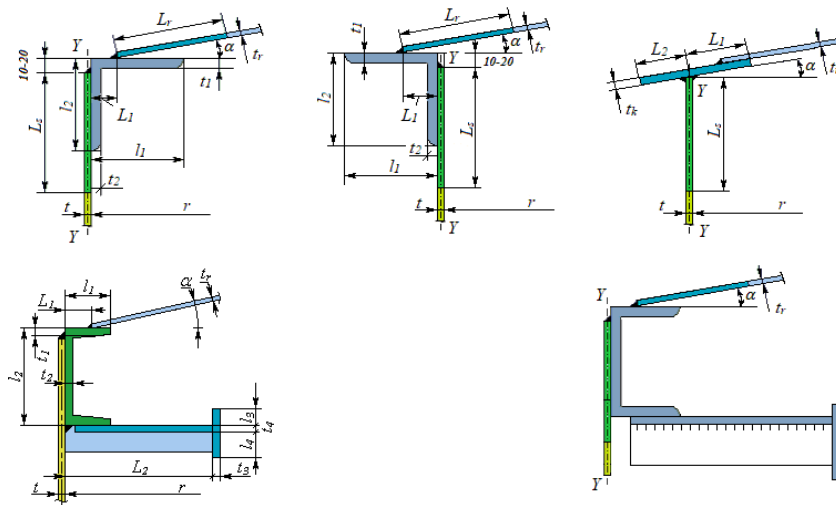

Самонесущие крыши

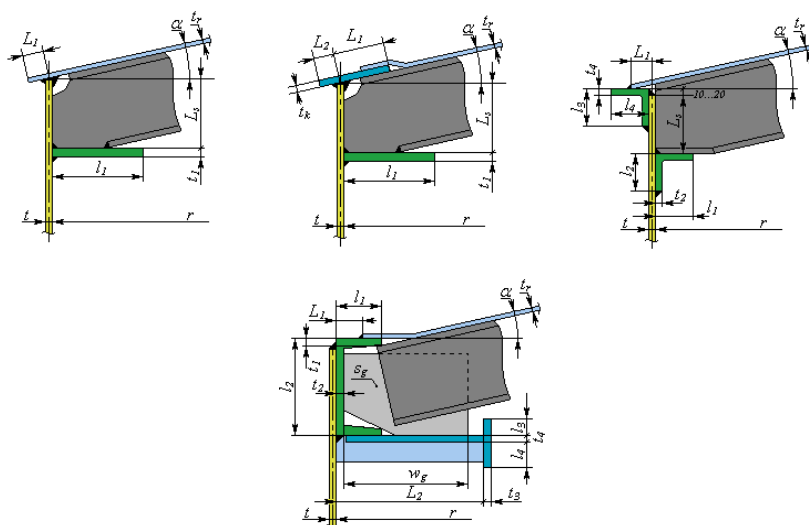

Каркасные крыши

Рис. 3.198. Варианты сопряжения крыши со стенкой по ГОСТ 31385, СТО-СА-03-002

При расчете по API-650 доступны следующие варианты сопряжения крыши со стенкой, приведенные на Рис. 3.199:

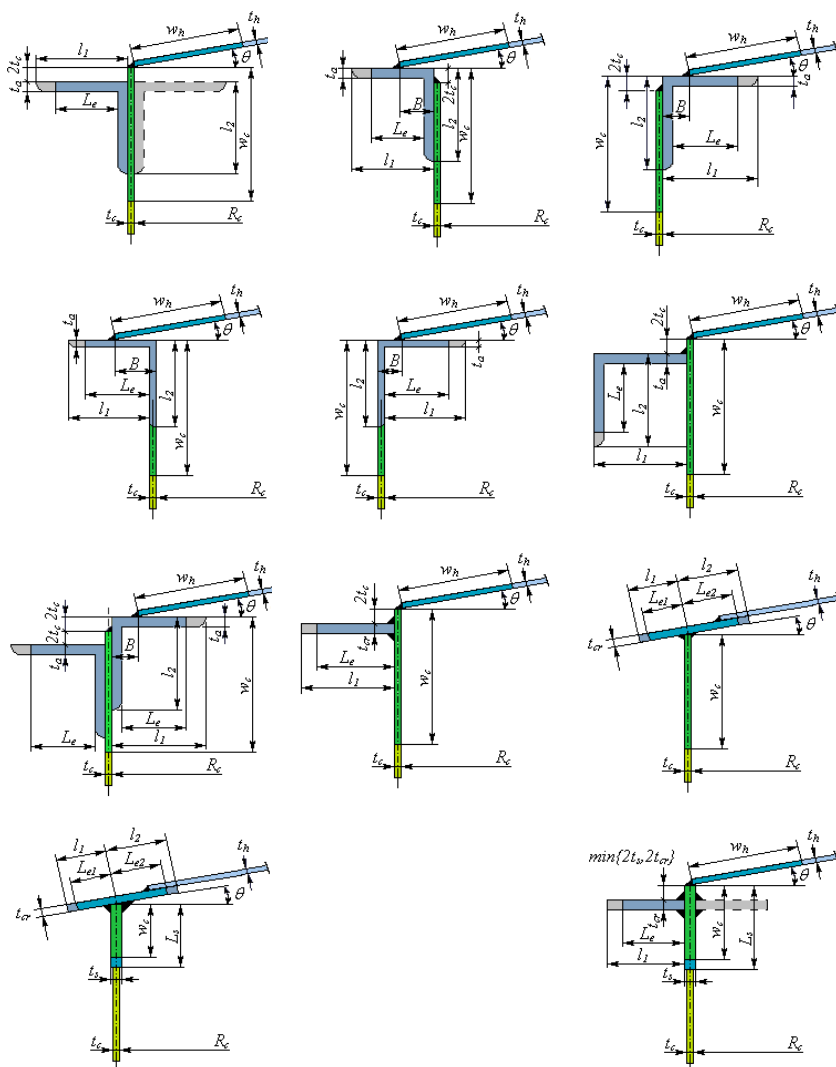


Рис. 3.199. Типы сопряжений по API 650

Расчет прочности и устойчивости каркасной и щитовой крыши в текущей версии программы **не проводится**, учитываются только весовые нагрузки от металлоконструкций.

Вес каркасной крыши может быть задан различным образом:

- вручную (вводится значение веса);

- по присоединенному каркасу (необходимо подготовить модель каркаса в сторонней САПР аналогично элементу “[Пользовательское оборудование](#)”, Рис. 3.200).
- по конструктору каркасной крыши (с помощью [редактора каркасной крыши](#)).

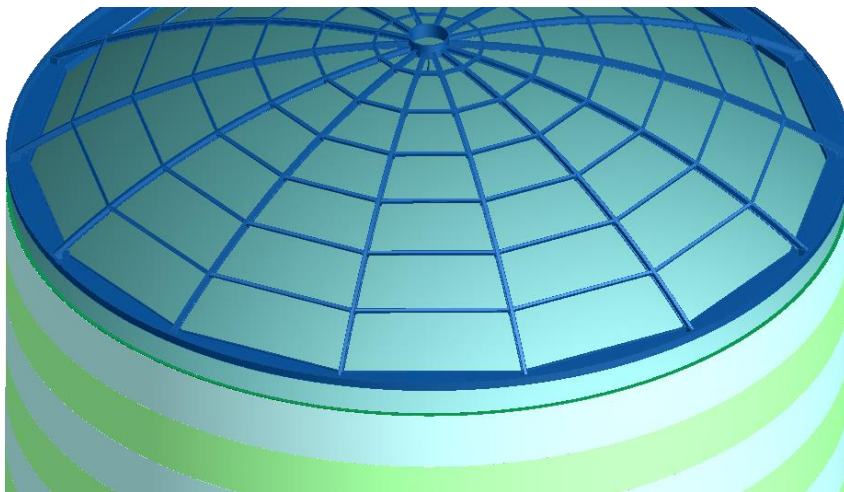


Рис. 3.200. Импортированная модель каркаса крыши

После нажатия кнопки вводятся параметры [днища резервуара](#).

3.15.53.3 Конструктор каркасной крыши

Данный инструмент позволяет создать сетку из балочных профилей заданного сечения. Созданная сетка “натягивается” на образующую крыши, весовые нагрузки от всех балочных элементов каркаса суммируются. Кроме того, инструмент позволяет создать комплексную балочно-оболочковую КЭ-модель резервуара и экспортировать её в файл APDL для исследования прочности и устойчивости в программе ANSYS.

Объекты, которыми оперирует конструктор:

- Узлы (узловые точки) - обозначают места сшивки элементов каркаса между собой и с настилом крыши. По узловым точкам выполняется разбивка настила крыши на 4-угольные конечные элементы.
- Узлы сопряжения (узлы с атрибутом “Сопряжение со стенкой”). В этом случае узловая точка участвует в моделировании стенки (от круговой последовательности таких узлов “выращиваются” оболочковые 4-узловые элементы стенки вниз до фундамента). Узлы сопряжения желательно располагать равномерно и назначать их координаты как можно точнее по окружности стенки. Погрешность в

назначении узлов сопряжения может привести к значительному ухудшению точности решения.

- Узлы опирания (узлы с атрибутом “Сопряжение с колонной”). В этом случае от узловой точки “выращивается” балочный элемент до фундамента, моделирующий опорную колонну заданного сечения.
- Свободные узлы – узлы, в которых не стыкуются балочные элементы. Такие узлы служат для управления сеткой и точностью разбивки (разбивка настила на оболочковые элементы выполняется по всем заданным узлам).
- Элемент – участок балки заданного сечения, соединяющий два произвольных узла.
- Сечение – профиль элемента, который может быть выбран из сортамента. Сечения поименованы (“Стропила”, “Балки” и т.д.), но это именование условно и не обязательно отражает функционал элемента. Исключение составляет сечение “Колонна” – узлы опирания всегда генерируют вертикальный элемент именно такого сечения.

При открытии конструктора отображается круговая выделенная область в декартовых осях, соответствующая диаметру крыши в плане, а также область центрального отверстия (если была активирована опция “Световой люк”), как на Рис. 3.201.

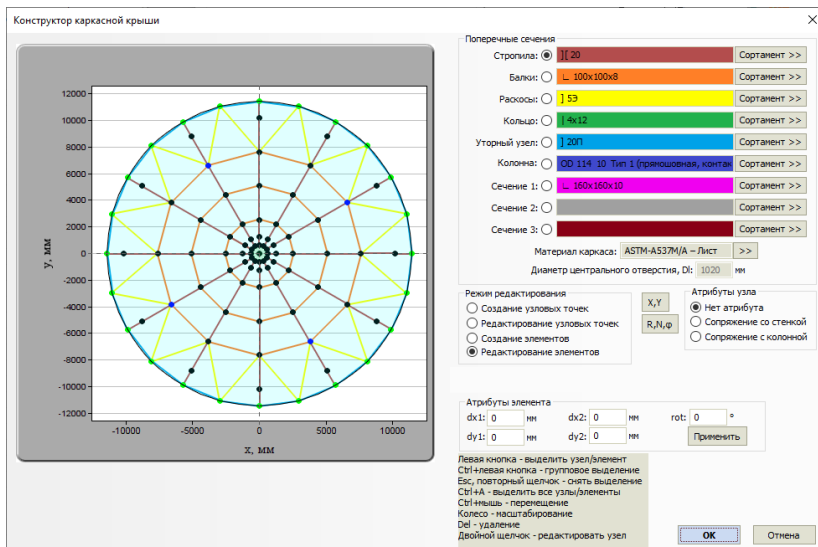


Рис. 3.201. Конструктор каркаса крыши

Последовательность создания плана каркаса:

- 1) Создать узловые точки (режим редактирования “Создание узловых точек”) – например, по декартовым координатам (X, Y), в виде кругового

массива (R, N, ϕ) или щелчком левой кнопки мыши (не рекомендуется, но допустимо, т.к. в этом случае координаты узла будут приняты ориентировочно).

- 2) Соединить узловые точки балочными элементами (режим редактирования “Создание элементов”) – при последовательном выборе двух узлов они соединяются элементом выбранного сечения.
- 3) Назначить атрибуты узлам опирания и сопряжения.
- 4) Назначить сечения профилей.

Узлы могут быть отредактированы в любое время (в том числе после создания элементов). Для этого предусмотрен режим “Редактирование узловых точек”. В этом случае сетка элементов не разрушается.

Атрибуты узлов могут быть также изменены в любое время (доступно групповое редактирование при помощи выделения с клавишей Ctrl).

Сечение элемента может быть изменено с помощью режима “Редактирование элементов” (доступно групповое редактирование).

Атрибуты элементов предназначены для тонкой настройки параметров балочного элемента (dx , dy - смещение поперечного сечения в концевой точке, rot – поворот сечения на заданный угол).

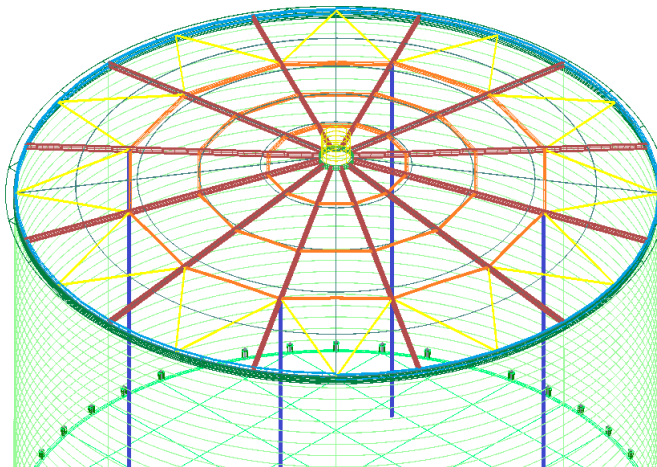


Рис. 3.202. Модель каркаса крыши

На основании данной информации программа автоматически генерирует КЭ-модель. Настил крыши и пояса стенки разбиваются на 4-узловые оболочковые элементы, каркас и элементы жесткости (кольца, уторный узел крыши) представляются балочными элементами. Оболочковые элементы в зоне центрального отверстия (D_1) не создаются. Модель может быть нагружена и экспортирована в файл APDL (подробнее см. п. 3.17.1).

3.15.53.4 Днище резервуара

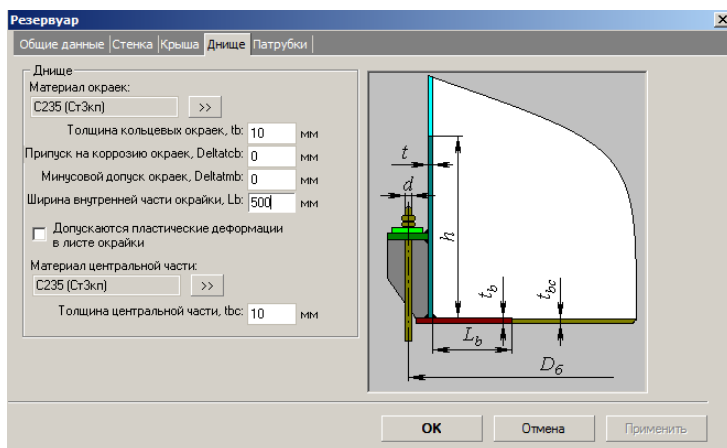


Рис. 3.203. Днище резервуара

После нажатия кнопки Далее >> вводится информация о [патрубках](#) в стенке и стационарной крыше резервуара.

3.15.53.5 Патрубки резервуара

Резервуар

Общие данные | Стенка | Крыша | Днище | Патрубки

Патрубки стенки

	1	2	3	
Наименование	Люк-лаз	Патрубок для зачистки	Патрубок прямо-раз	Патрубок
Условное обозначение	П4	П3	П2	
Внутренний диаметр, мм	606	147	257	
Толщина стенки, мм	12	6	8	
Тип	Проходящий с накл	Проходящий с накл	Проходящий с накл	Проход
Угол расположения, °	90	30	180	
Смещение от края, мм	750	300	390	
Длина наружной части, мм	350	200	250	
Длина внутренней части, мм	200	125	150	
Толщина усиления, мм	6	6	6	
Ширина усиления, мм	315	79,5	136,5	

Добавить...

Редактировать...

Удалить выделенные...

Патрубки крыши

	1
Наименование	Люк световой
Условное обозначение	П6
Внутренний диаметр, мм	506
Толщина стенки, мм	12
Тип	Проходящий с накл
Угол расположения, °	0
Смещение от края, мм	350
Длина наружной части, мм	350
Длина внутренней части, мм	200
Толщина усиления, мм	10
Ширина усиления, мм	265

Добавить...

Редактировать...

Удалить выделенные...

ОК

Отмена

Применить

Рис. 3.204. Патрубки резервуара

Для каждого списка патрубков доступны операции:

- добавление патрубка в стенку/крышу (команда “Добавить”). Если при этом какой-либо из уже созданных патрубков выделен в списке, то данные вновь созданного патрубка копируются из выделенного. Окно редактирования данных для патрубка открывается автоматически. Некоторые данные можно скорректировать прямо в списке;
- редактирование патрубка (команда “Редактировать”);
- удаление патрубков по одному или группой. Удаляются все выделенные патрубки.
- Все добавленные патрубки можно затем редактировать и удалять как обычные элементы модели.

3.15.54. Цилиндрическая обечайка высокого давления

Обечайка цилиндрическая высокого давления

Название элемента: Цилиндрическая обечайка

Нормативный документ: ГОСТ Р 54522-2011

Материал центральной обечайки: 20 >>

Материал слоев обечайки: 20 >>

Материал кожуха: 20 >>

Тип обечайки: ☐ Однослойная ☒ Многослойная

Расположение слоев: ☐ Концентрические ☒ Рулонированные

Внутренний диаметр обечайки, D: 1000 мм

Исполнительная толщина центральной обечайки, sc: 10 мм

Исполнительная толщина наружного кожуха, sk: 10 мм

Исполнительная сумм. толщина слоев между центр. обечайкой и кожухом, sc: 20 мм


Прибавка на коррозию, c1: 2 мм

Минусовой допуск, c2: 0.8 мм

Прибавка технологическая, c3: 0 мм

Длина обечайки, L: 2000 мм

Толщина листа в рулоне, sl: 10 мм

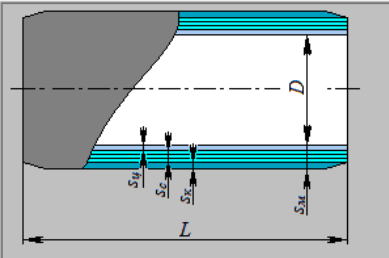

Коэффициент прочности сварных швов, R: 1 >>

Расчётная температура, T: 120 °C

Расчётное давление (без гидростатики), p: ☒ Внутреннее ☐ Наружное 20 МПа

ОК Отмена **Определение расчётных величин**

Рис. 3.205 Цилиндрическая обечайка высокого давления

Имя элемента, нормативный документ, материал, геометрия, коэффициенты прочности сварных швов задаются по аналогии с цилиндрической обечайкой (п. 3.15.2). Можно задать как однослойную, так и многослойную обечайку. При этом в случае многослойной обечайки необходимо выбрать вид расположения слоев (концентрические или рулонированные).

3.15.55. Эллиптическое днище высокого давления

Эллиптическое днище высокого давления

Название элемента: Эллиптическое днище

Нормативный документ: ГОСТ Р 54522-2011

Материал днища: 20 >>

Внутренний диаметр днища, D: 1000 мм

Толщина стенки днища, s1: 40 мм

Прибавка на коррозию, c1: 2 мм

Минусовой допуск, c2: 0.8 мм

Прибавка технологическая, c3: 0 мм

Высота днища, H: 250 мм

Длина отбортовки, h1: 50 мм

К-т прочности сварного шва, R: 1 >>

Расчётная температура, T: 120 °C

Расчётное давление (без гидростатики), p:

☒ Внутреннее ☐ Наружное 20 МПа

OK Отмена **Определение расчётных величин**

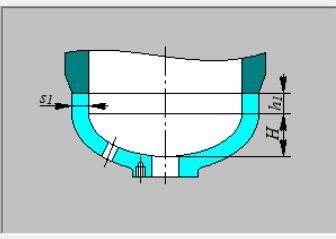


Рис. 3.206 Эллиптическое днище высокого давления

3.15.56. Плоское днище высокого давления

Плоское днище высокого давления

Название элемента: Плоское днище

Нормативный документ: ГОСТ Р 54522-2011

Материал днища: Размеры по НД >>

20 >>

Внутренний диаметр смежного элемента, D: 1000 мм

Толщина цилиндрической части, s: 40 мм

Толщина стенки днища, s1: 40 мм

Прибавка на коррозию, c1: 2 мм

Минусовой допуск, c2: 0.8 мм

Прибавка технологическая, c3: 0 мм

Длина цилиндрической отбортовки, h2: 50 мм

Радиус скругления, r: 10 мм

Мин. толщина в зоне проточки, s2: 3 мм

Внутренний диаметр проточки, D1: 959 мм

Расчётная температура, T: 120 °C

Расчётное давление (без гидростатики), p:

☒ Внутреннее ☐ Наружное 1 МПа

OK Отмена **Определение расчётных величин**

Конструкция днищ и крышек

☐ С коническим переходом

☐ С радиусным переходом

☒ С проточкой

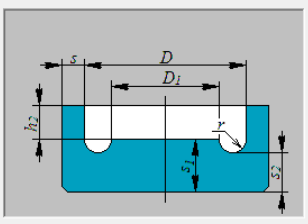


Рис. 3.207 Плоское днище высокого давления

Возможно задание трех видов конструкции плоских днищ высокого давления: с коническим и радиусным переходами, а также с проточкой.

3.15.57. Сферическое днище высокого давления

Сферическое неотбортованное днище высокого давления

Название элемента: днище высокого давления №1

Нормативный документ: ГОСТ Р 54522-2011

Материал днища: 20

Внутренний диаметр смежного элемента, D: 1000 мм

Толщина стенки смежного элемента, S: 40 мм

Высота днища, H: 500 мм

Толщина стенки днища, s1: 40 мм

Прибавка на коррозию, c1: 2 мм

Минусовой допуск, c2: 0.8 мм

Прибавка технологическая, c3: 0 мм

К-т прочности сварного шва, F1: 1

Расчётная температура, T: 120 °C

Расчётное давление (без гидростатики), p:

☒ Внутреннее ☐ Наружное 20 МПа

OK Отмена

Определение расчётных величин

Рис. 3.208 Сферическое днище высокого давления

3.15.58. Плоская крышка высокого давления

Плоская крышка высокого давления

Название элемента: Плоская крышка

Нормативный документ: ГОСТ Р 54522-2011,ГО1

Параметры фланца

Материал: 20

Внутренний диаметр, D: 1000 мм

Толщина цилиндрической части, s: 40 мм

Прибавка на коррозию, c1: 2 мм

Минусовой допуск, c2: 0.8 мм

Прибавка технологическая, c3: 0 мм

Наружный диаметр фланца, D2: 1200 мм

Длина цилиндрической втулки, h6: 100 мм

Высота цилиндрической части, h3: 120 мм

Угол наклона образующей, alpha: 30 °

Параметры крышки

Материал: 20

Наружный диаметр, D4: 1200 мм

Наименьший диаметр выточки, D5: 959.5 мм

Наибольший диаметр выточки, D6: 1010 мм

Диаметр отверстия под шпильку, d6: 58 мм

Толщина центральной части, H1: 44 мм

Толщина в месте выточки, H2: 32 мм

Толщина периферийной части, H3: 40 мм

Расчётная температура, T: 120 °C

Расчётное давление (без гидростатики), p:

☒ Внутреннее ☐ Наружное 20 МПа

☐ Учитывать нагрузку от температурных деформаций

OK Отмена

Шпильки

Материал: 35

Наружный диаметр, d4: 56 мм

Число шпилек, z: 6

Диаметр окружности центров, D3: 1066 мм

Глубина отверстий под шпильки, lB: 105 мм

Диаметр стержня шпильки, d1s: 48.3 мм

Диаметр центрального отверстия, d0s: 12 мм

Внутренний диаметр резьбы, d3s: 49.252 мм

Шаг резьбы, ts: 5.5 мм

Затяжка: Без контроля

Размеры по НД >>

Уплотнение

Размеры по НД >>

☒ Двухконусное кольцо

☐ Треугольное кольцо

☐ Восемьюугольное кольцо

☐ Плоская прокладка

Высота, h1: 85 мм

Высота, h2: 42 мм

Толщина уплотнения, b: 40 мм

Угол наклона, gamma: 23 °

Рис. 3.209 Плоская крышка высокого давления

3.15.59. Сферическая крышка высокого давления

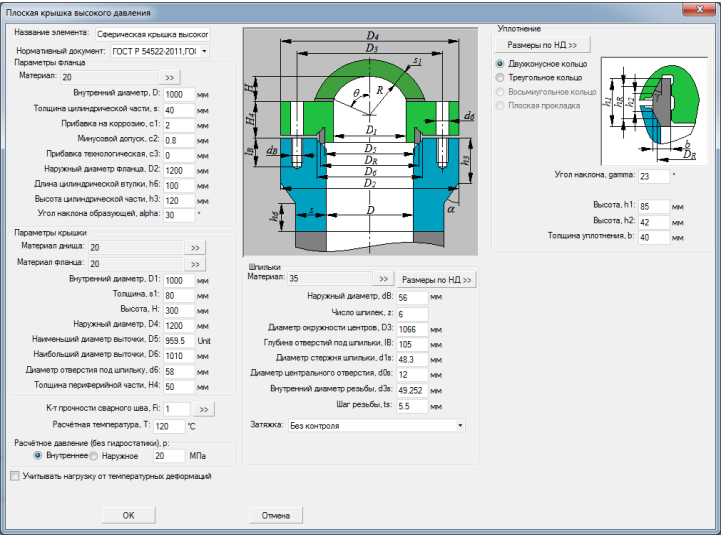


Рис. 3.210 Сферическая крышка высокого давления

3.15.60. Штуцер высокого давления

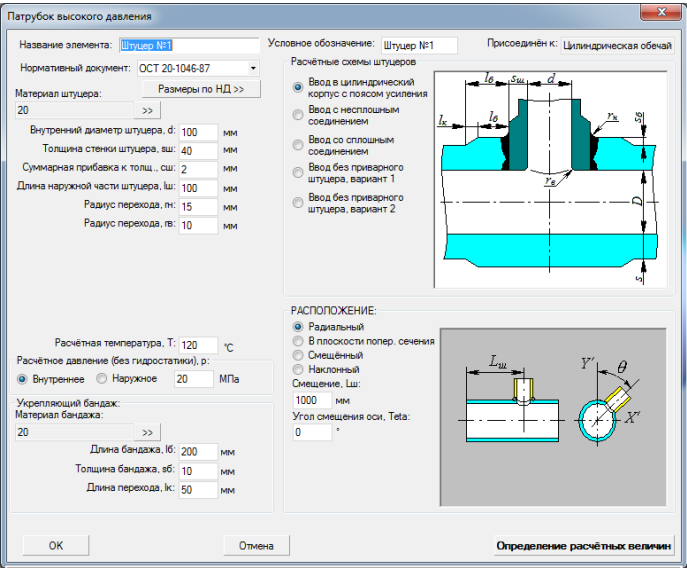


Рис. 3.211 Штуцер высокого давления

3.15.61. Фланцевое соединение высокого давления

Фланцевое соединение высокого давления

Название элемента: Резьбовой фланец №1

Нормативный документ: РД РТМ 26-01-44-78

ФЛАНЕЦ №1 (C):
Снежный элемент: Штуцер №1
Внутренний диаметр, D: 100 мм
Толщина стенки, s: 10 мм
Материал: Ст3 Прокат

Первый фланец(кольцо)
Материал: Ст3 Прокат
Толщина тарелки, h_ф¹: 10 мм
Внутренний диаметр, d_ф¹: 100 мм
Суммарная прибавка, c: 0 мм

Крепёж
Материал: 35 Крепёж
Наружный диаметр, d: 10 мм
Дополнительно
Количество, n: 6
Диаметр болтовой окружности, D_ш: 125 мм
Диаметр отверстий, d_о: 0 мм

Случай нагружения
Давление p, МПа
Фланец 1 Тф1, °C
Фланец 2 Тф2, °C
Крепёж Тб, °C
Вставка Тр, °C
Рабочие условия

ФЛАНЕЦ №2 (C):
Снежный элемент:
Внутренний диаметр, D: 0 мм
Толщина стенки, s: 0 мм
Материал: Ст3 Прокат

Второй фланец(кольцо)
Материал: Ст3 Прокат
Толщина тарелки, h_ф²: 10 мм
Внутренний диаметр, d_ф²: 1000 мм
Суммарная прибавка, c: 0 мм

Прокладка
Материал: Ст3 Прокат
Толщина прокладки, h_п: 0 мм
Радиус сферической поверхности, R: 0 мм
Расчетный диаметр уплотнения, D_п: 0 мм
Наружный диаметр фланцев, D_ф: 110 мм
Расстояние между тарелками, h_д: 0 мм

Расчётные температуры: ☒ Вручную ☐ Авто
Температура монтажа, Т_м: 20 °C
Изоляция и футеровка

Тип ланзы
☒ Жесткая
☐ Компенсирующая

Далее >>> Отмена

Рис.

3.212 Фланцевое соединение высокого давления

Данный элемент может быть присоединен к обечайке или штуцеру высокого давления.

3.15.62. Колено высокого давления

Криволинейный элемент высокого давления

Название элемента:

Нормативный документ:

Материал: >>

Внутренний диаметр отвода, d : мм

Толщина стенки, s : мм

Толщина стенки, s_1 : мм

Толщина стенки, s_2 : мм

Прибавка на коррозию, c_1 : мм

Минусовой допуск, c_2 : мм

Радиус отвода, R_g : мм


Длина хвостовика, l_c : мм

Длина резьбы, l_p : мм


Угол, γ : °

Уголгиба: °

Случай нагружения	Давление p , МПа	Температура T , °C
Рабочие условия	0	20
Наружное	0	20

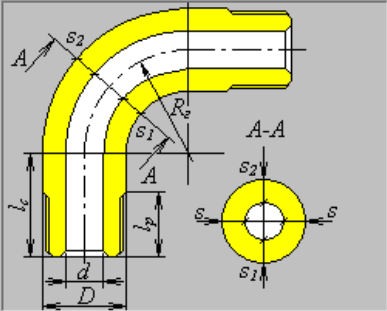

Расположение отвода

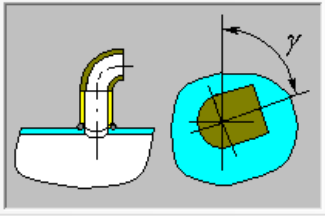

Изоляция и футеровка >>

ОК

Отмена

Определение расчётных величин

Рис. 3.213 Колено высокого давления

Данный элемент используется для моделирования обвязки сосудов высокого давления.

3.15.63. Смотровое окно на бобышке

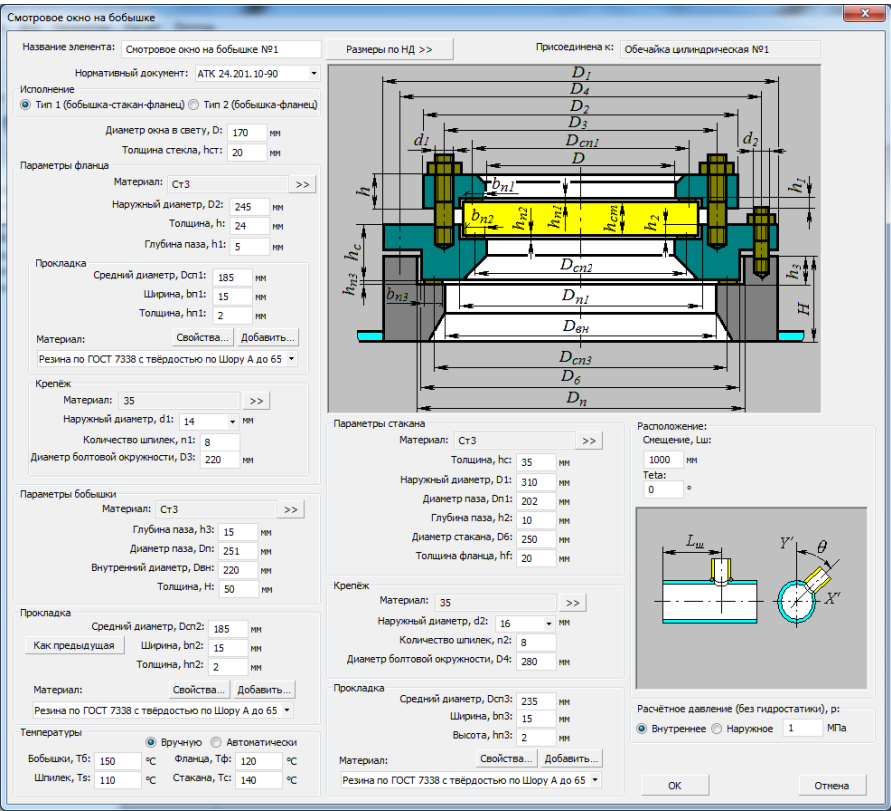


Рис. 3.214 Смотровое окно на бобышке

Данный компонент может быть присоединен к цилиндрической обечайке или эллиптическому днищу. Возможные варианты конструкции:

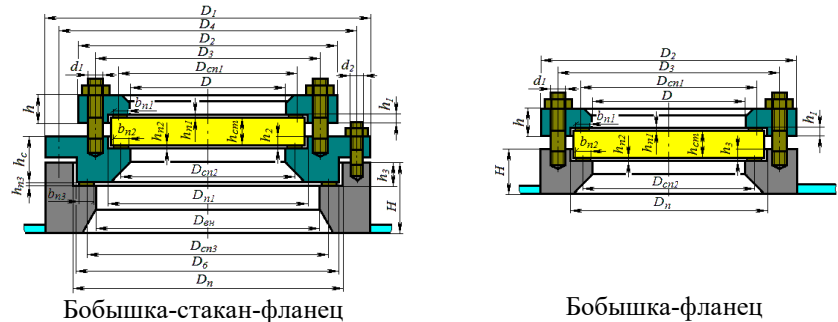


Рис. 3.215 Варианты исполнения смотрового окна

Задание свойств прокладки, температур, параметров крепежа производится аналогично фланцевому соединению (допускается применение только мягких прокладок).

Задание положения окна на несущем элементе производится аналогично штуцеру.

Кнопка **Размеры по НД >>** позволяет подобрать стандартные варианты компонента из базы данных.

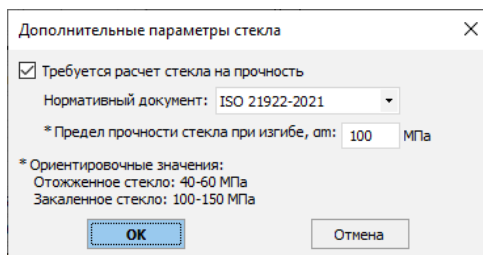


Рис. 3.216 Дополнительные параметры стекла

При помощи кнопки **>>** возможно задание дополнительных параметров стекла для расчета на прочность (Рис. 3.216).

3.15.64. Смотровое окно на патрубке

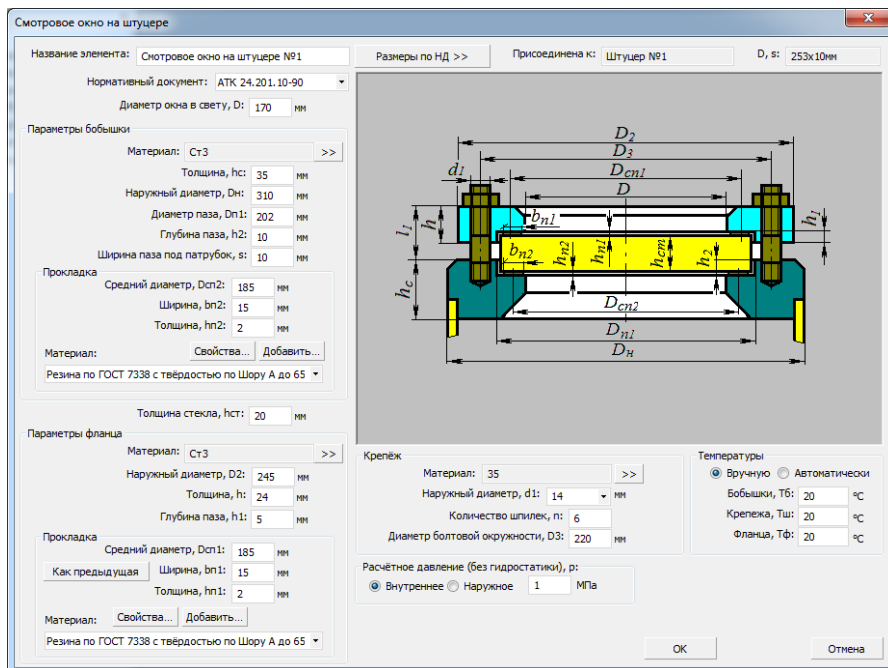


Рис. 3.217 Смотровое окно на патрубке

Данный компонент ведет себя в конструкции аналогично днищу. Задание свойств производится аналогично окну на бобышке.

3.15.65. Фланцевая бобышка

Бобышка

Название элемента:

Присоединена к:

Нормативный документ:

Размеры по НД >>

Параметры бобышки

Материал:

Внутренний диаметр, d1: мм

Наружный диаметр, D: мм

Толщина, H: мм

Прибавка на коррозию, c1: мм

Минусовой допуск, c2: мм

Прибавка технологическая, c3: мм

Диаметр выступа, D2: мм

Высота выступа, f: мм

Диаметр впадины, D3: мм

Глубина впадины (паза), f1: мм

Внутренний диаметр паза, D4: мм

Крепёж

Наружный диаметр, d: мм

Количество шпилек, n:

Диаметр болт. окружности, D1: мм

Глубина сверления, L: мм

Глубина резьбы, l: мм

Случай нагружения


Расч.давление p, МПа

Расч.температура T, °C

Рабочие условия

Тип

☒ Тип А (приварная) ☐ Тип Б (накладная)




☐ Исп. 1 (выступ) ☒ Исп. 3 (паз) ☐ Исп. 2 (впадина) ☐ Исп. 4 (овал)

Расположение:

Смещение, Lш: мм

Угол смещения оси, θ: °



Ответная часть


☐ Отсутствует ☐ Фланец ☒ Плоская крышка >>


OK

Отмена


Рис. 3.218 Фланцевая бобышка

Данный компонент может быть присоединен к цилиндрической обечайке или эллиптическому днищу. Возможные варианты конструкции:

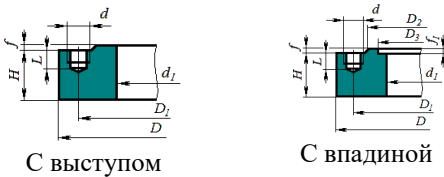




С пазом

Под прокладку 8-гранного
сечения**Рис. 3.219 Варианты исполнения фланцевой бобышки**

Опция “Ответная часть” позволяет смоделировать и рассчитать бобышку с присоединенным фланцем, заглушкой.

3.15.66. Сборка аппарата

Данный элемент позволяет создать модель, имеющую в составе два и более аппаратов (Рис. 3.220).

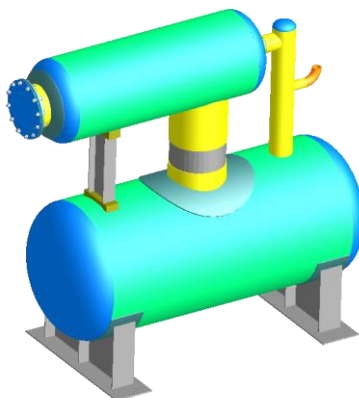**Рис. 3.220 Двухуровневая емкость**

Сборка представляет собой систему координат, привязанную к какому-либо элементу. Сборка смещена и повернута относительно исходной системы координат (мировой или родительского элемента).

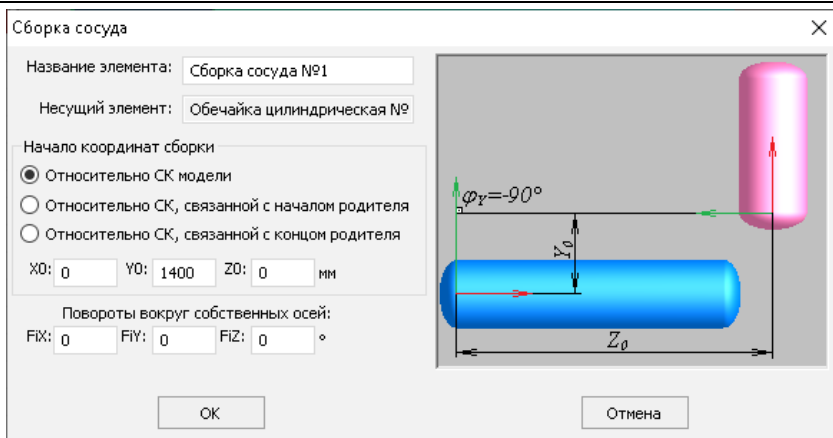


Рис. 3.221 Сборка аппарата

Новая система координат смещается относительно старой на X_0 , Y_0 , Z_0 , а затем поворачивается вокруг своих собственных осей X , Y , Z последовательно на φ_X , φ_Y и φ_Z . К сборке присоединяются дочерние элементы аппарата, повернутые заданным образом. Для замыкания силовой схемы установки сборку необходимо применять совместно с элементом “[Жесткая связь](#)”.

Наряду с геометрическим позиционированием, сборка выполняет функцию связывания полостей аппаратов. Полость аппарата в сборке считается связанной с элементом, к которому присоединена сборка. Это следует учитывать при формировании моделей, имеющих в своем составе изолированные полости (например, сборки теплообменников).

3.15.67. Связь

Компонент позволяет связать на уровне балочной конечно-элементной модели две концевые точки аппарата, визуальнo сформировав прямолинейный участок заданного сечения.

Связь

Название элемента: Связь №1

Несущий элемент
Обечайка цилиндрическая №1

☒ Конечная точка ☐ Начальная точка

Связанный элемент
Узел сопряжения №1

☒ Конечная точка ☐ Начальная точка

Материал: Ст3 Труба >>

Повернуть сечение на угол, ω : 0 °

Расчётная температура, T: 20 °C

Параметры жесткости

☐ Абсолютная
☐ По сечению
☒ Вручную
☐ Гибкая связь (трос)

Податливость

☒ rx: 0 мм/Н	☒ pMx: 0 °/Н·м
☒ ry: 0 мм/Н	☒ pMy: 0 °/Н·м
☒ rz: 0 мм/Н	☒ pMz: 0 °/Н·м

Далее >> Отмена

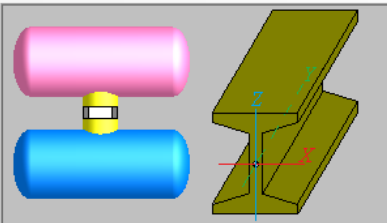


Рис. 3.222 Связь

Компонент присоединяется к концевой точке [обечайки](#), [штуцера](#), к [площадке присоединения](#), к [седловой опоре](#), к [узлу сопряжения](#).

Другую концевую точку необходимо выбрать из списка доступных связанных элементов.

Вес материала для данного элемента учитывается по заданному [сечению](#) и прикладывается как распределенная весовая нагрузка. Визуально связь отображается с заданным сечением (если оно указано), а ее жесткость задается опцией “Параметры жесткости”:

- Абсолютная – формируется абсолютно жесткая связь;
- По сечению – параметры жесткости рассчитываются для балочного элемента заданного сечения и длины;
- Вручную – компоненты податливости необходимо ввести;
- Гибкая связь (трос) – необходимо задать параметры жесткости и предварительное натяжение троса. Связь с такой опцией исключается (перестает работать) при получении сжимающей нагрузки в процессе решения.

3.15.68. Пользовательское оборудование

Компонент позволяет добавить в модель произвольное оборудование, созданное в сторонней САПР. Это могут быть внутренние технологические элементы, металлоконструкции, внешние узлы и т.д. Оборудование будет визуализировано в контексте модели, а также учтено при формировании таблицы материалов и при

расчете нагрузок как сосредоточенная масса, жестко связанная с выбранным родительским элементом.

Оборудование пользователя

Файл модели: Корпус_4.igs Выбрать файл...

Присоединено к: Обечайка цилиндрическая №1

Название элемента: Оборудование пользователя №

Начало координат элемента

☒ Относительно мировой СК

☐ Относительно СК, связанной с началом родителя

☐ Относительно СК, связанной с концом родителя

X0: 0 Y0: 0 Z0: 0 мм

Повороты вокруг собственных осей:

φx: 0 φy: 90 φz: 0 °

Масштабный коэффициент: 0,001

Нагрузка от веса оборудования

☒ По атрибутам материалов в файле модели

☐ По заданной плотности и объему тел

☐ По заданному материалу и объему тел

☐ По заданной массе оборудования

Масса оборудования: 0 кг

☒ Присутствует в условиях монтажа

Тип элемента: Металлоконструкция

ОК Отмена

Определение расчётных величин

Рис. 3.223 Пользовательское оборудование

Для загрузки оборудования необходимо подготовить файл с его моделью в одном из популярных [форматов обмена данными](#) и указать его в строке “Файл модели”. После загрузки элементы сборки хранятся в модели сосуда (синхронизация с файлом обмена не поддерживается).

Опции “Начало координат элемента”, “Повороты вокруг собственных осей” позволяют разместить оборудование в произвольной точке модели. Параметр “Масштабный коэффициент” позволяет управлять масштабированием пользовательской модели, если единицы измерения сторонней САПР отличаются от принятых в программе.

Опция “Нагрузка от веса оборудования” позволяет задать метод, по которому будет вычисляться весовая нагрузка:

- “По атрибутам материалов в файле модели” – если у деталей сборки задан атрибут плотности материала, объем каждой детали умножается на плотность;

- “По заданной плотности и объему тел” – значение плотности материала задается пользователем, объем каждой детали умножается на плотность;
- “По заданному материалу и объему тел” – материал элементов оборудования и его плотность выбирается пользователем из базы данных, объем каждой детали умножается на плотность;
- “По заданной массе оборудования” – масса оборудования задается пользователем.

Опция “Тип элемента” (Оборудование/Металлоконструкция) необходима для совместимости с модулем “Пассат-Резервуары”:

- Нагрузки от веса оборудования и металлоконструкций рассчитываются по-разному;
- Металлоконструкции, присоединенные к стационарной каркасной крыше, идентифицируются как элементы каркаса.

3.15.69. Элемент некруглого сечения

Данный компонент предназначен для моделирования и расчета конструкций прямоугольного и овального сечения.

Некруглый элемент

Обечайка сосуда | Днище 1 | Днище 2 | Перфорация

Название элемента: Некруглый элемент №01

Нормативный документ: ASME VIII div. 1-2023

Материал корпуса: Ст3 Лист

Тип элемента

☐ 13.2(a)(1)

☐ 13.2(a)(2)

☐ 13.2(a)(3)

☐ 13.2(a)(4)

☒ 13.2(a)(5)

☒ 13.2(a)(6)

☐ 13.2(a)(7)

☐ 13.2(a)(8)

☐ 13.2(a)(9)

☐ 13.2(a)(10)

☐ 13.2(b)(3)

☐ 13.2(c)

Толщина листов короткой стороны сосуда, t1:

10

мм

Прибавка на коррозию, c1:

2

мм

Минусовой допуск, c2:

0.8

мм

Толщина листов длинной стороны сосуда, t2:

30

мм

1/2 длины укрепления короткой стороны, L1:

200

мм

Расстояние от середины листа до шва, d1:

20

мм

1/2 длины укрепления длинной стороны, L2:

700

мм

Расстояние от середины листа до шва, d1:

10

мм

Внутренний радиус, R:

100

мм

Размер прямоугольного сосуда, L3:

500

мм

Размер прямоугольного сосуда, L4:

900

мм

Размер прямоугольного сосуда, L21:

30

мм

Размер прямоугольного сосуда, L11:

30

мм

Длина сосуда, LV:

2000

мм

Шаг расположения, p:

100

мм

К-т прочности продольного шва, E:

1

Сечение L1>>

Сечение L2>>

Случай нагружения	Расч.давл. р, МПа	Расч.темпера Т, °С
DESIGN + FLUIDO	0.10000	110

OK


Отмена

Применить

Рис. 3.224 Некруглый элемент

Доступные варианты исполнения элемента определяются нормативным документом (Рис. 3.225).

Некоторые конфигурации элемента могут быть усилены рёбрами жесткости (задаются кнопкой “Сечение” аналогично [кольцам жесткости](#) цилиндрических обечайек).

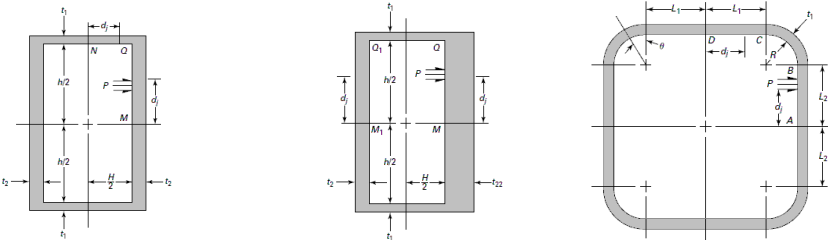

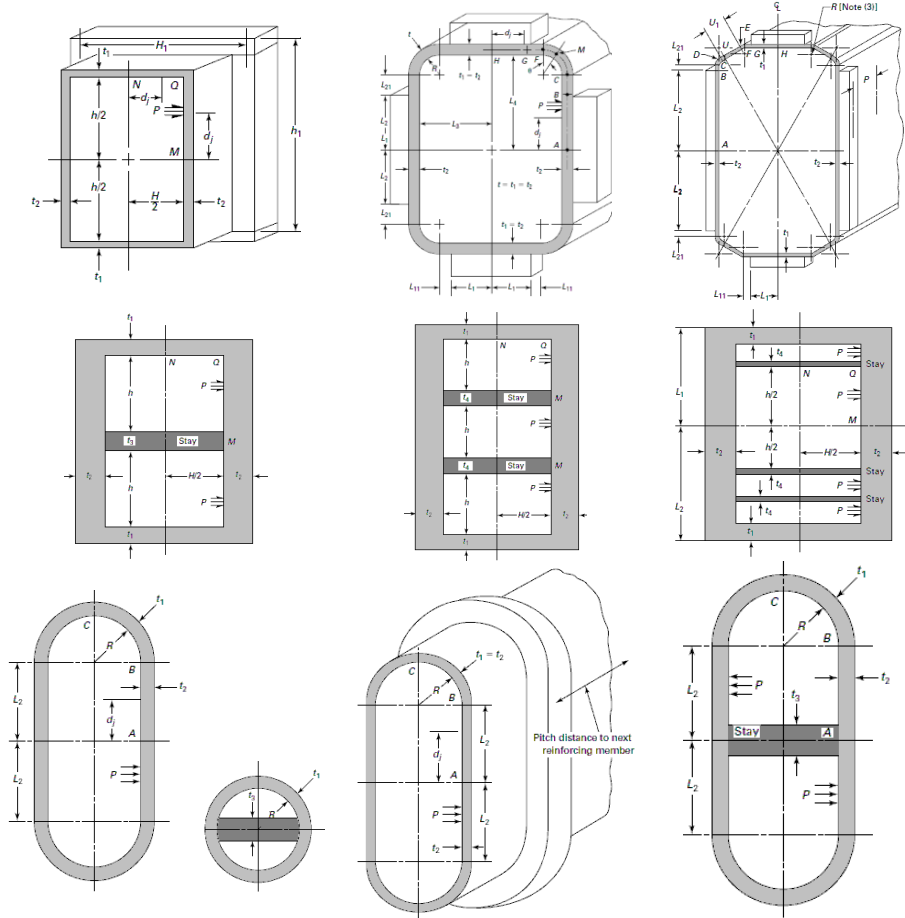


Рис. 3.225 Варианты исполнения некруглого элемента по ASME VIII-1

Вкладки “Днище 1”, “Днище 2” позволяют сформировать плоские днища на торцах элемента (Рис. 3.226). Эти днища могут быть родительскими элементами для [врезок](#).

Некруглый элемент

Обечайка сосуда | Днище 1 | Днище 2 | Перфорация

☒ Есть

Материал днища: Ст3 Труба >>

Номинальная толщина, t: 22 мм

Прибавка на коррозию, c1: 1 мм

Минусовой допуск, c2: 0 мм >>

Прибавка технологическая, c3: 0 мм

К-т прочности продольного шва, E: 1 >>

К-т прочности окружного шва, E: 1

Конструкция днищ и крышек

☐ a ☐ f ☐ n

☐ b-1 ☐ g ☐ o

☐ b-2 ☐ h ☐ p

☐ c(1) ☐ i ☐ q

☐ c(2) ☐ j ☐ r

☐ d ☐ k ☐ s(1)

☒ e ☐ m ☐ s(2)

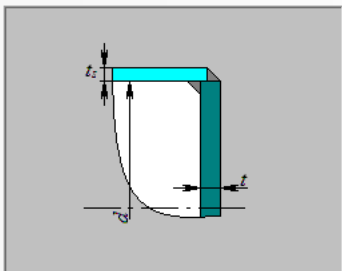


Рис. 3.226 Торцевое днище некруглого элемента

Вкладка “Перфорация” позволяет сформировать массив отверстий, ослабляющих одну из стенок (например, для моделирования трубной решетки камеры АВО).

Некруглый элемент

Обечайка сосуда | Днище 1 | Днище 2 | Перфорация

☒ Есть

Стенка с перфорацией: ☒ ☐ ☐ t1↑

Толщина стенки, t: 10 мм

Число рядов по горизонтали: 3

Число рядов по вертикали: 4

Шаг по горизонтали, tx: 50 мм

Шаг по вертикали, ty: 50 мм

Смещение по горизонтали, X0: 0 мм

Смещение по вертикали, Y0: 0 мм


Диаметр пояса, d0: 40 мм

Высота пояса, T0: 0 мм

☒ Пояс d1 Диаметр пояса, d1: 0 мм

Высота пояса, T1: 0 мм

☒ Пояс d2 Диаметр пояса, d2: 0 мм

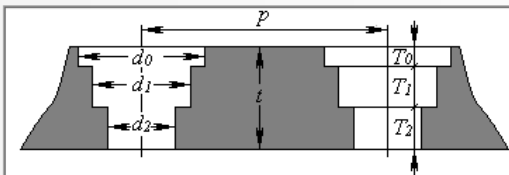

Расположение отверстий

☐ По квадратам

☒ По треугольникам




Рис. 3.227 Перфорация стенки некруглого элемента

3.15.70. Узел сопряжения

Компонент аналогично [сборке](#) позволяет сформировать в пространстве модели точку, которую другие элементы ([связь](#), [закрепление](#), [нагрузка](#)) будут использовать как концевую точку.

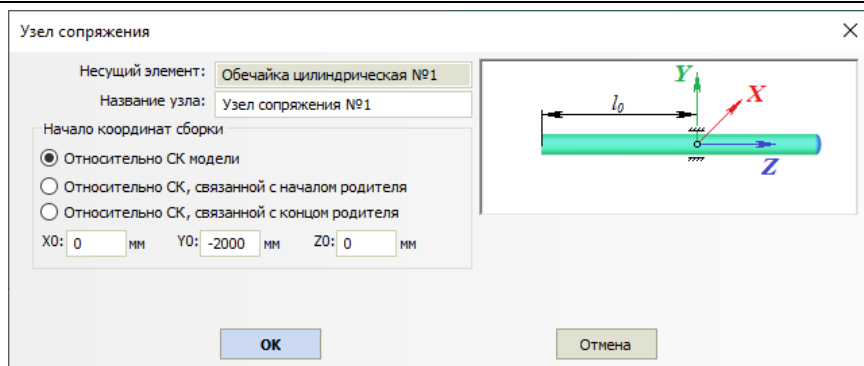


Рис. 3.228 Узел сопряжения

Важно: узел сопряжения, несмотря на наличие родительского элемента, не формирует с ним жёсткую связь. Соединить узел с остальной моделью необходимо специально, при помощи элемента [“Связь”](#).

3.16. Редактирование и удаление исходных данных

После создания модели при необходимости можно редактировать и удалять ее элементы, менять их цвета, копировать и вставлять созданные элементы.

Для редактирования или удаления достаточно подвести курсор к желаемому элементу и однократным нажатием правой кнопки «мышки» выбрать объект. В случае пересечения курсора с несколькими элементами выбрать требуемый, а затем выбрать действие, которое предполагается с ним произвести.

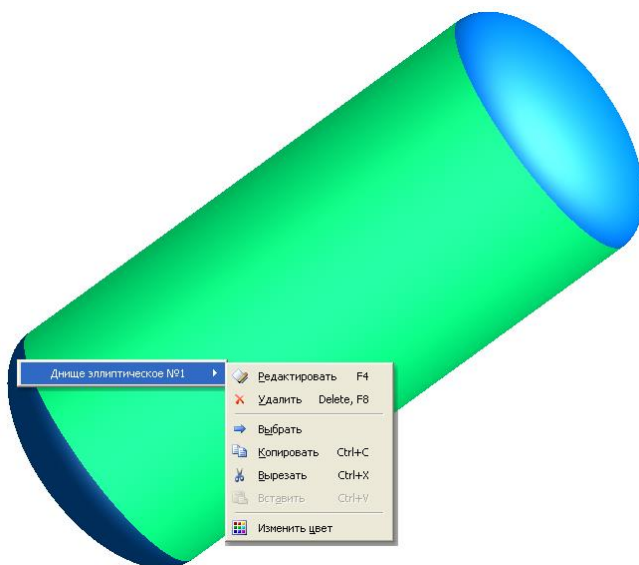


Рис. 3.229 Редактирование данных элемента

Однократным нажатием левой кнопки перейти к редактированию или удалению выбранного элемента. При изменении геометрических параметров или условий нагружения в элементе после подтверждения произойдет автоматическое изменение в смежных элементах всей модели.

Перед удалением элемента программа запросит подтверждение действию. Кроме того, если указанный элемент содержит другие «дочерние» элементы (опоры, штуцера, фланцы и пр.), то перед их удалением программа также выдаст соответствующее сообщение.

Процедуры редактирования и удаления элементов можно также произвести с помощью клавиш «F4» и «F8» соответственно и последующего выбора из таблицы существующих элементов.

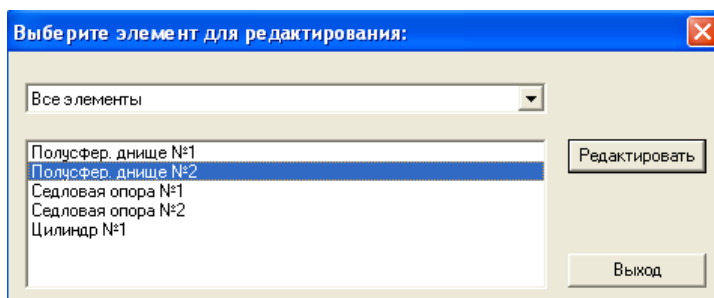


Рис. 3.230 Выбор элемента для редактирования

Элемент можно выбрать одним щелчком левой кнопки мыши или командой “Выбрать” контекстного меню (выбранный элемент подсвечивается другим цветом). Выбранный элемент можно редактировать двойным щелчком или нажатием клавиши “F4”, удалить нажатием клавиши “Delete” или “F8”, а также копировать/вставить. При вставке скопированный элемент присоединяется к подсвеченному, если таковой имеется. Если не выделен ни один элемент, вызывается стандартный диалог со списком всех элементов, доступных для присоединения.

3.16.1. Групповое редактирование данных

Если возникает необходимость поменять некоторые параметры (расчетные температуры, прибавки на коррозию) сразу у нескольких элементов модели, это удобно сделать при помощи команды “Групповое редактирование данных”.

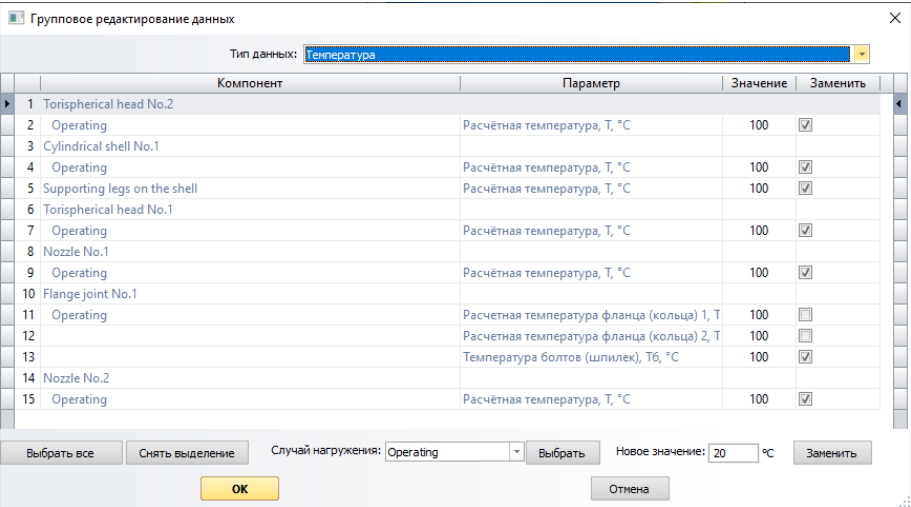


Рис. 3.231 Групповое редактирование данных

В появившемся окне можно напрямую редактировать доступные ячейки с данными, а также отметить галочкой сразу группу ячеек (кнопки “Выбрать все” и “Снять выделение” отмечают/сбрасывают сразу все галочки в списке). Затем можно ввести внизу новое значение параметра и нажать кнопку “Заменить”. В примере, приведенном на Рис. 3.231, все температуры в модели, кроме температур фланцевого соединения, заменяются с 100°C на 20°C.

3.16.2. Задание изоляции списком

Команда “Изоляция списком”  позволяет задать и изменить параметры теплоизоляции у нескольких элементов модели.

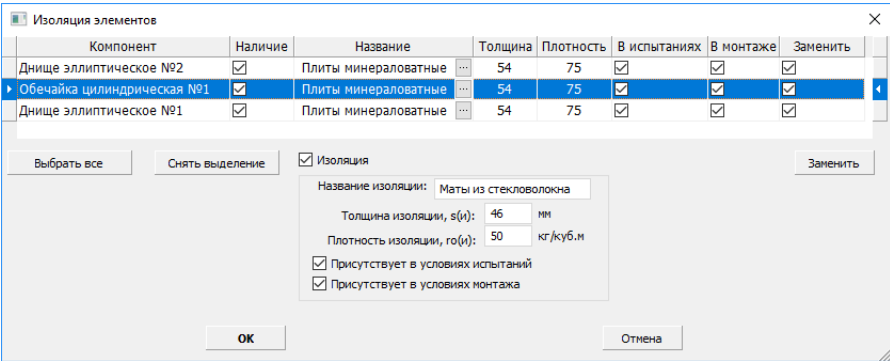


Рис. 3.232 Редактирование изоляции списком

В появившемся окне можно напрямую редактировать доступные ячейки, а также отметить галочкой сразу группу ячеек (кнопки “Выбрать все” и “Снять выделение” отмечают/сбрасывают сразу все галочки в списке). Затем можно ввести параметры образца изоляции и нажать кнопку “Заменить”. В примере, приведенном на Рис. 3.232, после нажатия кнопки “Заменить” теплоизоляция на всех элементах будет изменена с минераловатных плит на маты из стекловолокна.

3.16.1. Задание материалов списком

Команда “Материалы списком”  позволяет задать и изменить параметры материалов у нескольких элементов модели.

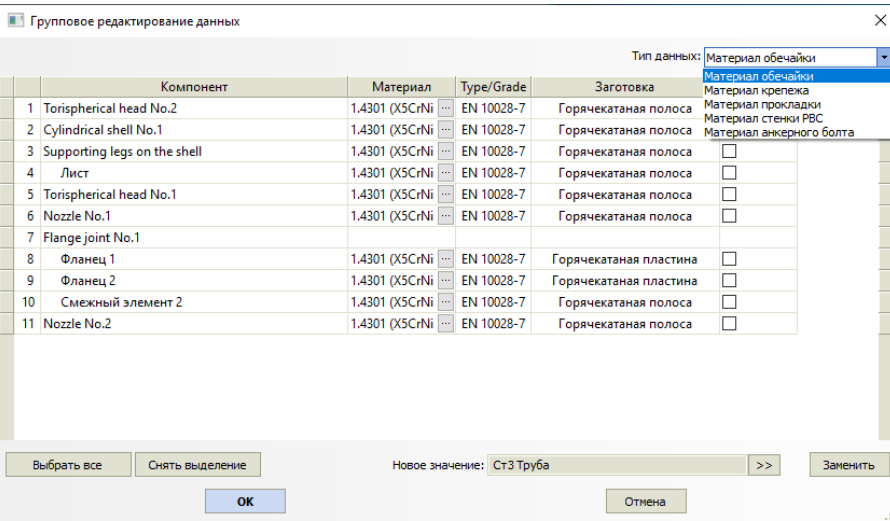


Рис. 3.233 Редактирование материалов списком

В появившемся окне можно редактировать доступные материалы, а также отметить галочкой сразу группу ячеек (кнопки “Выбрать все” и “Снять выделение”

отмечают/сбрасывают сразу все галочки в списке). Затем можно задать образец материала и нажать кнопку “Заменить”. При замене материала **не производится** проверка коллизий (применимость материала при заданной толщине, температуре, расчетном нормативе и т.д.).

3.17. Экспорт и импорт данных

Программа имеет несколько функций обмена данными с другими системами. Они реализованы с помощью сохранения данных в файлах различного формата. В настоящее время в программе доступны следующие способы экспорта /импорта:

Формат	Описание
 Экспорт в XML Импорт из XML	Экспорт/импорт в открытый формат XML. Информация открытого формата представляет собой объектную модель программы и достаточна для задания/получения всех необходимых параметров модели для расчета сосудов и аппаратов на прочность. Подробнее см. Приложение “Пассат XML”
 Импорт из MechaniCS XML	
 Экспорт в Штуцер МКЭ	При экспорте в программу “Штуцер МКЭ” модель сохраняется полностью в формат XML, при этом целевой элемент помечается специальным тегом, что позволяет программе “Штуцер МКЭ” корректно интерпретировать его. Необходимо указать папку, в которую будут помещены экспортируемые файлы. Имена файлов совпадают с названиями штуцеров. Пользователь имеет возможность указать, какие из элементов следует экспортировать, или выбрать отдельный элемент с помощью контекстного меню правой кнопки мыши (это может быть штуцер, конический переход и т.д.).
 Экспорт в файл ПАССАТ другого типа	При сохранении можно изменить тип файла, например, вертикальную модель или аппарат колонного типа сохранить как горизонтальную для расчета испытаний в горизонтальном положении на седловых опорах. В новом типе модели не все элементы могут быть сохранены, о чем выдается сообщение.

 Экспорт в IGES Экспорт в STEP Экспорт в ACIS Экспорт в Parasolid	Создается файл выбранного формата, содержащий геометрические параметры твердотельной модели аппарата и атрибуты цветов объектов. Если был включен режим упрощенного перестроения , модель дополнительно перестраивается в точном режиме, что может потребовать дополнительного времени. Полученные файлы можно открывать и использовать для создания чертежей видов и разрезов аппарата в популярных системах трёхмерного проектирования и расчета (SolidWorks, Компас-3D, ANSYS и т.д.)
 Экспорт в Ansys (APDL)	Команда доступна для модели вертикального резервуара (модуль Пассат-Резервуары). Создается конечно-элементная модель конструкции, к которой прикладываются нагрузки на основании выбранного норматива (СТО-СА-03-002, ГОСТ 31385, API 650). Модель экспортируется в командный файл APDL, который может быть открыт в программе Ansys для исследования прочности и устойчивости конструкции при заданном режиме нагружения. Подробнее см. п. 3.17.1

При запуске с параметрами командной строки **passat.exe Имя_Файла /savexml** программа выполняет сохранение открываемого файла в формате XML в silent-режиме и завершается.

3.17.1. Экспорт модели резервуара (PBC) в программу Ansys

После создания модели PBC её можно экспортировать в командный файл программы Ansys (формат APDL) с закреплением и приложенными нагрузками, согласно выбранному нормативу (Рис. 3.236, Рис. 3.237).

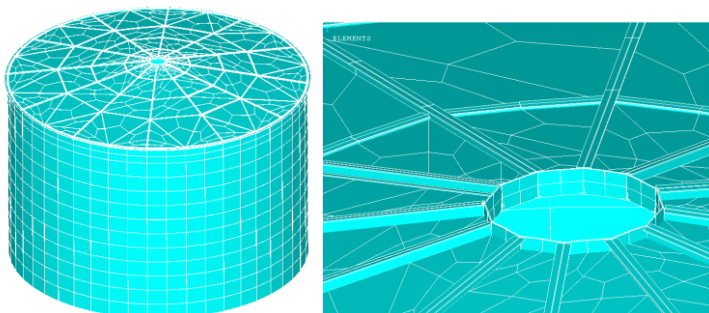


Рис. 3.234 Отображение элементов экспортированной модели

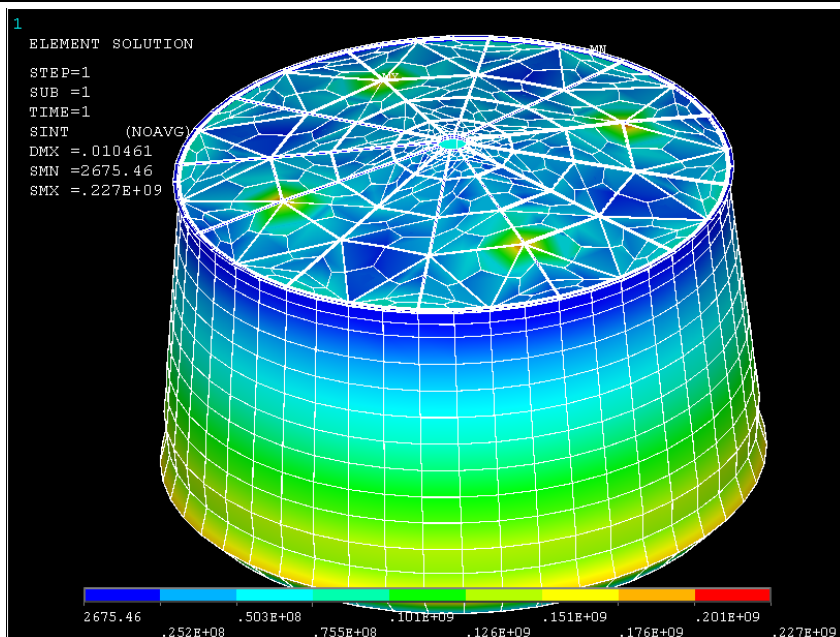


Рис. 3.235 Пример решения экспортированной модели в Ansys (напряжение гидростатическим давлением, деформированный вид, интенсивность напряжений)

3.17.1.1 Нагрузка модели по СТО-СА-02-003, ГОСТ 31385-2023

При выборе в общих данных опции “Расчет резервуара по СТО-СА-02-003, ГОСТ 31385-2023”, нагрузка модели производится согласно настройкам Рис. 3.236.

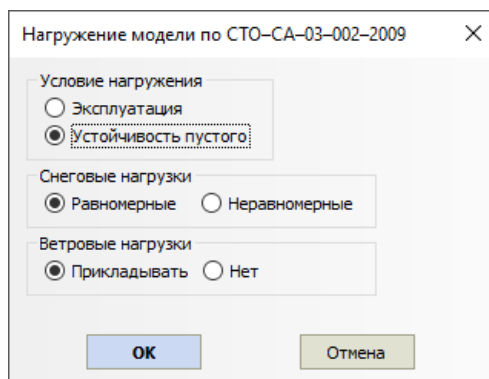
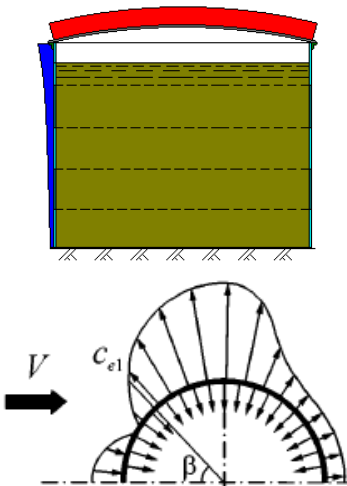
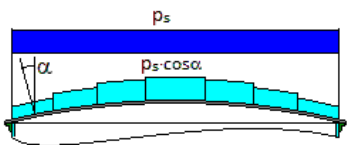
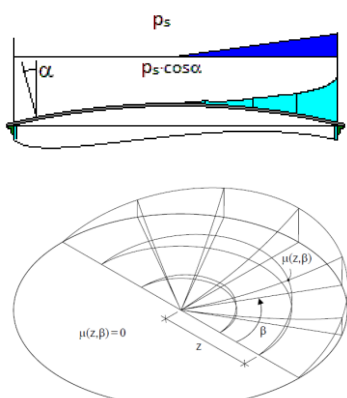
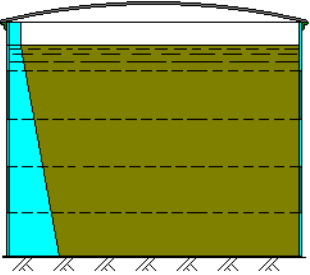


Рис. 3.236 Нагружение модели резервуара согласно СТО-СА-02-003, ГОСТ 31385-2023

Название опции	Описание	Примечание
Ветровые нагрузки	Ветровые нагрузки, если указаны, прикладываются на крышу (ветровой отсос как постоянное внутреннее давление $0.9 \cdot p_w \cdot C_{e2}$ согласно [Ошибка! Источник ссылки не найден.]) и на стенку (переменная эпюра давления по высоте и в плане $0.9 \cdot k \cdot p_w \cdot C_{e1}$ согласно [Ошибка! Источник ссылки не найден.])	
Снеговые нагрузки: равномерные	Весовая нагрузка от снега прикладывается вертикально вниз, с учетом наклона нормали к поверхности крыши: $p_s = 0.9 \cdot p_{s0}$	
Снеговые нагрузки: неравномерные	Весовая нагрузка от снега прикладывается вертикально вниз, с учетом наклона нормали к поверхности крыши и коэффициента неравномерности по [Ошибка! Источник ссылки не найден.]: $p_s = 0.9 \cdot \mu \cdot p_{s0}$	

Эксплуатация	Нагружение весовыми нагрузками, внутренним давлением паров и гидростатическим давлением продукта: $p = \rho \cdot g \cdot (H - x) + 1.2 \cdot p_i$ Ветровые нагрузки прикладываются автоматически (если есть). Вес металла принимается в корродированном состоянии. Вес присоединенных металлоконструкций и оборудования прилагается с коэффициентом 0.95. Оборудование и металлоконструкции, установленные на стенке, прикладываются как распределенная по окружности весовая нагрузка.	
Устойчивость пустого	Наружное давление на стенку: $p = 0.95 \cdot 1.2 \cdot p_v$ Наружное давление на крышу: $p = 0.95 \cdot 1.2 \cdot p_v + 0.95 \cdot (1.05 \cdot G_{r0} + 1.3 \cdot G_{ri}) / (\pi \cdot r^2)$, где G_{ri} – вес изоляции крыши, G_{r0} – вес оборудования крыши Снеговые и ветровые нагрузки прикладываются опционально.	

3.17.1.2 Нагружение модели по API-650

При выборе в общих данных опции “Расчет резервуара по API-650”, нагружение модели производится согласно настройкам Рис. 3.237.

Минимальная расчетная нагрузка на крышу $L_r=1.0$ кПа рассматривается как постоянная в плане вертикальная нагрузка, к элементам крыши она прикладывается с учетом направления нормали к поверхности в рассматриваемой точке ($L_r \cdot \cos \alpha$).

Равномерная снеговая нагрузка $S_b=0.84 \cdot S$, неравномерная зависит от наклона крыши: $S_u=\{S_b \text{ при } \theta \leq 10^\circ; 1.5 \cdot S_b \text{ при } \theta > 10^\circ\}$, распределяется на сектор крыши 135° в плане.

Расчетное ветровое давление на обечайку $P_{WS}=0.89 \cdot (V/190)^2$, прикладывается как горизонтальная нагрузка с наветренной стороны, с учетом направления нормали: $F_x=P_{WS} \cdot A_l \cdot \cos \alpha$, где A_l – площадь рассматриваемого элемента стенки.

Расчетное ветровое подъемное давление на крышу $P_{WR}=1.48 \cdot (V/190)^2$, прикладывается как внутреннее давление к элементам крыши (нормально к поверхности в рассматриваемой точке).

Нагружение модели по API-650

Условие нагружения

- ☒ Гидростатическое и внутреннее давление (прочность): $DL + F + Pi$
- ☐ Ветер и внутреннее давление (прочность): $DL + W + 0.4 \cdot Pi$
- ☐ Ветер и наружное давление (прочность и устойчивость): $DL + W + 0.4 \cdot Pe$
- Гравитационная нагрузка (прочность и устойчивость)
 - ☐ $DL + \max\{L_r; S_b\} + 0.4 \cdot Pe$
 - ☐ $DL + S_u + 0.4 \cdot Pe$
 - ☐ $DL + Pe + 0.4 \cdot \max\{L_r; S_b\}$
 - ☐ $DL + Pe + 0.4 \cdot S_u$

DL - весовая нагрузка
 F - гидростатическое давление
 Pi - внутреннее давление
 Pe - наружное давление (вакуум)
 W - ветровая нагрузка
 Lr - минимальная расчетная нагрузка на крышу 1 кПа
 Sb - равномерная снеговая нагрузка (при отсутствии 0)
 Su - неравномерная

OK Отмена

Рис. 3.237 Нагружение модели резервуара согласно API-650

3.18. Расчет элементов сосудов и вывод результатов

После создания модели, задания свойств используемых материалов и условий нагружения для проведения расчетов необходимо нажать на кнопку «Расчет сосуда F3» (или пиктограмму )

Если геометрия и расположение элементов сосуда не выходят за рамки условий применения, выдается подробный отчет с результатами расчета прочности каждого элемента в отдельности с заключениями о работоспособности.

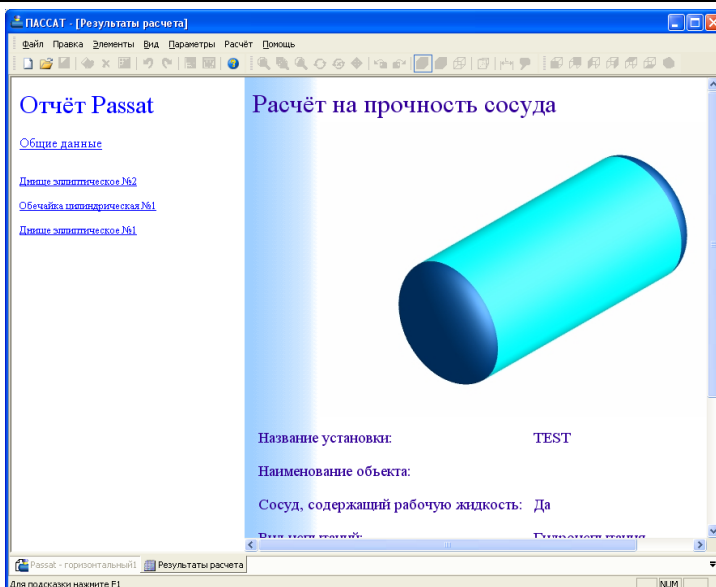


Рис. 3.238 Окно отчета

3.19. Создание отчетов в формате RTF

Программа позволяет сформировать отчеты, содержащие ход расчета, в файле формата RTF. Отчет в формате RTF удобен тем, что может иметь произвольный вид, определяемый пользователем при помощи шаблона, а также возможностью редактировать готовый отчет в текстовом редакторе, например – Microsoft Word.

Отчет создается при помощи команды  (Ctrl+W). Параметры отчета настраиваются в открывшемся окне (Рис. 3.239).

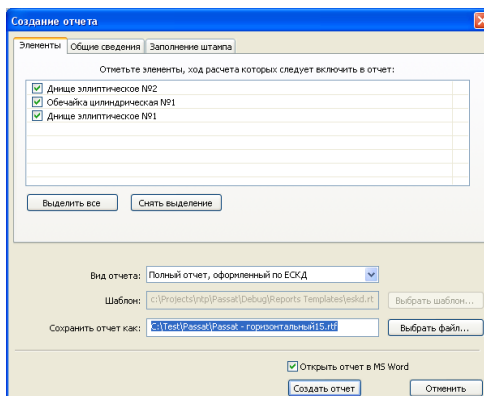


Рис. 3.239 Создание отчета RTF

Параметры отчета:

Вид отчета	<i>Полный отчет, оформленный по ЕСКД</i> – отчет с ходом расчета, включающий рамки и штампы в соответствии с ЕСКД. <i>Краткий отчет, оформленный по ЕСКД</i> – отчет с исходными данными и результатами расчета, включающий рамки и штампы в соответствии с ЕСКД. Включает только критерии, по которым делается вывод о работоспособности сосуда, и вычисления величин, которые в них входят. <i>Полный отчет в свободном формате</i> – отчет, содержащий только ход расчета. Вид отчета аналогичен отчету в формате HTML, выводимому после расчета. <i>На основе пользовательского шаблона</i> – вид отчета определяется шаблоном, указанным пользователем.
Шаблон	Позволяет указать имя файла шаблона, на основе которого создается отчет.
Сохранить отчет как	Позволяет указать имя файла, под которым будет сохранен отчет.
Открыть отчет в MS Word	Если включено, после формирования отчета, программа открывает его в программе MS Word (для использования этой возможности на ПК должен быть установлен MS Word версии 2000 и выше)
Создать отчет	Начать формирование отчета
Отменить	Закрыть окно без формирования отчета
Вкладка «Элементы»	Позволяет отметить элементы модели, информация о ходе расчета которых должна быть включена в отчет
Вкладка «Общие сведения» (Рис. 3.240)	Позволяет задать названия объекта, установки, номер расчета и др. значения, которые могут быть выведены в отчет. См. п. 3.19.1
Вкладка «Заполнение штампа» (Рис. 3.240)	Позволяет задать значения, выводимые в штамп отчета, оформленного по ЕСКД (или пользовательского отчета, использующего аналогичный шаблон)

Создание отчета

ЭлементыОбщие сведенияЗаполнение штампа

Наименование объекта

Название установкиДефлегматор поз.902/1

Номер расчета<Введите номер расчета>

Номер заказа<Введите номер заказа>

Наименование заказа<Введите наименование заказа>

Организация<Организация>

Город<Город>

Создание отчета

ЭлементыОбщие сведенияЗаполнение штампа

				Подпись	Дата				
Разраб.	<Имя>						Литер	Лист	Листов
Проверил	<Имя>								
Рассчит.	<Имя>								
Н. контр.	<Имя>								
Утвердил	<Имя>								

Расчет на прочность

Организация<Организация>

Рис. 3.240 Заполнение штампа

3.19.1. Создание шаблона

Шаблоном для создания отчета выступает обычный файл в формате RTF, подготовленный в любом текстовом редакторе, поддерживающим этот формат, например, Microsoft Word. Шаблон может содержать любые элементы и любое форматирование, которые будут перенесены в отчет. Для вывода информации в отчет программа использует переменные, определенные в шаблоне, подставляя на их место реальные значения. Имена переменных заключаются в символы решетки ‘#’. Две

переменных, идущих подряд, должны отделяться пробелом. Если необходимо разместить символ решетки (вне определения переменной), используется последовательность из двух идущих подряд решеток: «##».

Для управления выводом переменной могут использоваться параметры. Параметры задаются внутри переменной через запятую, отделяясь от имени переменной двоеточием; параметры могут иметь значения, задаваемые через знак равенства:

#ИМЯ_ПЕРЕМЕННОЙ:ПАРАМЕТР[=ЗНАЧЕНИЕ],ПАРАМЕТР[=ЗНАЧЕНИЕ]...#.

3.19.2. Использование переменных

В настоящее время в шаблонах можно использовать следующие переменные:

Имя переменной	Описание	Где вводится значение
#OBJECT#	наименование объекта проектирования	вкладка «Общие сведения»
#PLANT#	наименование рассчитываемой установки	вкладка «Общие сведения»
#NCALC#	номер расчета	вкладка «Общие сведения»
#NORDER#	номер заказа	вкладка «Общие сведения»
#ORDER#	наименование заказа	вкладка «Общие сведения»
#ORGANIZATION#	наименование организации	вкладка «Общие сведения», вкладка «Заполнение штампа»
#CITY#	город организации	вкладка «Общие сведения»
#TITLE1# – #TITLE5#	наименование должностей в штампе, нумерация сверху вниз	вкладка «Заполнение штампа»
#NAME1# – #NAME5#	фамилии в штампе, нумерация сверху вниз	вкладка «Заполнение штампа»
#APPTITLE#	название и версия программы	устанавливается программой автоматически
#PROGRESS#	ход расчета элемента аппарата	устанавливается программой автоматически в границах действия цикла #<ELEMENT#
#IMG#	рисунок с изображением аппарата	устанавливается программой автоматически по заданным параметрам
#CALCDATE#	дата и время расчета	устанавливается программой автоматически по текущему времени расчета
#COMPLEX#	Определяет, является ли текущий параметр составным (содержащим другие параметры). Составным, например, является материал элемента.	устанавливается программой автоматически в границах действия цикла #<PARAMETERS# , принимает значения «TRUE» (истина) и «FALSE» (ложь)
#CALC#	Определяет, является	устанавливается программой

	ли параметр промежуточным расчетным значением	мой автоматически в границах действия цикла #<PARAMETERS# , принимает значения «TRUE» и «FALSE»
#NAME#	Имя параметра	устанавливается программой автоматически в границах действия цикла #<PARAMETERS#
#DIM#	Размерность параметра (если применимо)	устанавливается программой автоматически в границах действия цикла #<PARAMETERS#
#SYMB#	Обозначение параметра (если применимо)	устанавливается программой автоматически в границах действия цикла #<PARAMETERS#
#VAL#	Значение параметра	устанавливается программой автоматически в границах действия цикла #<PARAMETERS#
#RESULT#	Результат расчета элемента (удовлетворяет или нет нормативным параметрам)	устанавливается программой автоматически в границах действия цикла #<MODEL_ELEMENT# , принимает значения «SUCCESS» (успех) и «FAIL» (неудача)
#COLUMN#	Определяет, является ли модель аппаратом колонного типа	устанавливается программой автоматически по заданным параметрам
#SEISMIC_CALC#	Определяет, учитываются ли сейсмические нагрузки в колонном аппарате	
#SEISMIC_LEVEL#	Текстовое обозначение сейсмичности района	
#WIND_CALC#	Определяет, учитываются ли ветровые нагрузки в колонном аппарате	
#WIND_AREA#	Текстовое обозначение ветрового района	

При создании нового шаблона удобно воспользоваться поставляемым с программой шаблоном eskd.rtf, хранящимся в папке  **[Reports Templates]**, для чего следует скопировать его под новым именем и отредактировать.

Любая переменная может быть использована в любом месте шаблона многократно. Форматирование значения переменной будет совпадать с форматированием переменной в шаблоне.

Например, если шаблон содержит следующий фрагмент:

Расчет выполнен организацией **«#ORGANIZATION#»**

г. #CITY#

и значения переменных – «НТП Трубопровод» и «Москва» соответственно, в отчет будет выведено:

Расчет выполнен организацией **«НТП Трубопровод»**

г. Москва

Исключение составляет только переменная #REPORT# (#REPORT_BRIEF#), значение которой форматируется программой, т. к. она содержит значительные фрагменты текста, заголовки, таблицы и рисунки, составляющие описание хода расчета элемента (полного или краткого).

3.19.3. Условные переменные

Программа поддерживает условные переменные, позволяющие выводить те или иные данные в зависимости от выполнения различных условий. Условная переменная состоит из двух частей, между которыми располагается фрагмент, вывод которого зависит от условий. Первая часть – текст вида #<ИМЯ_ПЕРЕМЕННОЙ#, вторая (завершающая) – текст вида #>ИМЯ_ПЕРЕМЕННОЙ#. Условная переменная может иметь зависимые переменные, значение которых устанавливается автоматически в зависимости от состояния условной переменной. Вывод содержимого условной переменной производится циклически до тех пор, пока её значение истинно.

В настоящее время поддерживаются следующие условные переменные:

Имя переменной	Описание	Зависимые переменные	Число циклов
#<_IF_:условие#... #>_IF_:условие #	Истинно, если истинно условие . Условием может быть имя переменной (в этом случае выражение истинно, если переменная присутствует) или конструкция имя_переменной=значение .	нет	1
#<POURING#... #>POURING#	Истинно, если сосуд используется под налив (параметр «Сосуд, содержащий рабочую жидкость» в окне «Общие данные»)	нет	1
#<TEST# ... #>TEST#	Истинно, если проводятся испытания (параметр «Вид испытаний» в окне «Общие данные»)	Нет	1
#<ELEMENT#... #>ELEMENT#	Истинно, пока выведены не все элементы полного отчета из	#REPORT#	равно числу выводимых в

	списка со вкладки «Элементы»		отчет элемен- тов
#<ELEMENT_BRIEF#... #>ELEMENT_BRIEF#	Истинно, пока выведены не все элементы краткого отчета из списка со вкладки «Элементы»	#REPORT_BRIEF#	равно числу выводимых в отчет элемен- тов
#<MODEL_ELEMENT#... #>MODEL_ELEMENT#	Истинно, пока выведены не все элементы из списка со вкладки «Элементы», при этом элементы должны удовлетворять дополнительным параметрам, если такие параметры установлены	#ELEMENT# #<PARAMETERS# #>ATTACHED#	равно числу выводимых в отчет элемен- тов
#<ATTACHED# ... #> ATTACHED#	Истинно, пока выведены не все элементы, присоединенные к текущему и к присоединенным	#ELEMENT# #<PARAMETERS#	Равно числу элементов, присоединен- ных к текущему и присоеди- ненным
#<PARAMETERS# ... #>PARAMETERS#	Истинно, пока выведены не все параметры текущего элемента	#<LEVEL# #COMPLEX# #CALC# #PIC# #NAME# #DIM# #SYMB# #VAL#	Равно числу параметров элемента
#<LEVEL#... #>LEVEL#	Обозначает уровень вложенности параметра		Равно уровню вложенности текущего пара- метра

Параметры условной переменной **#<MODEL_ELEMENT#**:

Параметр	Описание	Значения	Значение по умолча- нию
TOPLEVEL	Элементы «перво- го уровня», т. е. элементы, состав- ляющие корпус аппарата	Нет	Нет
T	Тип элемента	CYL – цилиндрическая обечайка CYL_CLMN – цилиндрическая обечайка ко- лонны CONE – коническая обечайка CONE_CLMN – коническая обечайка колонны NZL - штуцер ELL – эллиптическое днище CONEBOTTOM – днище коническое пологое CONEBOTTOM_STEEP – днище коническое крутое ELL_FLANGEAPP – отъемное эллиптическое днище FLANGEAPP – фланец аппар. FLANGEAPP_BOTT – фланец в составе с крышкой	Нет

		FLANGEAPP_ARM – фланец арматурный FLAT_FLANGEAPP – отъемное плоское днище FLATBOTTOM – плоское днище FLATBOTTOMRIBS – плоское днище с ребрами PACKING – насадка RINGSTIFF – кольцо жесткости SADDLE – седловая опора SKIRT – опорная юбка SPH – сферическое днище SPHBEADBOTTOM – сферическое неотбортованное днище SPHBEAD_FLANGEAPP – отъемное сферическое днище SUP_LUG – опорные стойки SUP_POLE – опорные лапы	
--	--	--	--

Например, что бы вывести ход расчета по всем элементам, можно использовать следующее определение в шаблоне:

```
#<ELEMENT#  
#REPORT#  
#>ELEMENT#
```

В качестве реальных примеров рекомендуется рассмотреть строение поставляемых шаблонов, хранящихся в папке  **[Reports Templates]**.

3.19.4. Встраивание изображений аппарата

В отчет можно встраивать рисунки с изображениями аппарата, используя переменную #IMG#. Для управления выводом изображения переменная #IMG# имеет следующие параметры:

Параметр	Описание	Значения	Значение по умолчанию
VIEW	стандартный вид для отображения	TOP – вид сверху LEFT – вид слева FRONT – вид спереди ISO – изометрический вид USER – проекция, выбранная пользователем	FRONT
X	ширина рисунка в пикселях	1-65535	100
Y	высота рисунка в пикселях	1-65535	100
STYLE	стиль изображения	SOLID – сплошное закрашивание TRANSPARENT – прозрачный WIREFRAME – каркасный	SOLID
AA	если установлен, производить антиалиасинг (сглаживание) изображения	нет	нет

Например, для вывода рисунка с каркасным изображением аппарата в виде сверху и размером 100x200, необходимо следующее описание:

```
#IMG:VIEW=TOP,X=100,Y=200,STYLE=WIREFRAME#
```

3.19.5. Встраивание даты и времени расчета

В отчет можно встраивать дату и время в различном формате, используя переменную #CALCDATE#. Для управления форматом даты переменная #CALCDATE# имеет строковый параметр DATEFORMAT, который может содержать следующие поля:

Поле	Описание
%a	Сокращенное название дня недели
%A	Полное название дня недели
%b	Сокращенное название месяца
%B	Полное название месяца
%c	Дата и время в представлении, соответствующем локали
%d	День месяца как десятичное число (01 - 31)
%H	Час в 24-часовом формате (00 - 23)
%I	Час в 12-часовом формате (01 - 12)
%j	День года как десятичное число (001 - 366)
%m	Месяц как десятичное число (01 - 12)
%M	Минута как десятичное число (00 - 59)
%p	А.М./Р.М. индикатор текущей локали в 12-часовом формате
%S	Секунды, в 12-часовом формат
%U	Неделя года как десятичное число (воскресенье – первый день недели) (00 - 53)
%w	День недели как десятичное число (0 - 6; воскресенье 0)
%W	Неделя года как десятичное число, с понедельника, первого дня недели (00 - 53)
%x	Дата в представлении, соответствующем локали
%X	Время в представлении, соответствующем локали
%y	Последние две цифры года как десятичное число (00 - 99)
%Y	Все цифры года как десятичное число (00 - 99)
%z, %Z	Название часового пояса, в зависимости от параметров реестра, или ничего, если часовой пояс неизвестен

Например, для вывода даты в формате DD.MM.YYYY HH:MM, необходимо следующее описание:

```
#CALCDATE:DATEFORMAT=%d.%m.%Y %H:%M#
```

4. Контрольный пример

4.1. Подготовка исходных данных

В качестве контрольного примера приведен расчет горизонтального сосуда на седловых опорах, заполненного нефтепродуктами ($\rho=780 \text{ кг/м}^3$) с избыточным внутренним давлением 1 атм. Избыточное давление при гидроиспытаниях – 2 атм.

Емкость состоит из обечайки длиной 5000мм диаметром 2400мм и двух эллиптических днищ. Емкость опирается седловые опоры шириной 300мм с углом обхвата 1200, с подкладными листами шириной 500мм толщиной 12мм и углом обхвата 1400. Прибавка на коррозию принята 2 мм. Сосуд испытывает сжимающее осевое усилие 100000Н.

После задания вида сосуда и общих данных (Рис. 4.1) переходим к созданию расчетной модели.

Рис. 4.1 Контрольный пример: общие данные

Задаем геометрию, свойства материала и условия нагружения цилиндрической

обечайки , эллиптических днищ  и седловых опор  (Рис. 4.2 – Рис. 4.4).

Обечайка цилиндрическая

Название элемента: Обечайка цилиндрическая №1
 Нормативный документ: ГОСТ Р 52857.2-2007
 Материал обечайки: Ст3

Свойства... Добавить...
 Размеры по ГОСТ >>

Внутренний диаметр обечайки, D: 2400 мм
 Толщина стенки обечайки, s: 12 мм
 Прибавка на коррозию, c1: 2 мм
 Минусовой допуск, c2: 0 мм
 Прибавка технологическая, c3: 0 мм
 Длина обечайки, L: 5000 мм

К-т прочн. продольного сварного шва, Fp: 0.9 >>
 К-т прочн. кольцевого сварного шва, Ft: 0.9 >>
 Расчётная температура, T: 20 °C

Расчётное избыточное давление, p:
☒ Внутреннее ☐ Наружное 0.1 МПа

Расчётный изгибающий момент, M: 0 Н·м
 Расчётное поперечное усилие, Q: 0 Н

OK Отмена Определение расчётных величин

Изоляция и футеровка >>

Нагрузки
☐ Определять при расчете ☒ Задавать вручную

Расчётное осевое усилие, F:
☐ Растягивающее
☒ Сжимающее 100000 Н

Расчётная схема Inp:
☒ 1 ☐ 4
☐ 2 ☐ 5
☐ 3 ☐ 6

Допускаемое давление (с расчётной длиной L): $[p] = 1.15$ МПа
 Расчётная толщина с учётом прибавок (с расчётной длиной L): $s_r + c = 2.866$ мм
 Диаметр отверстия, не требующего укрепления: $d_0 = 3329$ мм
 Минимальное расстояние между "одиночными" штуцерами: $b_0 = 309.8$ мм

Рис. 4.2 Контрольный пример: обечайка

Эллиптическое днище

Название элемента: Днище эллиптическое №1
 Нормативный документ: ГОСТ Р 52857.2-2007
 Материал днища: Ст3

Свойства... Добавить...
 Размеры по ГОСТ >>

Внутренний диаметр днища, D: 2400 мм
 Толщина стенки днища, s1: 10 мм
 Прибавка на коррозию, c1: 2 мм
 Минусовой допуск, c2: 0 мм
 Прибавка технологическая, c3: 0 мм
 Высота днища, H: 600 мм
 Длина отбортовки, h1: 0 мм

К-т прочности сварного шва, Ft: 0.9 >>
 Расчётная температура, T: 20 °C

Расчётное избыточное давление, p:
☒ Внутреннее ☐ Наружное 0.1 МПа

OK Отмена Определение расчётных величин

Изоляция и футеровка >>

Расчётная толщина с учётом прибавок: $s_1 p + c = 2.866$ мм
 Допускаемое давление: $[p] = 0.9225$ МПа

Рис. 4.3 Контрольный пример: днище

Седловая опора

Название элемента: Опора седловая №1

Опора присоединена к: Обечайка цилиндрическая №1

Нормативный документ: ГОСТ Р 52857.5-2007

Внутренний диаметр обечайки, D: 2400 мм

Толщина стенки обечайки, s: 12 мм

Укрепление обечайки

☐ Без укрепления

☒ Подкладным листом

☐ Кольцом жёсткости

Закрепление

☒ Подвижная

☐ Неподвижная

Ширина опоры, b: 300 мм

Угол охвата опоры, delta1: 120 градус

Расстояние от края элемента, l0: 500 мм

Расчётная температура, T: 20 С

Высота опоры, H: 198 мм

☐ Требуется расчет опоры

OK Отмена Определение расчётных величин

Размеры по ГОСТ >>

Толщина листа, s2: 12 мм

Ширина листа, b2: 450 мм

Угол охвата листа, delta2: 140 градус

Длина выступающей части листа, f: 211,5 мм

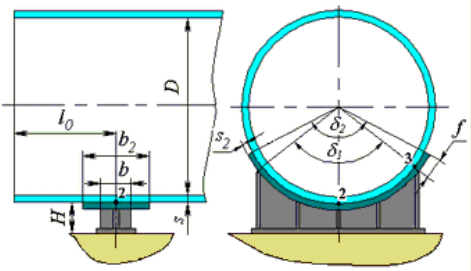


Рис. 4.4 Контрольный пример: опора

В результате в окне для графического отображения получаем расчетную модель (Рис. 4.5).

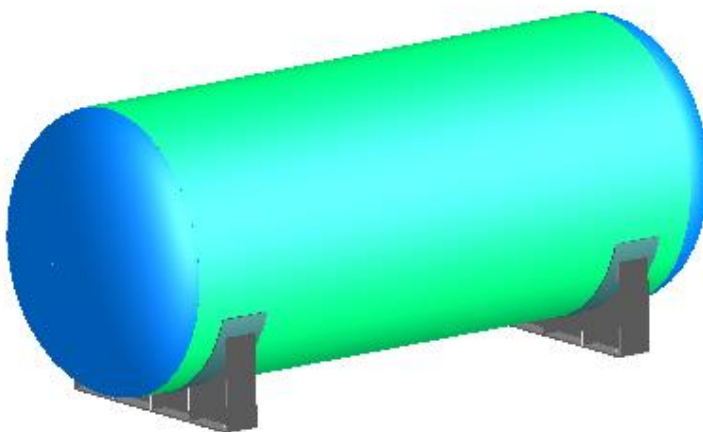


Рис. 4.5. Контрольный пример: расчетная модель

4.2. Расчет и вывод результатов

Для расчета созданной модели необходимо нажать на кнопку «**Расчет сосуда F3**» (или пиктограмму ). В процессе расчета формируется подробный отчет с промежуточными результатами, который автоматически открывается по окончании расчета. Готовый отчет имеет вид веб-страницы, в левой части которой находится оглавление (Рис. 4.6).

Отчёт Passat

[Общие данные](#)

Прочность от опорных нагрузок:

[Эпюры сил и моментов](#)

[Опора седловая №1](#)


[Опора седловая №2](#)

[Днище эллиптическое №2](#)

[Обечайка цилиндрическая №1](#)

[Днище эллиптическое №1](#)

Расчёт на прочность сосуда

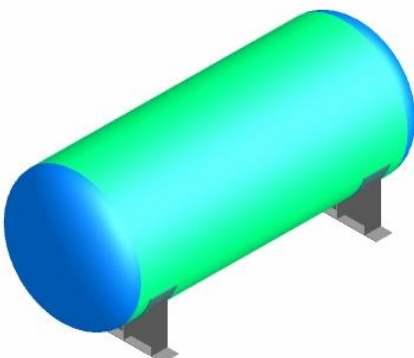

Название установки:	TEST
Наименование объекта:	
Сосуд, содержащий рабочую жидкость:	Да
Коэффициент заполнения сосуда:	1
(в рабочих условиях)	
Плотность рабочей среды:	780 кг/куб.м
Название рабочей среды:	

Рис. 4.6 Контрольный пример: отчет

5. Литература

Часть 1. Нормативные документы экспертных организаций

1. СА 03-004-08. Расчет на прочность сосудов и аппаратов. Нормы и методы расчета на прочность. Стандарт ассоциации экспертных организаций техногенных объектов повышенной опасности «Ростехэкспертиза».
2. СТО-СА-03.003-2009. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет на сейсмические воздействия. Стандарт ассоциации экспертных организаций техногенных объектов повышенной опасности «Ростехэкспертиза».
3. СТО 00220368-023-2015. Сосуды и аппараты. Нормы и методы затяжки резьбовых соединений.

Часть 2. Межгосударственные и национальные стандарты

4. ГОСТ 34233.1-2017. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования.
5. ГОСТ 34233.2-2017. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет цилиндрических и конических обечаек, выпуклых и плоских днищ и крышек.
6. ГОСТ 34233.3-2017. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Укрепление отверстий в обечайках и днищах при внутреннем и внешнем давлениях. Расчет на прочность обечаек и днищ при внешних статических нагрузках на штуцер.
7. ГОСТ 34233.4-2017. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет на прочность и герметичность фланцевых соединений.
8. ГОСТ 34233.5-2017. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет обечаек и днищ от воздействия опорных нагрузок.
9. ГОСТ 34233.6-2017. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет на прочность при малоцикловых нагрузках.
10. ГОСТ 34233.7-2017. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Теплообменные аппараты.
11. ГОСТ 34233.8-2017. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Сосуды и аппараты с рубашками.
12. ГОСТ 34233.9-2017. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Аппараты колонного типа.
13. ГОСТ 34233.10-2017. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Сосуды и аппараты, работающие с сероводородными средами.
14. ГОСТ 34233.11-2017. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Метод расчета на прочность обечаек и днищ с учетом смещения кромок сварных соединений, угловатости и некруглости обечаек.

15. ГОСТ 34233.12-2017. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Требования к форме представления расчетов на прочность, выполняемых на ЭВМ.
16. ГОСТ 14249-89. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность.
17. ГОСТ 25215-82. Сосуды и аппараты высокого давления. Обечайки и днища. Нормы и методы расчета на прочность.
18. ГОСТ 25221-82. Сосуды и аппараты. Днища и крышки сферические неотбортованные. Нормы и методы расчета на прочность.
19. ГОСТ 25859-83. Сосуды и аппараты стальные. Нормы и методы расчета на прочность при малоцикловых нагрузках.
20. ГОСТ 25867-83. Сосуды и аппараты. Сосуды с рубашками. Нормы и методы расчета на прочность.
21. ГОСТ 26159-84. Сосуды и аппараты чугунные. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования.
22. ГОСТ 26202-84. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность обечаек и днищ от воздействия опорных нагрузок.
23. ГОСТ 24755-89. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность укрепления отверстий.
24. ГОСТ 24756-81. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Определение расчетных усилий для аппаратов колонного типа от ветровых нагрузок и сейсмических воздействий.
25. ГОСТ 27772-2021. Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия.
26. ГОСТ 30780-2002. Сосуды и аппараты стальные. Компенсаторы сильфонные и линзовые. Методы расчета на прочность.
27. ГОСТ 31385-2023. Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия.
28. ГОСТ 34283-2017. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность при ветровых, сейсмических и других внешних нагрузках.
29. ГОСТ 34347-2017. Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия.
30. ГОСТ Р 51273-99. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Определение расчетных усилий для аппаратов колонного типа от ветровых нагрузок и сейсмических воздействий.
31. ГОСТ Р 51274-99. Сосуды и аппараты. Аппараты колонного типа. Нормы и методы расчета на прочность.
32. ГОСТ Р 54522-2011. Сосуды и аппараты высокого давления. Нормы и методы расчета на прочность.

33. ГОСТ Р 55722-2013. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет на сейсмические воздействия.

Часть 3. Отраслевые стандарты и технические условия

34. ОСТ 26-01-86-88. Уплотнения неподвижные металлические для сосудов и аппаратов на давление свыше 10 до 100 МПа.
35. ОСТ 26-1046-87. Сосуды и аппараты высокого давления. Нормы и методы расчета на прочность.
36. ОСТ 26-01-748-73. Бобышки фланцевые.
37. ОСТ 36-116-85. Устройства строповые для монтажа технологического оборудования. Правила расчета и проектирования.
38. АТК 24.200.04-90. Опоры цилиндрические и конические вертикальных аппаратов. Типы и основные размеры.
39. АТК 24.201.10-90. Окна смотровые стальных сосудов и аппаратов.

Часть 4. Руководящие, методические и ведомственные документы

40. ПНАЭ Г-7-002-86. Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок.
41. РД 10-249-98. Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды.
42. РД 24.200.08-90. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность конических, эллипсоидных и сферических переходов.
43. РД 24.200.21-91. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность элементов плавающих головок кожухотрубчатых теплообменных аппаратов.
44. РД 26-14-88. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Элементы теплообменных аппаратов.
45. РД 26-15-88. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность и герметичность фланцевых соединений.
46. РД 26-18-8-89. Сварные соединения приварки люков, штуцеров и муфт. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.
47. РД 26-01-149-84. Сосуды и аппараты стальные сварные с рубашками из полутруб, расположенных вдоль образующих. Нормы и методы расчета на прочность.
48. РД 26-01-169-89. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность днищ в местах крепления опор-стоек.
49. РД 26-02-62-98. Расчет на прочность элементов сосудов и аппаратов, работающих в коррозионно-активных сероводородосодержащих средах.
50. РД 26-02-63-87. Технические требования к конструированию и изготовлению сосудов, аппаратов и технологических блоков установок подготовки

нефти и газа, работающих в средах, вызывающих сероводородное коррозионное растрескивание.

51. РД 26-02-76-88. Методика расчета прочности стенки аппарата колонного типа в местах установки монтажных штуцеров и бестросовых захватов.
52. РД 26.260.09-92. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность цилиндрических обечаек и выпуклых днищ в местах присоединения штуцеров при внешних статических нагрузках.
53. РД РТМ 26-01-96-83. Крышки и днища плоские круглые с радиальными ребрами жесткости сосудов и аппаратов.
54. РД РТМ 26-13-79. Крышки и решетки аппаратов воздушного охлаждения. Метод расчета на прочность.
55. РД РТМ 26-01-44-78. Детали трубопроводов на давление свыше 10 до 100 МПа. Нормы и методы расчета на прочность.
56. РТМ 26-110-77. Расчет на прочность цилиндрических горизонтальных аппаратов, установленных на седловых опорах.
57. РТМ 26-111-77. Опоры цилиндрических вертикальных сосудов и аппаратов. Нормы и методы расчета.
58. МДС 31-4.2000. Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования.

Часть 5. Свод правил и ведомственные строительные нормы

59. СП 14.13330.2018. Свод правил. Строительство в сейсмических районах.
60. СП 20.13330.2016. Свод правил. Нагрузки и воздействия.
61. СП 22.13330.2016. Свод правил. Основания зданий и сооружений.
62. ВСП 34-01-03 МО РФ. Руководство по расчету и конструированию металлических резервуаров и трубопроводов на складах горючего МО РФ.
63. КМК 2.01.07-96. Нагрузки и воздействия.
64. КМК 2.01.03-19. Строительные нормы и правила. Строительство в сейсмических районах.

Часть 6. Учебная и справочная литература

65. Горбачев М. В. "Тепломассообмен". Издательство НГТУ, 2015.
66. Лацинский А. А., Толчинский А. Р. Основы конструирования и расчета химической аппаратуры. Справочник, 1970.
67. Хисматулин Е. Р., Королев Е. М. Сосуды и трубопроводы высокого давления. М.: Машиностроение, 1990.

Часть 7. Международные стандарты и строительные коды

68. Directive 2014/68/EU (PED). European Parliament and of the Council on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of pressure equipment.

69. Standards of the Expansion Joint Manufacturers Association, Inc. (EJMA), 10th Edition.
70. EN 13445-3:2021. European Standard. Unfired pressure vessels – Part 3: Design.
71. EN 13445-5:2021. European Standard. Unfired pressure vessels – Part 5: Inspection and testing.
72. EN 1591-1:2024. European Standard. Flanges and their joints - Design rules for gasketed circular flange connections - Part 1: Calculation method.
73. EN 14917:2009. European Standard. Metal bellows expansion joints for pressure applications.
74. EN 1991-1-4. Actions on structures - General actions - Wind actions.
75. EN 1998-1. Design of structures for earthquake resistance. General rules, seismic actions and rules for buildings.
76. ASME VIII, Div 1, 2025. Rules for construction of pressure vessels.
77. ASME VIII, Div 2, 2025. Rules for construction of pressure vessels. Alternative rules.
78. ASME B31.3-2024. Process Piping. ASME Code for Pressure Piping.
79. ASME PCC-1-2022. Guidelines for Pressure Boundary Bolted Flange Joint Assembly.
80. ASME II part D, 2025. Materials.
81. ASCE/SEI 7-16. Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings and Other Structures.
82. ASCE/SEI 7-22. Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings and Other Structures.
83. ISO 21922-2021. Refrigerating systems and heat pumps – Valves - Requirements, testing and marking.
84. National Building Code of Canada 2020 (NBC).
85. GB 50009-2012. Нормы нагрузок для проектирования строительных конструкций.
86. GB 50011-2010. Нормы сейсмического проектирования зданий.
87. JB 4732-1995. Steel Pressure Vessels — Design by Analysis (Chinese Standard).
88. Recommendations Wind CFE 2020 (Mexico).
89. Seismic Requirements CFE 2015 (Mexico).
90. WRC-107 Welding Research Council. Bulletin. “Local Stresses in Spherical and Cylindrical Shells due to External Loadings”. 1979.
91. WRC-297 Welding Research Council. Bulletin. “Local Stresses in Cylindrical Shells due to External Loadings on Nozzles – Supplement to WRC Bulletin №107”. 1987.

92. WRC-368 Welding Research Council. Bulletin. "Stresses in Intersecting Cylinders subjected to Pressure". 1991.
93. WRC-537 Welding Research Council. Bulletin. "Precision Equations and Enhanced diagrams for Local Stresses in Spherical and Cylindrical Shells due to External Loadings for implementation of WRC Bulletin 107". 2013.
94. BS-5500: 1976 Specification for Unfired fusion welded pressure vessels. British Standards Institution.
95. Biddy, Les M., 2000, "A Proposed Method for Finding Stress and Allowable Pressure in Cylinders with Radial Nozzles," PVP Vol. 399, ASME, New York, NY, pp. 77-82.
96. Zick, L.P., "Stresses in Large Horizontal Cylindrical Pressure Vessels on Two Saddle Supports", Welding Research Journal Supplement, September, 1951.
97. Henry H. Bednar, Pressure Vessel Design Handbook. Second edition. 1986.
98. Dennis R. Moss, Pressure Vessel Design Manual. 1987.
99. AzDTN 2.3-1. Seysmik rayonlarda tikinti (Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi).
100. IS 1893. Indian Standard. Criteria for earthquake resistant design of structures.